

RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/ 00279

REF: DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/584, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/789, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2014, RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/000022, DE FECHA 20 DE ENERO DE 2015, Y LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/000076, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015, TODAS DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Y APRUEBA NORMA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA JARDINES INFANTILES DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y DE AQUELLOS QUE OPERAN BAJO LA MODALIDAD VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

SANTIAGO, 13 MAY 2015

VISTOS:

1°) la ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 2°) la Ley N° 20.798, de 2014, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Presupuestos del Sector Público para el Año 2015"; 3°) la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 4°) la Ley N° 19.880, de 2003, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que "Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado"; 5°) el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública, que "Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 6°) el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 7°) el Decreto Supremo N° 156, de 2014, del Ministerio de Educación; 8°) la Resolución Exenta 015/584, de fecha 30 de septiembre de 2014, de la Vicepresidenta Ejecutiva (TyP) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que aprobó la norma técnica de equipamiento y mobiliario para jardines infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de aquellos que operan bajo la modalidad vía transferencia de fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 9°) la Resolución Exenta 015/789, de fecha 10 de diciembre de 2014, de la Vicepresidenta Ejecutiva (TyP) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que aprobó modificación a la norma técnica de equipamiento y mobiliario para jardines infantiles de la



Junta Nacional de Jardines Infantiles y de aquellos que operan bajo la modalidad vía transferencia de fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, aprobada por Resolución Exenta 015/584, de fecha 30 de septiembre de 2014, de la Vicepresidenta Ejecutiva (TyP) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 10°) la Resolución Exenta N° 015/000022, de fecha 20 de enero de 2015, de la Vicepresidenta Ejecutiva (TyP) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que aprobó modificación a la norma técnica de equipamiento y mobiliario para Jardines Infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de aquellos que operan bajo la modalidad vía transferencia de fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 11°) la Resolución Exenta N° 015/000076, de fecha 06 de febrero de 2015, que modifica la Resolución Exenta N° 015/584, de fecha 30 de septiembre de 2014, Resolución Exenta N° 015/789, de fecha 10 de diciembre de 2014, y Resolución Exenta N° 015/000022, de fecha 20 de enero de 2015, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva (TyP) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, sobre norma técnica de equipamiento y mobiliario para jardines Infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de aquellos que operan bajo la modalidad vía transferencia de fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 12°) Lo remitido mediante correo electrónico de fecha 16 de abril de 2015, de asesor de gabinete, con las nuevas especificaciones técnicas; 13°) la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que "Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón", y los demás antecedentes a la vista para el presente acto administrativo.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Resolución Exenta N° 015/584, de fecha 30 de septiembre de 2014, de la Vicepresidenta Ejecutiva (TyP) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se aprobó norma técnica de equipamiento y mobiliario para jardines infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de aquellos que operan bajo la modalidad vía transferencia de fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

2°) Que, posteriormente mediante las Resoluciones Exentas Ns° 015/789, de fecha 10 de diciembre de 2014, de la Vicepresidenta Ejecutiva (TyP) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Resolución Exenta N° 015/000022, de fecha 20 de enero de 2015, de la Vicepresidenta Ejecutiva (TyP) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y la Resolución Exenta N° 015/000076, de fecha 06 de febrero de 2015, del Vicepresidente Ejecutivo (s) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se modificó la norma técnica antes citada, incorporándose nuevos elementos de mobiliario a la norma, aprobados anteriormente por la citada Resolución Exenta.



3°) Que, mediante reunión de fecha 30 de abril de 2015, sostenida con Gabinete de la Vicepresidenta Ejecutiva, se solicita incorporar nuevas especificaciones técnicas para: mesa sala cuna, mesa sala cuna (inclusión), mesa párvulo (nivel medio), mesa párvulo inclusión (nivel medio), silla sala cuna, silla párvulo (nivel medio), silla bacinica, librero, repisa radio, perchero, cuna lactante alta y baja, contenedor sala cuna y nivel medio, silla adulto.

4°) Que, en razón de lo anteriormente señalado, y por razones de mérito y conveniencia de la propia Administración, es necesario dictar un acto administrativo que deje sin efecto las Resoluciones Exentas aprobadas con anterioridad e indicadas en el considerando antes descrito de la presente Resolución, y conjuntamente apruebe las modificaciones a la norma técnica de equipamiento con los cambios propuestos por el gabinete de la Vicepresidencia Ejecutiva.

RESUELVO:

I.- **DÉJASE SIN EFECTO**, la Resolución Exenta N° 015/584, de fecha 30 de septiembre de 2014, de la Vicepresidenta Ejecutiva (TyP) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, su posterior modificación contenida en Resolución Exenta N° 015/789, de fecha 10 de diciembre de 2014, de la Vicepresidenta Ejecutiva (TyP) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Resolución 015/0022, de fecha 20 de enero de 2015, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y la Resolución Exenta N° 015/000076, de fecha 06 de febrero de 2015, del Vicepresidente Ejecutivo (s) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

II.- **APRUÉBASE**, la nueva Norma Técnica de Equipamiento y Mobiliario para Jardines Infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de Aquellos que Operan Bajo la Modalidad Vía Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en lo relativo a; mesa sala cuna, silla sala cuna, silla párvulo (nivel medio), silla bacinica, mesa párvulo inclusión (nivel medio), mesa sala cuna (inclusión), librero sala cuna y nivel medio, repisa radio, perchero, cuna lactante alta y baja, contenedor sala cuna y nivel medio, silla adulto, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas, que a continuación se pasan a describir:

SILLA SALA CUNA

A.- DIMENSIONES

- A1.- ALTO : 450 mm
- A.2 ANCHO : 298 mm
- A.3 FONDO : 350 mm
- A.4 RESPECTO MEDIDA FINAL : Tolerancia en dimensiones +/- 5mm

- MATERIALIDAD

B.- LATERALES Y TRAVESAÑO

B1.- Laterales y travesaño tablero contrachapado de pino radiata 18mm espesor, calidad en caras B/Cp.

B2.-Terminación pulida y lacada con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

B3.- La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

B4.- Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

C.- ASIENTO Y RESPALDO

C1.- Asiento y respaldo tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp. Terminación laminado color elección entre almendra, verde, amarillo o azul.

C2.-Terminación pulida y lacada con Fondo hydrocoat al agua por todas cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

C3.-La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.



C4.- Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

D.- UNIONES


D.1 Tornillo drywall a la vista, color negro.





D.2 Todas las uniones entre piezas pegadas con adhesivo poliuretano PUR monocomponente.


OTRAS PROPIEDADES

1.- Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

2.- Todos los tableros contrachapados deben cumplir con certificación CERTFOR - Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) y PS1-09.



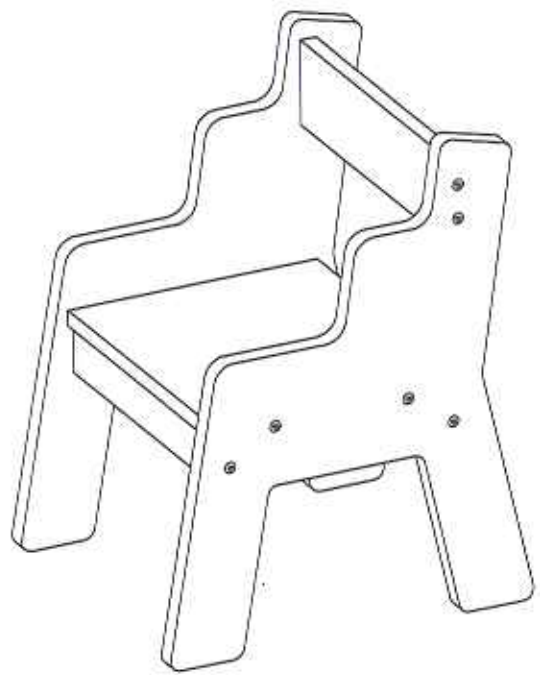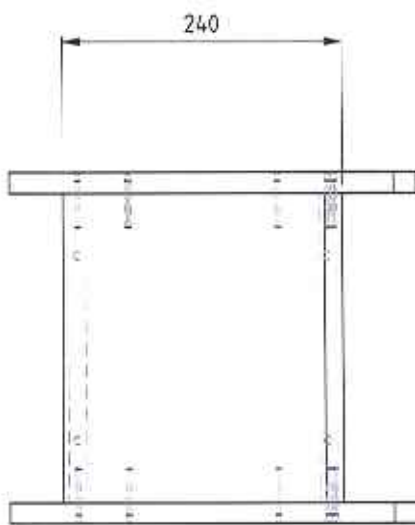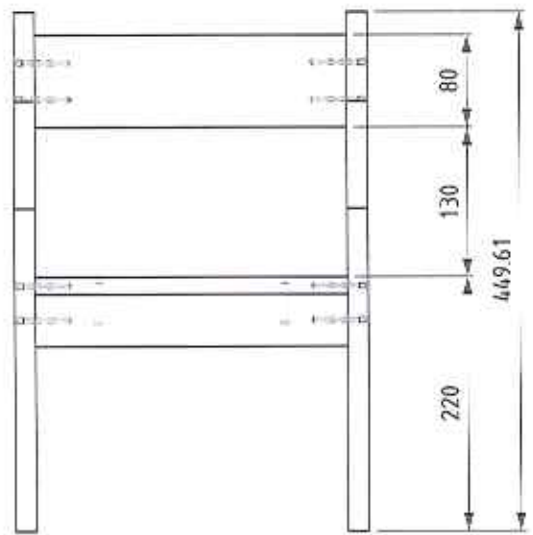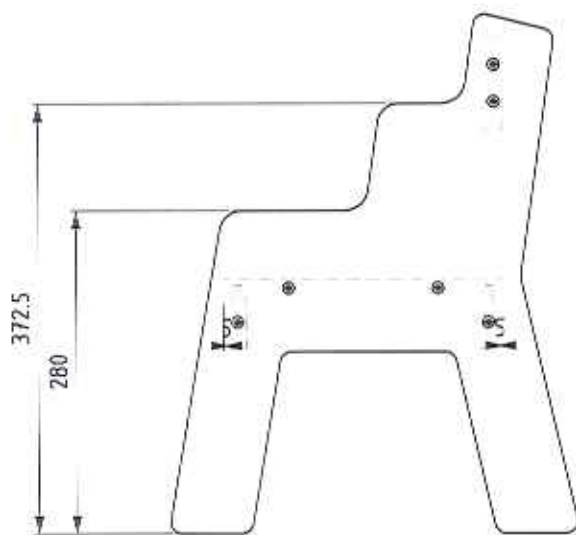

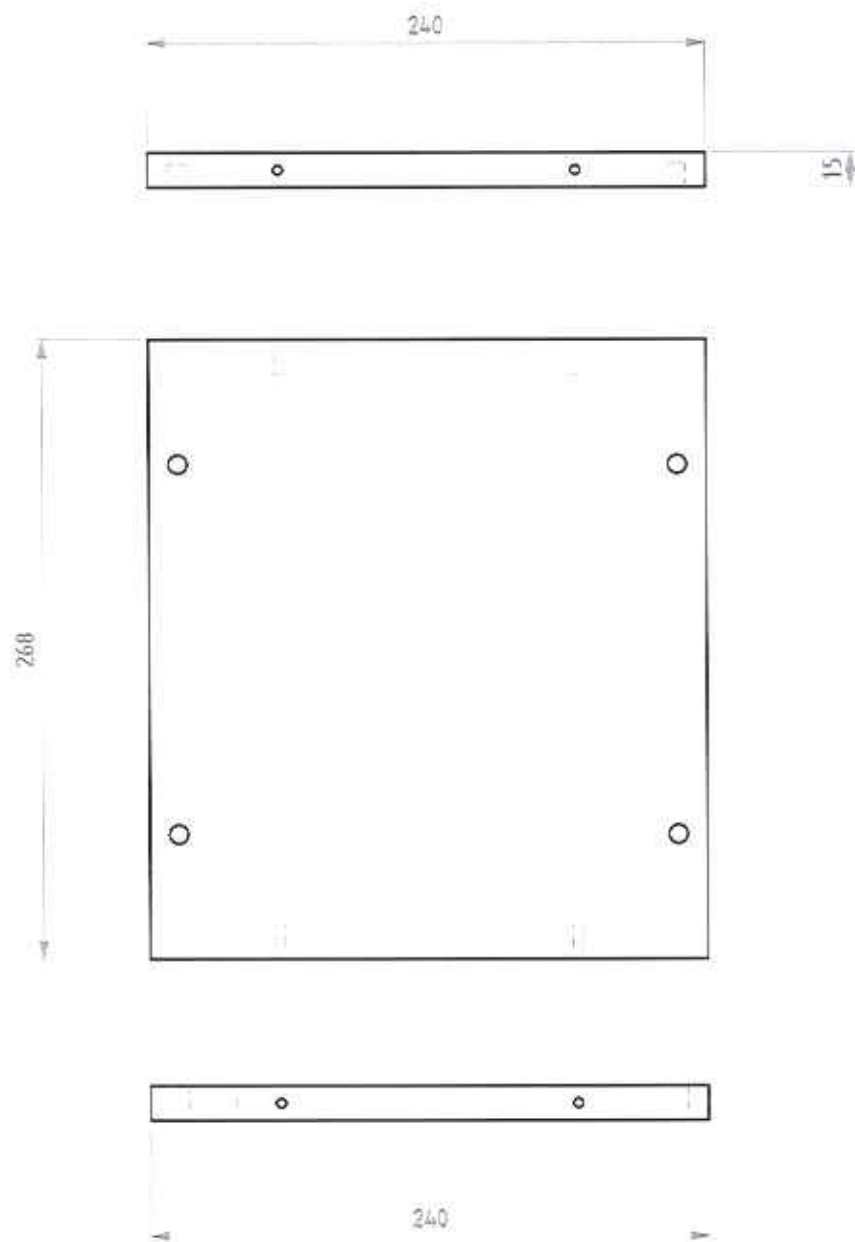

Nota: Medidas en milímetros.







SILLA SALA CUNA/ ASIENTO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



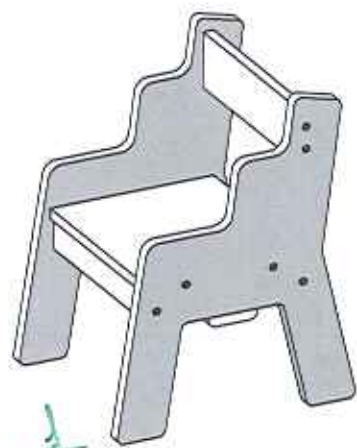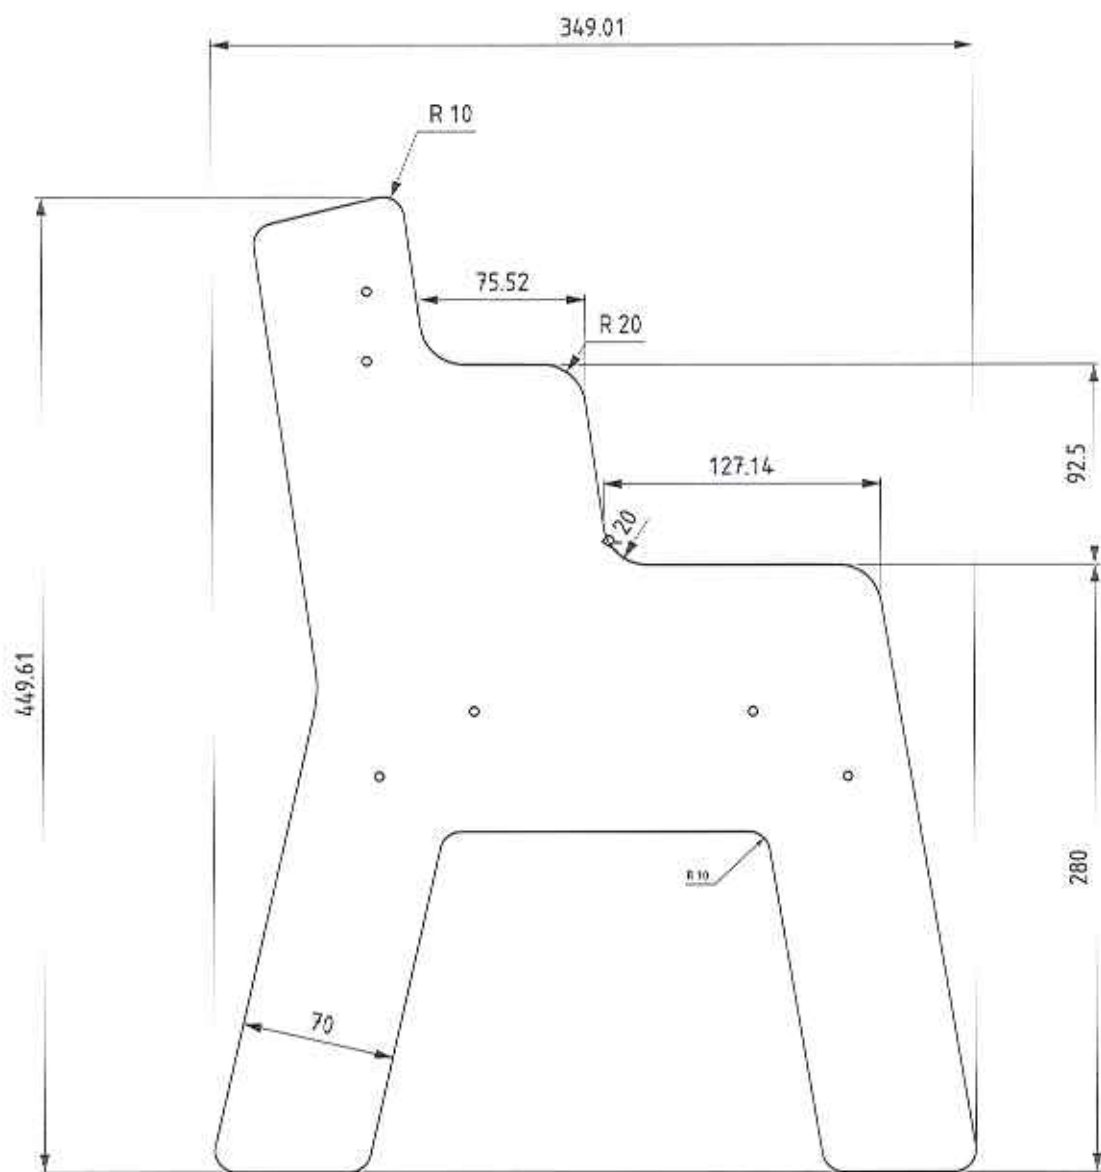

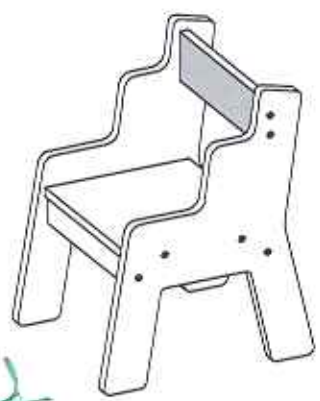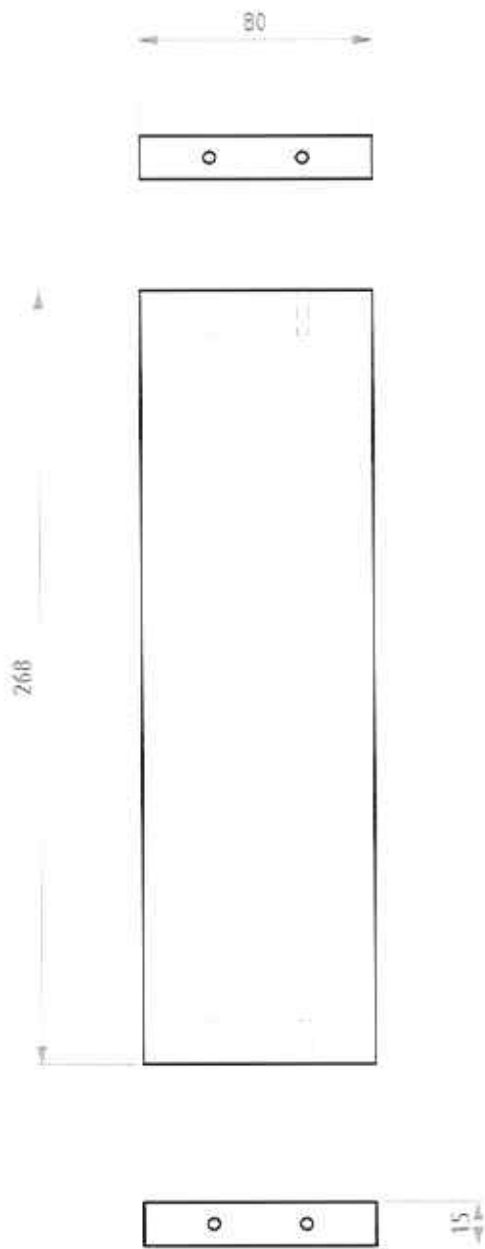

Nota: Medidas en milímetros




SILLA SALA CUNA / RESPALDO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



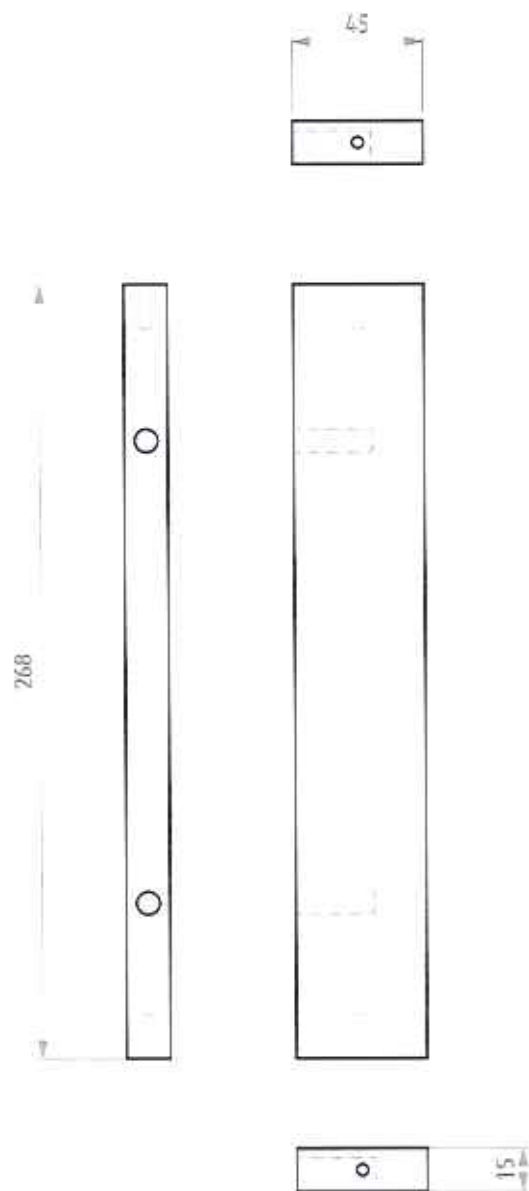

Nota: Medidas en milímetros



SILLA SALA CUNA / TRAVESAÑO


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



MODO DE USO

Silla Sala Cuna:

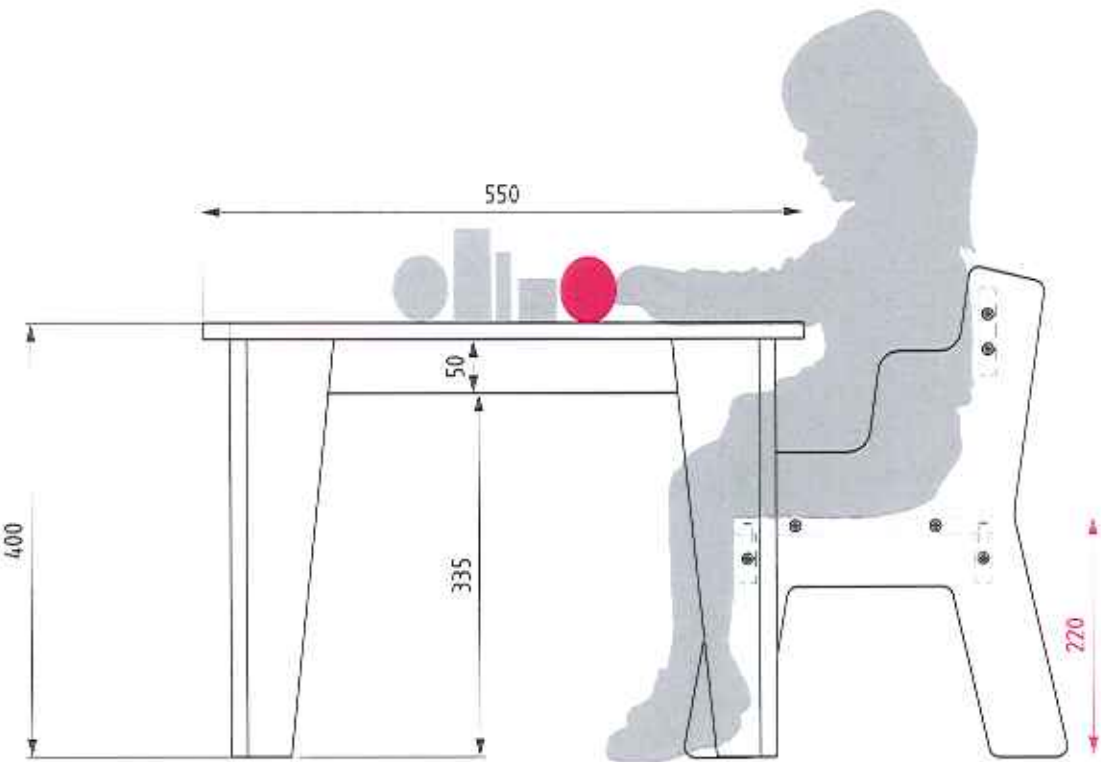

Escala Proporcional en relación MESA SALA CUNA

Nota: Medidas en Milímetros



SILLA SALA CUNA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



MESA SALA CUNA

A.- DIMENSIONES

A.1 ALTO : 400 mm

A.2 ANCHO : 1000 mm

A.3 FONDO : 550 mm

A.4 RESPECTO MEDIDA FINAL : Tolerancia en dimensiones +/- 5mm

- **MATERIALIDAD**

B.- PATAS

B1. Tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

B.2 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

B.3 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

B.4 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

C.- TRAVESAÑOS

C.1 Tableros contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

C.2 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

C.3 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa., bordes a la vista redondeados.

C.4 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

D.- BARRAS ESTRUCTURALES

D.1 Tableros contrachapado de pino radiata 15mm espesor, y 70mm de ancho, calidad en caras B/Cp.



D.2 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

D.3 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

D.4 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

E.- CUBIERTA

E.1 Tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

E.2 Terminación laminado 0,6mm color a elección entre blanco, almendra, verde, amarillo y azul.

E.3 Trascara con laminado balance.

E.4 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

E.5 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

D.4 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

F.-UNIONES

F1. Tornillo drywall 6x2" a la vista, color negro.

F2. Todas las uniones entre piezas pegadas con adhesivo poliuretano PUR monocomponente.


OTRAS PROPIEDADES

1.- Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

2.- Todos los tableros contrachapados deben cumplir con certificación CERTFOR - Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) y PS1-09.





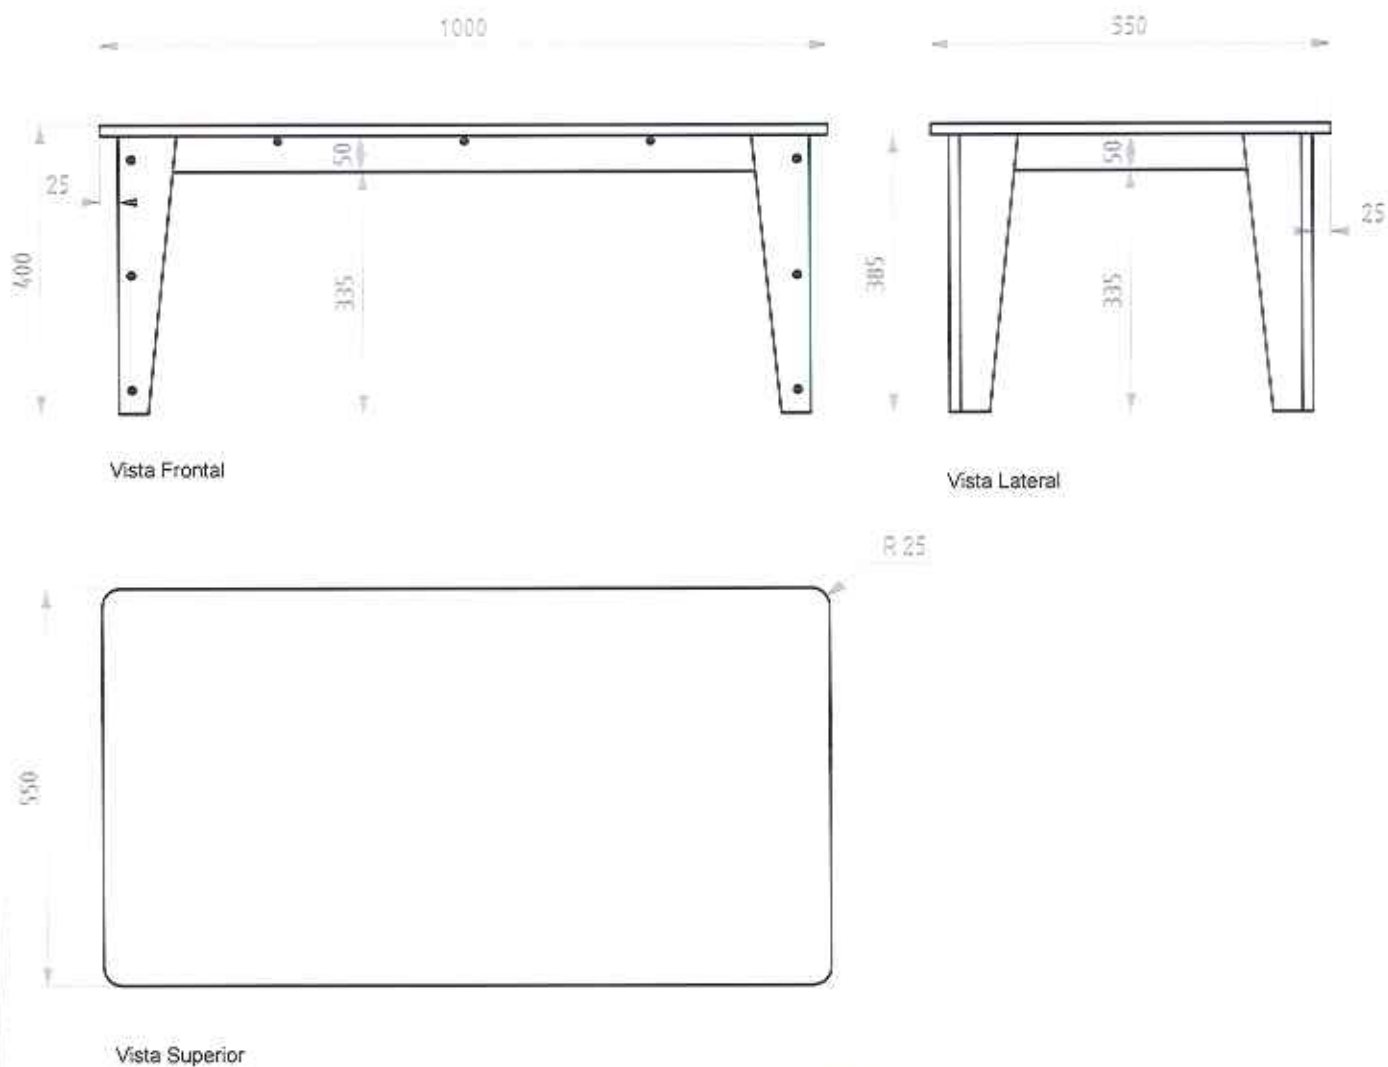

Nota: Medidas en Milímetros




MESA SALA CUNA/ CONJUNTO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



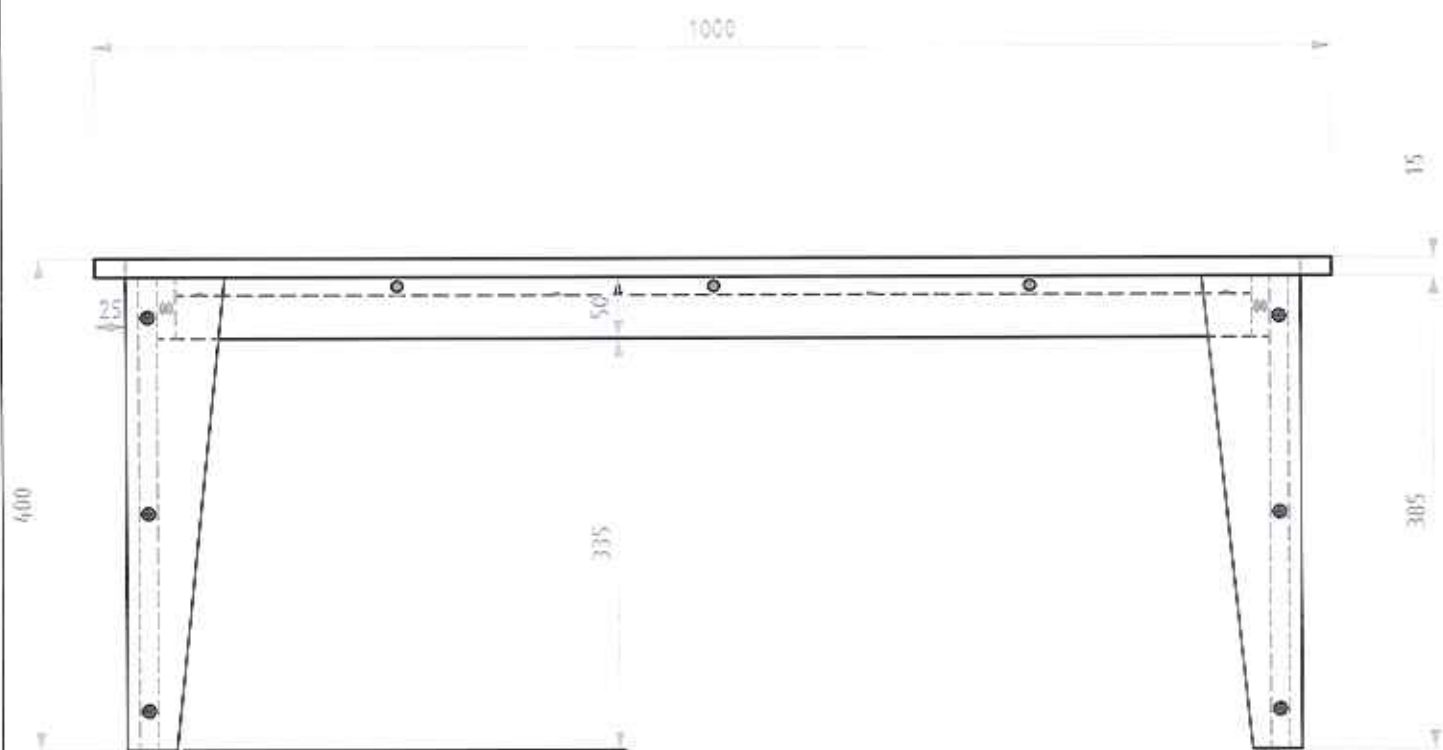

Vista Frontal

Nota: Medidas en Milímetros




MESA SALA CUNA/ VISTA FRONTAL

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



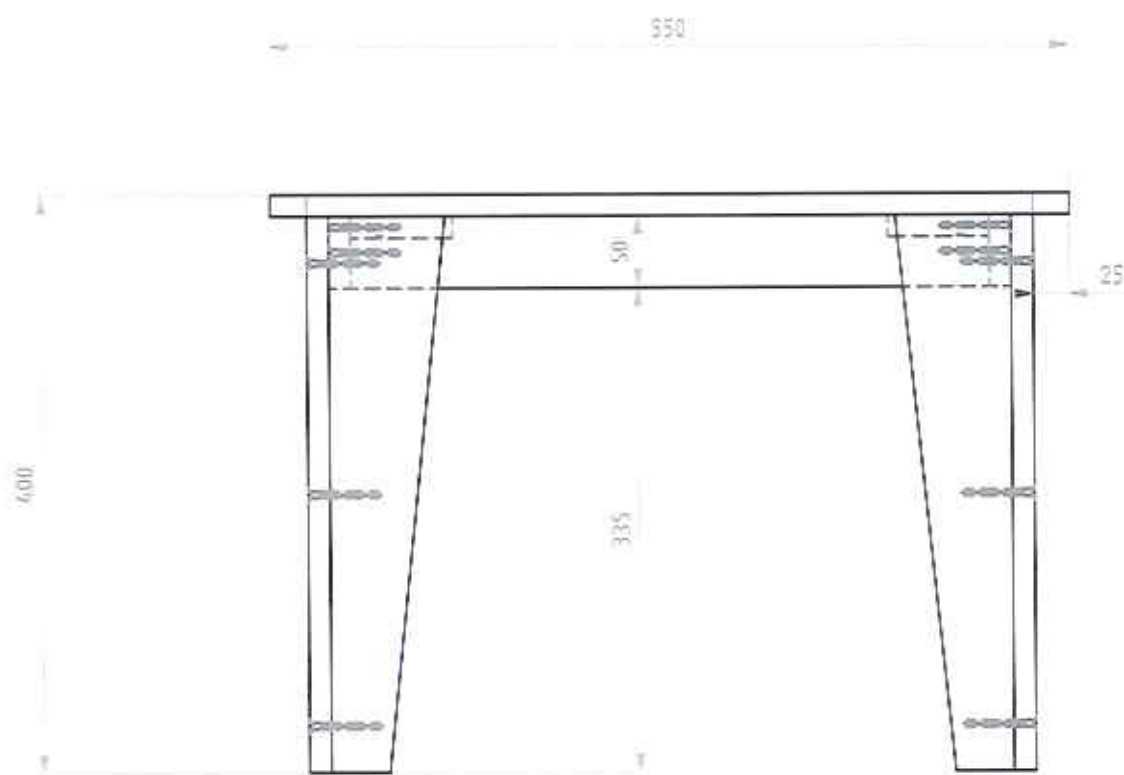

Vista Lateral

Nota: Medidas en Milímetros




MESA SALA CUNA/ VISTA LATERAL

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



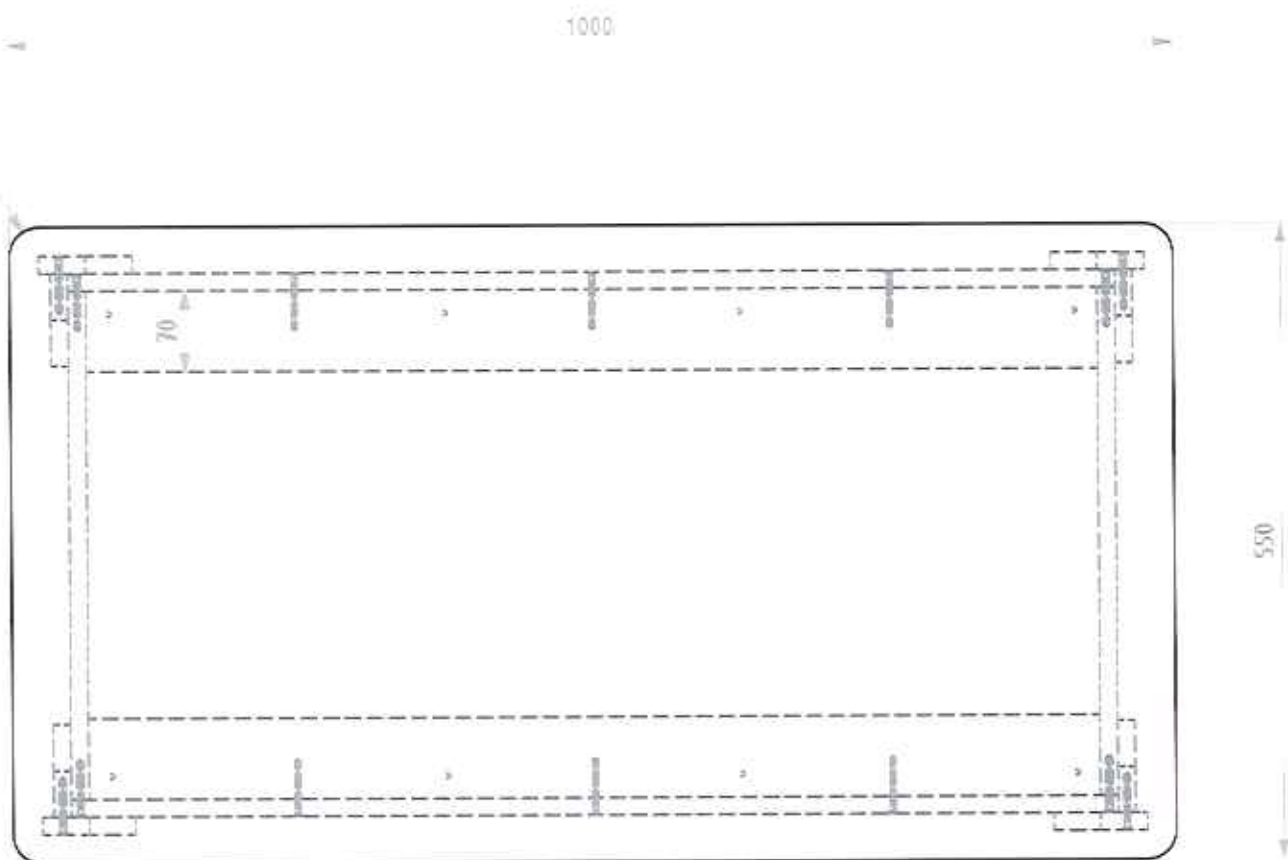

Vista Superior

Nota: Medidas en Milímetros




MESA SALA CUNA/ VISTA SUPERIOR

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



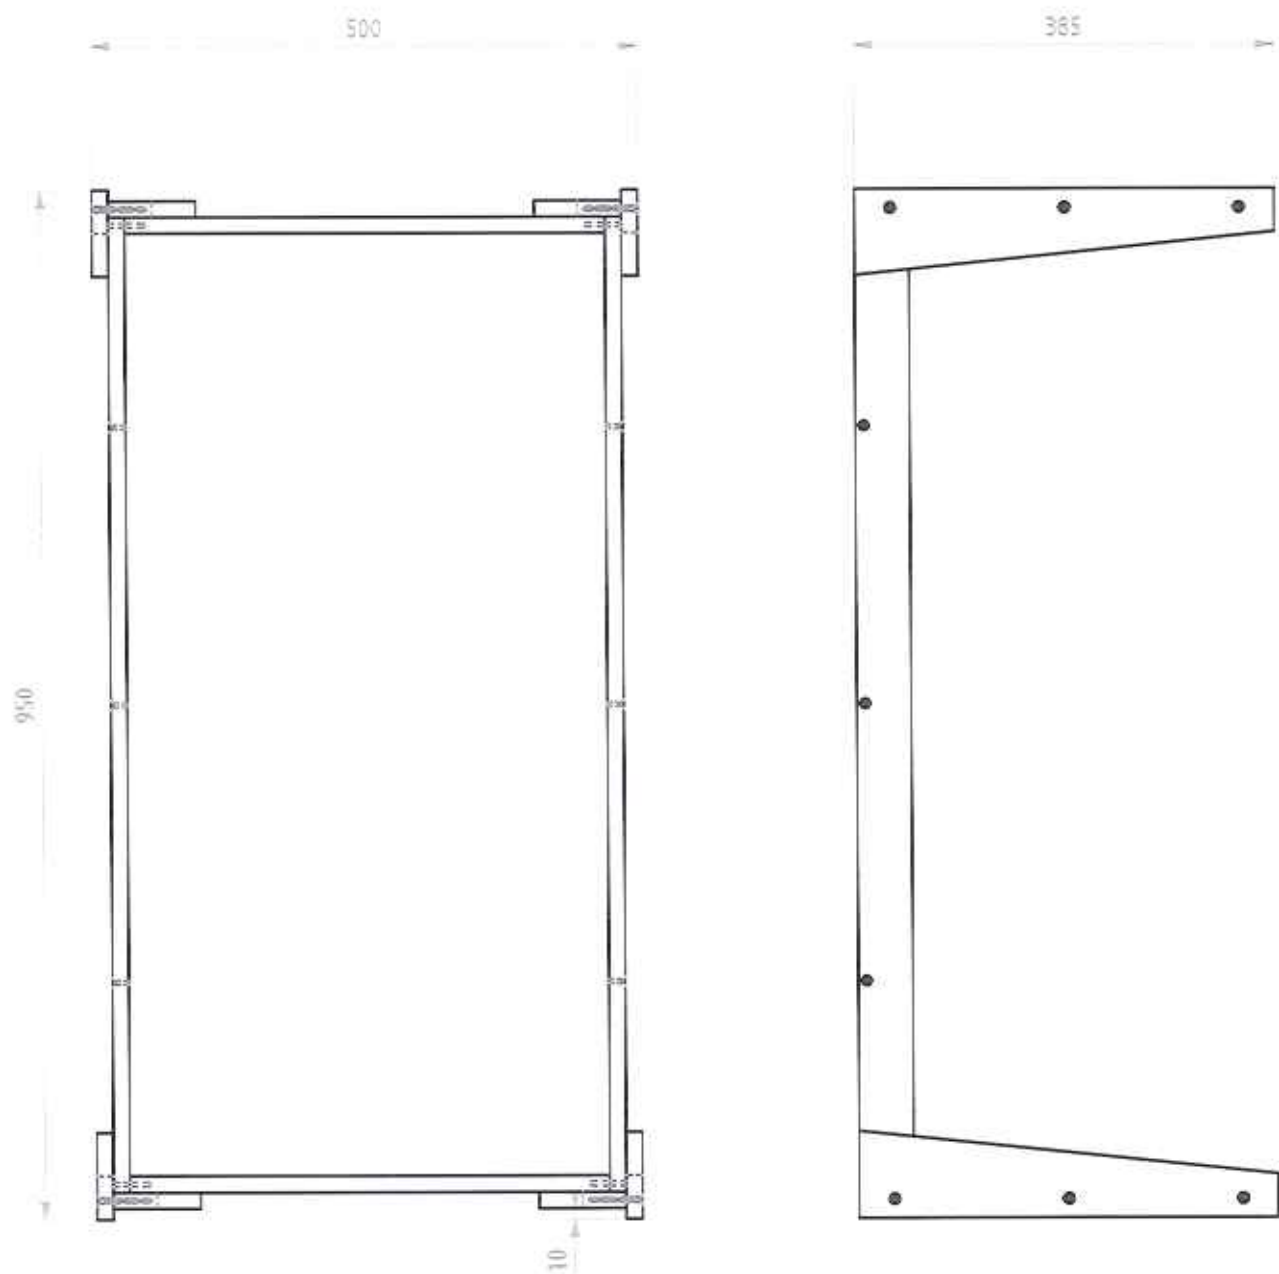

Nota: Medidas en Milímetros




MESA SALA CUNA / ARMADO BASE

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



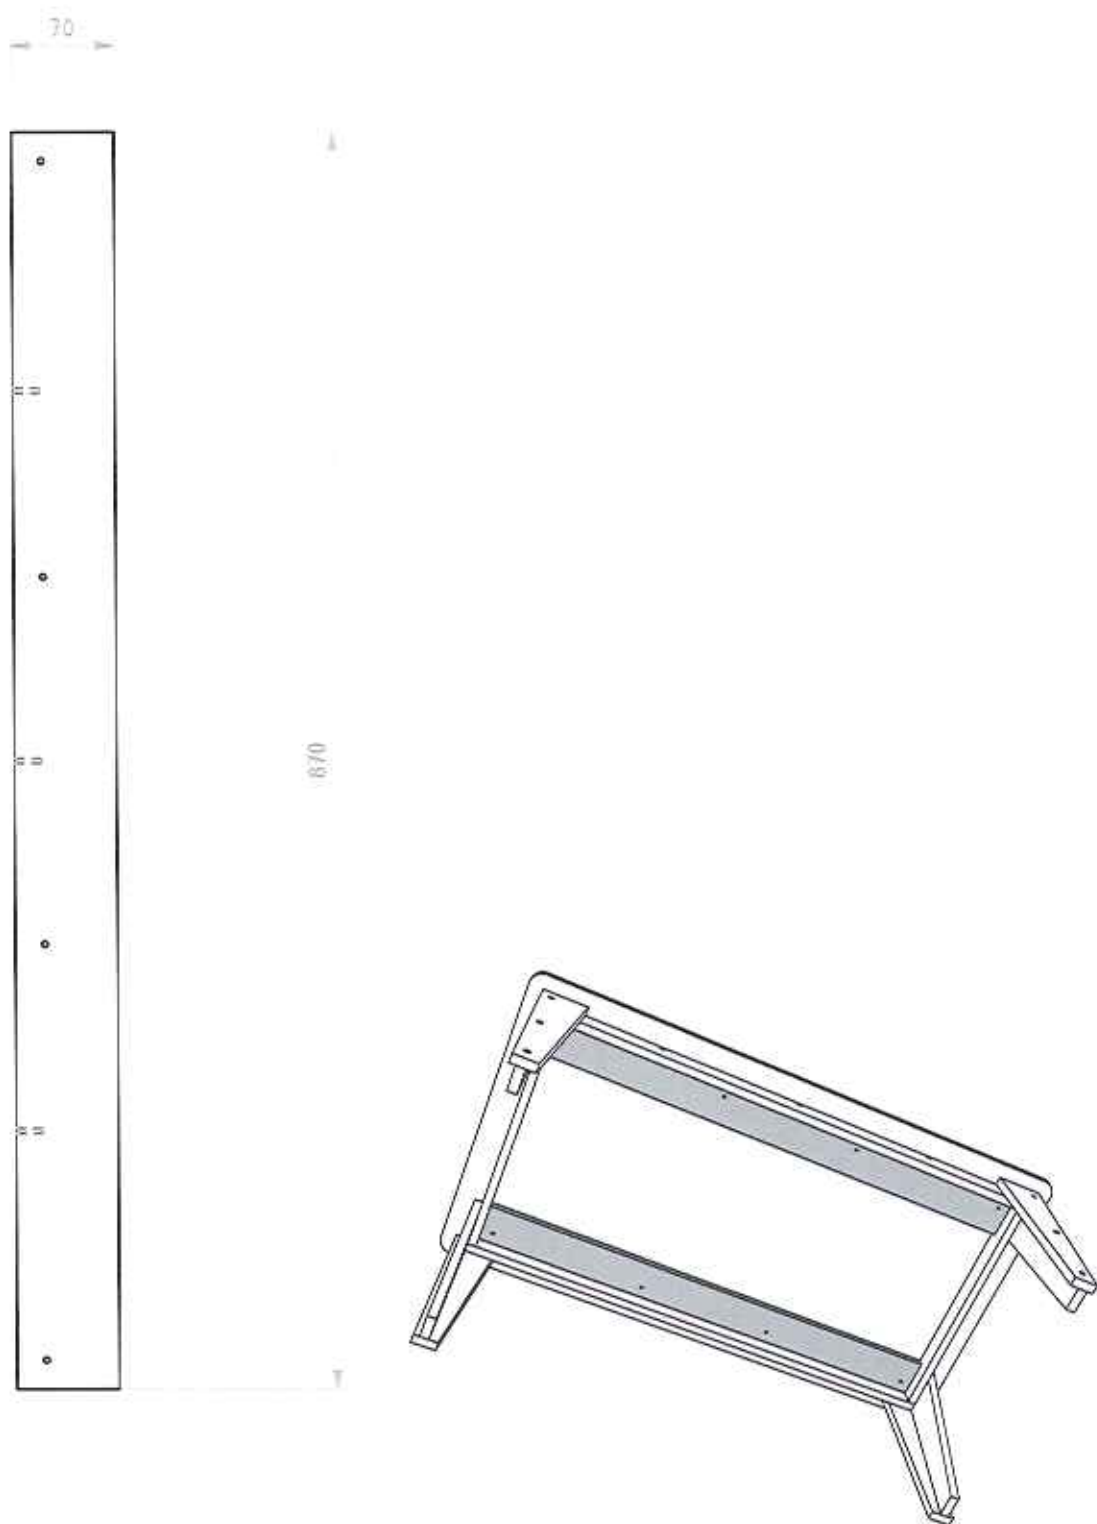

Nota: Medidas en Milímetros





MESA SALA CUNA / BARRA_ESTRUCTURALES

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



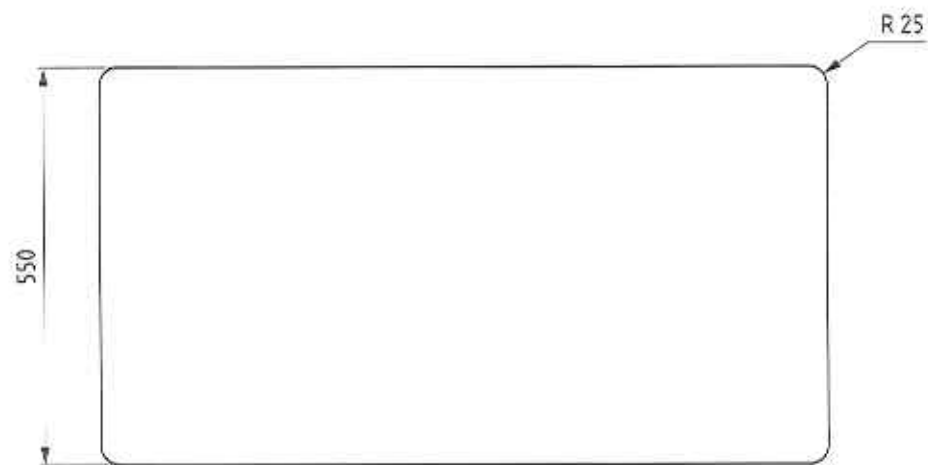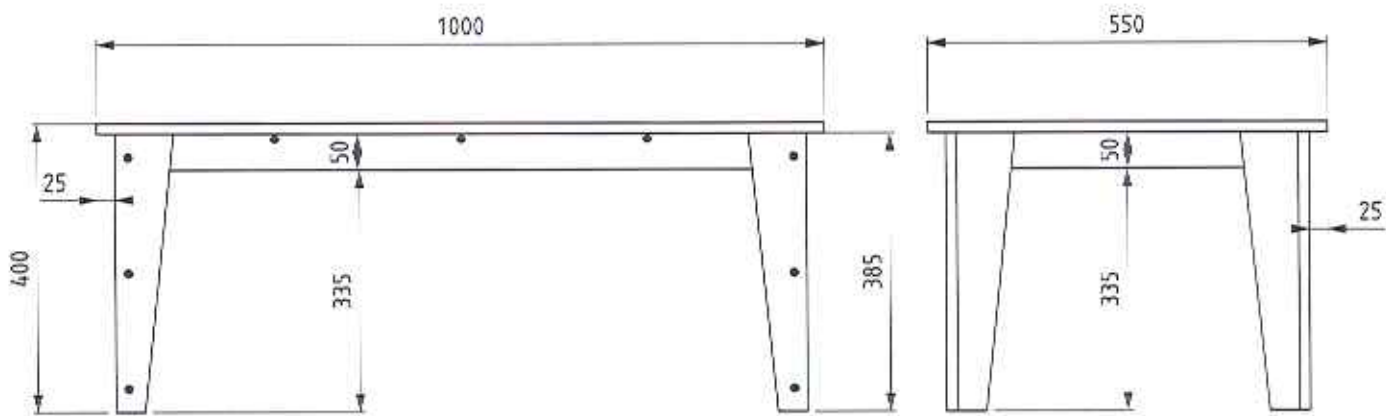

Nota: Medidas en milímetros.



MESA SALA CUNA/ CONJUNTO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI




PATA X 8 unds.

TERCIADO 15mm

365x80mm

ACABADO
BARNIZ NATURAL

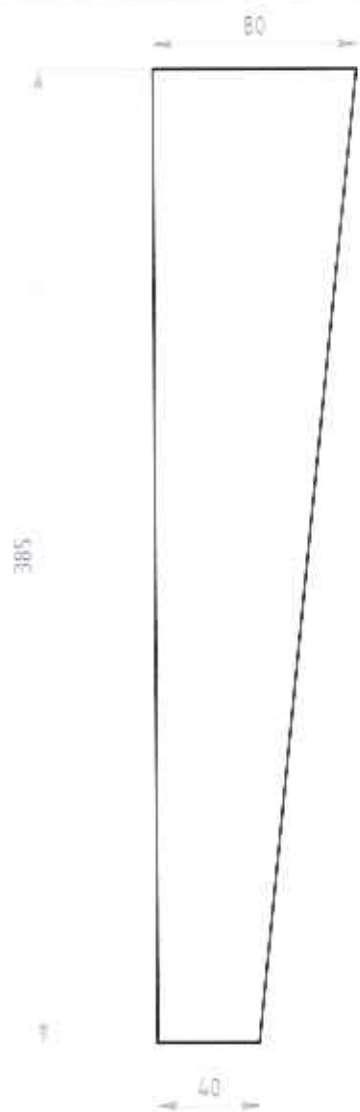

Nota: Medidas en Milímetros




MESA SALA CUNA/ PATA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



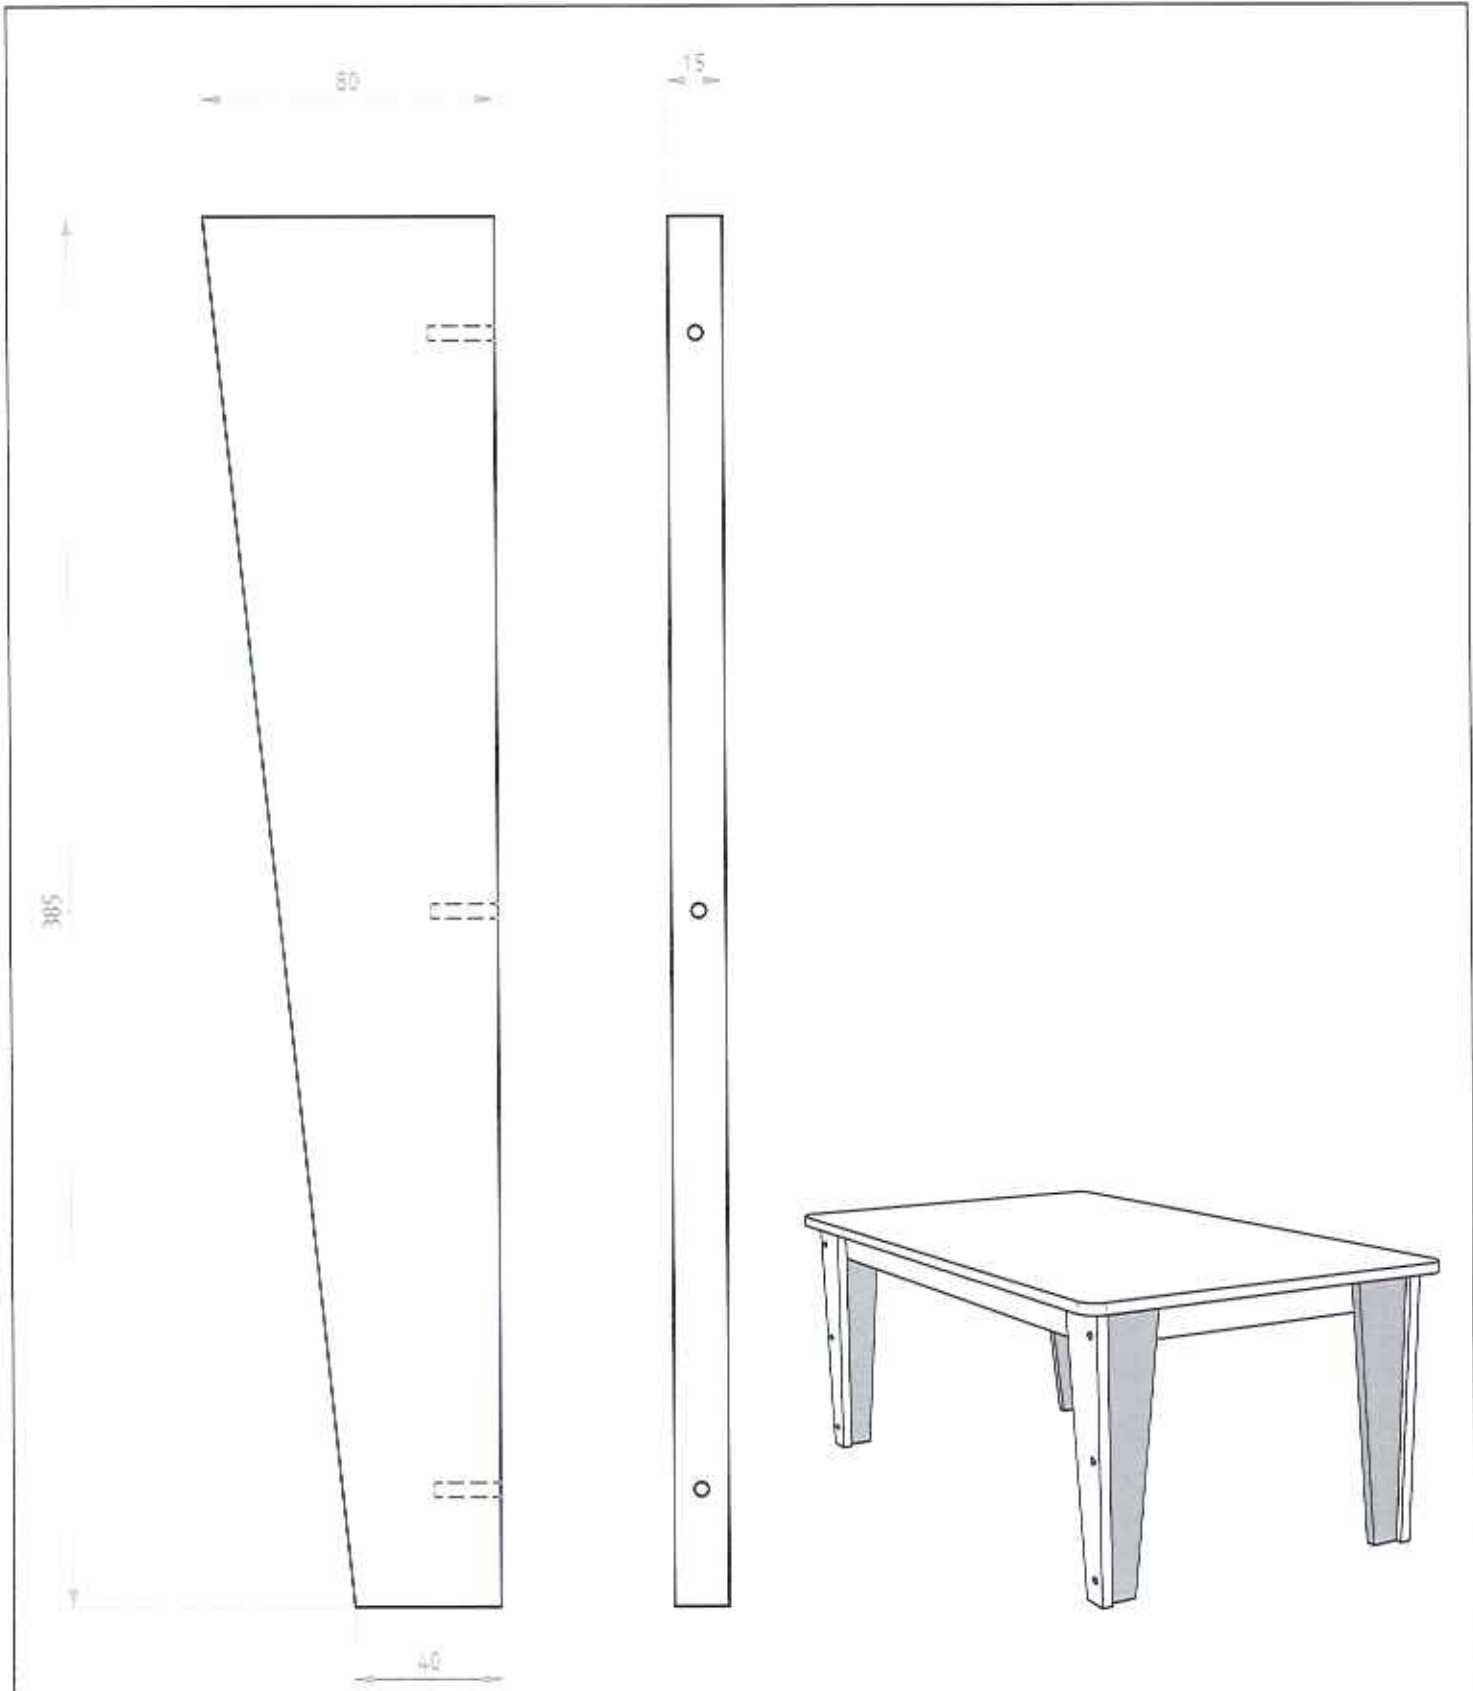

Nota: Medidas en Milímetros




MESA SALA CUNA / PATA CIEGA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



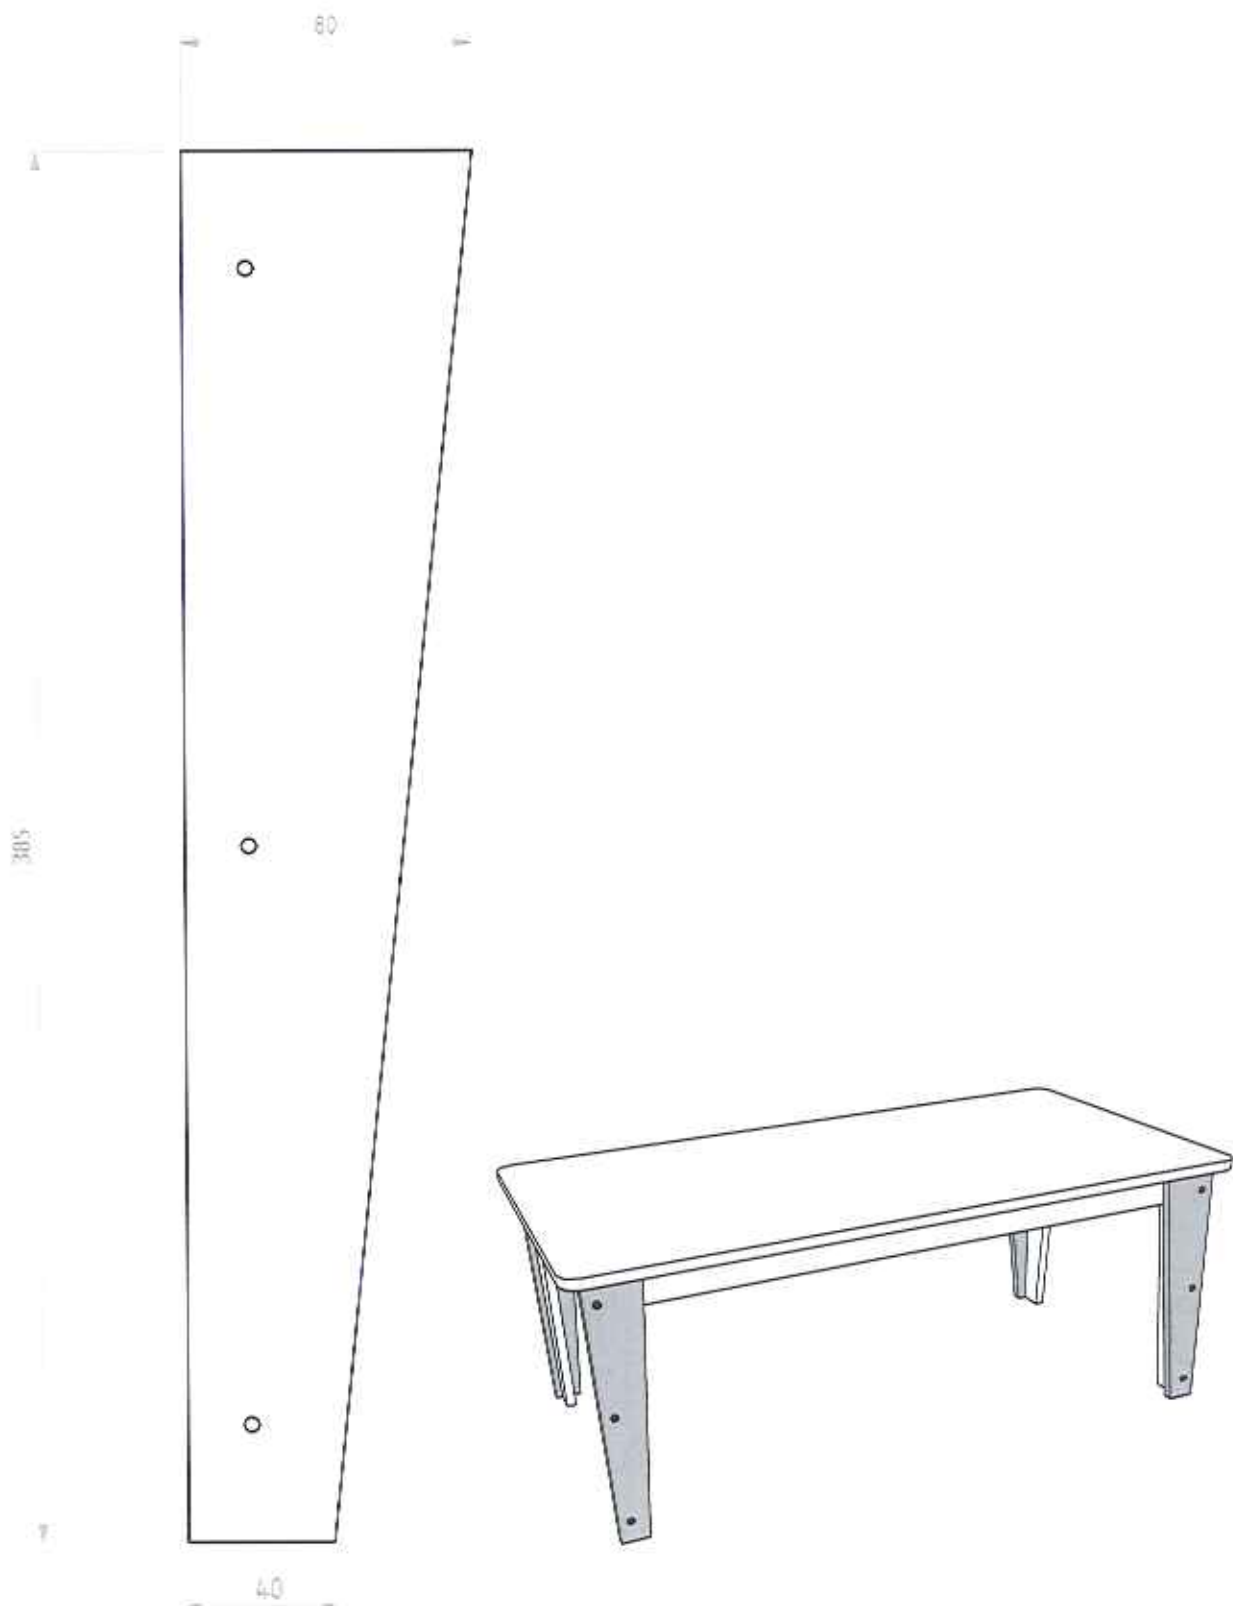

Nota: Medidas en Milímetros



MESA SALA CUNA / PATA PASANTE

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015


JUNJI



50



440

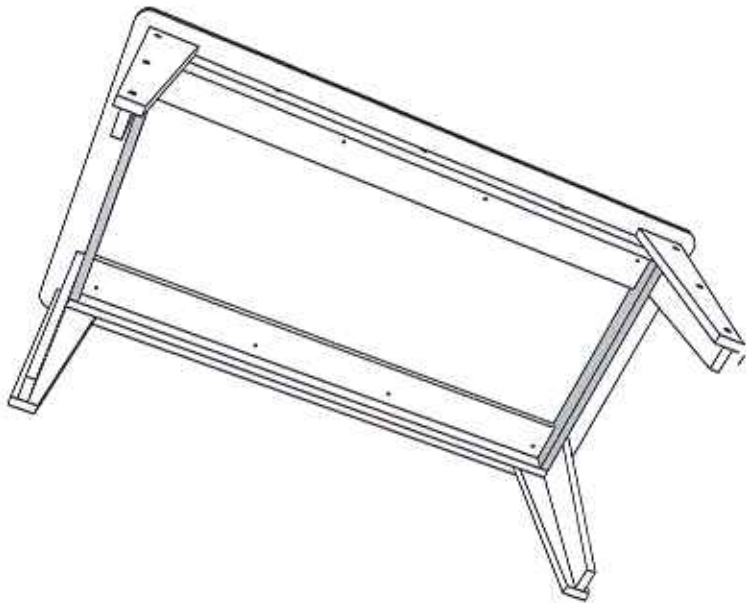

Nota: Medidas en Milímetros



MESA SALA CUNA / TRAVESAÑO


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



MODO DE USO

Mesa Sala Cuna:

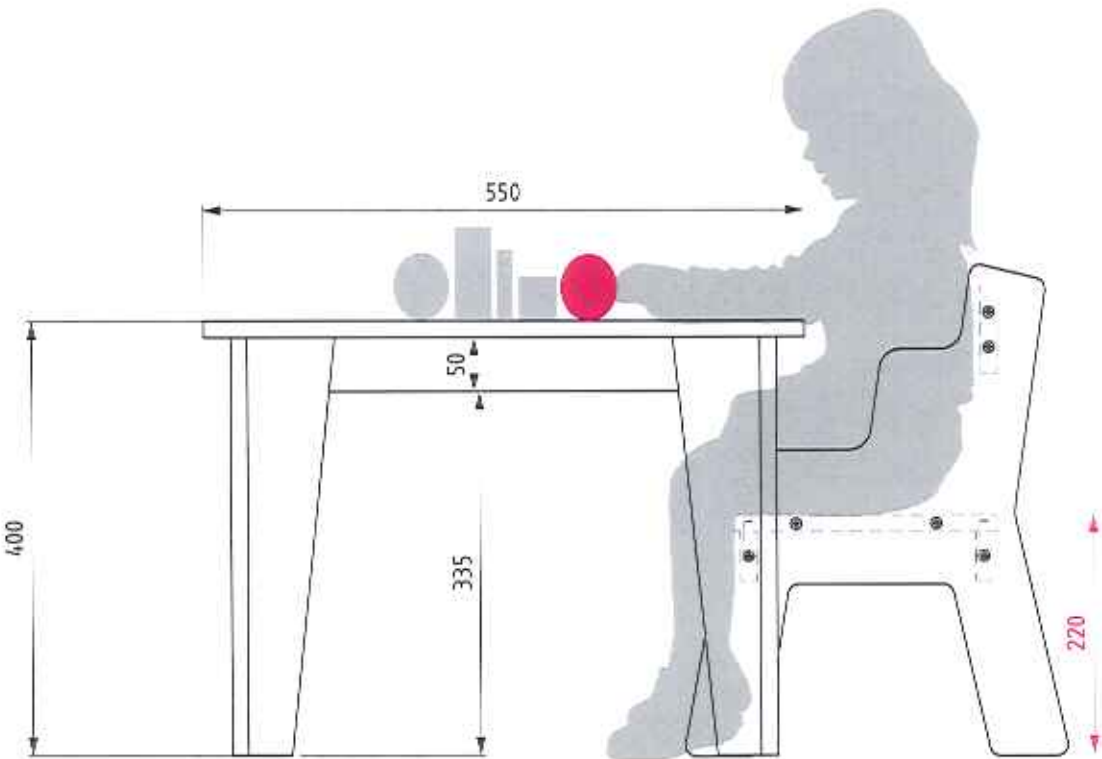

Escala Proporcional en relación SILLA SALA CUNA

Nota: Medidas en Milímetros



MESA SALA CUNA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



A.- DIMENSIONES

A.1 ALTO+BARRA	:	470 mm
A.2 ANCHO	:	1000 mm
A.3 FONDO	:	550 mm
A.4 RESPECTO MEDIDA FINAL	:	Tolerancia en dimensiones +/- 5mm

- MATERIALIDAD

B.- PATAS

B1. Tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

B.2 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

B.3 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

B.4 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

C.- TRAVESAÑOS

C.1 Tableros contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

C.2 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

C.3 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

C.4 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

+



D.- BARRAS ESTRUCTURALES Y RESPALDOS

D.1 Barras estructurales, Tableros contrachapado de pino radiata 15mm espesor, y 70mm de ancho, calidad en caras B/Cp.

D.2 Respaldo 1y 2, Tableros contrachapado de pino radiata 15mm espesor, y 70mm de ancho, calidad en caras B/Cp.

D.3 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

D.4 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

C.5 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

E.- CUBIERTA

E.1 Tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

E.2 Terminación laminado 0,6mm, color a elección entre blanco, almendra, verde, amarillo y azul.

E.3 Trascara con laminado balance.

E.4 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

E.5 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

C.6 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

F.-UNIONES

F1. Tornillo drywall 6x2" a la vista, color negro.

F.2 Todas las uniones entre piezas pegadas con adhesivo poliuretano PUR monocomponente.


OTRAS PROPIEDADES

1.- Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).


2.- Todos los tableros contrachapados deben cumplir con certificación CERTFOR - Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) y PS1-09.





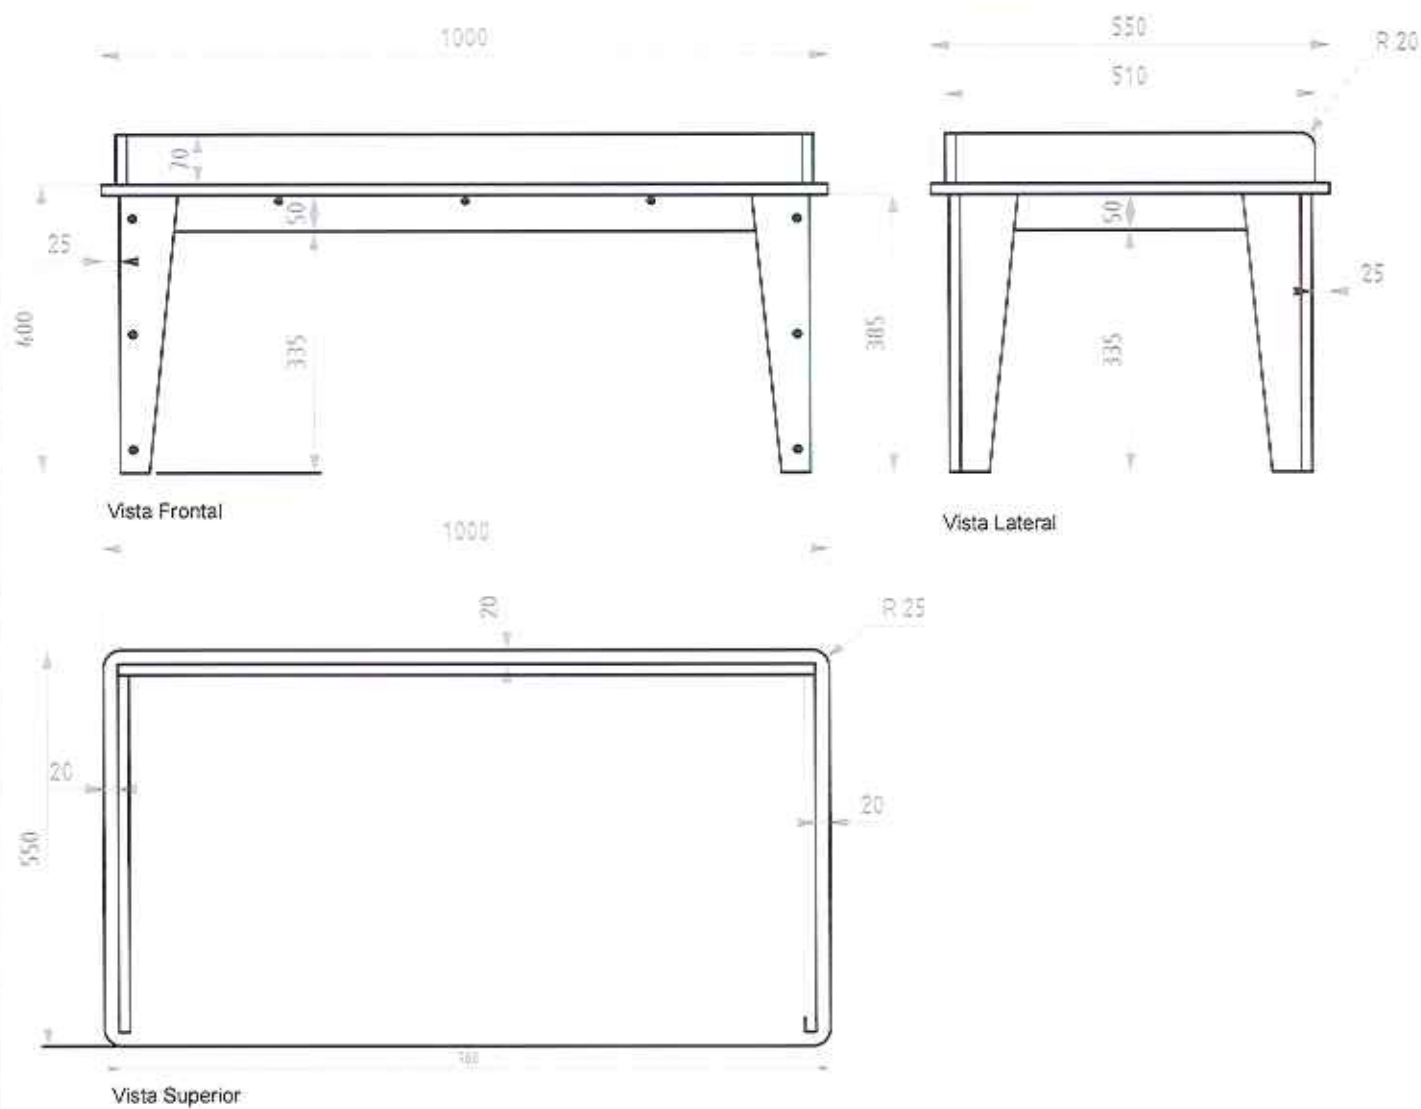

Nota: Medidas en Milímetros

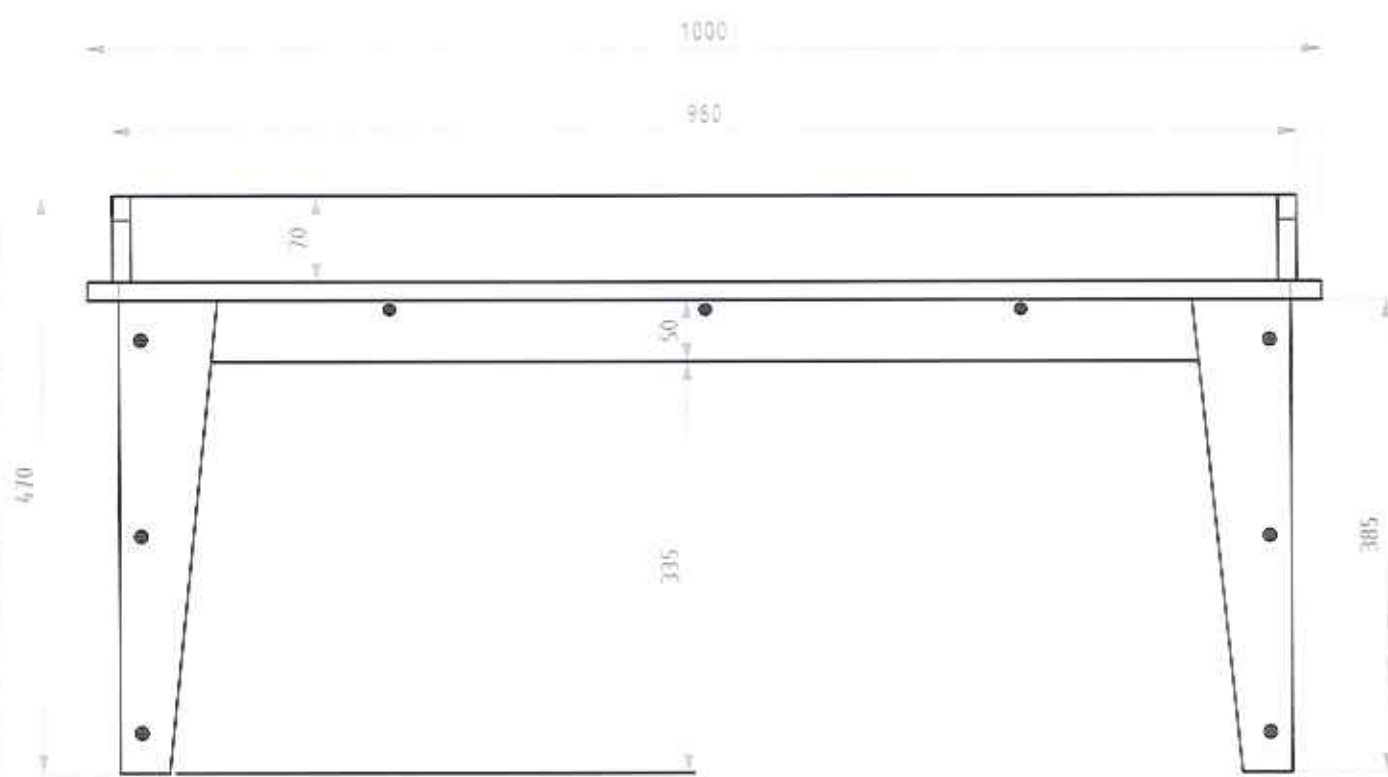

Vista Frontal

Nota: Medidas en Milímetros




MESA SALA CUNA INCLUSIÓN/VISTA FRONTAL

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



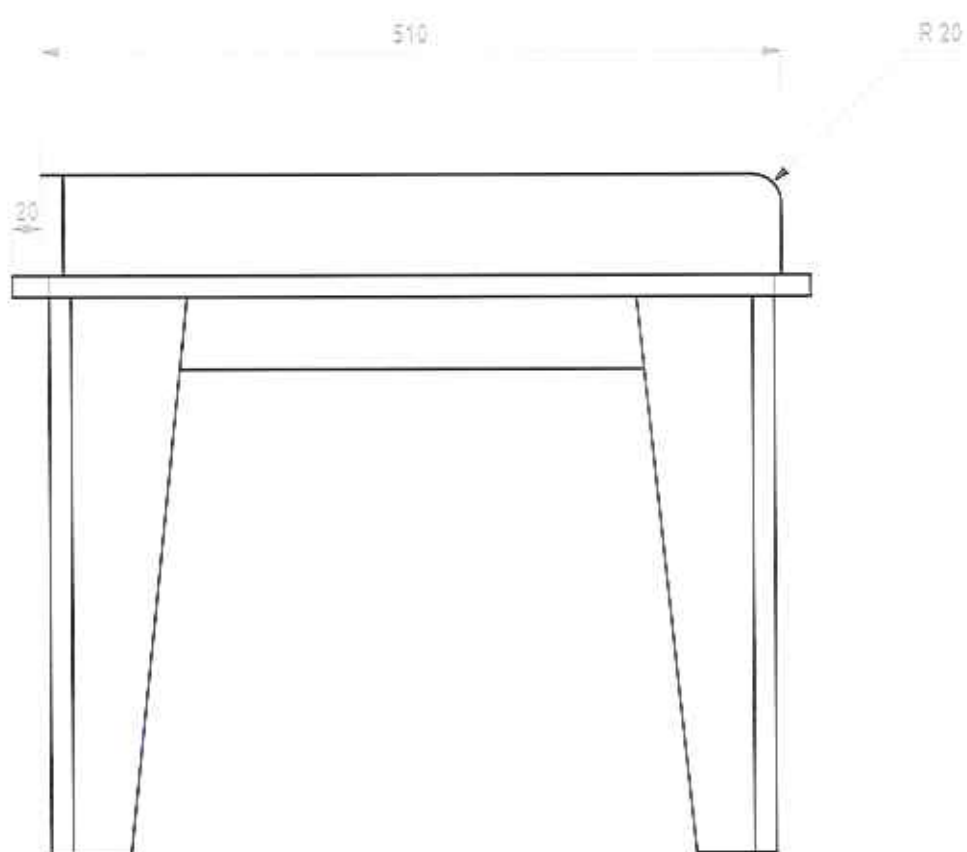

Vista Lateral

Nota: Medidas en Milímetros




MESA SALA CUNA INCLUSIÓN/ VISTA LATERAL

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015


JUNJI



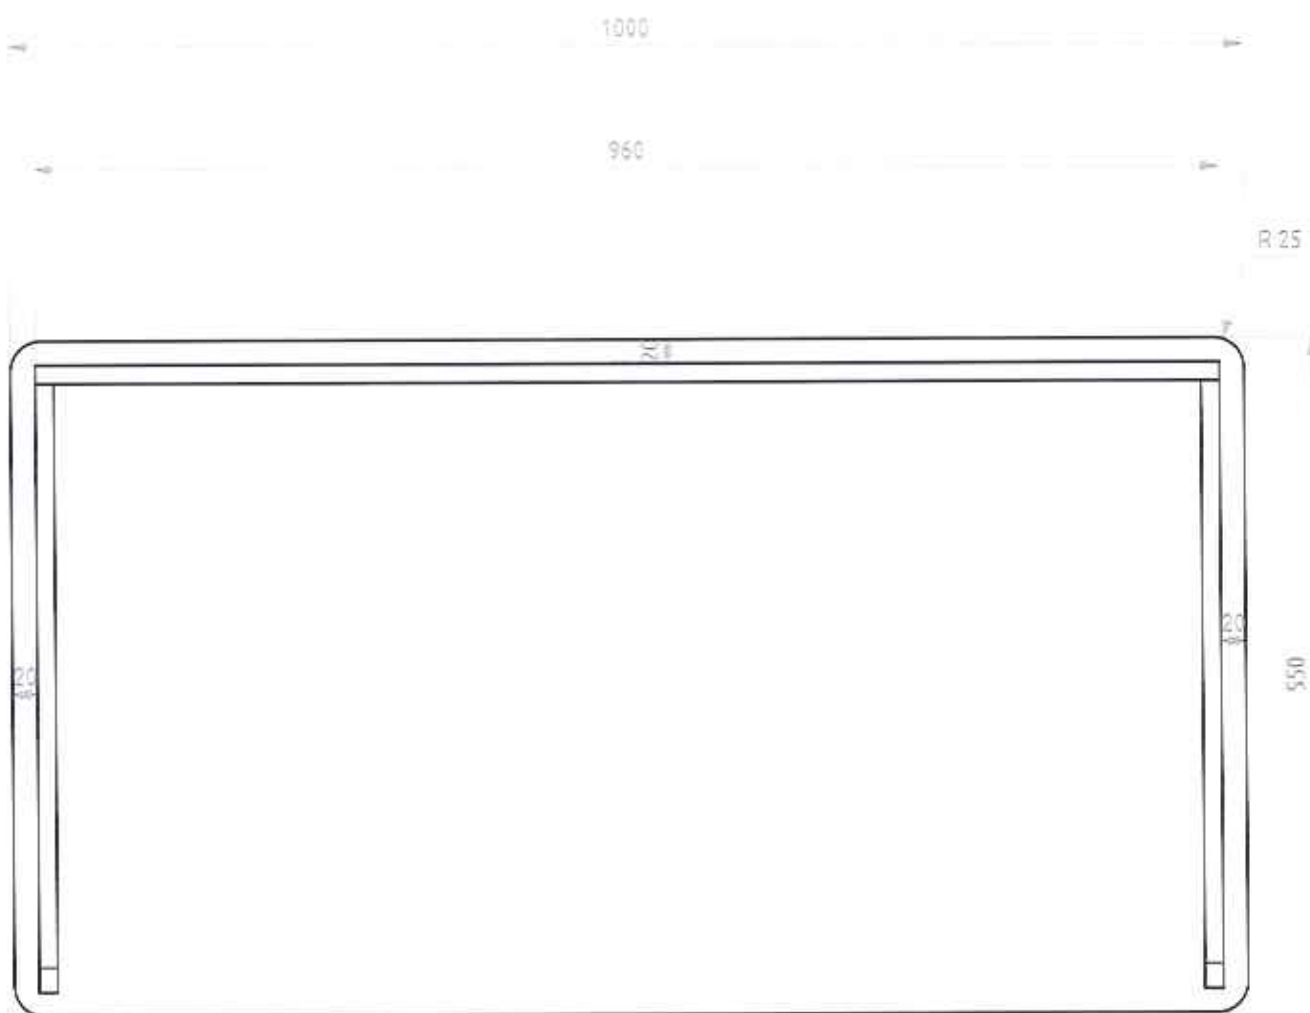

Vista Superior

Nota: Medidas en Milímetros

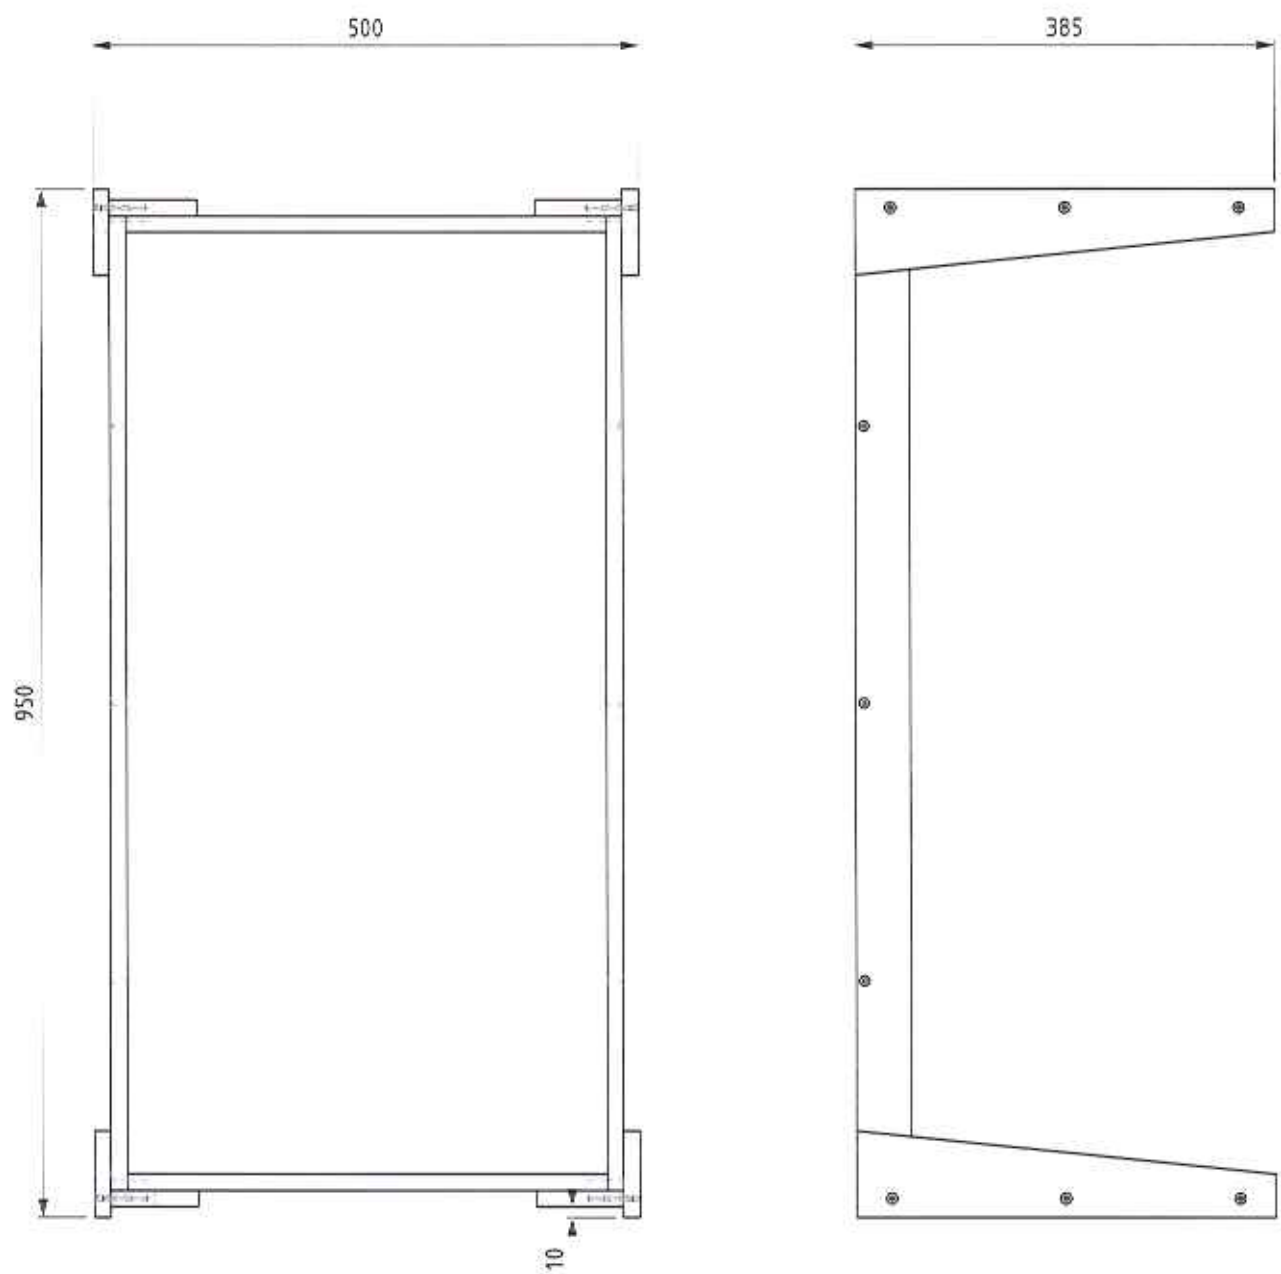

Nota: Medidas en Milímetros



MESA SALA CUNA INCLUSIÓN / ARMADO BASE

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015


JUNJI



70



870

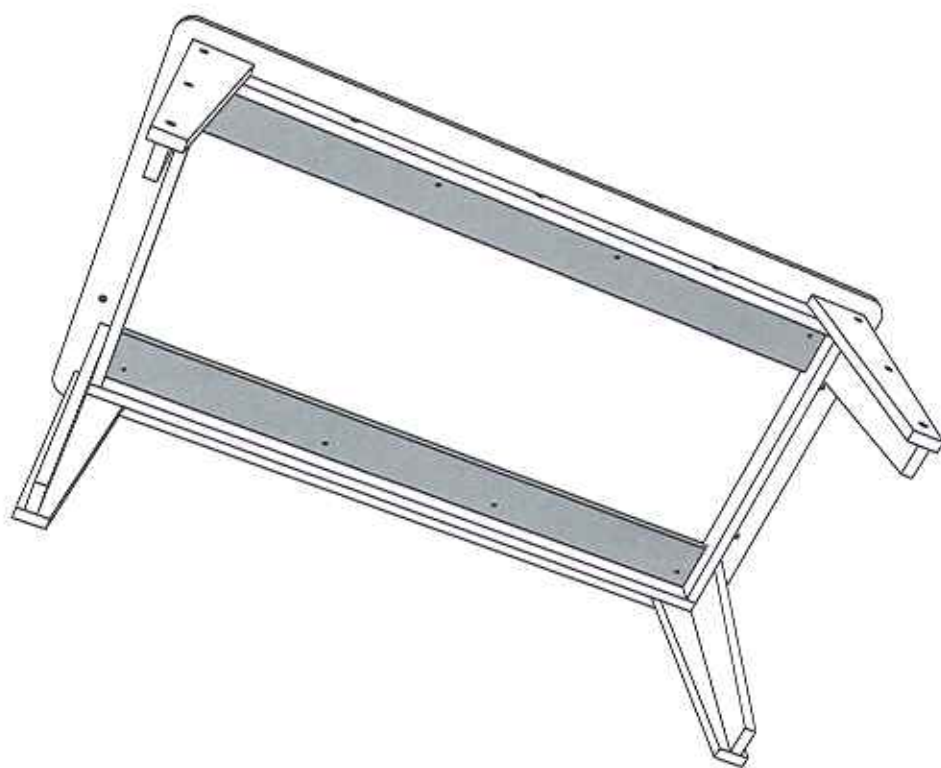

Nota: Medidas en Milímetros





MESA SALA CUNA INCLUSIÓN / BARRA_ESTRUCTURALES

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



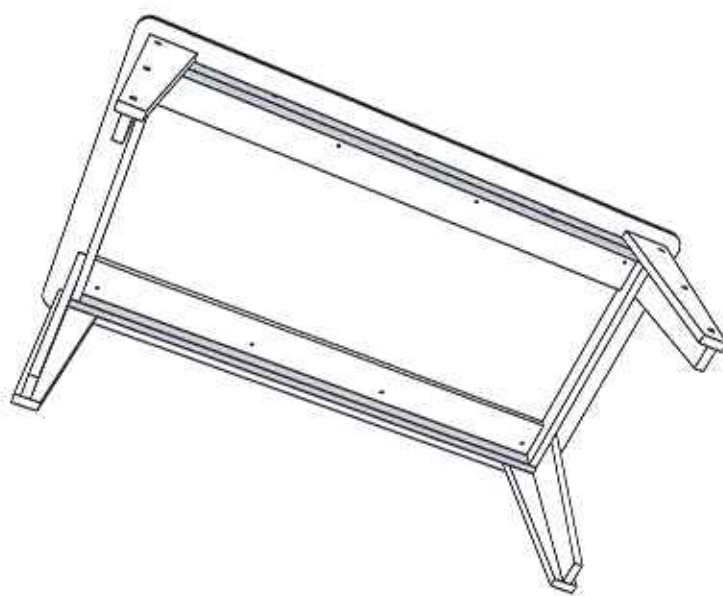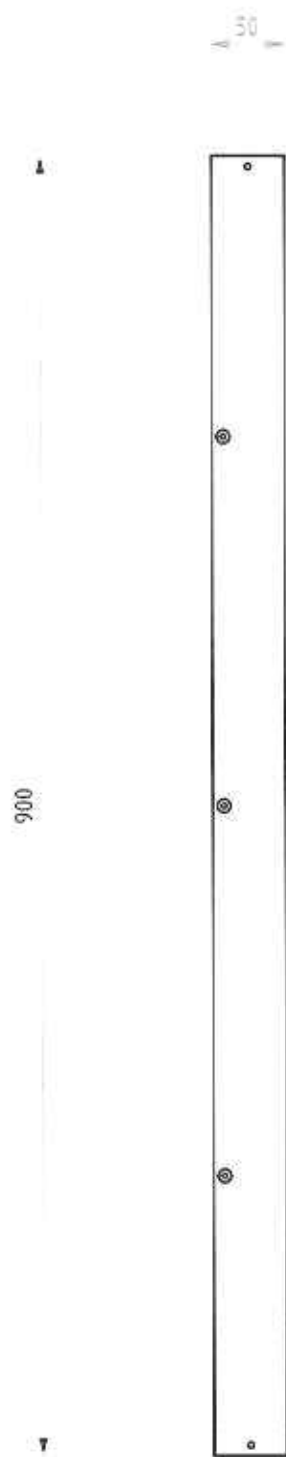

Nota: Medidas en Milímetros




MESA SALA CUNA INCLUSIÓN / LARGUERO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



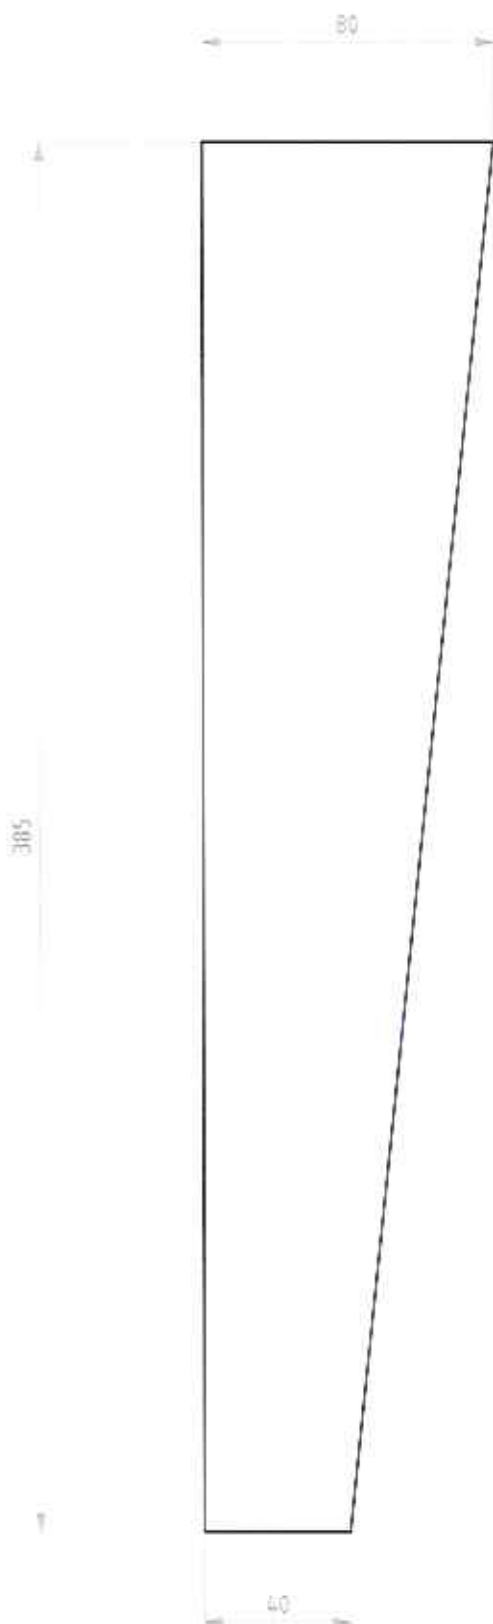


PATA X 8 unds.

TERCIADO 15mm

365x80mm

ACABADO
BARNIZ NATURAL

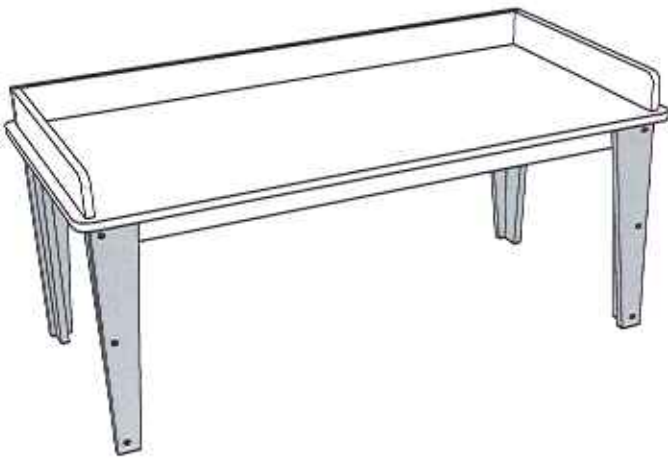


Nota: Medidas en Milímetros



MESA SALA CUNA INCLUSIÓN / PATA	
NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015	JUNJI



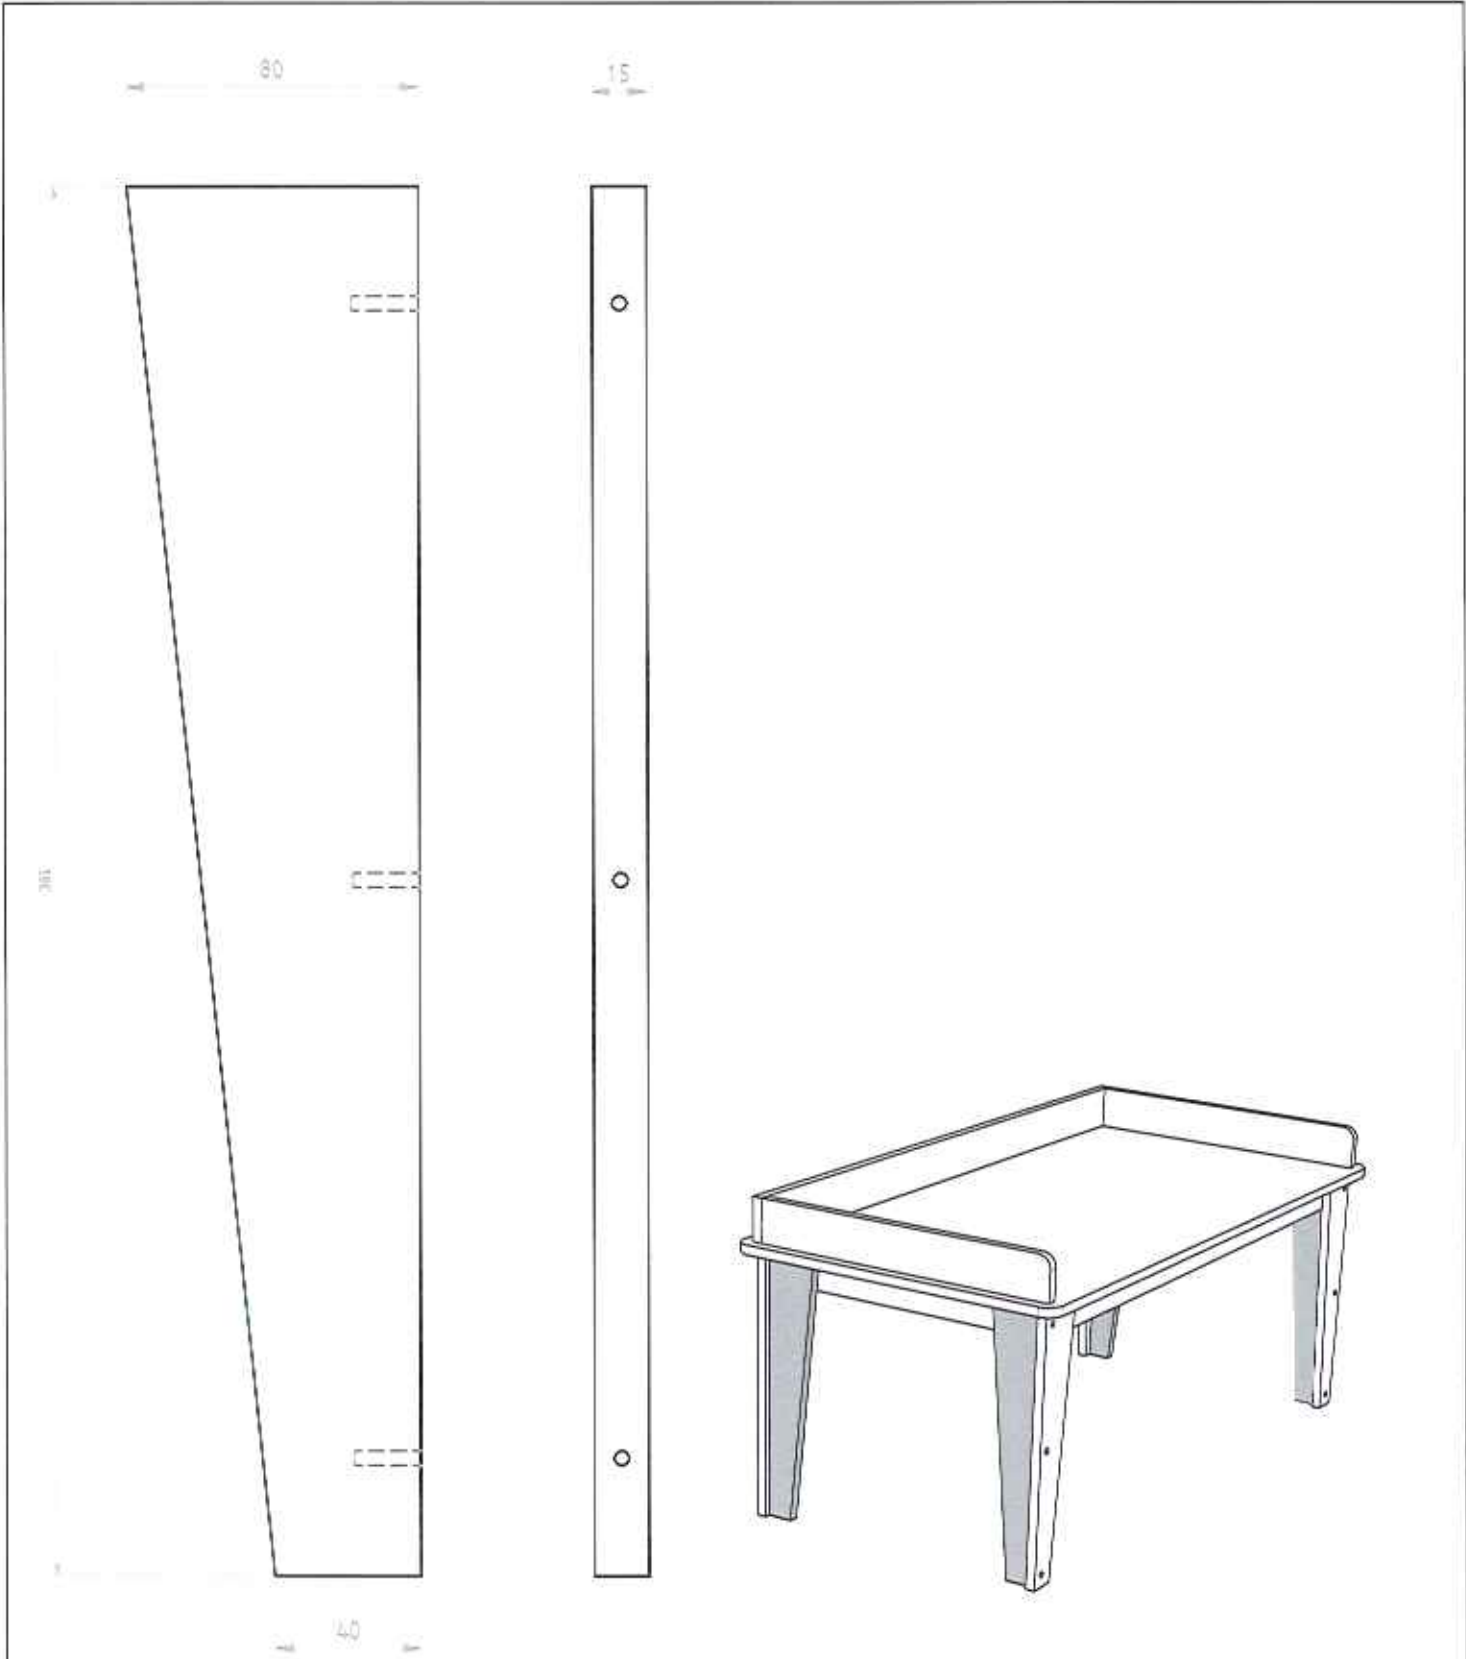

Nota: Medidas en Milímetros





MESA SALA CUNA INCLUSIÓN / PATA CIEGA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



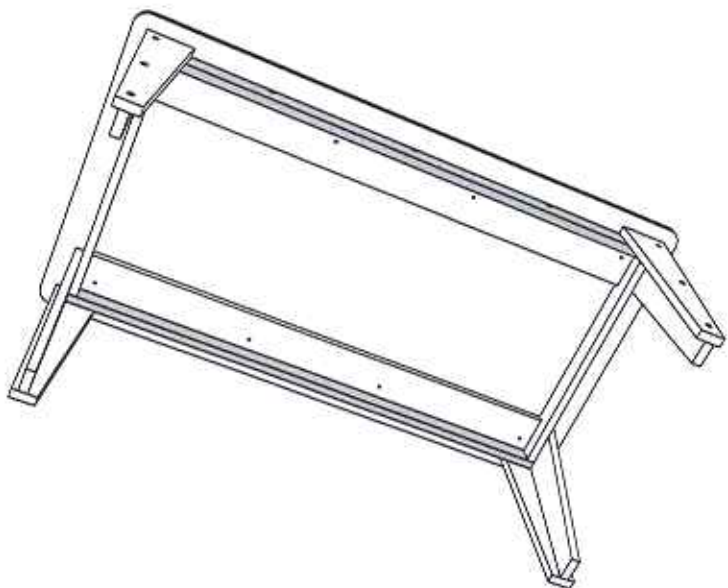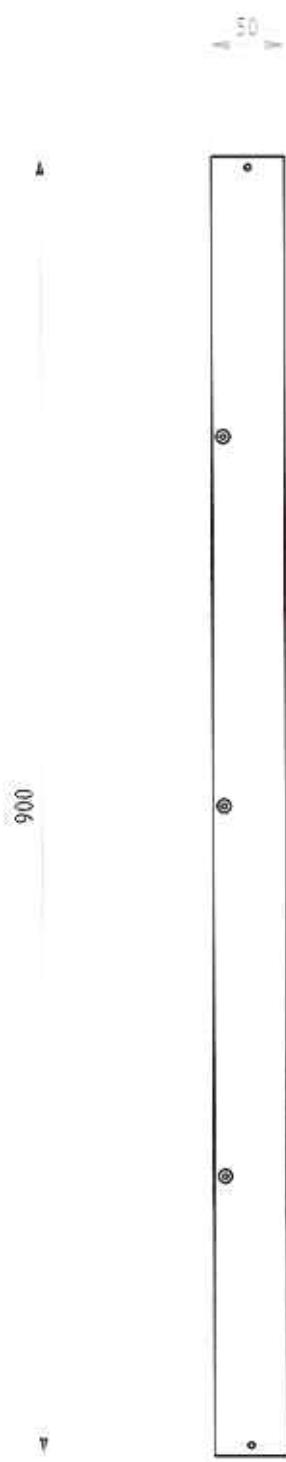

Nota: Medidas en Milímetros



MESA SALA CUNA INCLUSIÓN / LARGUERO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015


JUNJI



70



960

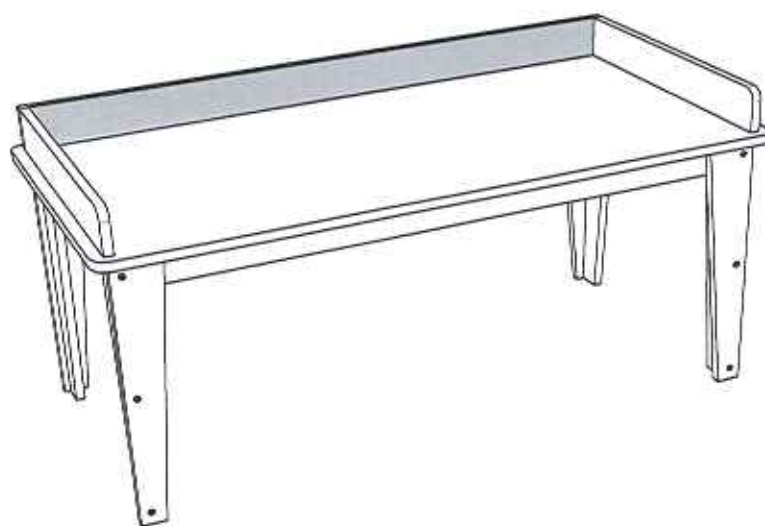

Nota: Medidas en Milímetros



MESA SALA CUNA INCLUSIÓN/ RESPALDO_1

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI




70

30



675

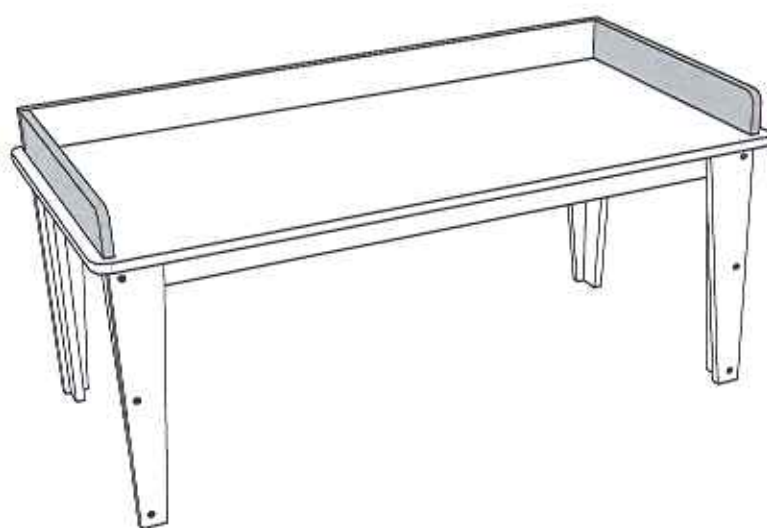

Nota: Medidas en Milímetros



MESA SALA CUNA INCLUSIÓN / RESPALDO_2


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI





1440

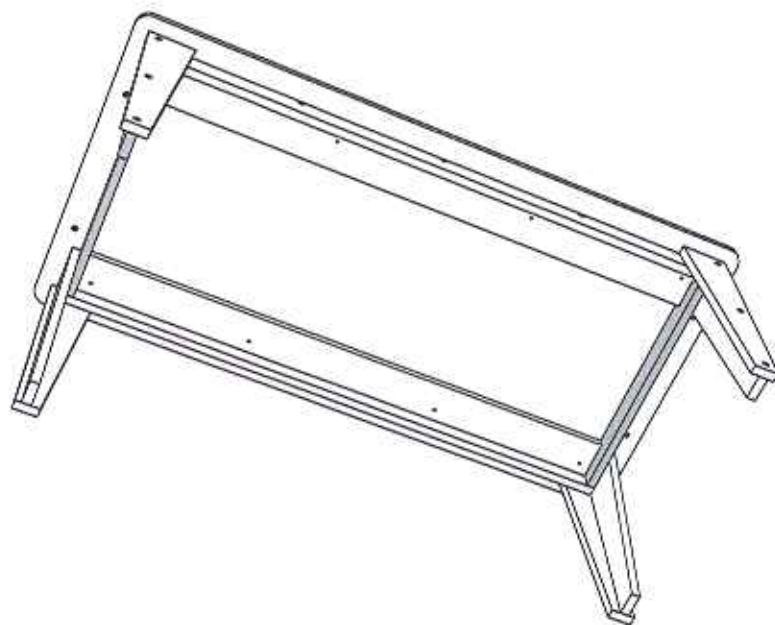

Nota: Medidas en Milímetros



MESA SALA CUNA INCLUSIÓN/ TRAVESAÑO


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



MODO DE USO

Mesa Sala Cuna Inclusión:

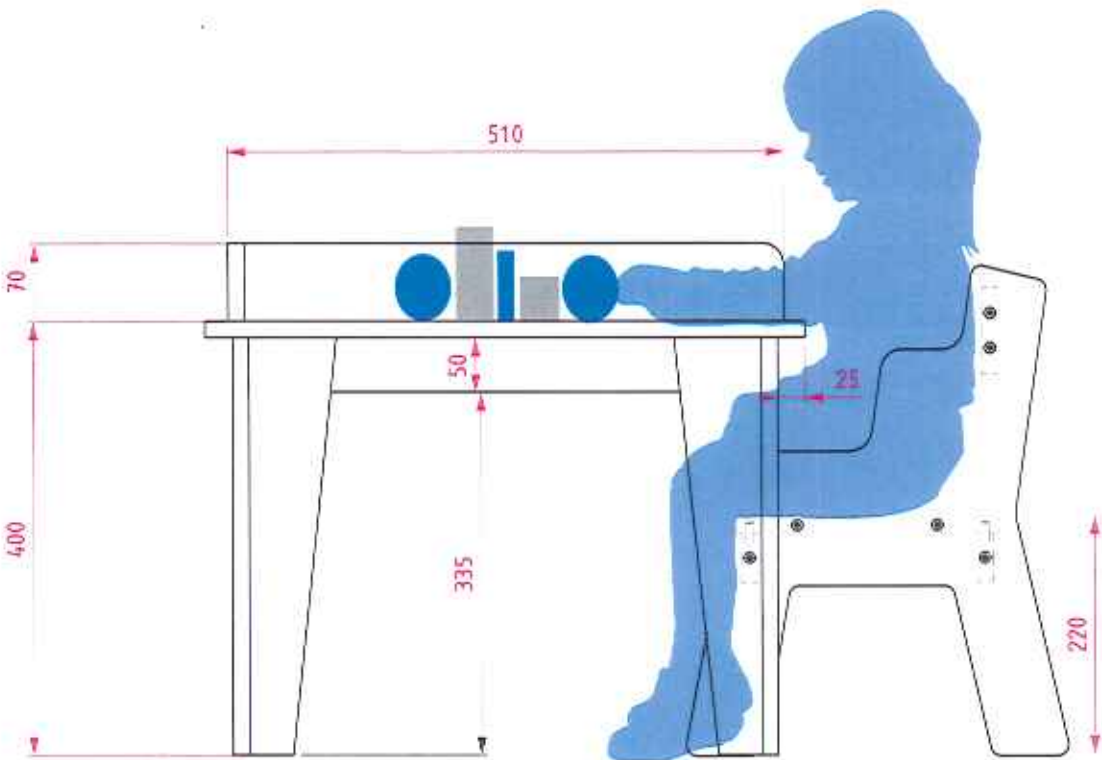

Escala Proporcional en relación SILLA SALA CUNA

Nota: Medidas en Milímetros



MESA SALA CUNA INCLUSIÓN

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



SILLA BACINICA

A.- DIMENSIONES

- A1.- ALTO : 450 mm
- A.2 ANCHO : 304 mm
- A.3 FONDO : 350 mm
- A.4 RESPECTO MEDIDA FINAL : Tolerancia en dimensiones +/- 5mm

- **MATERIALIDAD**

B.- LATERALES Y TRAVESAÑO

B1.- Laterales y travesaño tablero contrachapado de pino radiata 18mm espesor, calidad en caras B/Cp.

B2.-Terminación pulida y lacada con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

B3.- La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

B4.- Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

C.- ASIENTO Y RESPALDO

C1.- Asiento y respaldo tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp. Terminación laminado color elección entre almendra, verde, amarillo, azul y rojo.

C2.-Terminación pulida y lacada con Fondo hydrocoat al agua por todas cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

C3.-La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.



C4.- Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

D.- UNIONES

D.1 Tornillo drywall a la vista, color negro.

D.2 Todas las uniones entre piezas pegadas con adhesivo poliuretano PUR monocomponente.


OTRAS PROPIEDADES

1.- Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).


2.- Todos los tableros contrachapados deben cumplir con certificación CERTFOR - Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) y PS1-09.






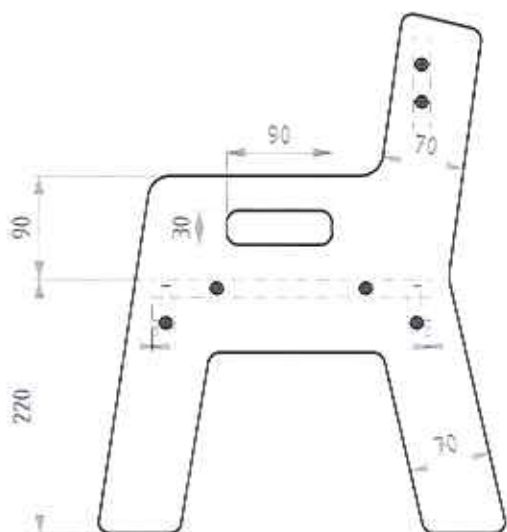

Vista Lateral

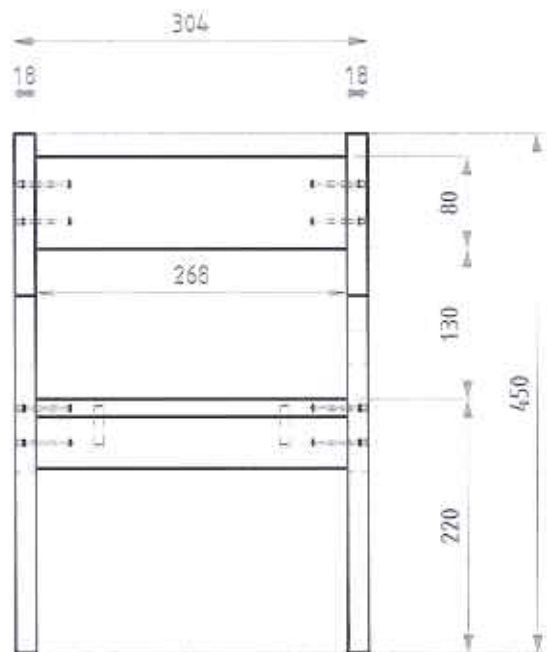

Vista Frontal

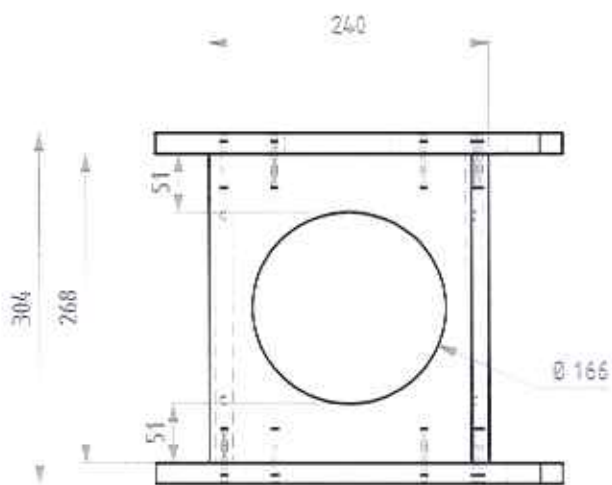

Vista Superior



Nota: Medidas en milímetros




SILLA BACINICA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



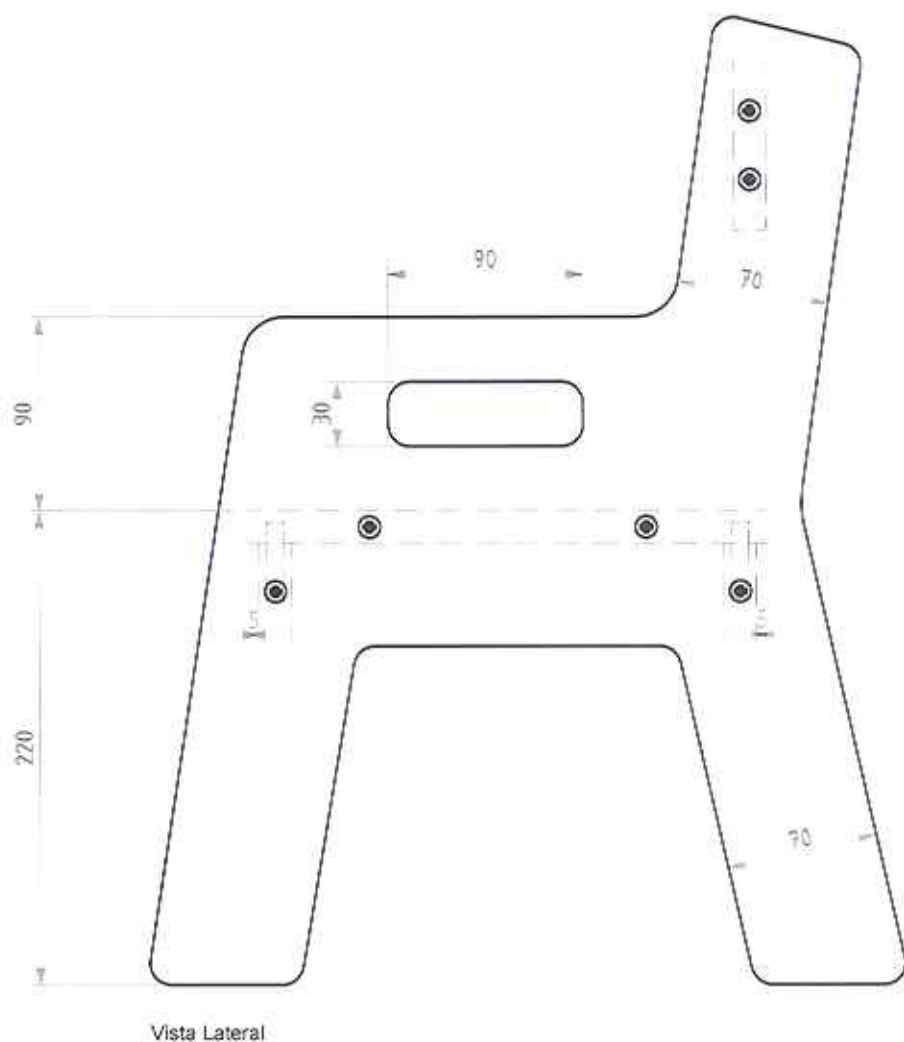

Nota: Medidas en milímetros




SILLA BACINICA


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



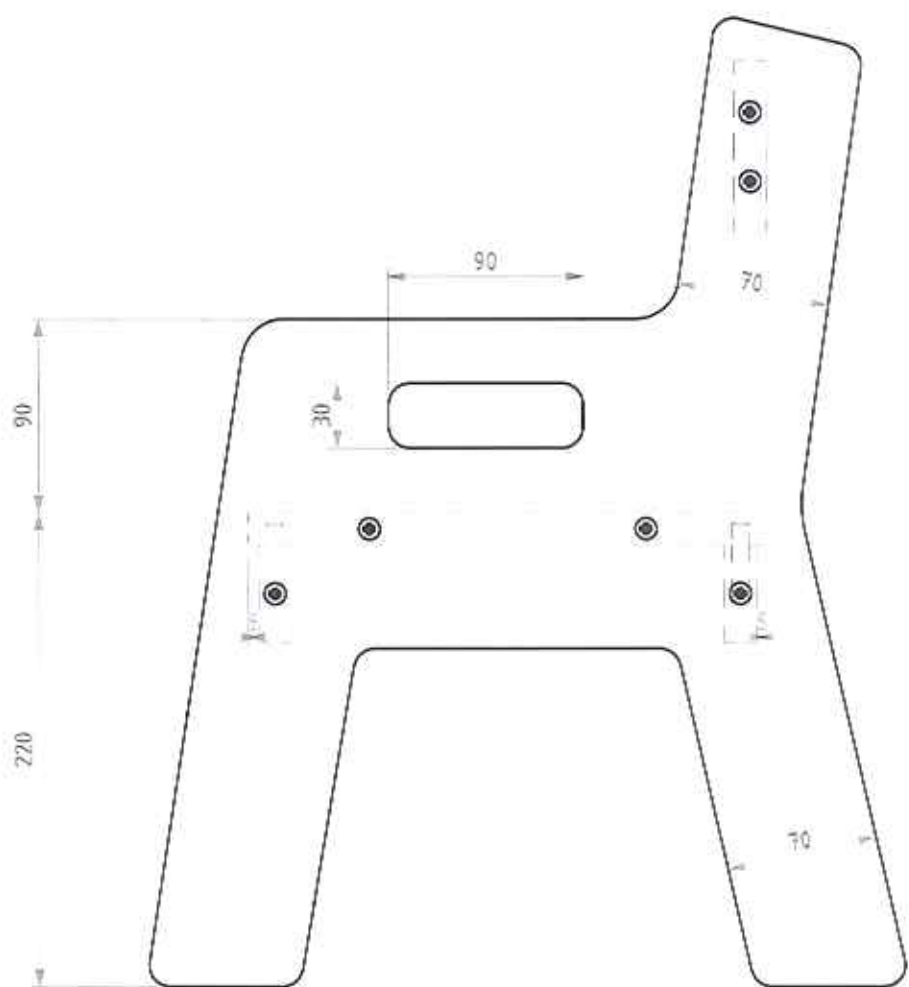

Vista Lateral

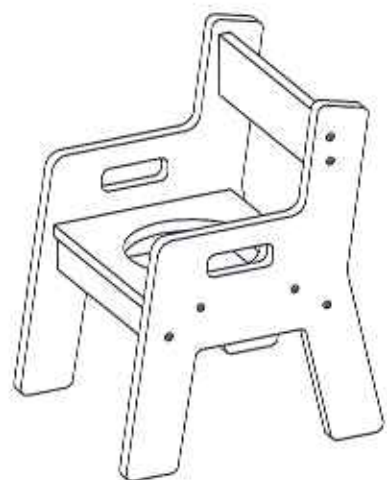

Nota: Medidas en milímetros




SILLA BACINICA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



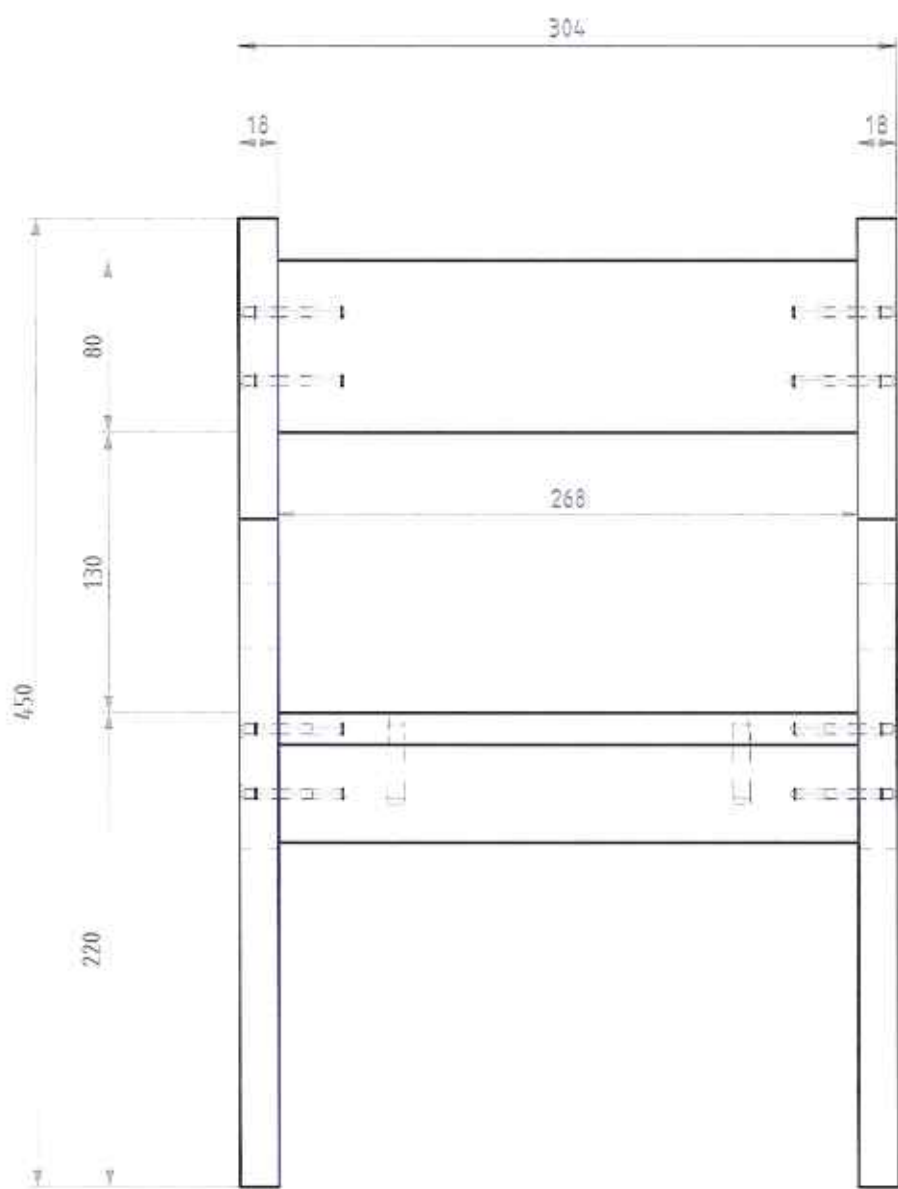

Vista Frontal

Nota: Medidas en milímetros




SILLA BACINICA


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



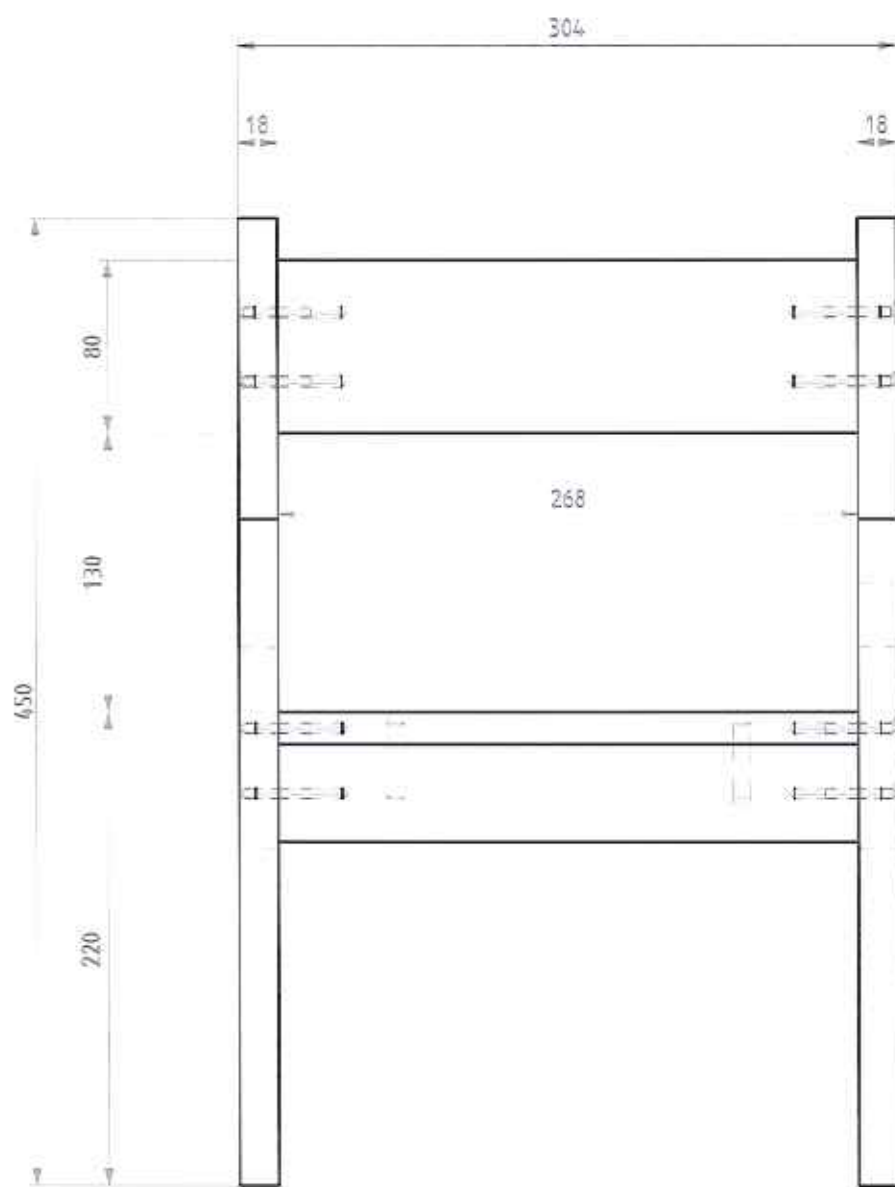

Vista Frontal

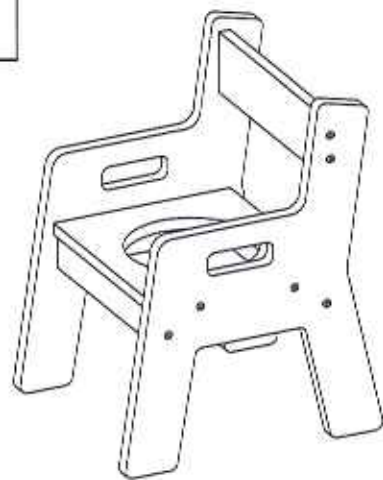

Nota: Medidas en milímetros




SILLA BACINICA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



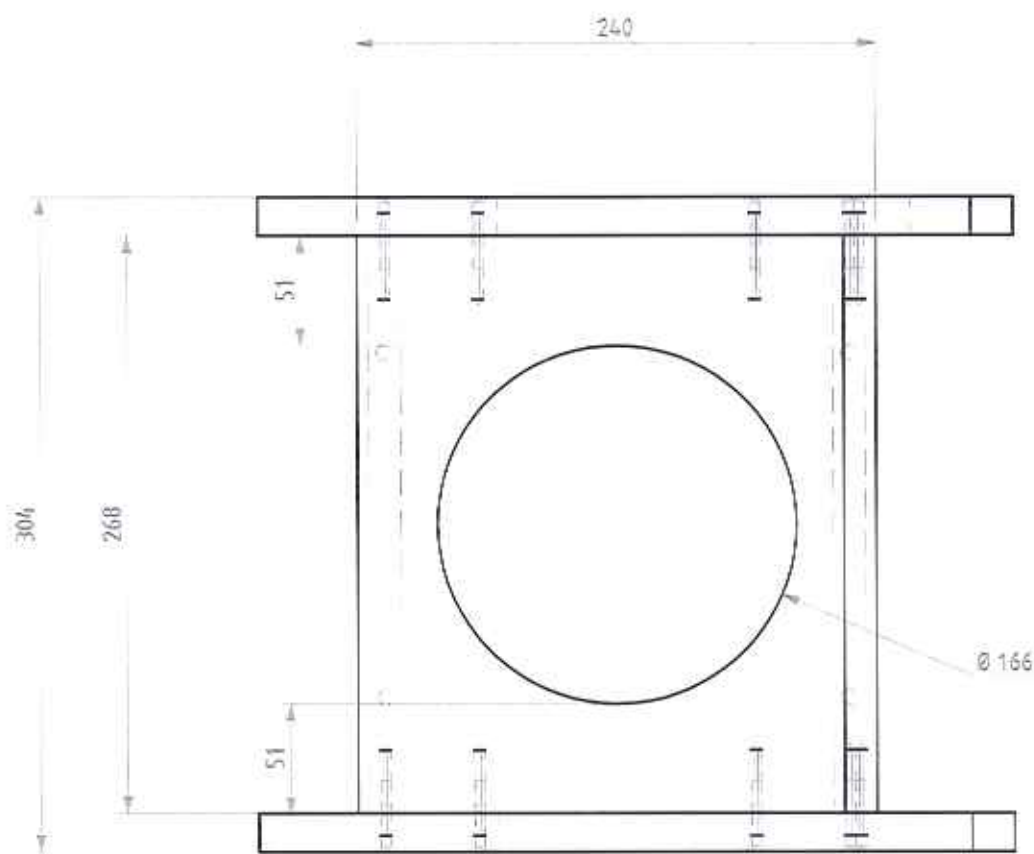

Vista Superior

Nota: Medidas en milímetros




SILLA BACINICA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



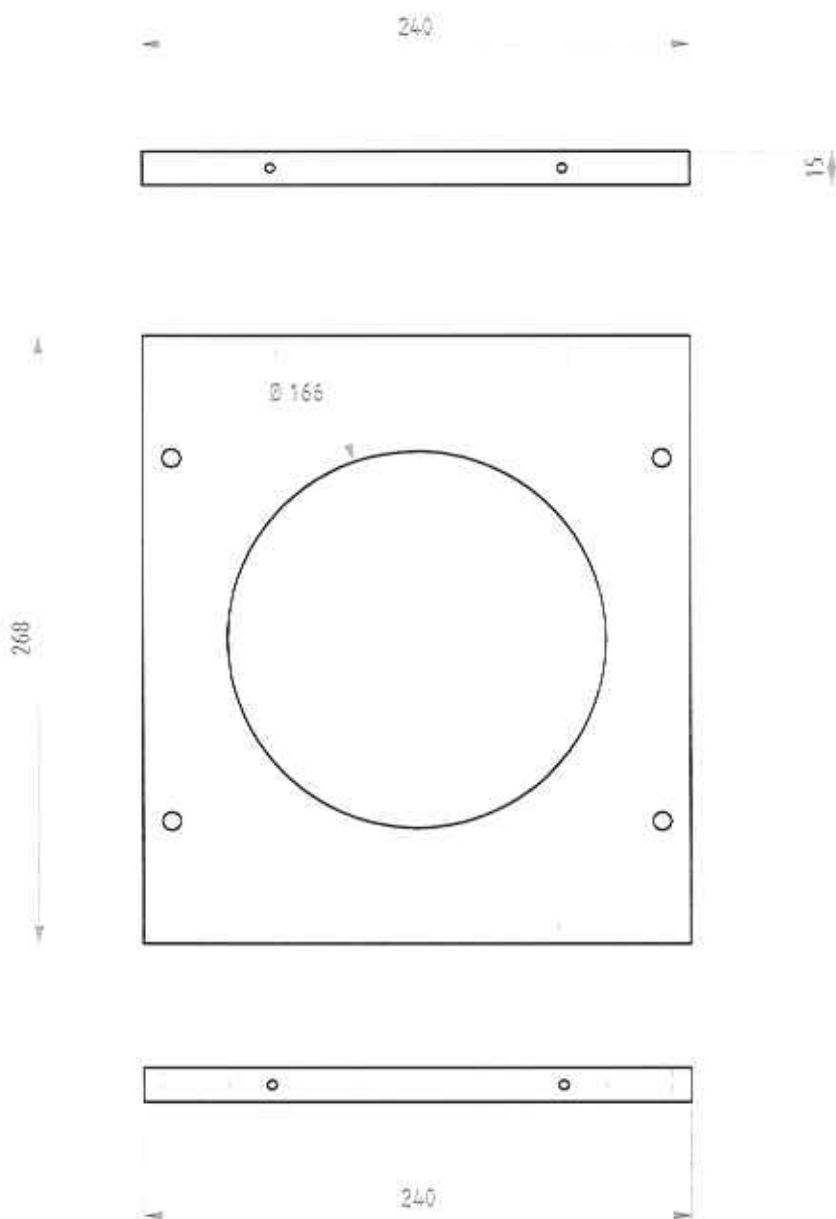

Nota: Medidas en milímetros




SILLA BACINICA/ ASIENTO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



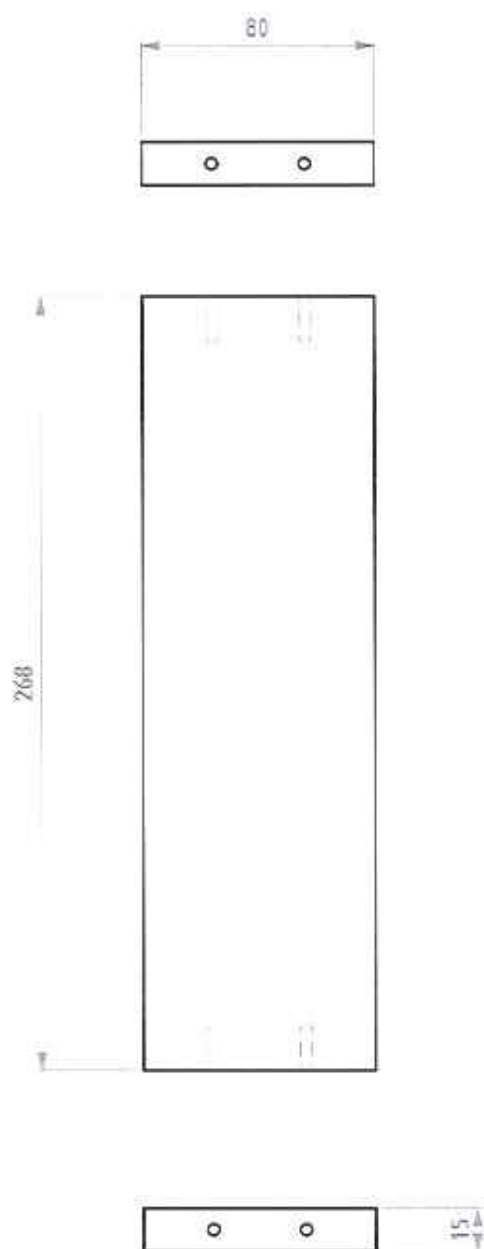

Nota: Medidas en milímetros:




SILLA BACINICA/ RESPALDO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



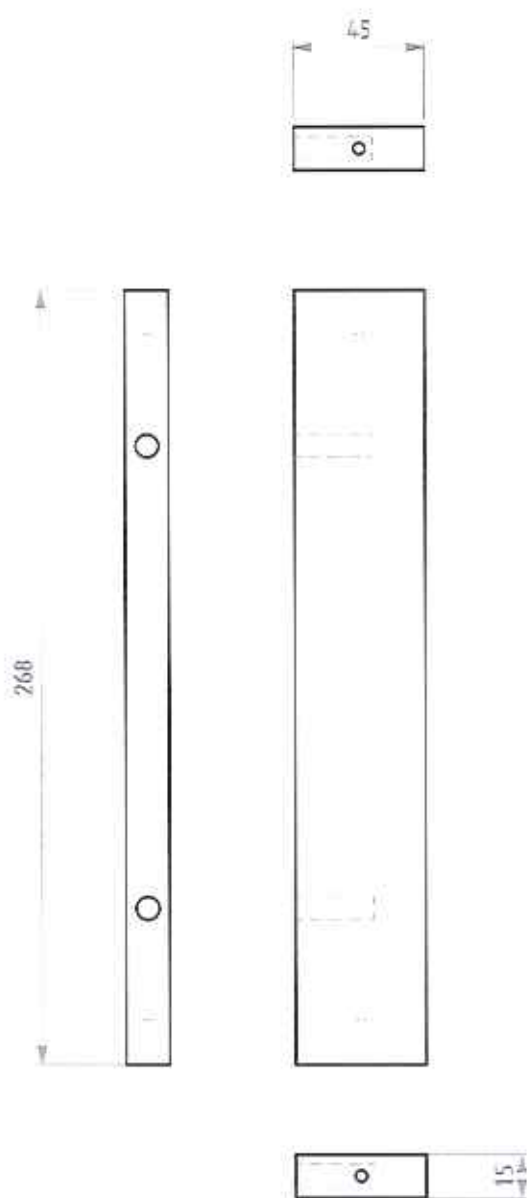

Nota: Medidas en milímetros




SILLA BACINICA/ TRAVESAÑO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



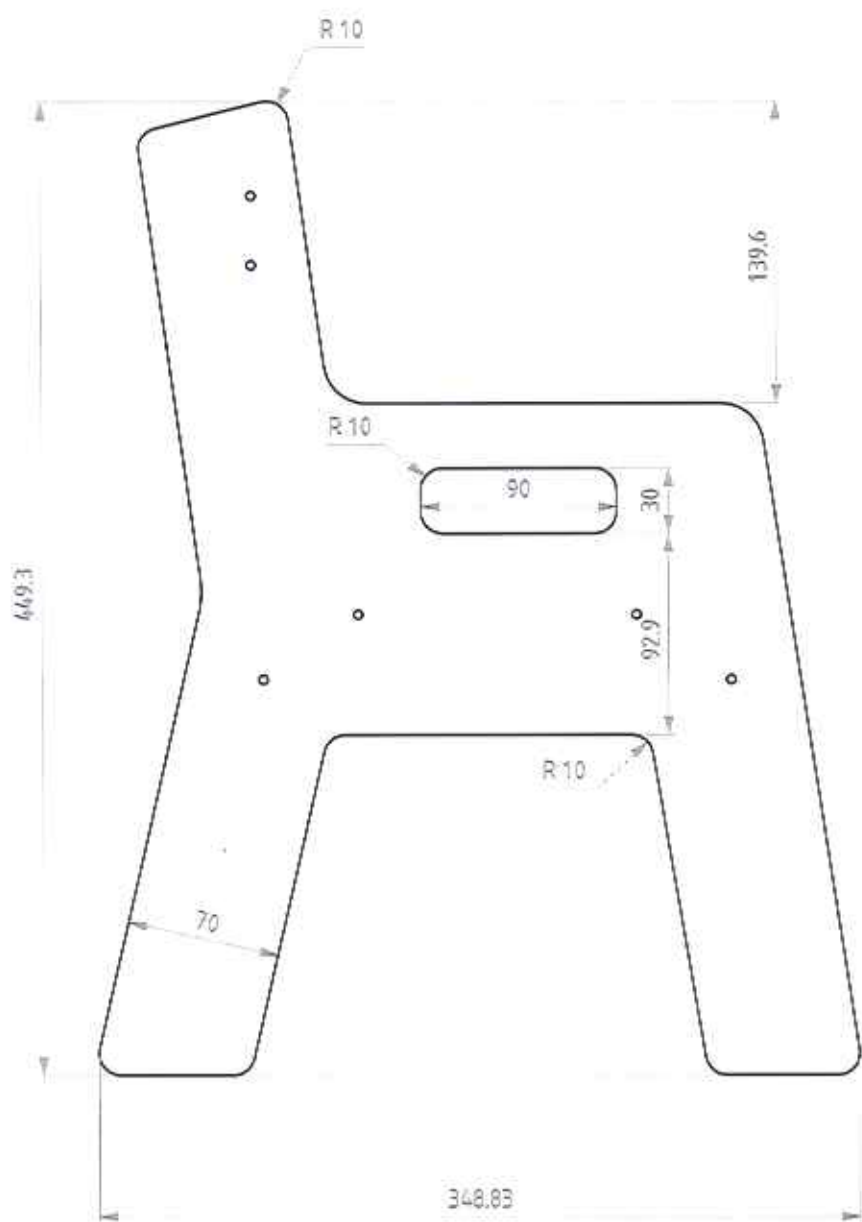

Nota: Medidas en milímetros



SILLA BACINICA/ COSTADO


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



MODO DE USO

Silla Bacinica:

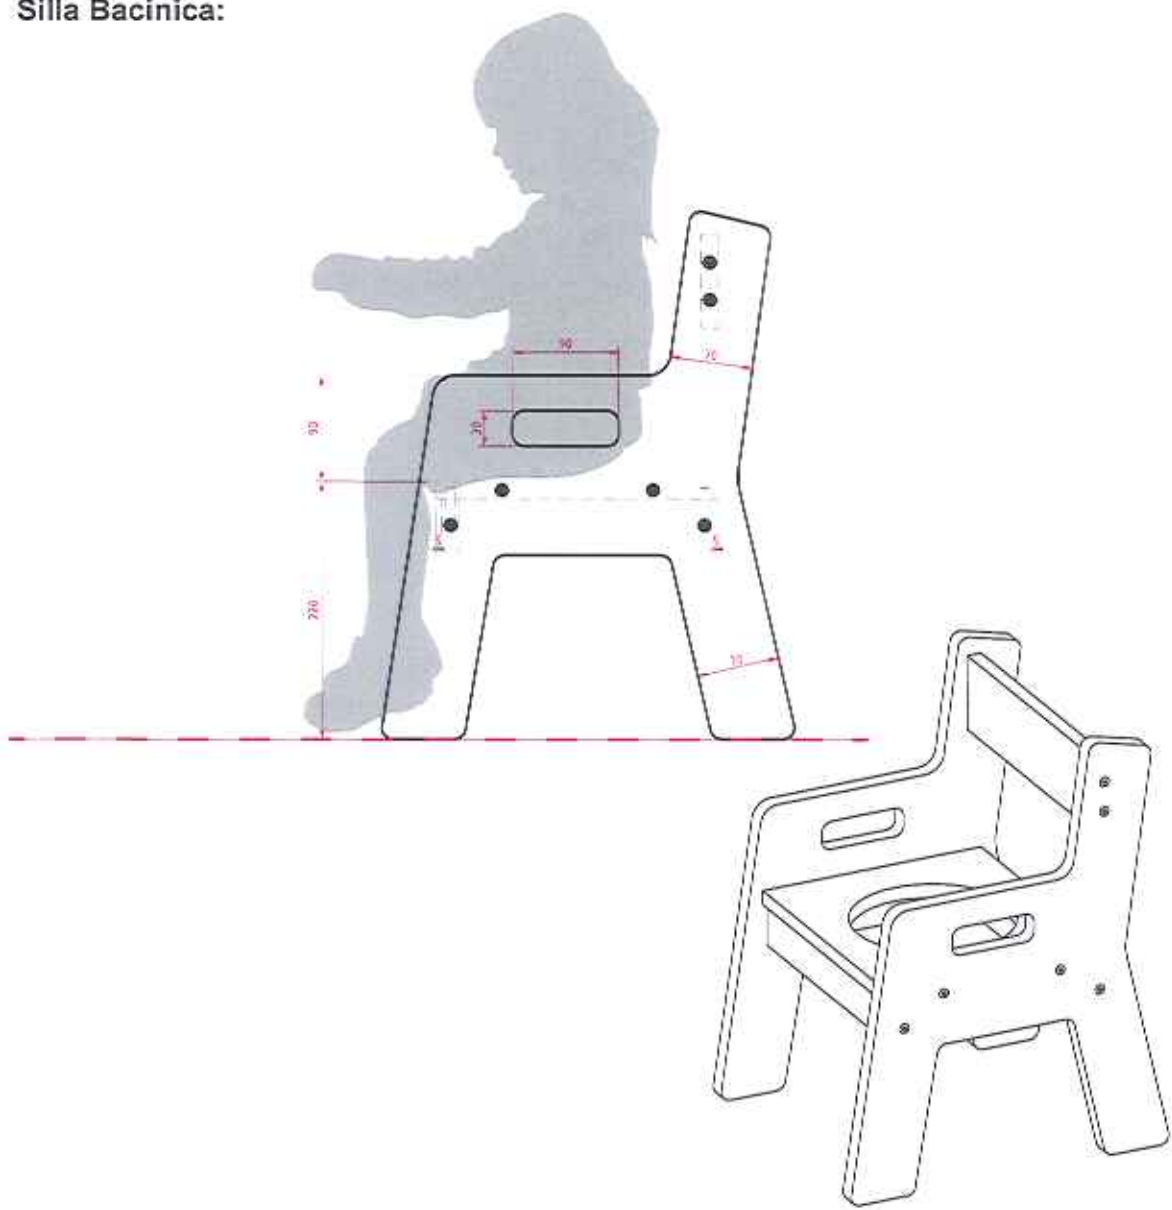


Nota: Medidas en Milímetros



SILLA BACINICA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



MESA PÁRVULO (NIVEL MEDIO)

A.- DIMENSIONES

A.1 ALTO	:	440 mm
A.2 ANCHO	:	1100 mm
A.3 FONDO	:	550 mm
A.4 RESPECTO MEDIDA FINAL	:	Tolerancia en dimensiones +/- 5mm

• MATERIALIDAD**B.- PATAS**

B1. Tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

B.2 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

B.3 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

B4. La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

C.- TRAVESAÑOS

C.1 Tableros contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

C.2 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

C.3 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

C.4 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

D.- BARRAS ESTRUCTURALES

D.1 Tableros contrachapado de pino radiata 15mm espesor, y 70mm de ancho, calidad en caras B/Cp.

D.2 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua)

D.3 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.



D.4 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

E.- CUBIERTA

E.1 Tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

E.2 Terminación laminado 0,6mm, color a elección entre blanco, almendra, verde, amarillo y azul.

E.3 Trascara con laminado balance.

E.4 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua)

E.5 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

E6. La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

F.-UNIONES

F1. Tornillo drywall 6x2" a la vista, color negro. Todas las uniones entre piezas pegadas con adhesivo poliuretano PUR monocomponente.

OTRAS PROPIEDADES

1.- Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

2.- Todos los tableros contrachapados deben cumplir con certificación CERTFOR - Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) y PS1-09.





Nota: Medidas en Milímetros




MESA PÁRVULO (NIVEL MEDIO)

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015


JUNJI

2.



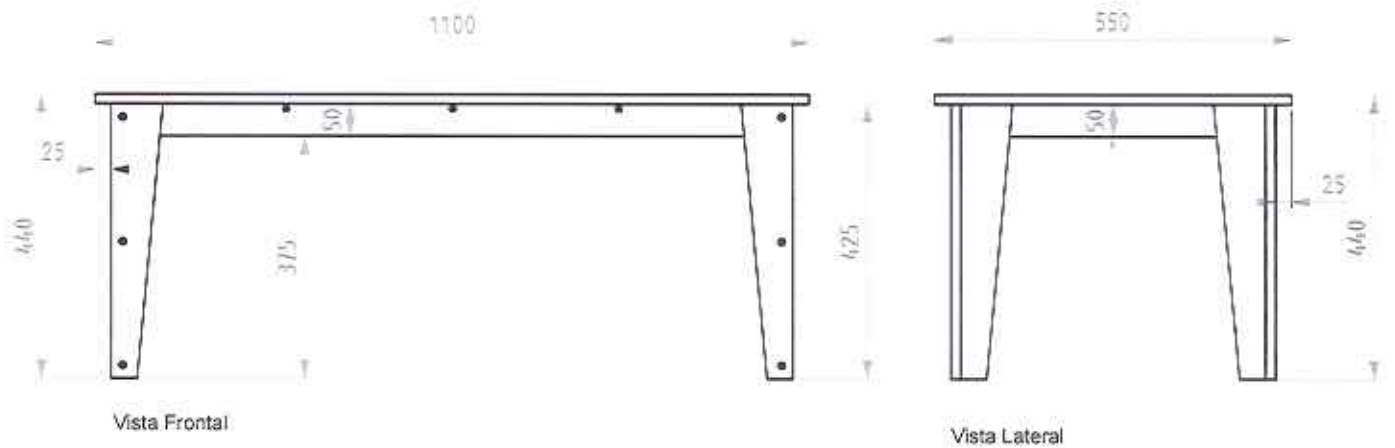

R 25

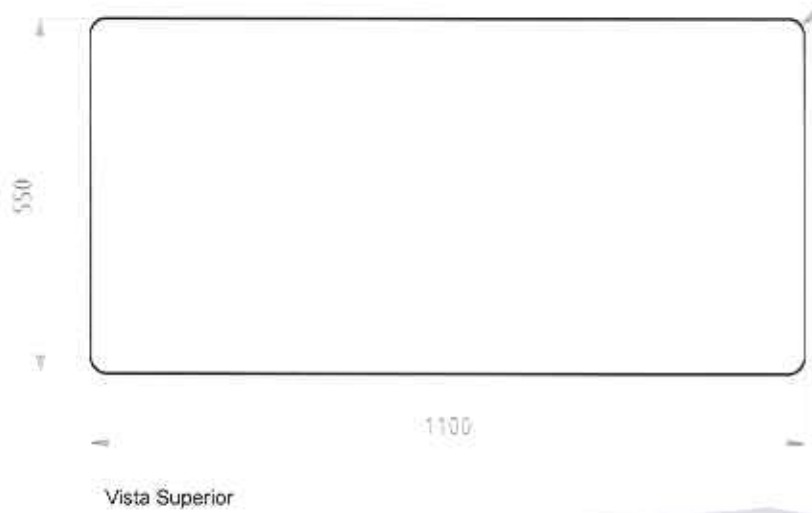

Nota: Medidas en Milímetros




MESA PÁRVULO (NIVEL MEDIO)

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



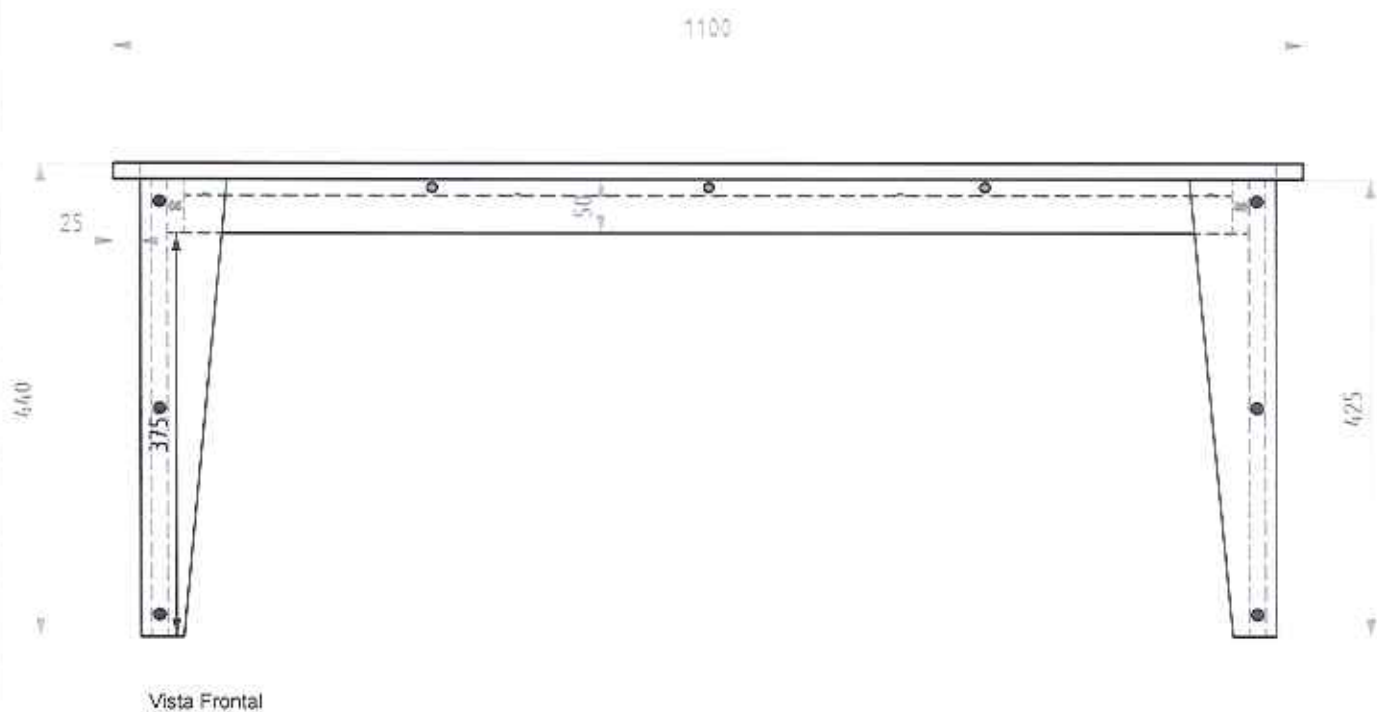

Nota: Medidas en Milímetros




MESA PÁRVULO (NIVEL MEDIO)
VISTA FRONTAL

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI




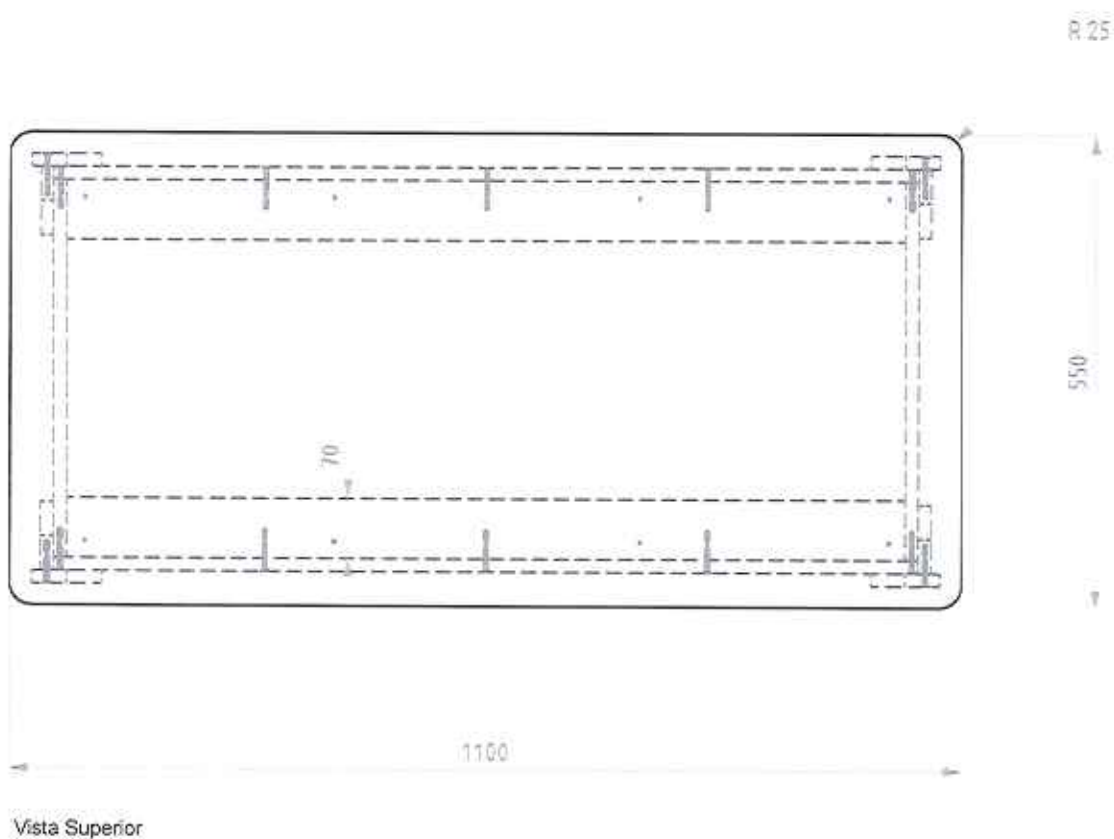

Nota: Medidas en Milímetros

 Junta Nacional de Jardines Infantiles Gobierno de Chile	MESA PÁRVULO (NIVEL MEDIO) VISTA SUPERIOR		
	NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015	JUNJI	



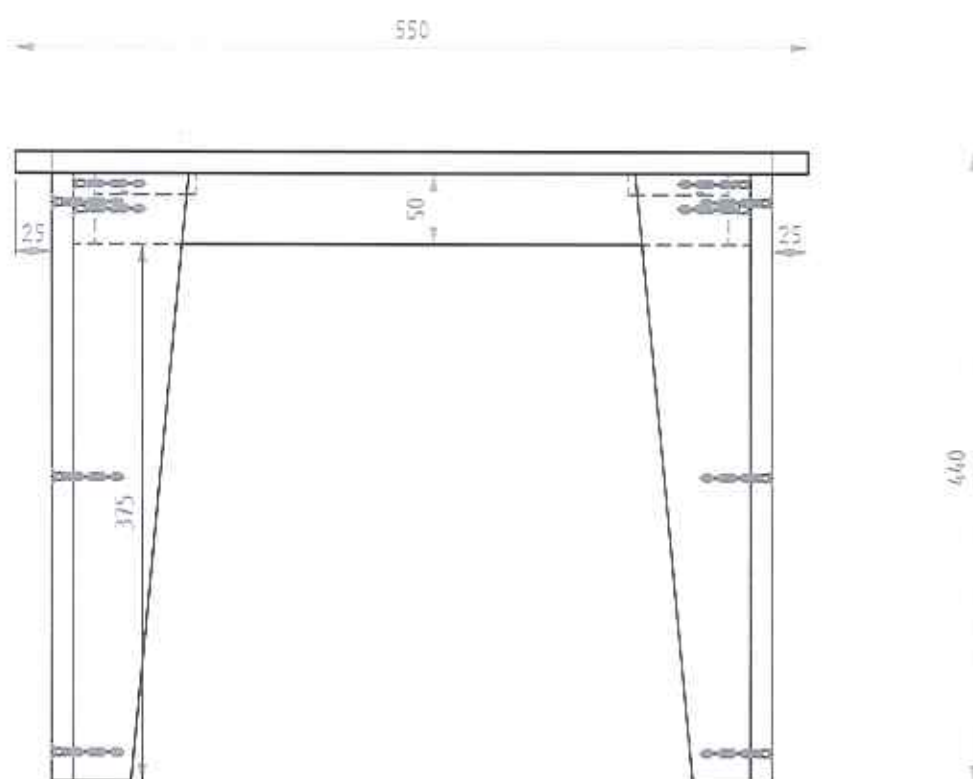

Vista Lateral

Nota: Medidas en Milímetros




MESA PÁRVULO (NIVEL MEDIO) VISTA LATERAL

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



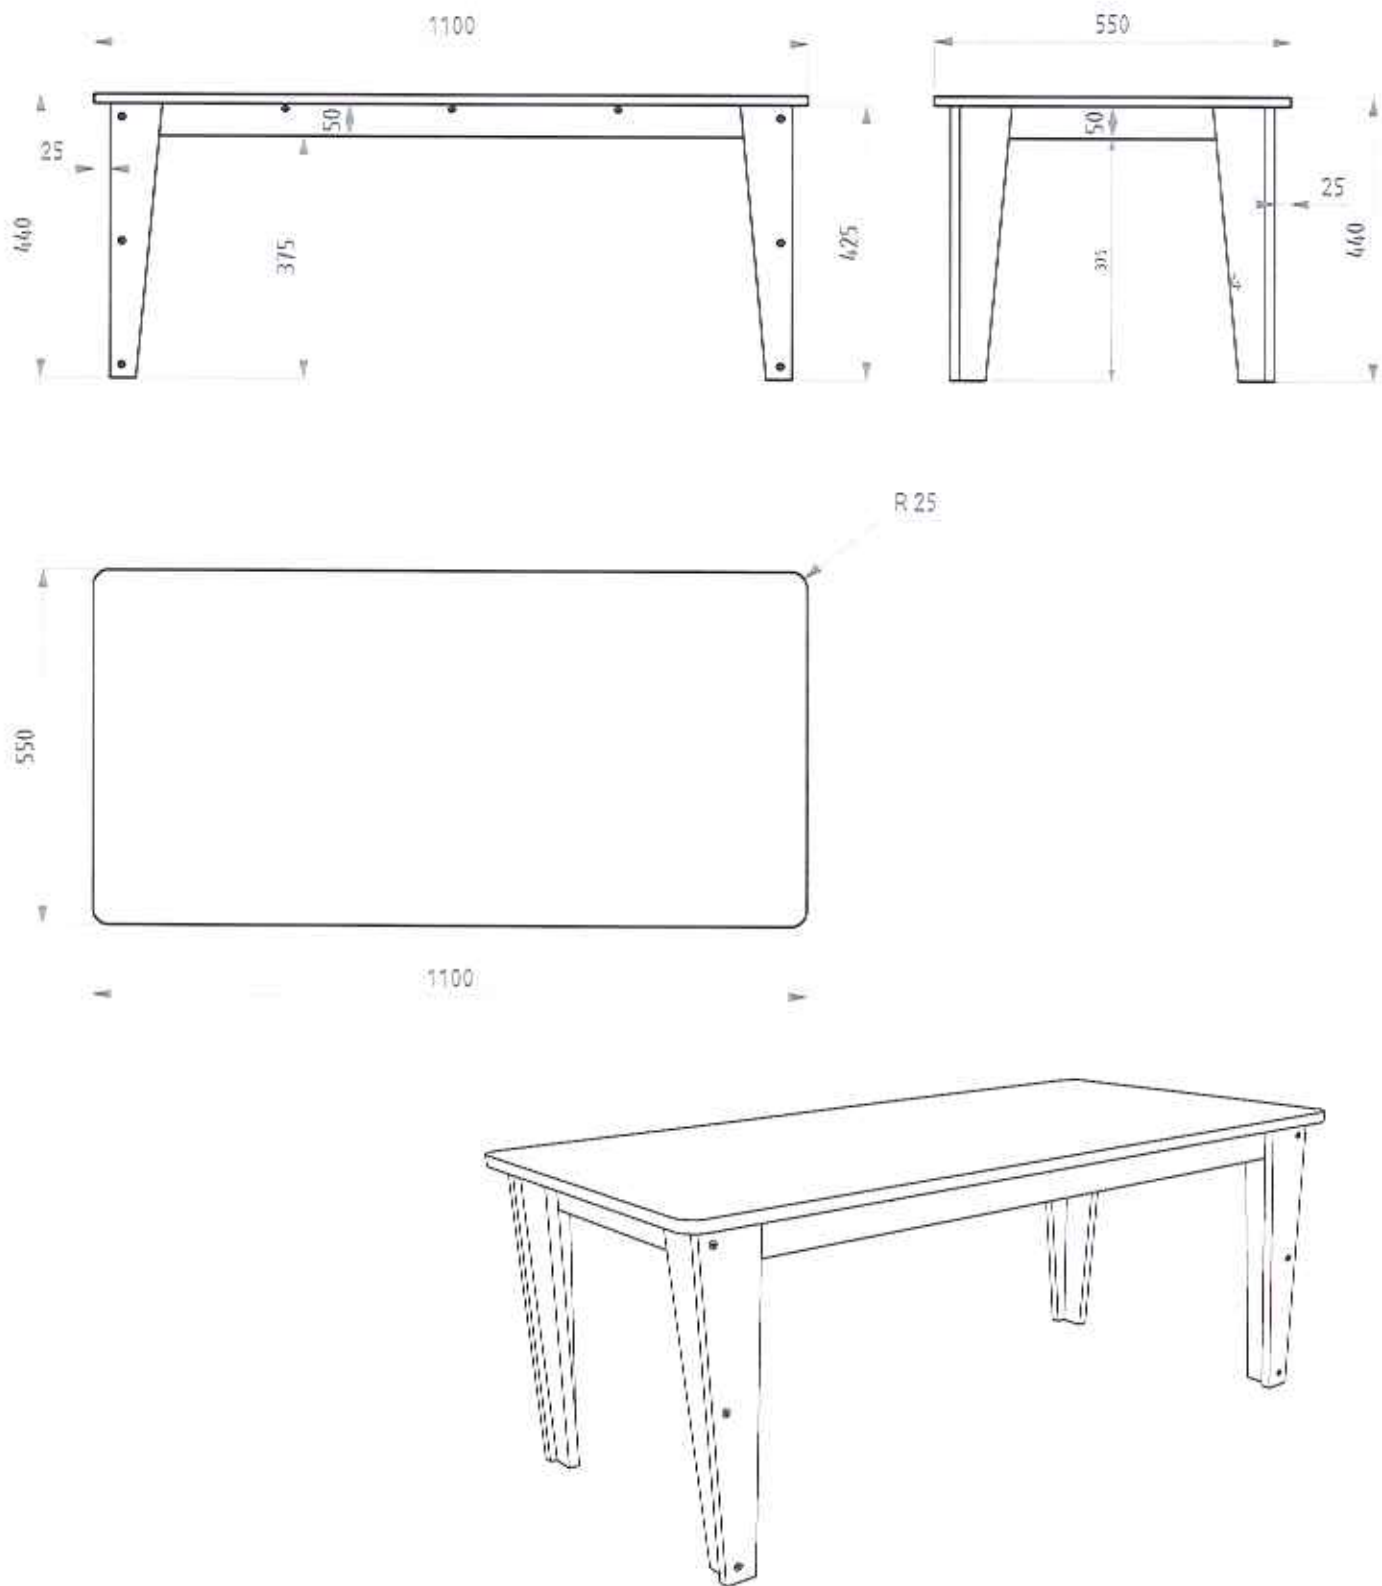

Nota: Medidas en milímetros




MESA PÁRVULO (NIVEL MEDIO)

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



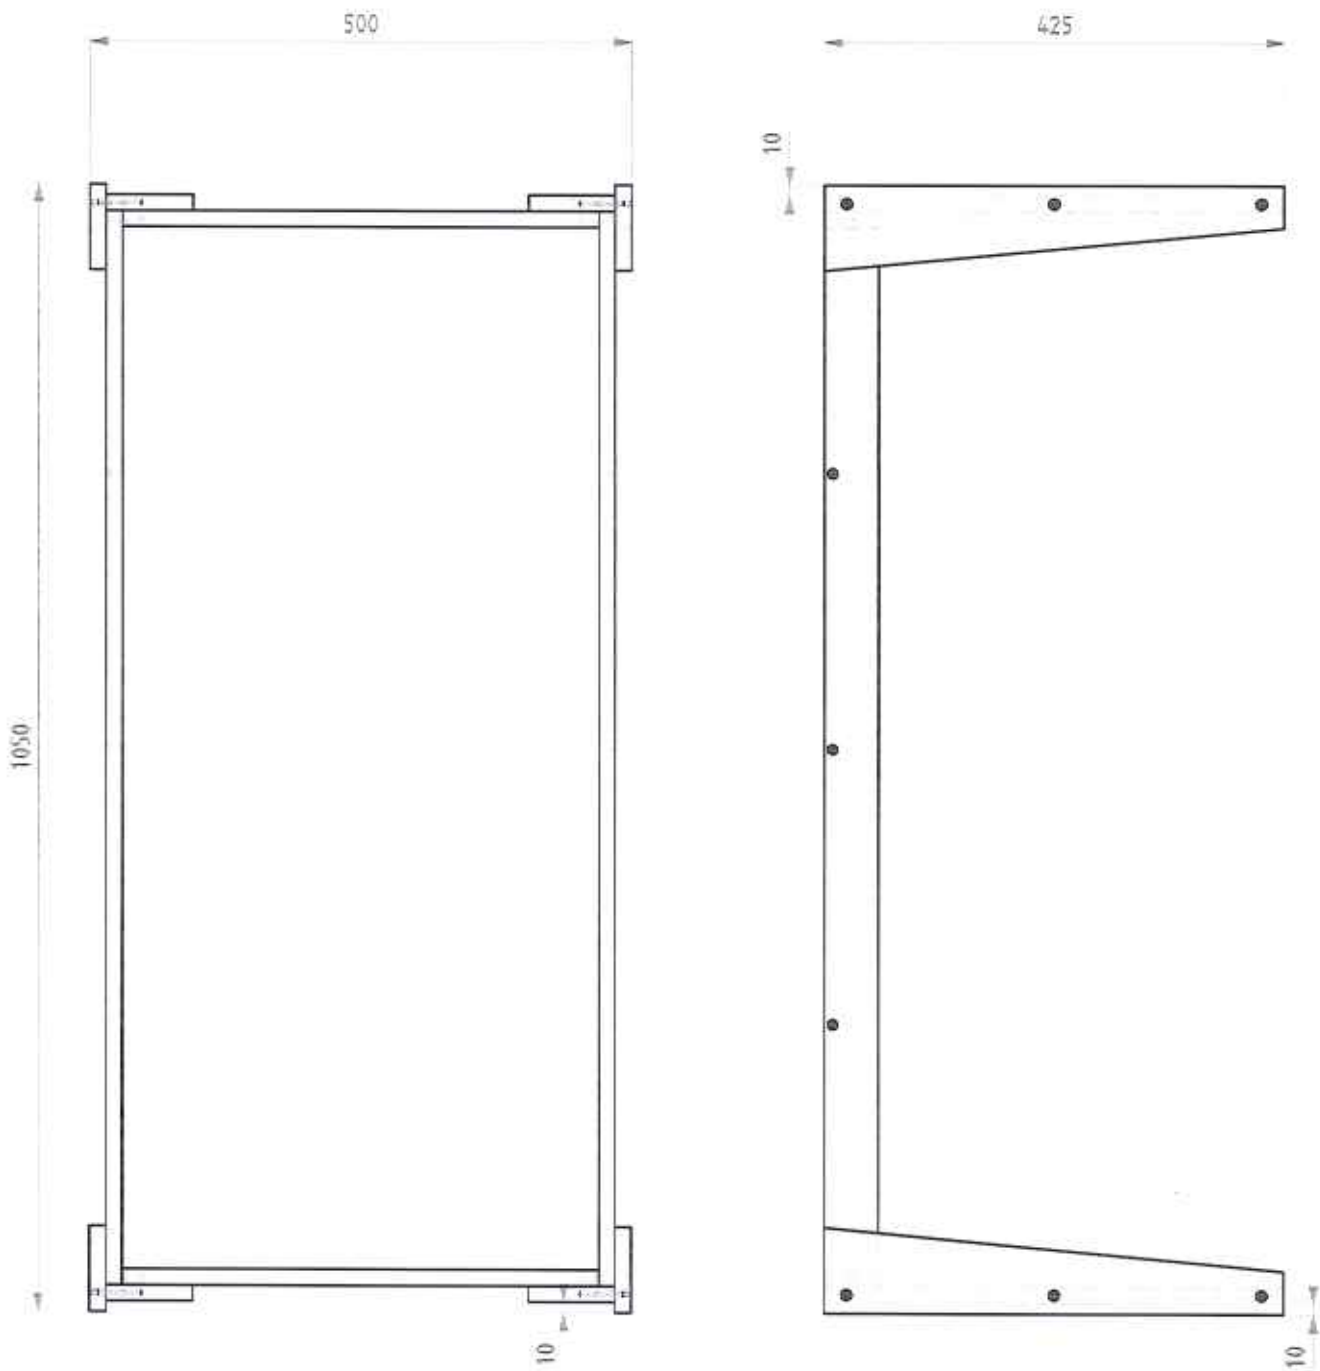

Nota: Medidas en milímetros




MESA PÁRVULO (NIVEL MEDIO)
ARMADO BASE

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



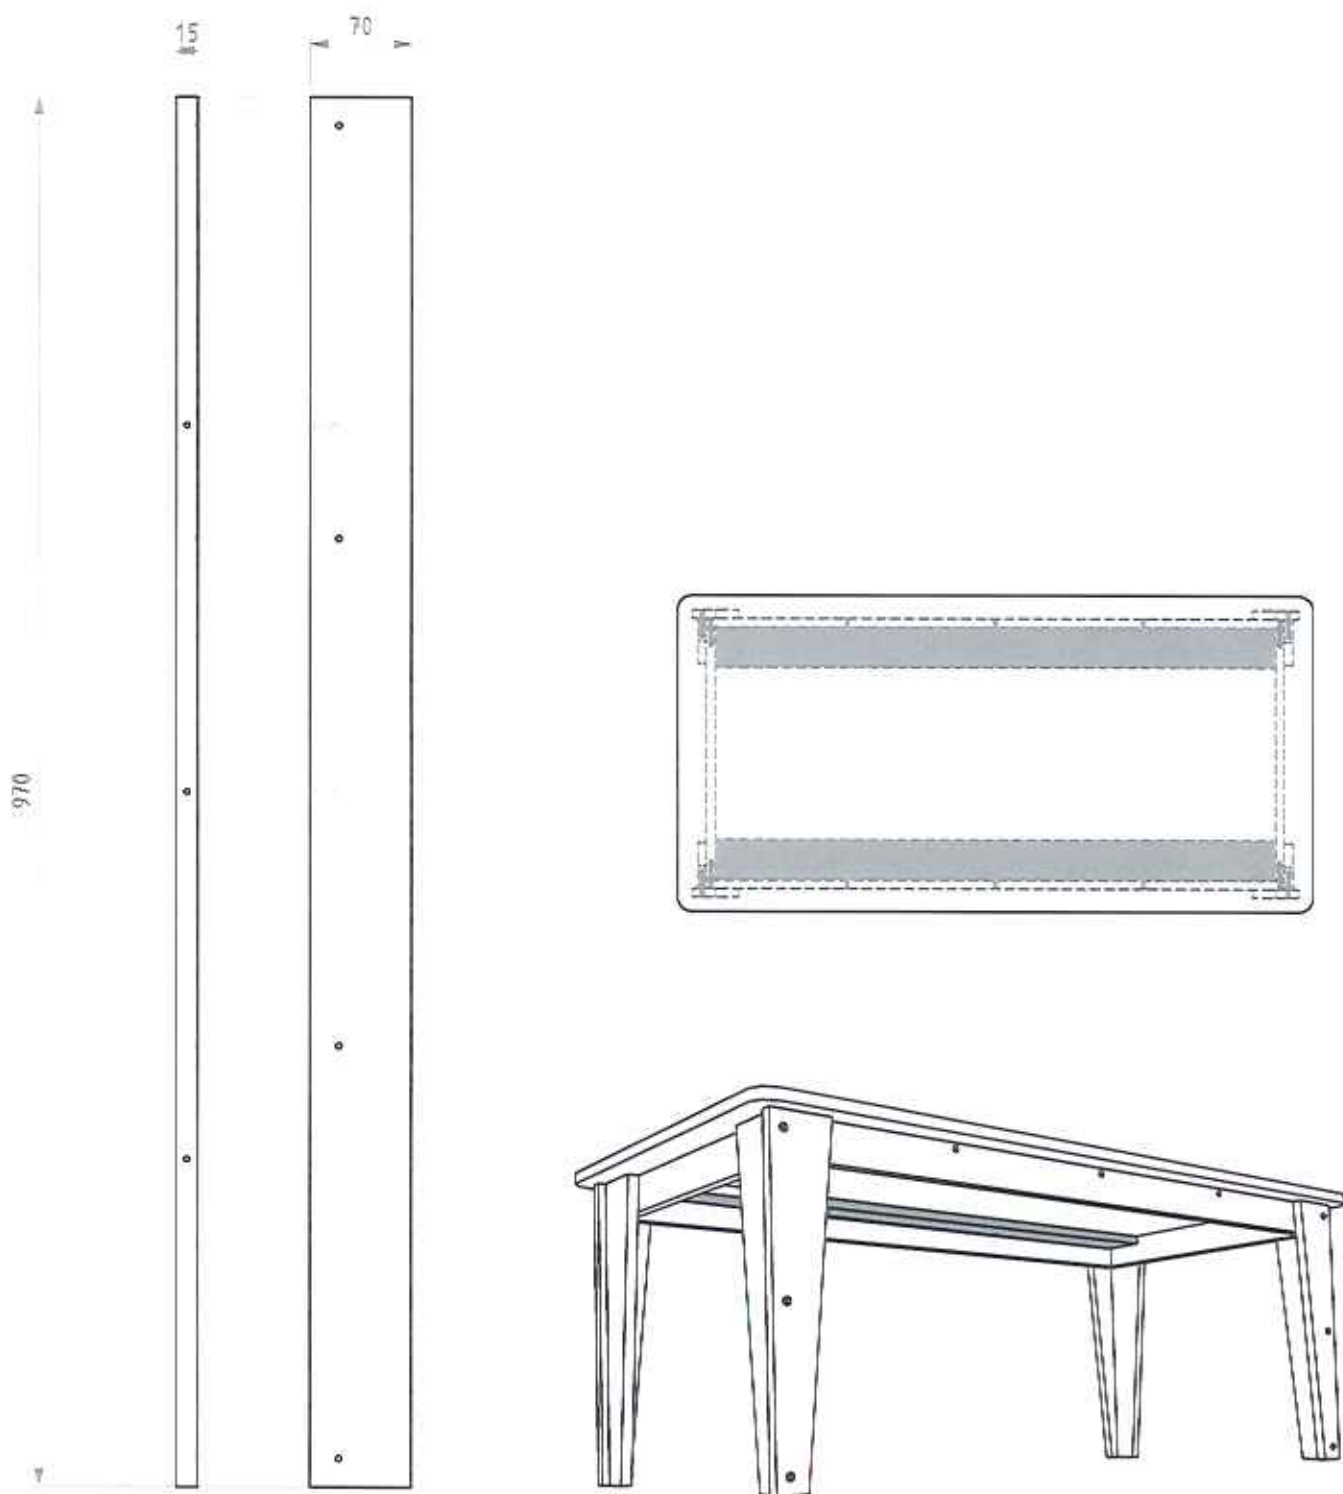

Nota: Medidas en milímetros





MESA PÁRVULO (NIVEL MEDIO) BARRA ESTRUCTURAL

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



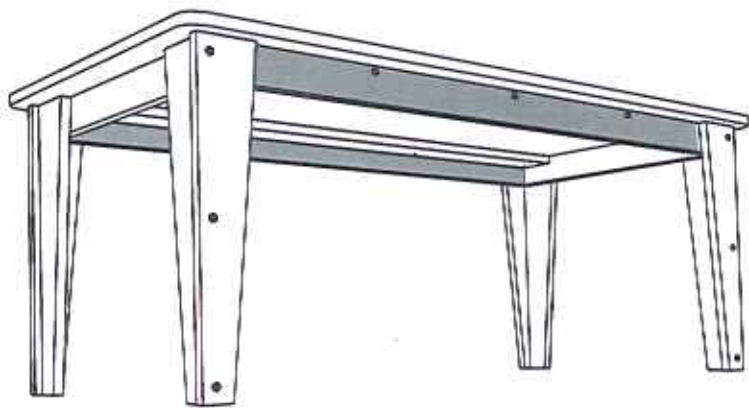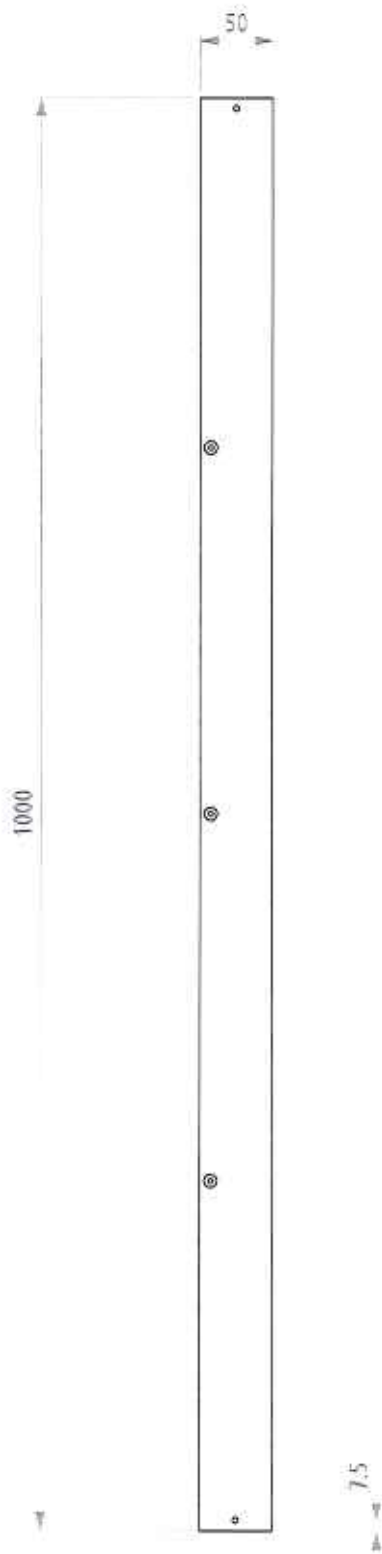

Nota: Medidas en milímetros





MESA PÁRVULO (NIVEL MEDIO)
LARGUERO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



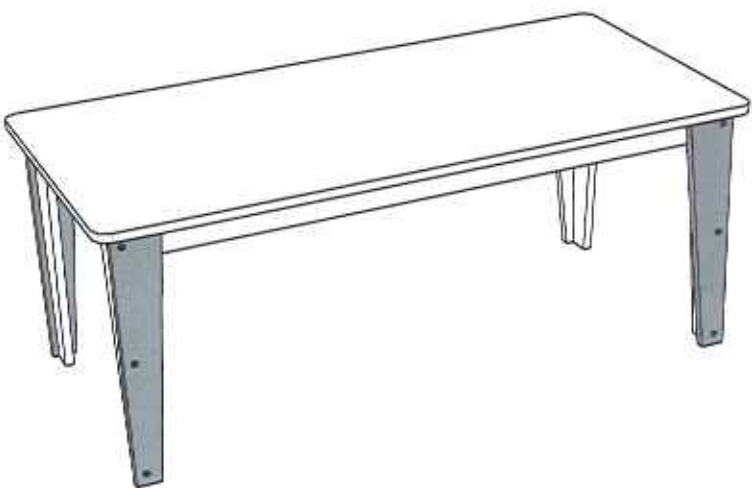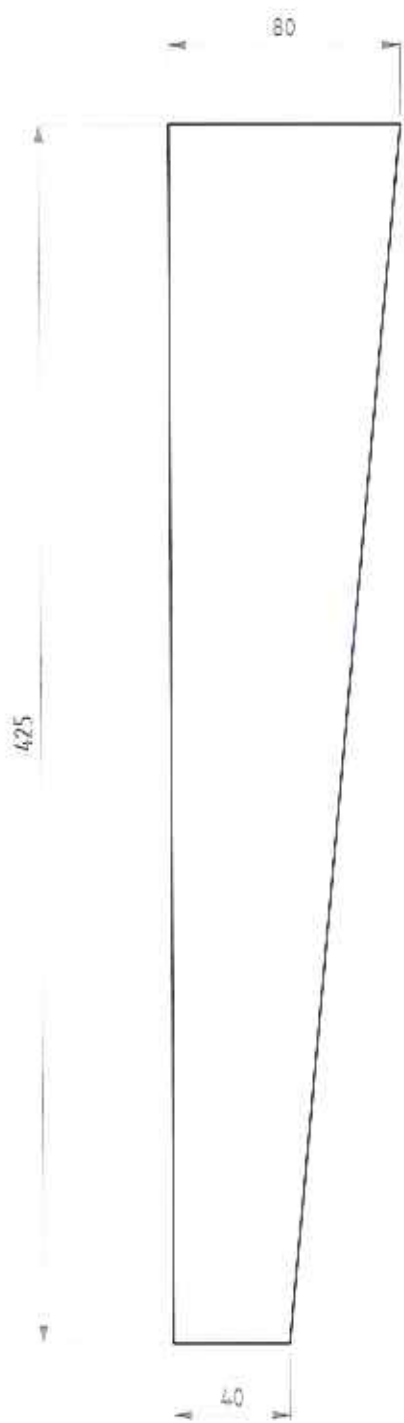

Nota: Medidas en milímetros




MESA PÁRVULO (NIVEL MEDIO)
PATA EXTERIOR

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI

Handwritten signature in green ink.



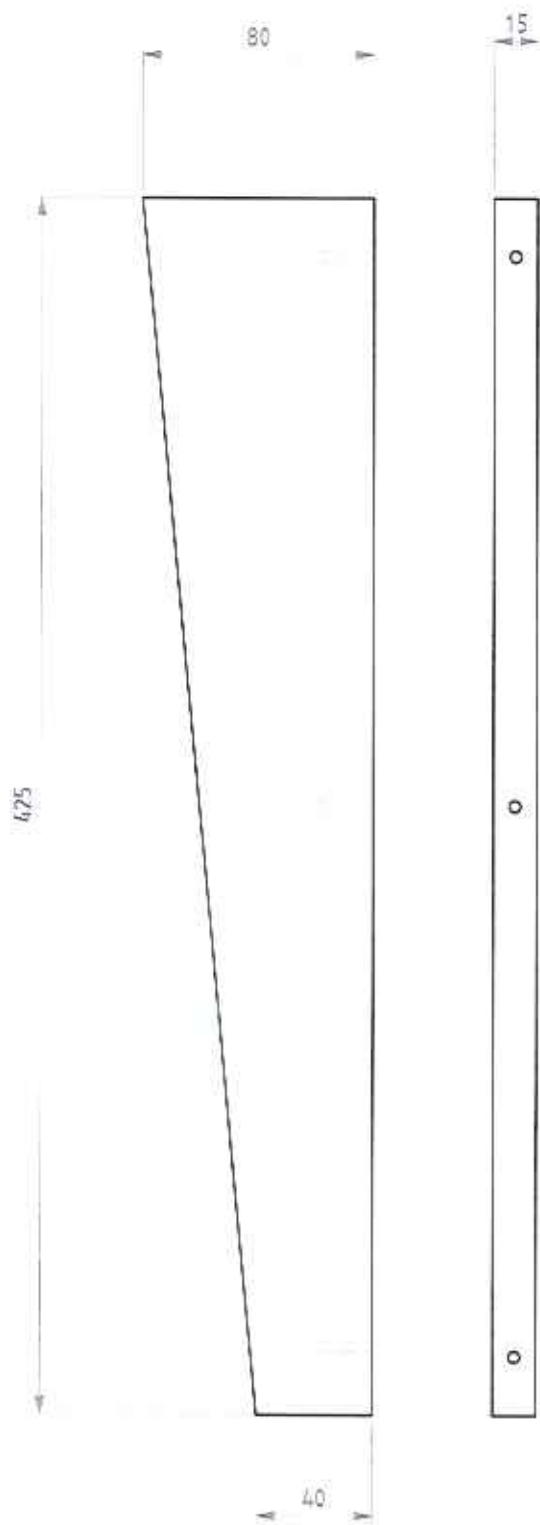

Nota: Medidas en milímetros





MESA PÁRVULO (NIVEL MEDIO)
PATA INTERIOR

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



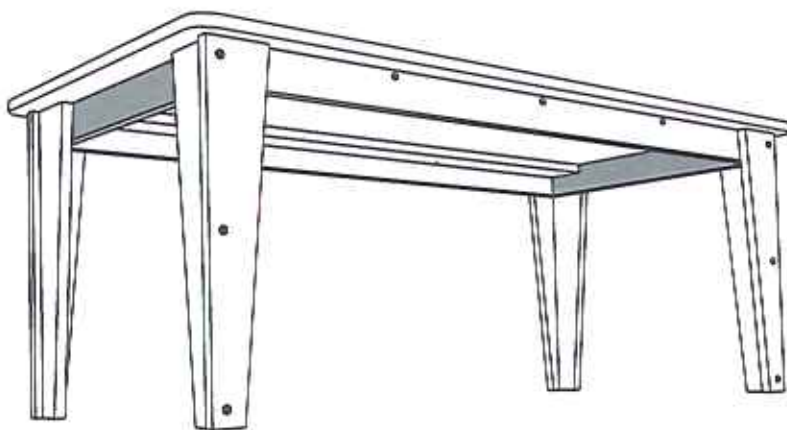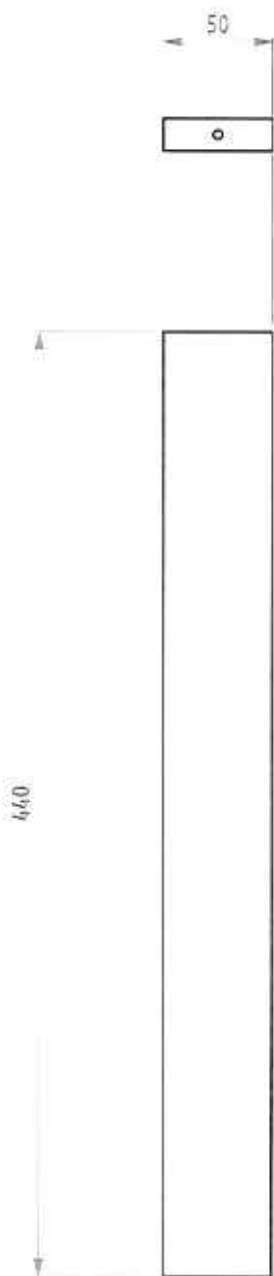

Nota: Medidas en milímetros



MESA PÁRVULO (NIVEL MEDIO)
TRAVESAÑO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI




ELEMENTO:
MESA PÁRVULO (NIVEL MEDIO)



MODO DE USO

Mesa Párvulo (NIVEL MEDIO):

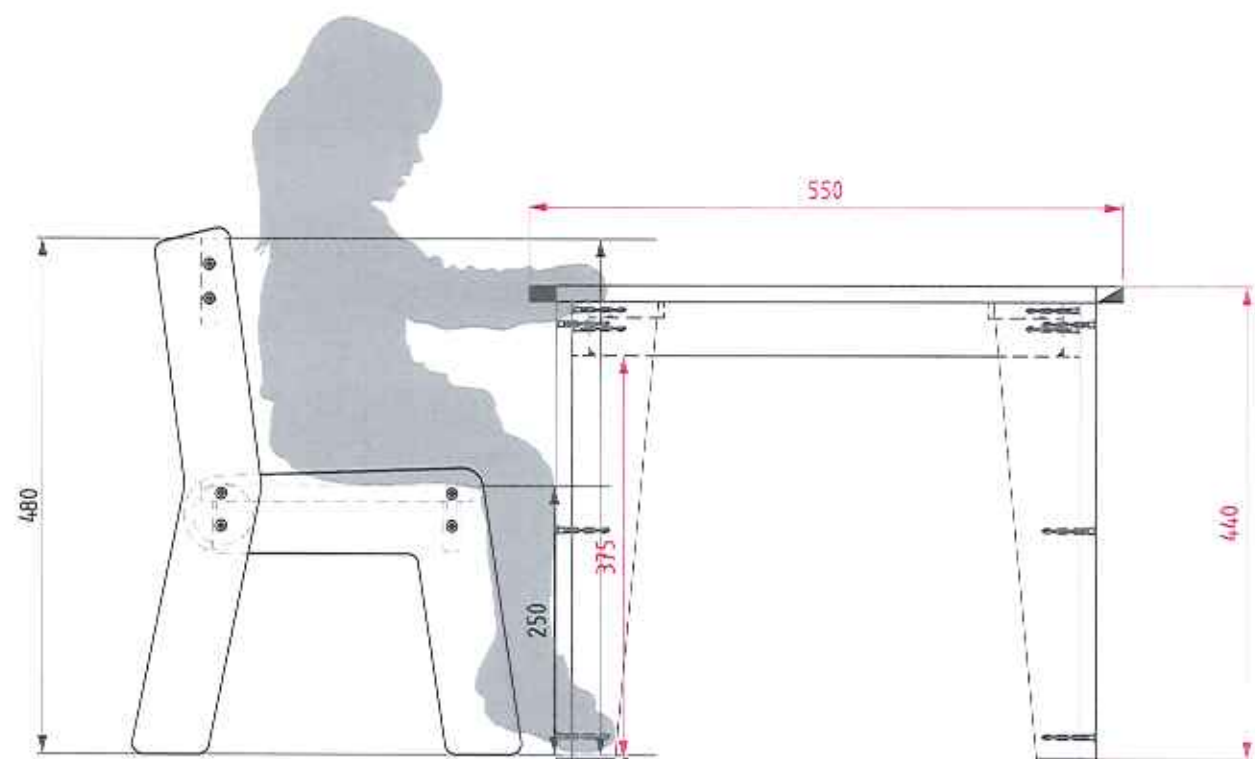

Escala Proporcional en relación SILLA PÁRVULO (NIVEL MEDIO)


Nota: Medidas en milímetros



MESA PÁRVULO (NIVEL MEDIO)

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**MESA PÁRVULO INCLUSION (NIVEL MEDIO)**

A.- DIMENSIONES

A.1 ALTO+ BARRA	:	510 mm
A.2 ANCHO	:	1100 mm
A.3 FONDO	:	550 mm
A.4 RESPECTO MEDIDA FINAL	:	Tolerancia en dimensiones +/- 5mm

• MATERIALIDAD**B.- PATAS**

B.1, Tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

B.2 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

B.3 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

B.4 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

C.-TRAVESAÑOS

C.1 Tableros contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

C.2 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

C.3 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

C.4 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.



D.- BARRAS ESTRUCTURALES Y RESPALDOS

D.1 Barras estructurales Tableros contrachapado de pino radiata 15mm espesor, y 70mm de ancho, calidad en caras B/Cp.

D.2 Respaldos 1 y 2. Tableros contrachapado de pino radiata 15mm espesor, y 70mm de ancho, calidad en caras B/Cp.

D.3 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua)

D.4 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

D.5 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

E.- CUBIERTA

E.1 Tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

E.2 Terminación laminado 0,6mm, color a elección entre blanco, almendra, verde, amarillo y azul.

E.3 Trascara con laminado balance.

E.4 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

E.5 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

E.6 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

F.-UNIONES

F1. Tornillo drywall 6x2" a la vista, color negro. Todas las uniones entre piezas pegadas con adhesivo poliuretano PUR monocomponente.

OTRAS PROPIEDADES

1.- Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

2.- Todos los tableros contrachapados deben cumplir con certificación CERTFOR - Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) y PS1-09.





Nota: Medidas en Milímetros



MESA PÁRVULO INCLUSIÓN (NIVEL MEDIO)

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



JUNTA NAC. JARDINES INFANTILES

NULO


JUNTA NAC. JARDINES INFANTILES

NULO

X

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
FISCALIA

(Signature)

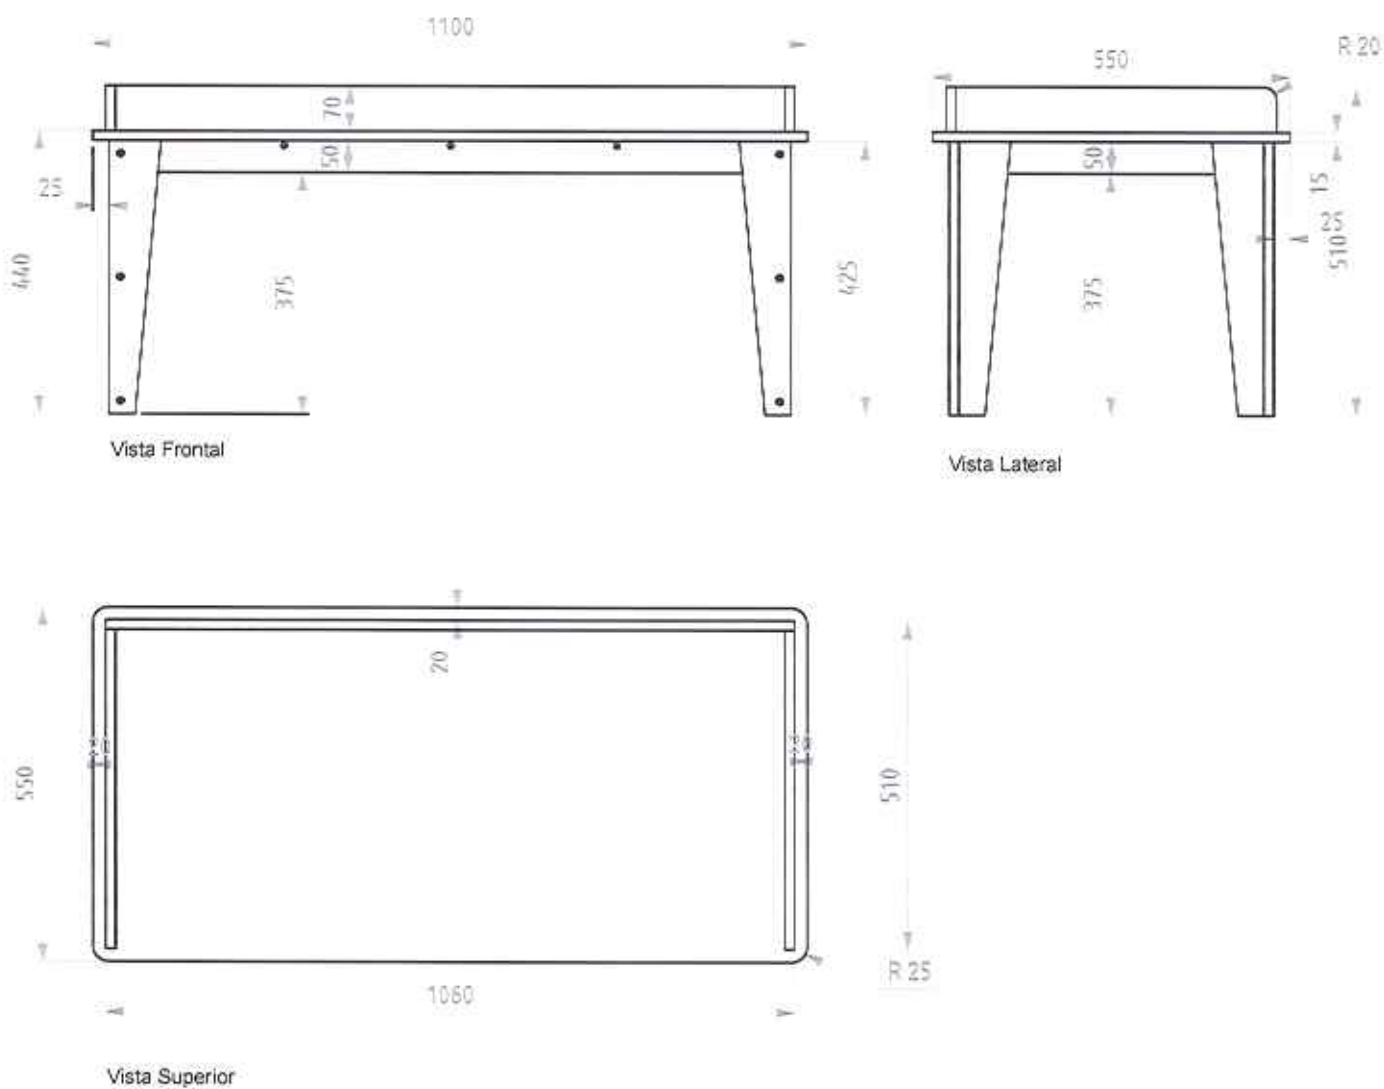

Nota: Medidas en Milímetros




MESA PÁRVULO INCLUSIÓN (NIVEL MEDIO)

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



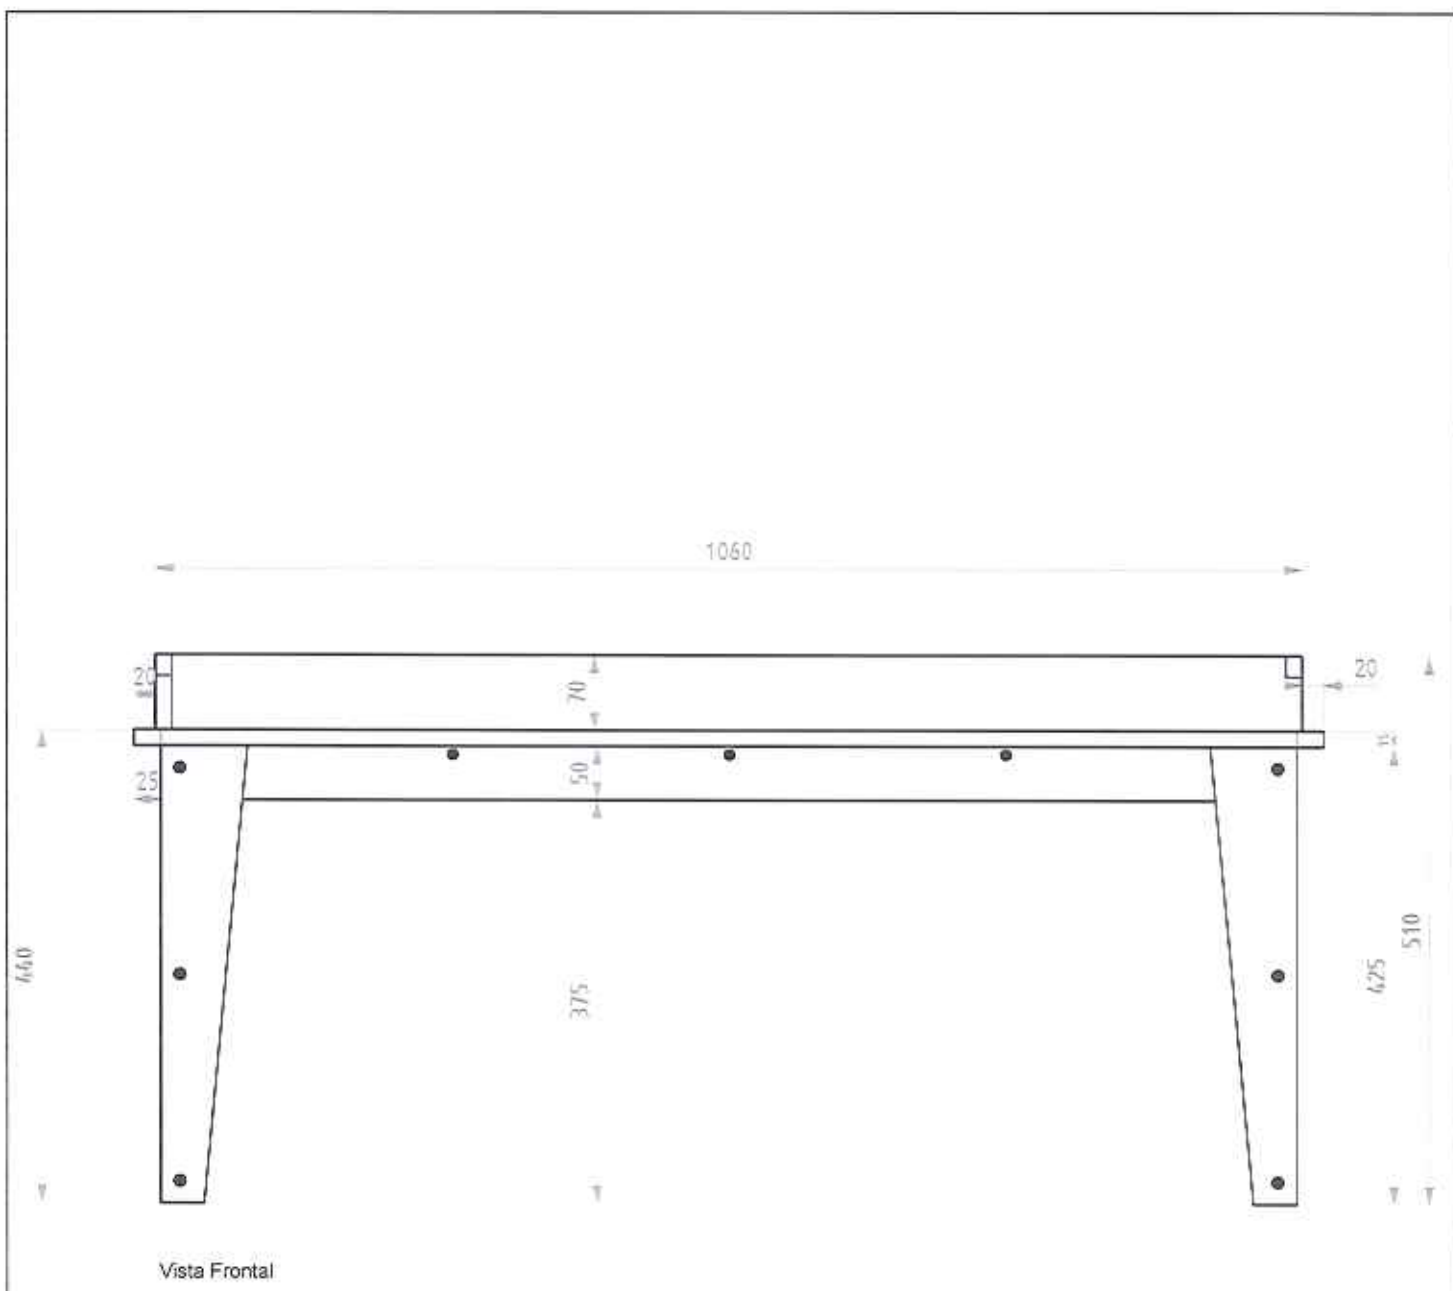

Nota: Medidas en Milímetros




MESA PÁRVULO INCLUSIÓN (NIVEL MEDIO) VISTA FRONTAL

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



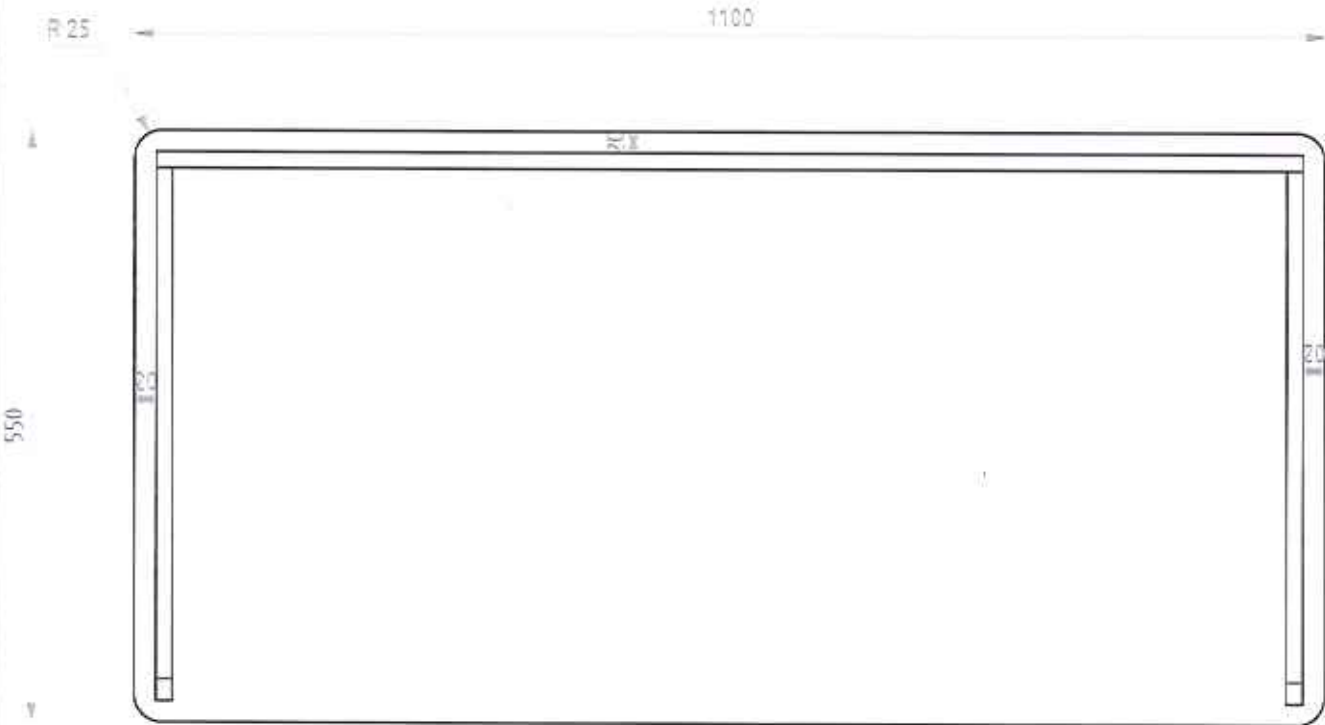

Vista Superior

Nota: Medidas en Milímetros




MESA PÁRVULO INCLUSIÓN (NIVEL MEDIO)
VISTA SUPERIOR

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



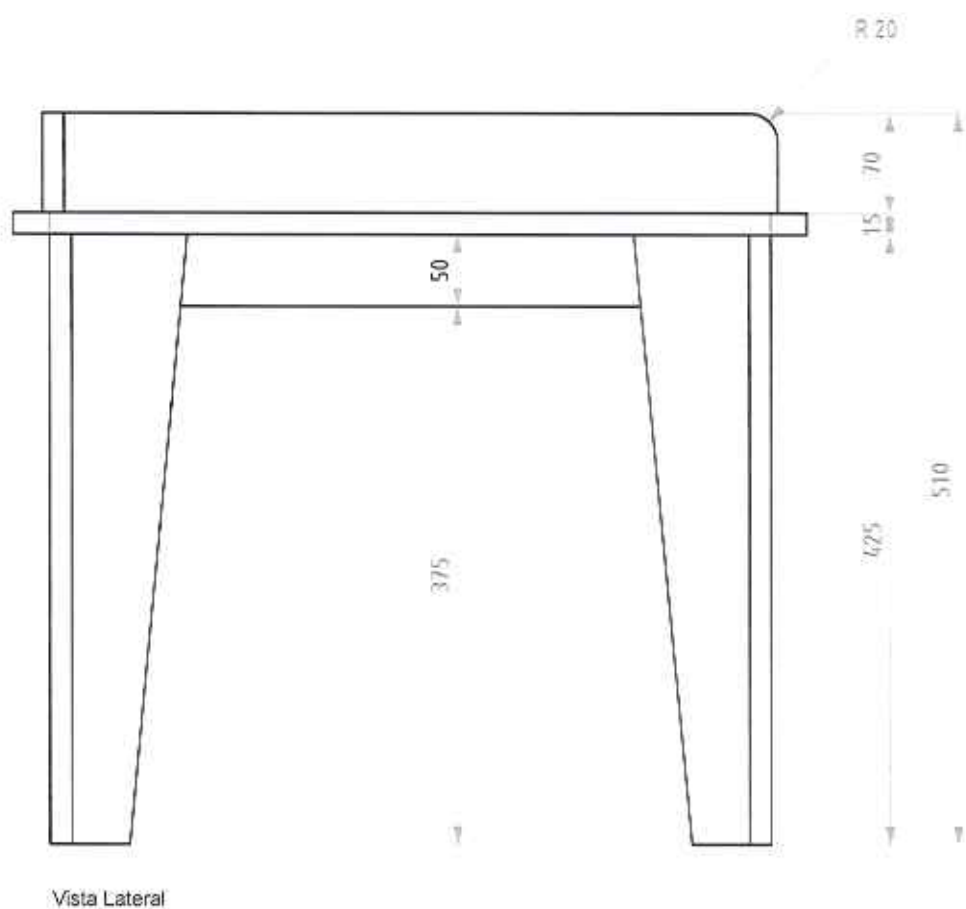

Nota: Medidas en Milímetros




MESA PÁRVULO INCLUSIÓN (NIVEL MEDIO)
VISTA LATERAL

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



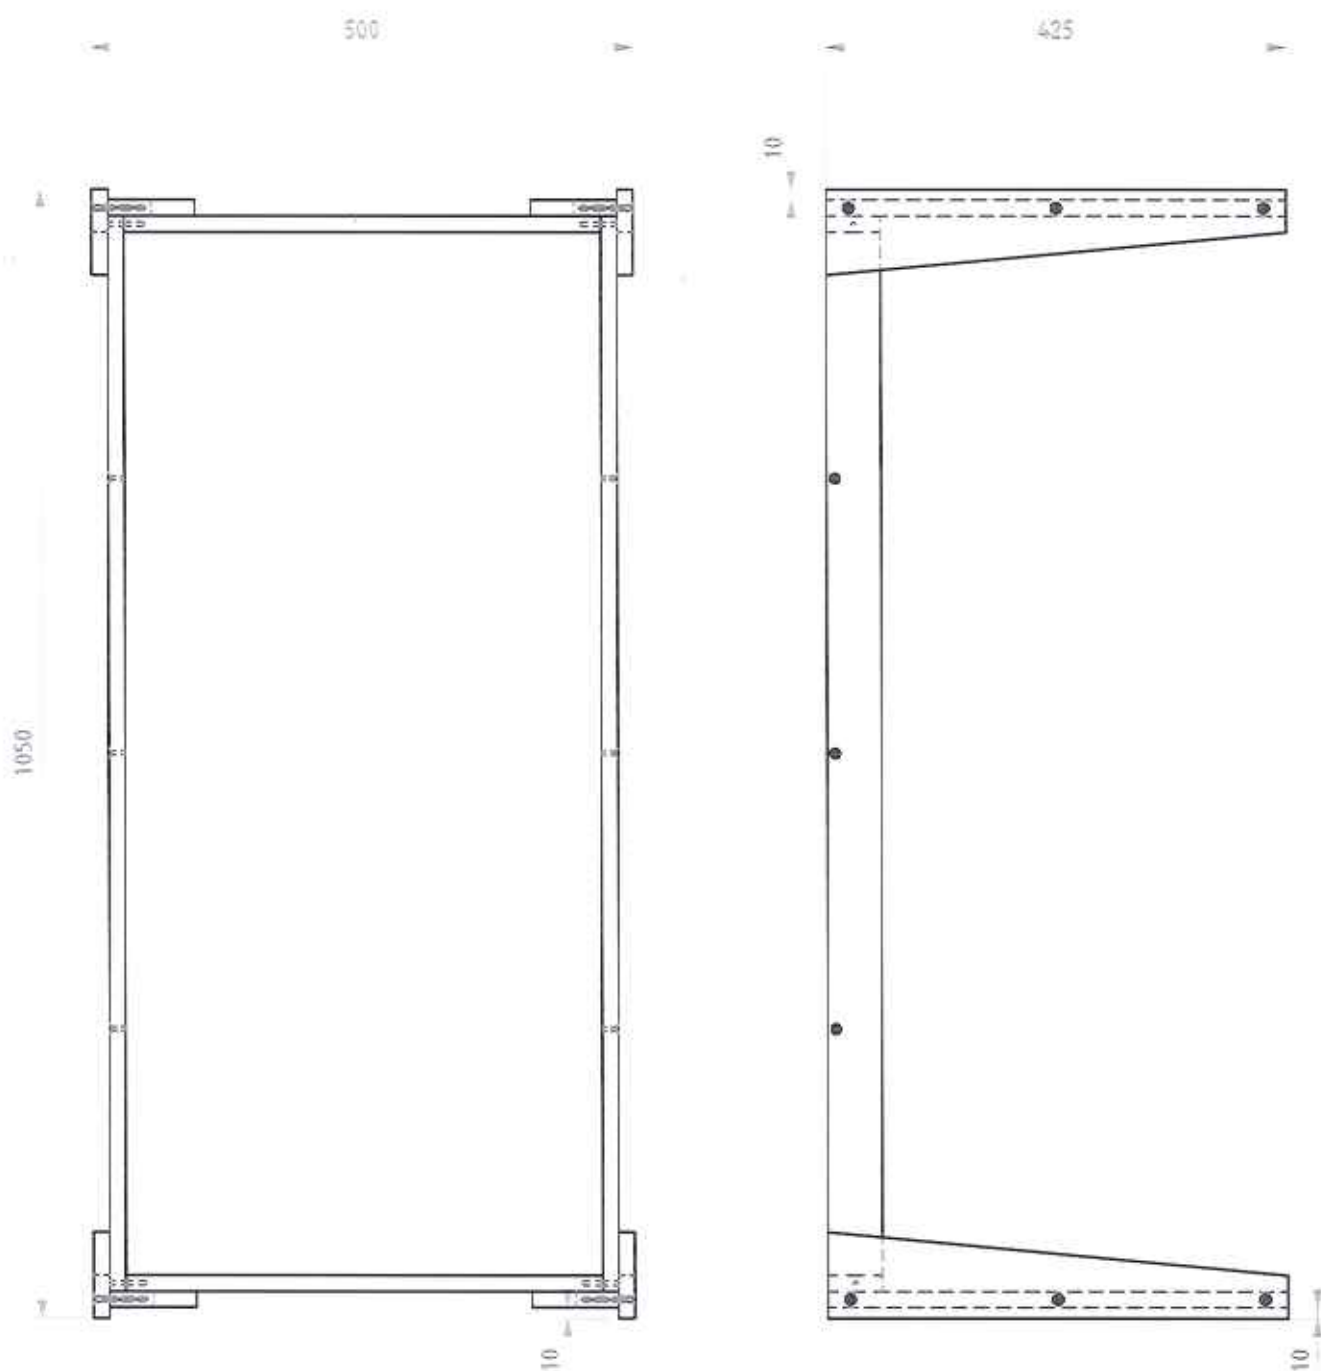

Nota: Medidas en Milímetros






MESA PÁRVULO INCLUSIÓN (NIVEL MEDIO) ARMADO BASE

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



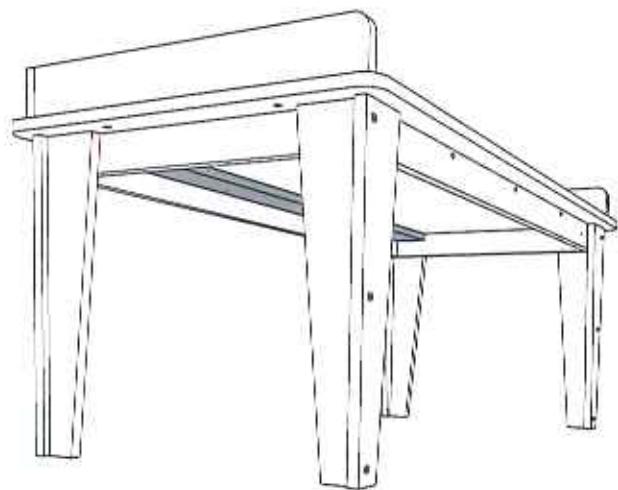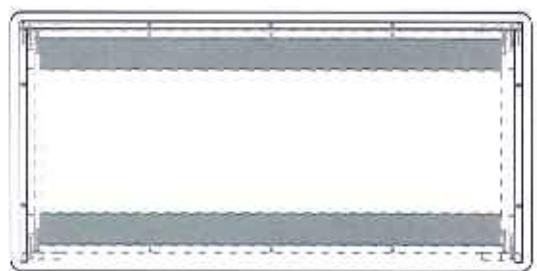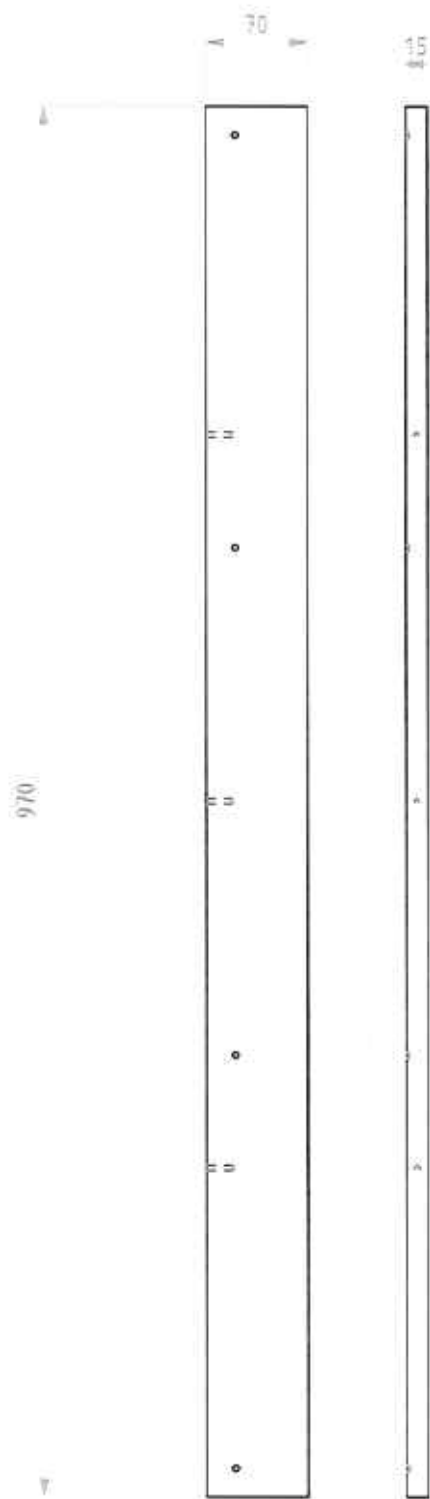

Nota: Medidas en Milímetros




MESA PÁRVULO INCLUSIÓN (NIVEL MEDIO) BARRAS ESTRUCTURALES

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



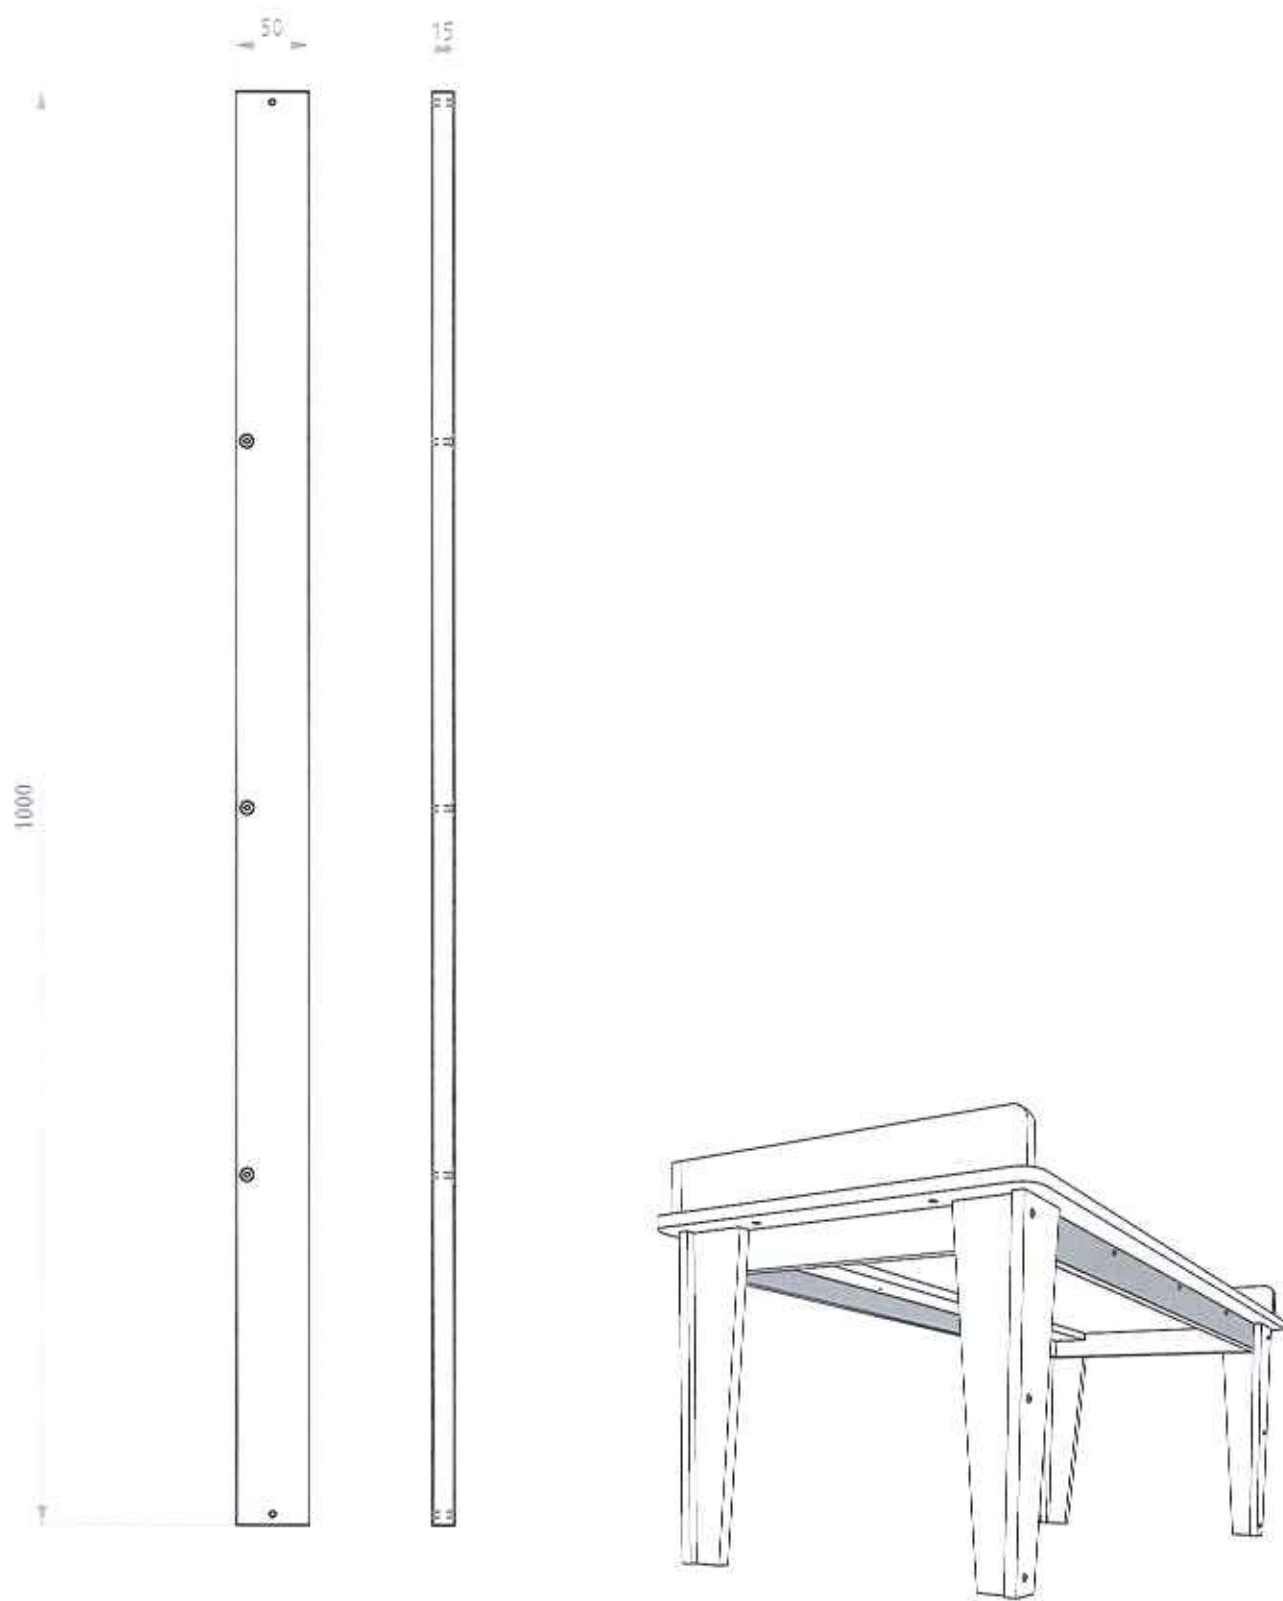

Nota: Medidas en Milímetros





MESA PÁRVULO INCLUSIÓN (NIVEL MEDIO)
LARGUERO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



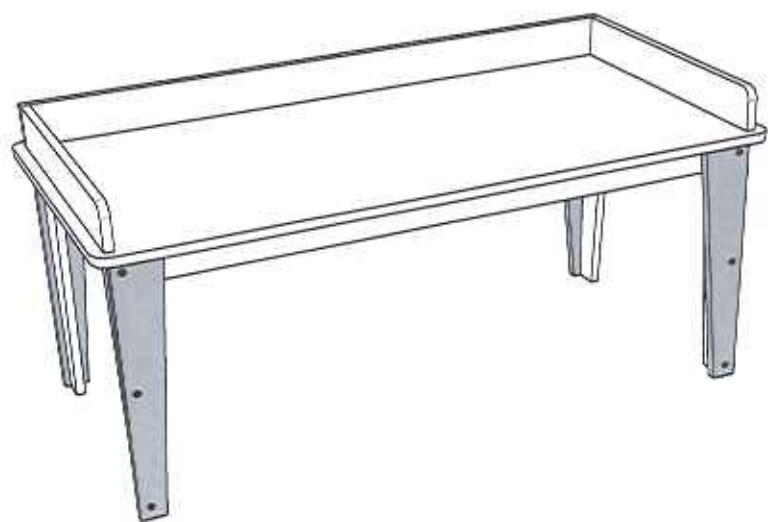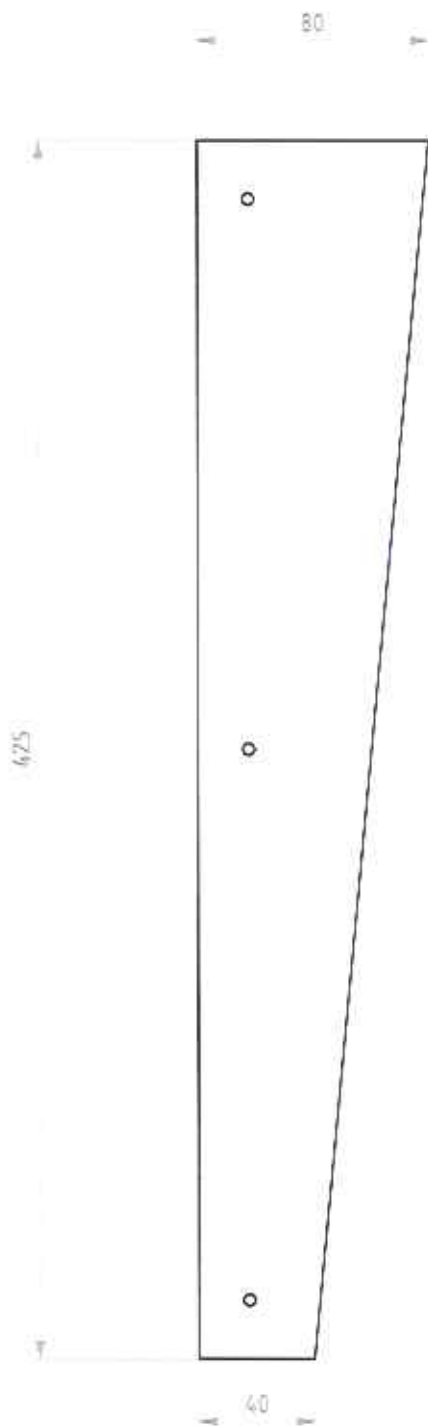

Nota: Medidas en Milímetros




MESA PÁRVULO INCLUSIÓN (NIVEL MEDIO)
PATA EXTERIOR

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



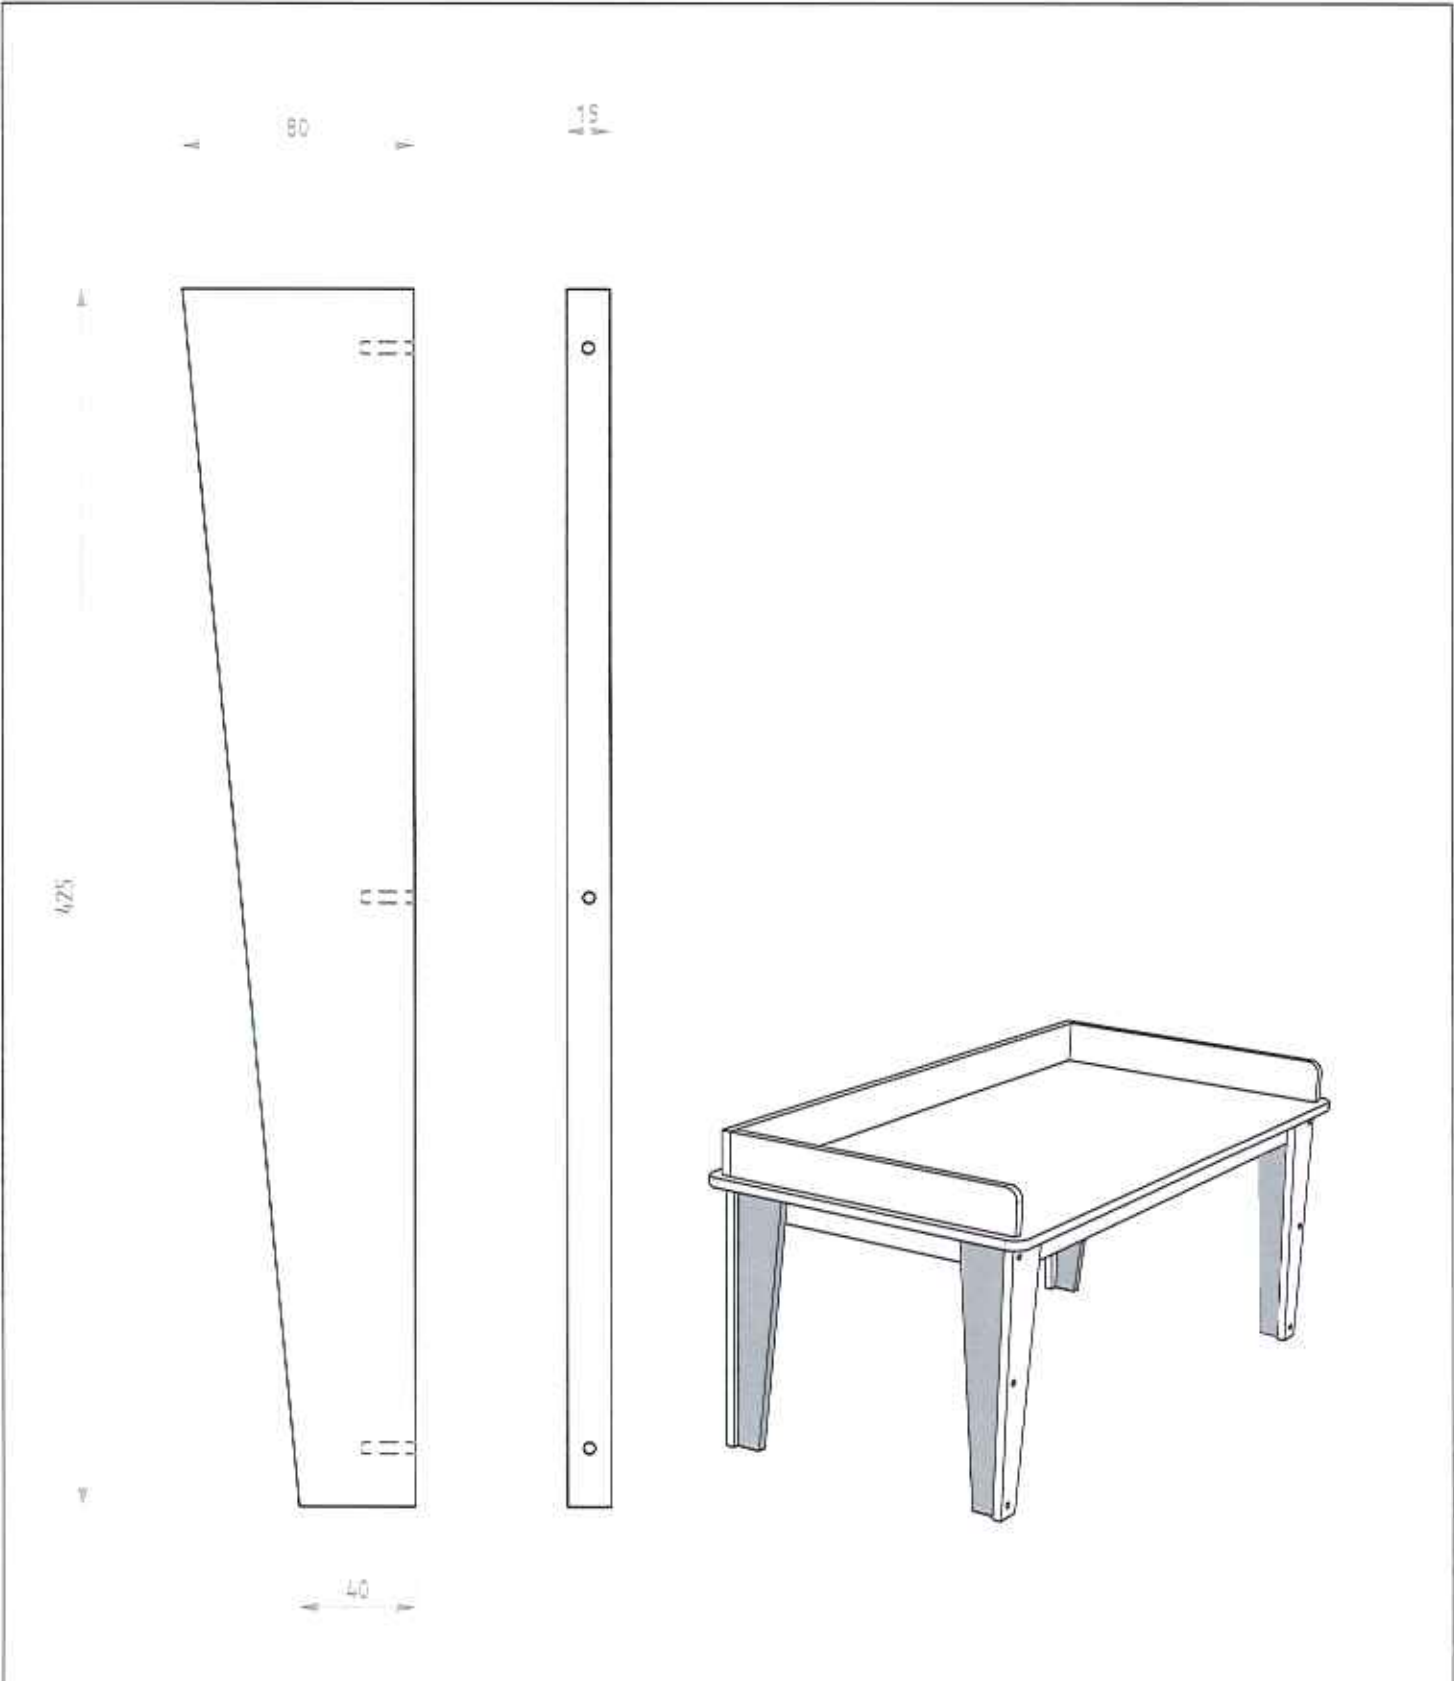

Nota: Medidas en Milímetros





MESA PÁRVULO INCLUSIÓN (NIVEL MEDIO)
PATA INTERIOR

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



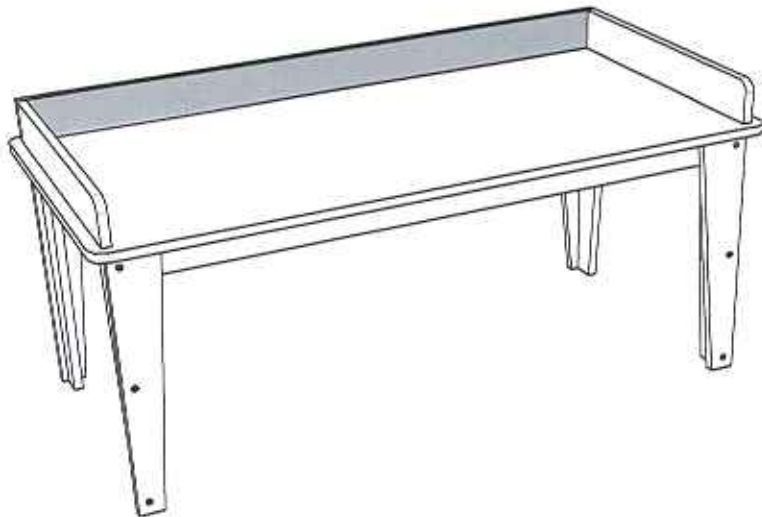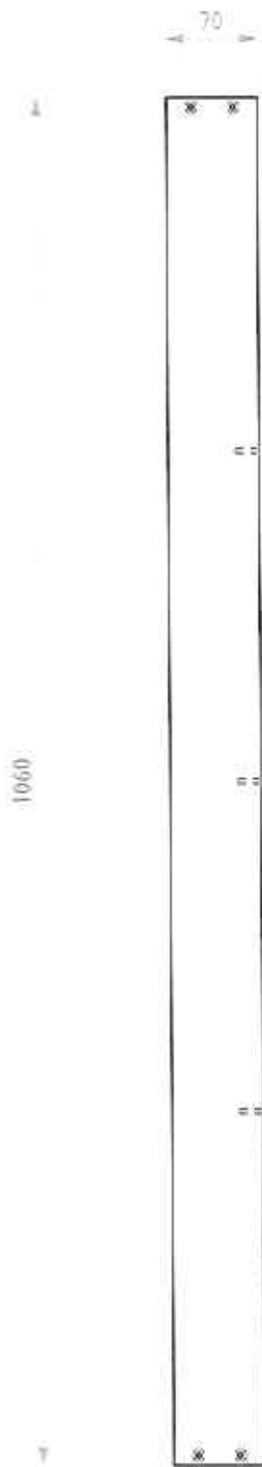

Nota: Medidas en Milímetros




MESA PÁRVULO INCLUSIÓN (NIVEL MEDIO)
RESPALDO 1

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI

Handwritten green mark resembling a stylized 'X' or signature.



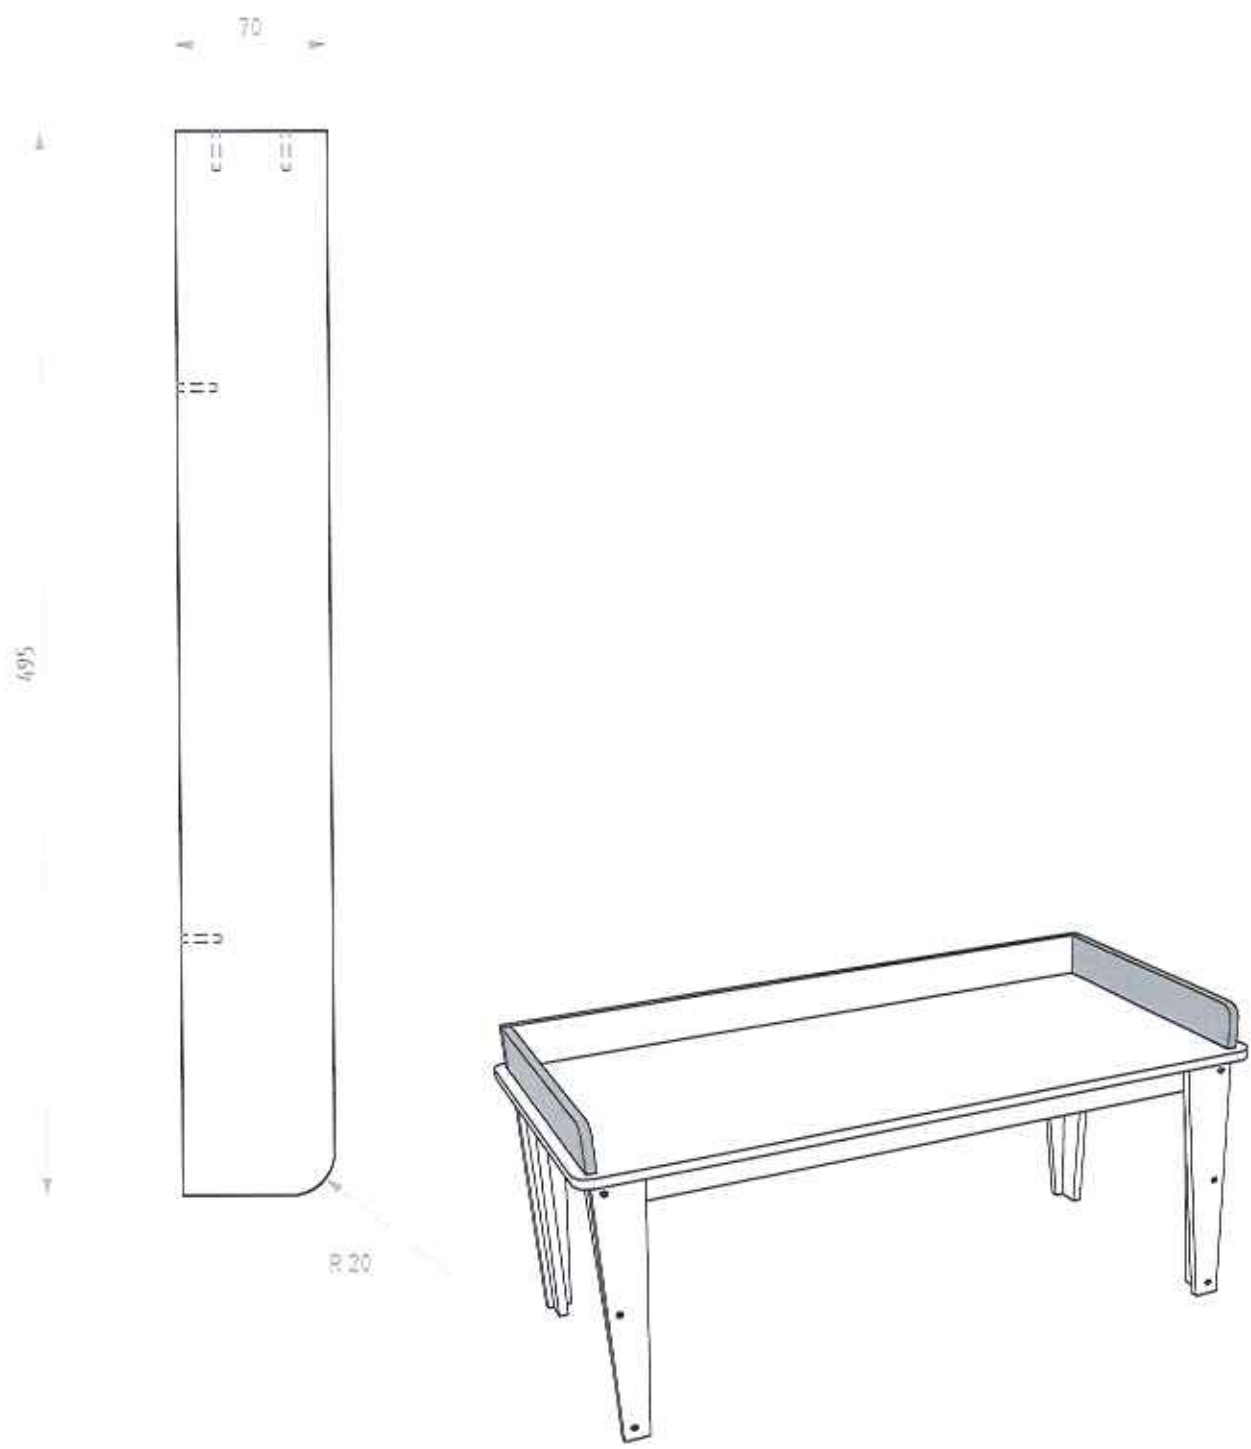

Nota: Medidas en Milímetros





MESA PÁRVULO INCLUSIÓN (NIVEL MEDIO)
RESPALDO 2

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI

A.



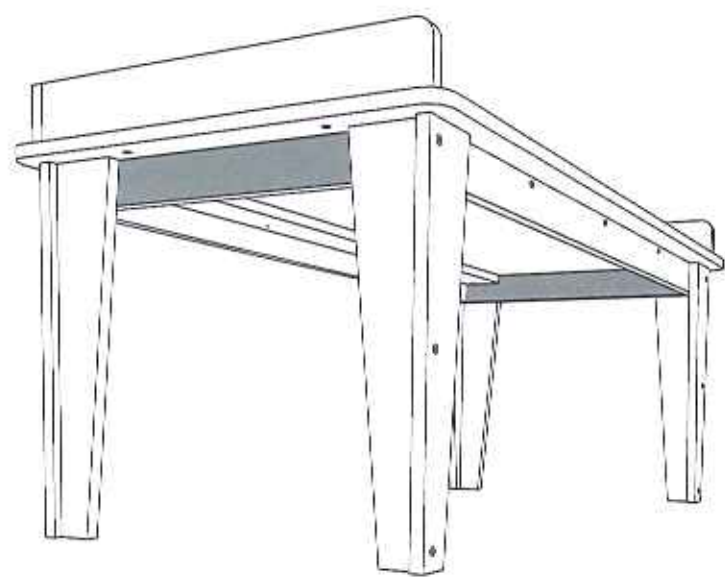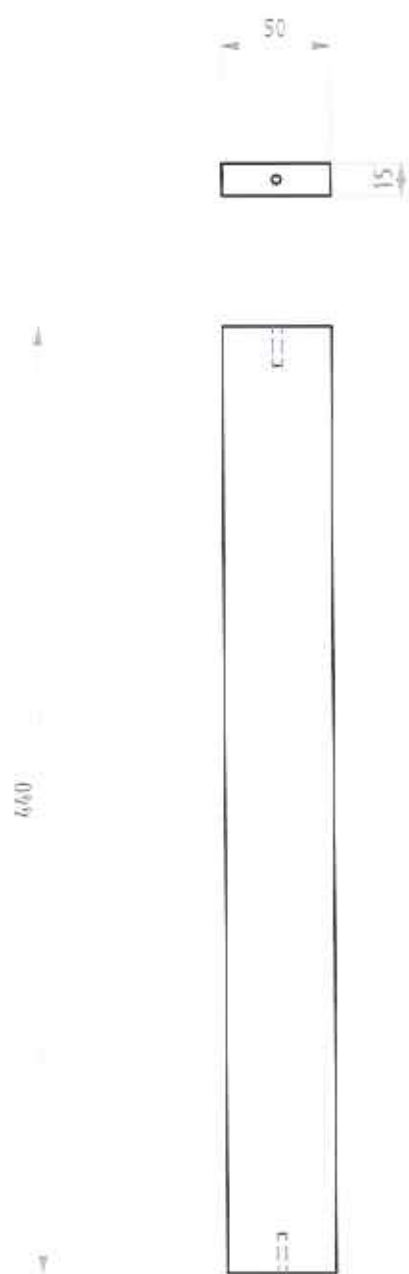

Nota: Medidas en Milímetros



MESA PÁRVULO INCLUSIÓN (NIVEL MEDIO) TRAVESAÑO


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



MODO DE USO

Mesa Párvulo Inclusión (NIVEL MEDIO):

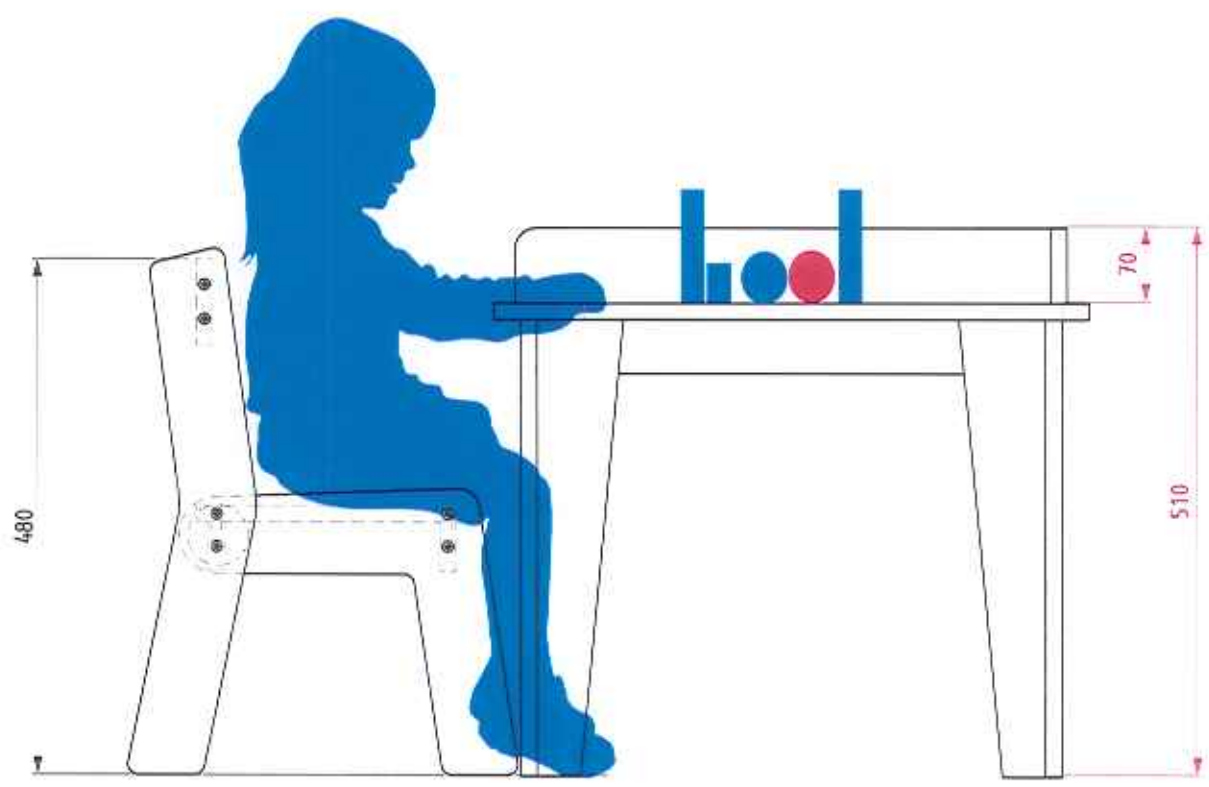

Escala Proporcional en relación SILLA PÁRVULO (NIVEL MEDIO)

Nota: Medidas en milímetros

 Junta Nacional de Jardines Infantiles Gobierno de Chile	MESA PÁRVULO INCLUSIÓN (NIVEL MEDIO)		
	NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015	JUNJI	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SILLA PÁRVULO (NIVEL MEDIO)

A.- DIMENSIONES

A1.- ALTO	: 490 mm
A.2 ANCHO	: 300 mm
A.3 FONDO	: 360 mm
A.4 RESPECTO MEDIDA FINAL	: Tolerancia en dimensiones +/- 5mm

- MATERIALIDAD

B.-LATERALES Y TRAVESAÑO

B1.- Laterales y travesaño tablero contrachapado de pino radiata 18mm espesor, calidad en caras B/Cp.

B2.-Terminación pulida y lacada con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

B3.- La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

B4.- Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

C.- ASIENTO Y RESPALDO

C1.- Asiento y respaldo tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp. Terminación laminado color elección entre almendra, verde, amarillo o azul.

C2.-Terminación pulida y lacada con Fondo hydrocoat al agua por todas cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

C3.-La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.



C4.-Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

D.- UNIONES

D.1 Tornillo drywall a la vista, color negro.

D.2 Todas las uniones entre piezas pegadas con adhesivo poliuretano PUR monocomponente.




OTRAS PROPIEDADES

1.- Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

2.- Todos los tableros contrachapados deben cumplir con certificación CERTFOR - Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) y PS1-09.





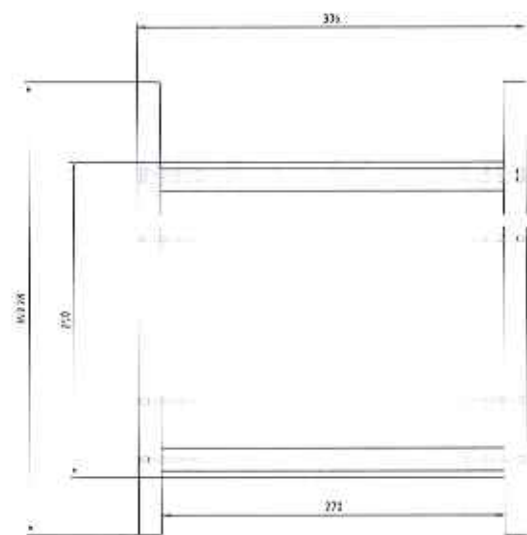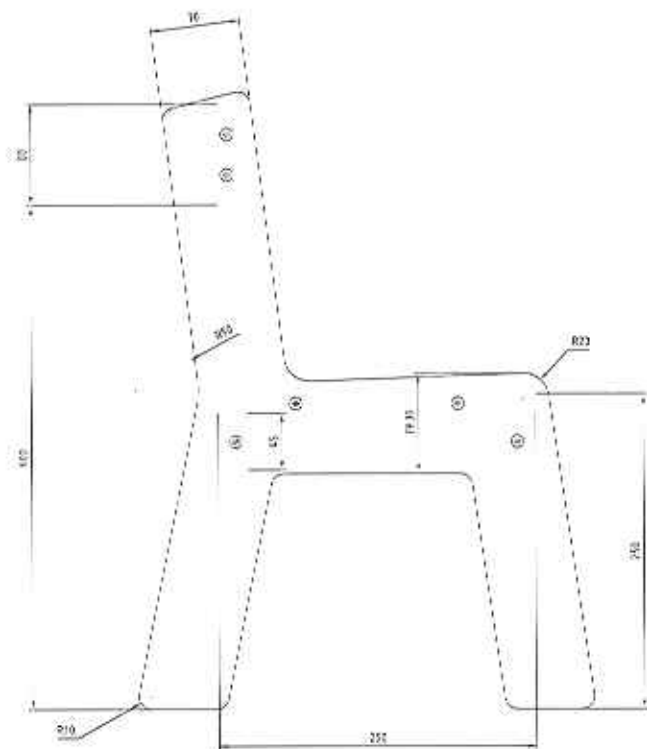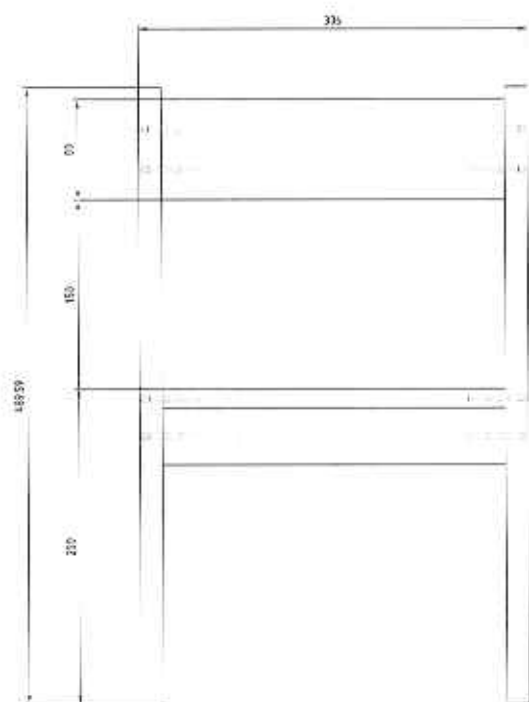

Medidas en milímetros

Todos los cantos a la vista deben llevar rodón de 3 mm.



SILLA PÁRVULO / CONJUNTO

NORMA EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO 2015

JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES


Fecha: 07/05/2015

CARLOS ZÚÑIGA MÉNDEZ
Asesor
Vicepresidencia Ejecutiva



ELEMENTO:
SILLA PÁRVULO (NIVEL MEDIO)


095

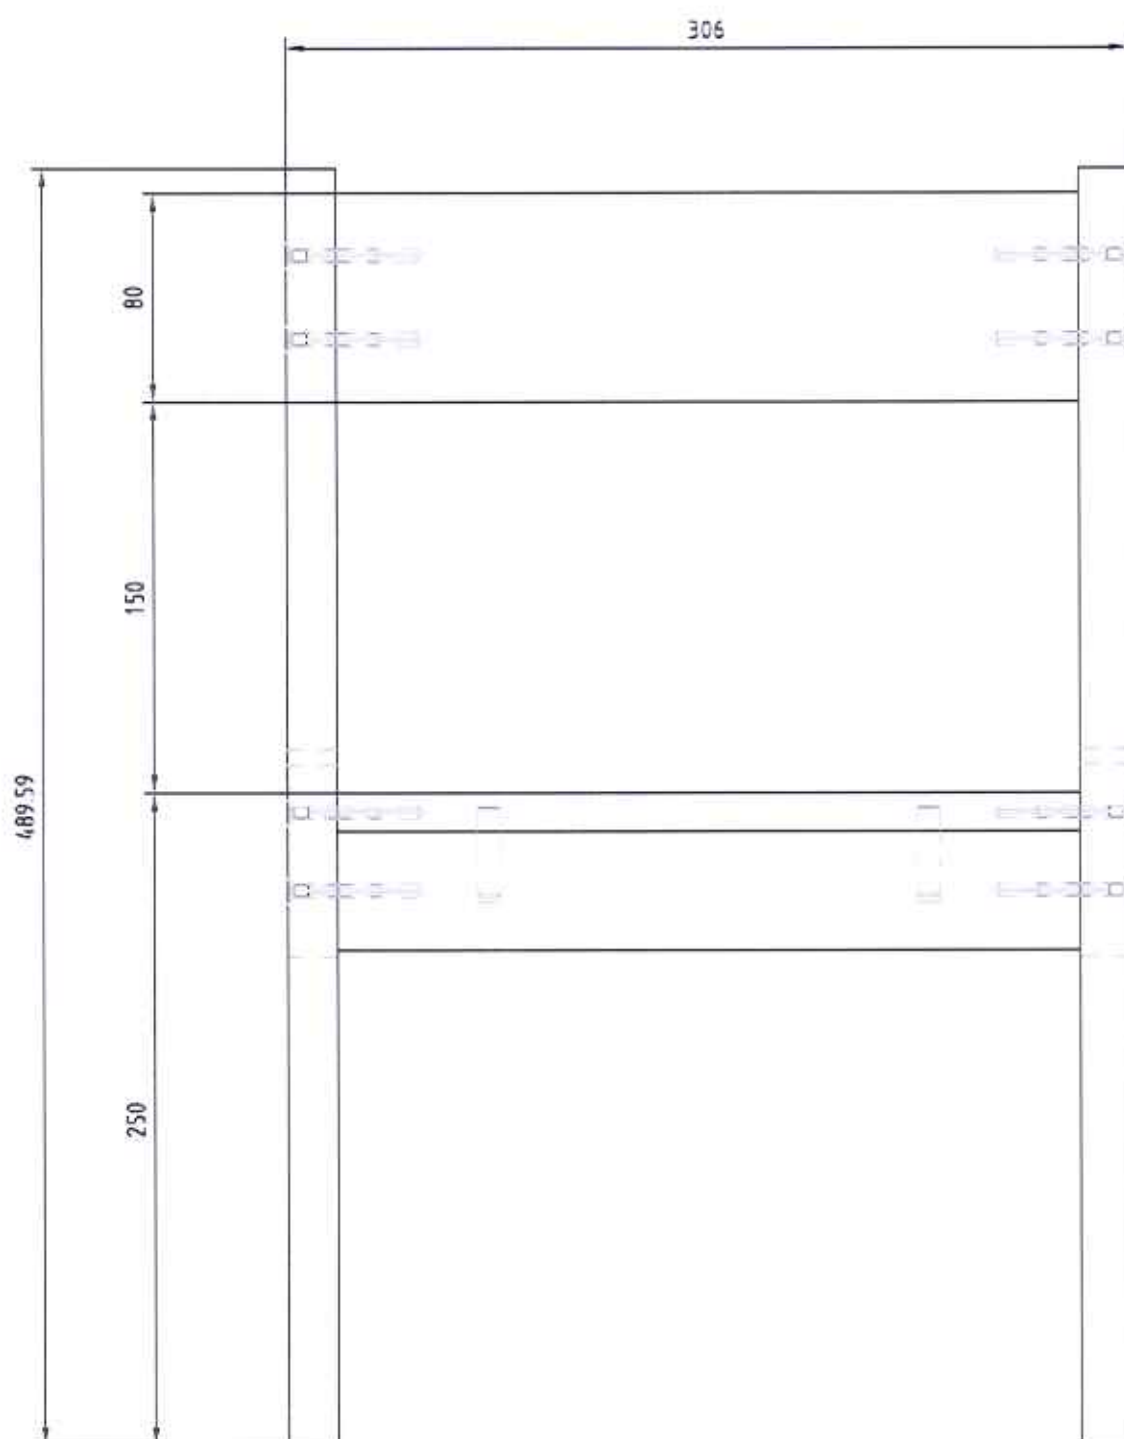


VISTA FRONTAL

ELEMENTO:
SILLA PÁRVULO (NIVEL MEDIO)





096

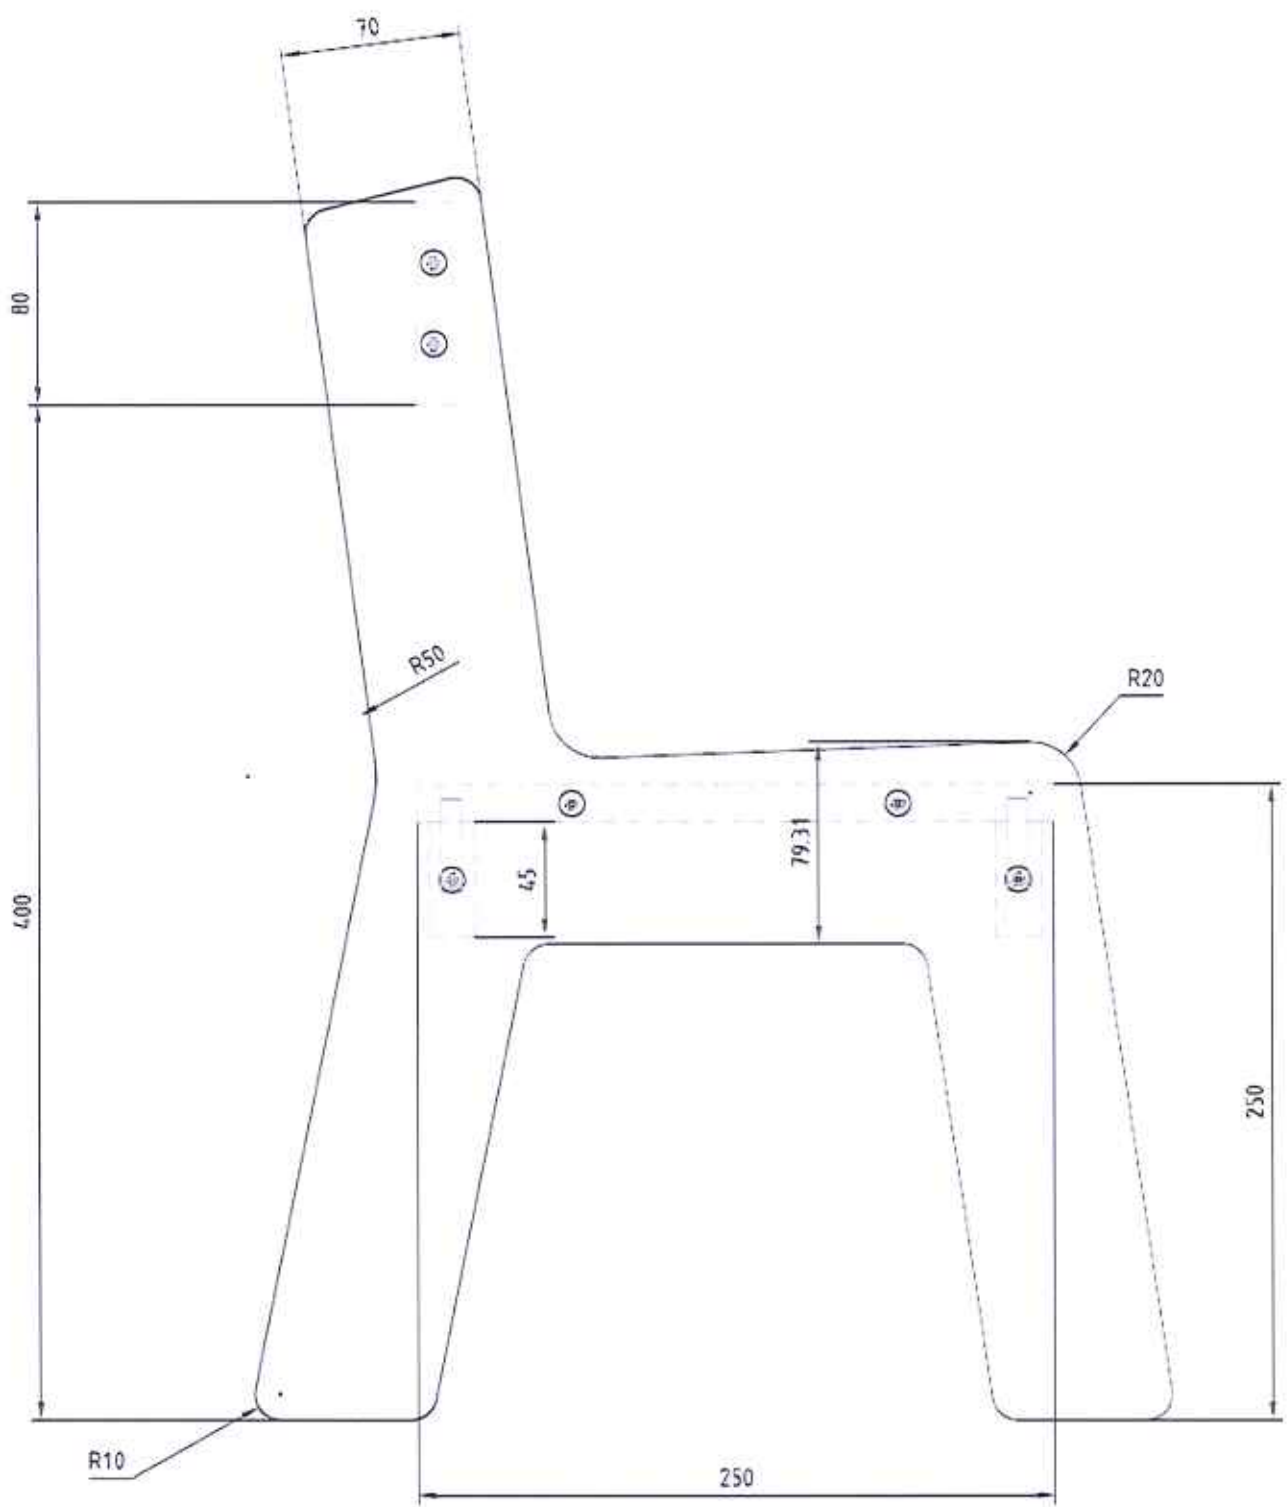


VISTA LATERAL

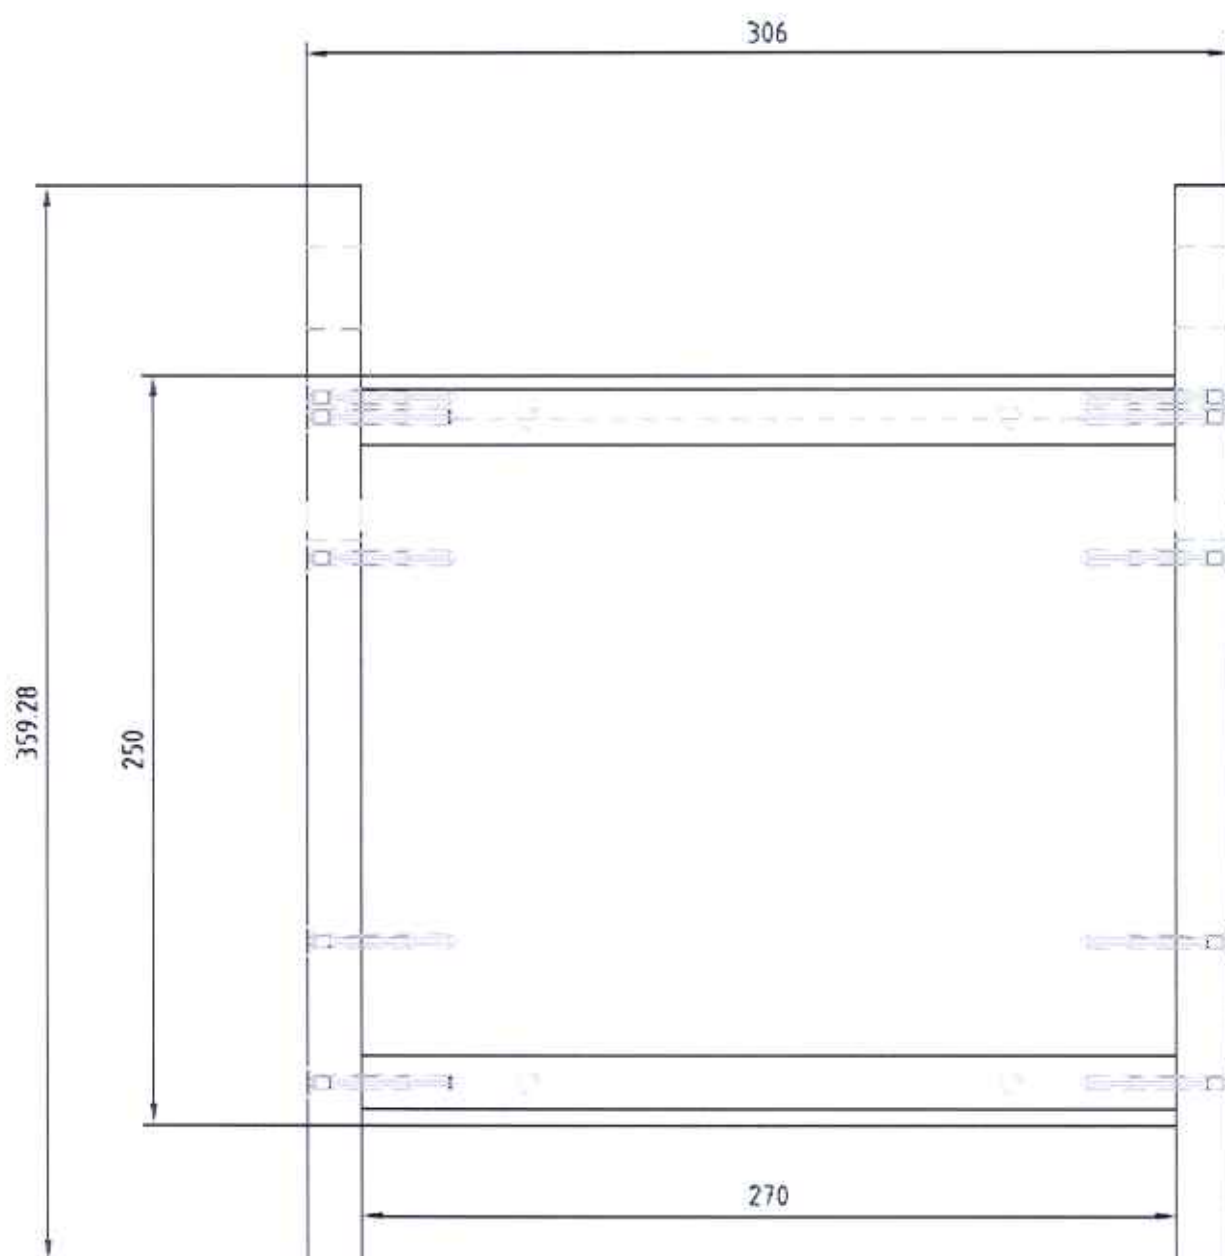


VISTA SUPERIOR

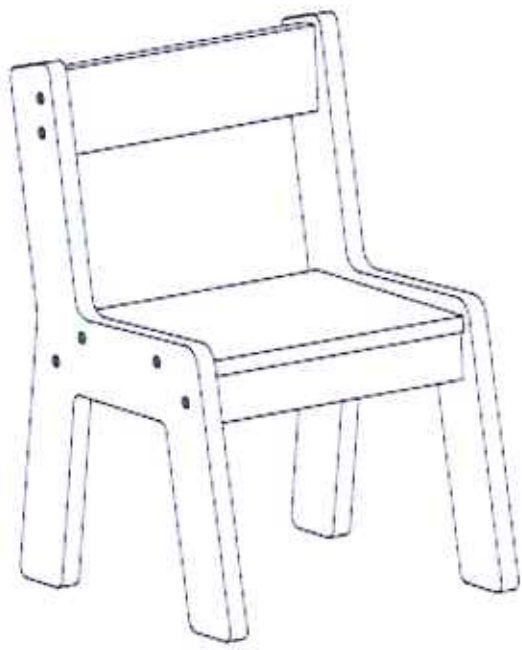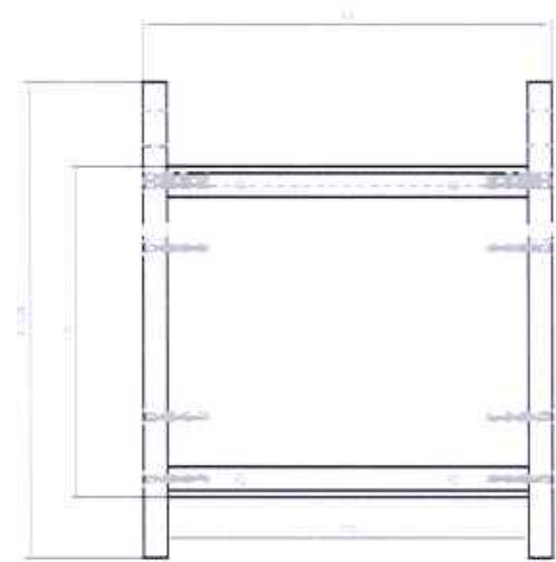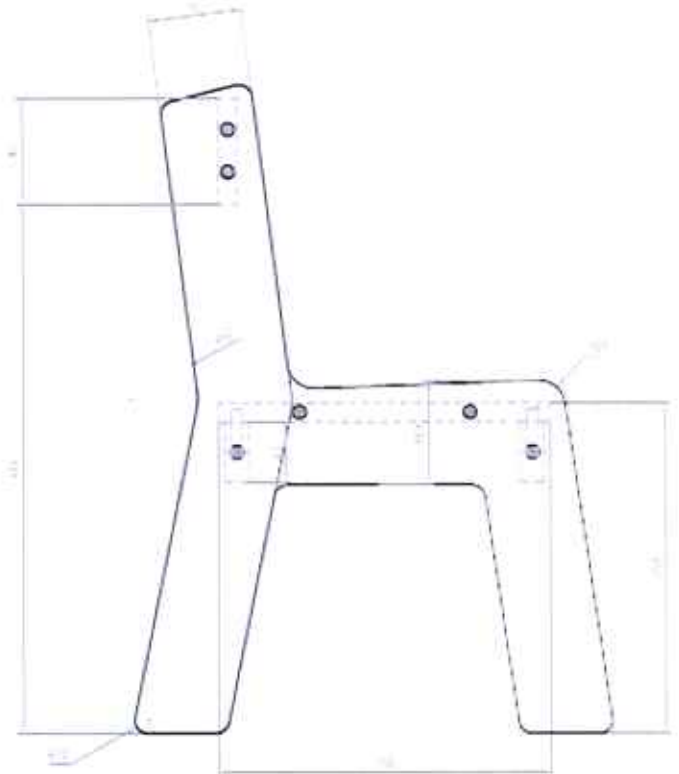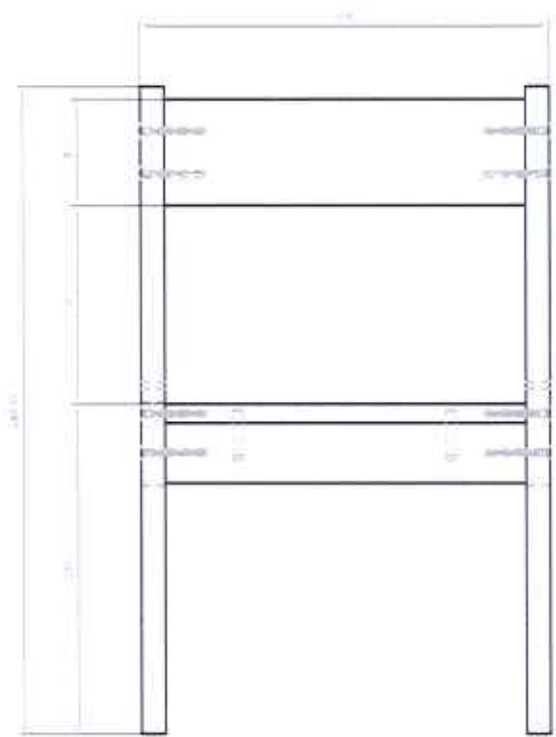

VISTAS GENERALES

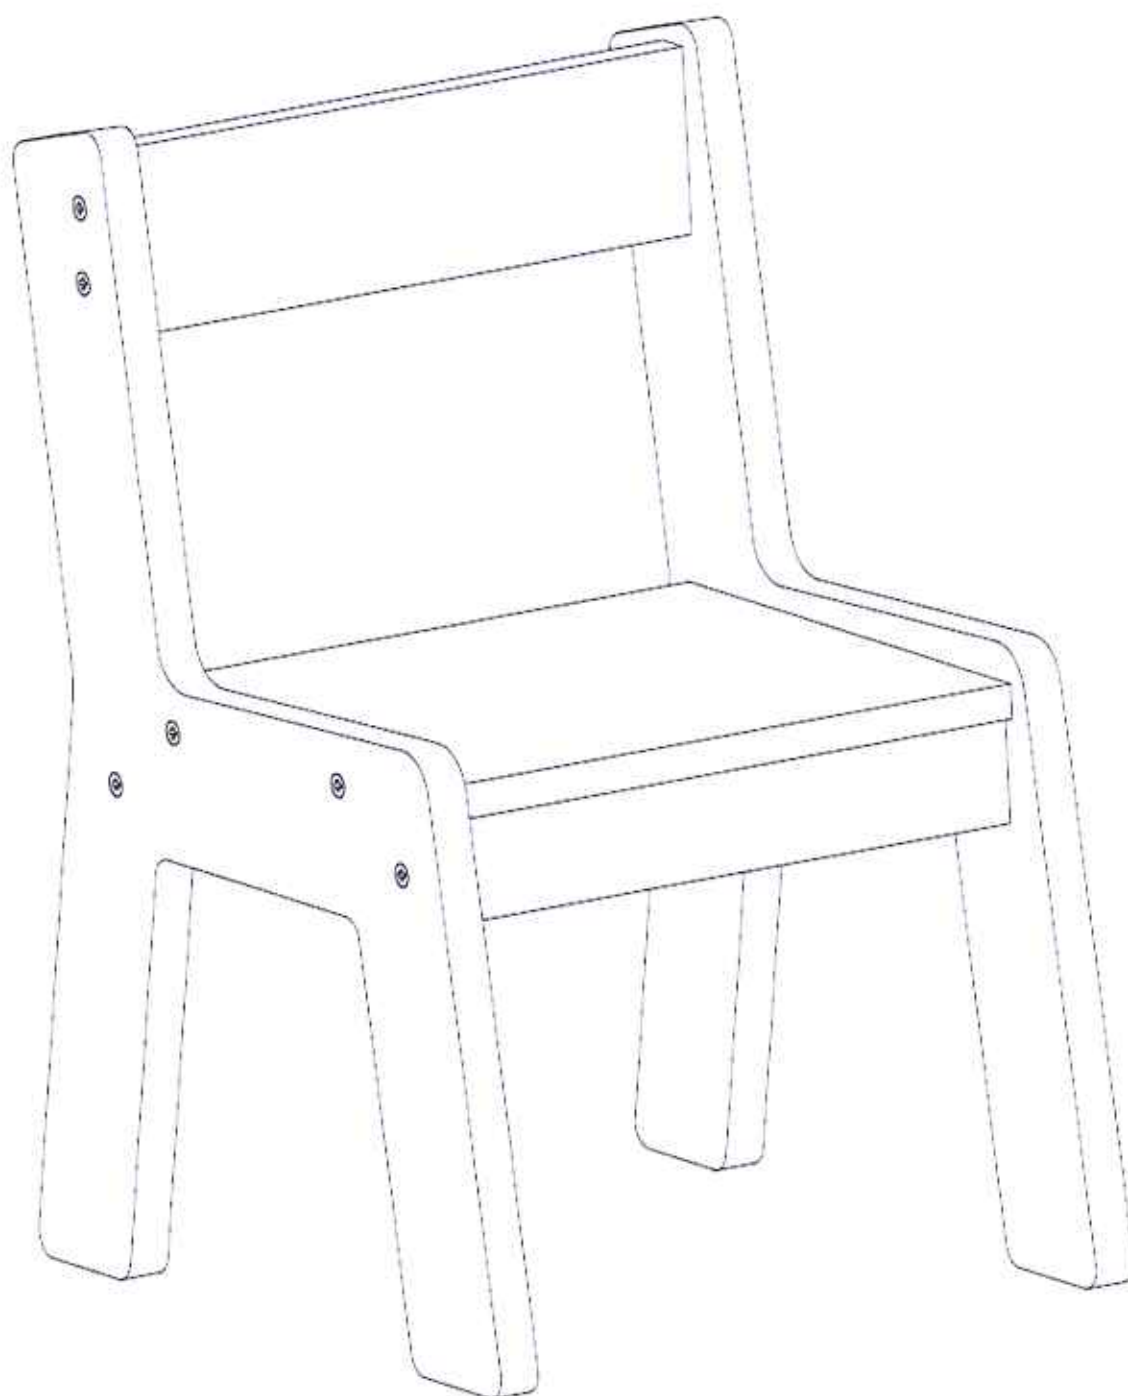

 ISOMÉTRICA

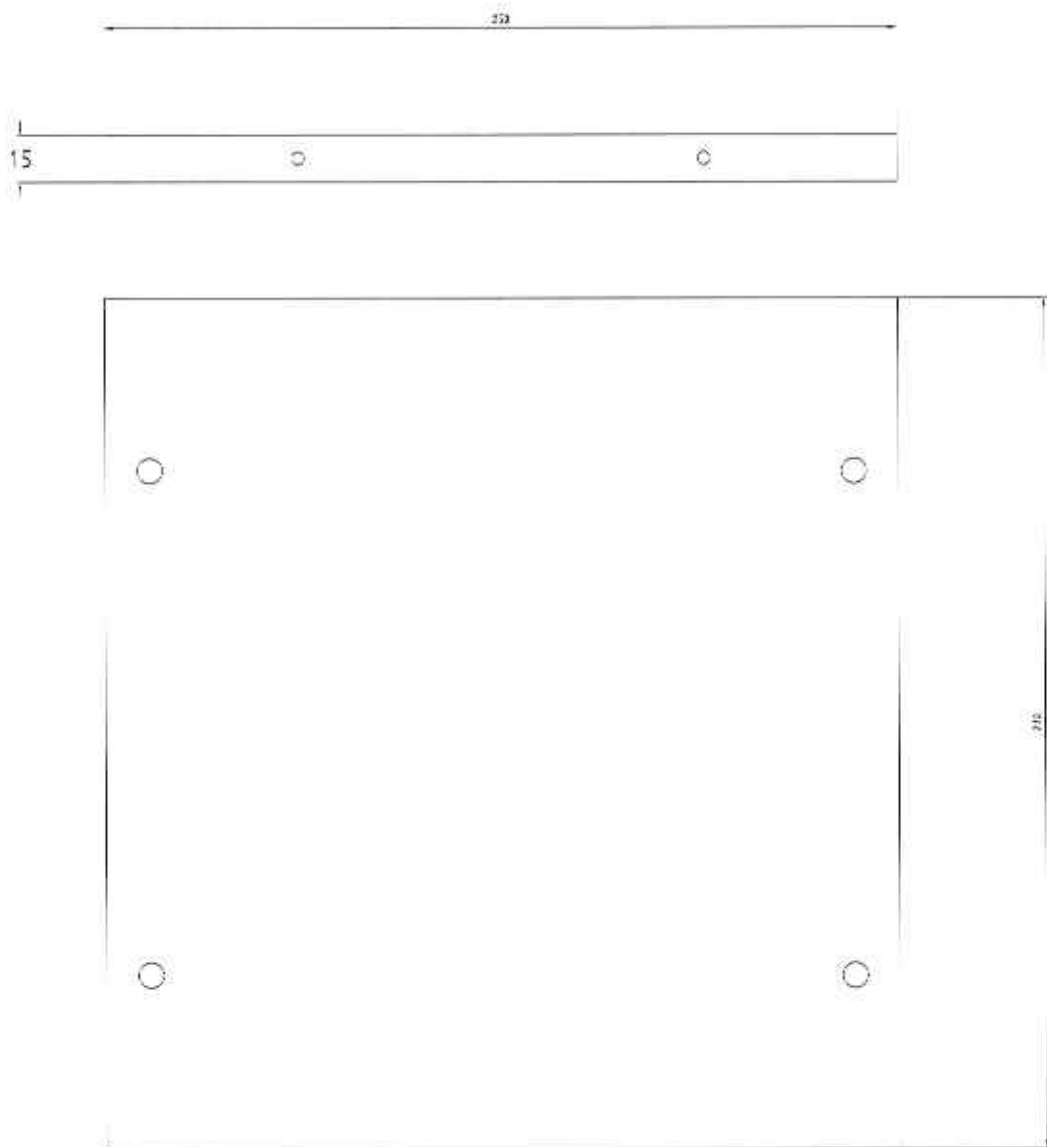

Medidas en milímetros

Todos los cantos a la vista deben llevar rodón de 3 mm.



SILLA PÁRVULO / ASIENTO


NORMA EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO 2015

JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES

Fecha 07/05/2015

CARLOS ZÚÑIGA MÉNDEZ
Asesor
Vicepresidencia Ejecutiva





Medidas en milímetros
Todos los cantos a la vista deben llevar rodón de 3 mm.



SILLA PÁRVULO / RESPALDO


NORMA EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO 2015

JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES

Fecha 07/05/2015

CARLOS ZÚÑIGA MÉNDEZ
Asesor
Vicepresidencia Ejecutiva



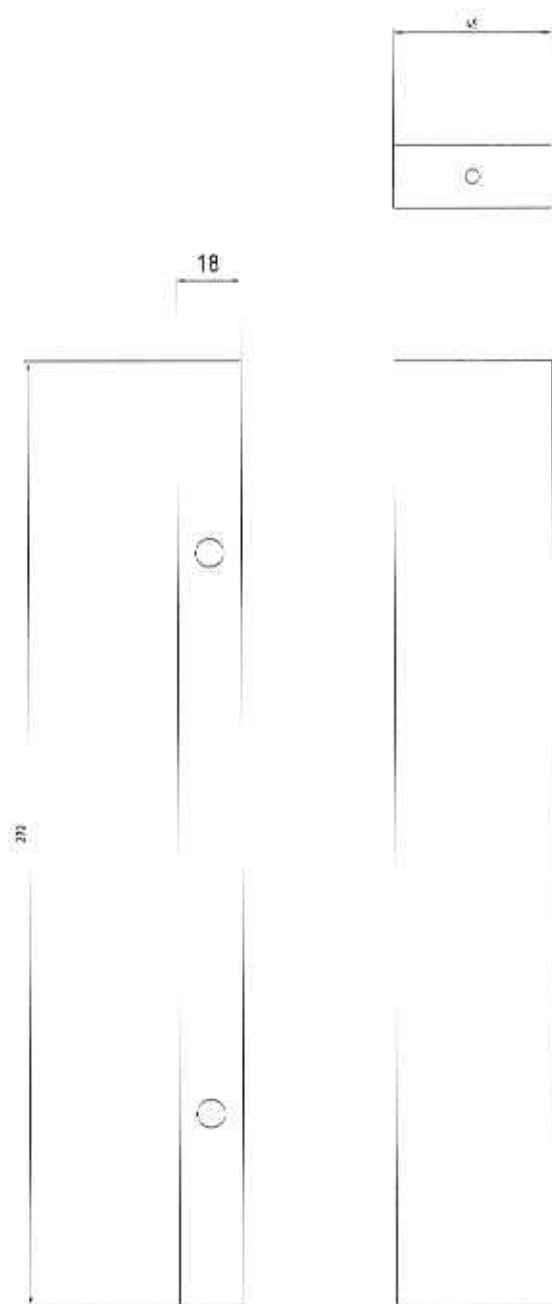

Medidas en milímetros


Todos los cantos a la vista deben llevar rodón de 3 mm.

Junta Nacional de Jardines Infantiles Ministerio de Educación Gobierno de Chile	1970 - 2015 45 JUNJI Juntos con todos los niños	SILLA PÁRVULO / TRAVESAÑO NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015		Fecha 07/05/2015 CARLOS ZÚÑIGA MÉNDEZ Asesor Vicepresidencia Ejecutiva
--	---	---	--	--



MODO DE USO

Silla Párvulo:

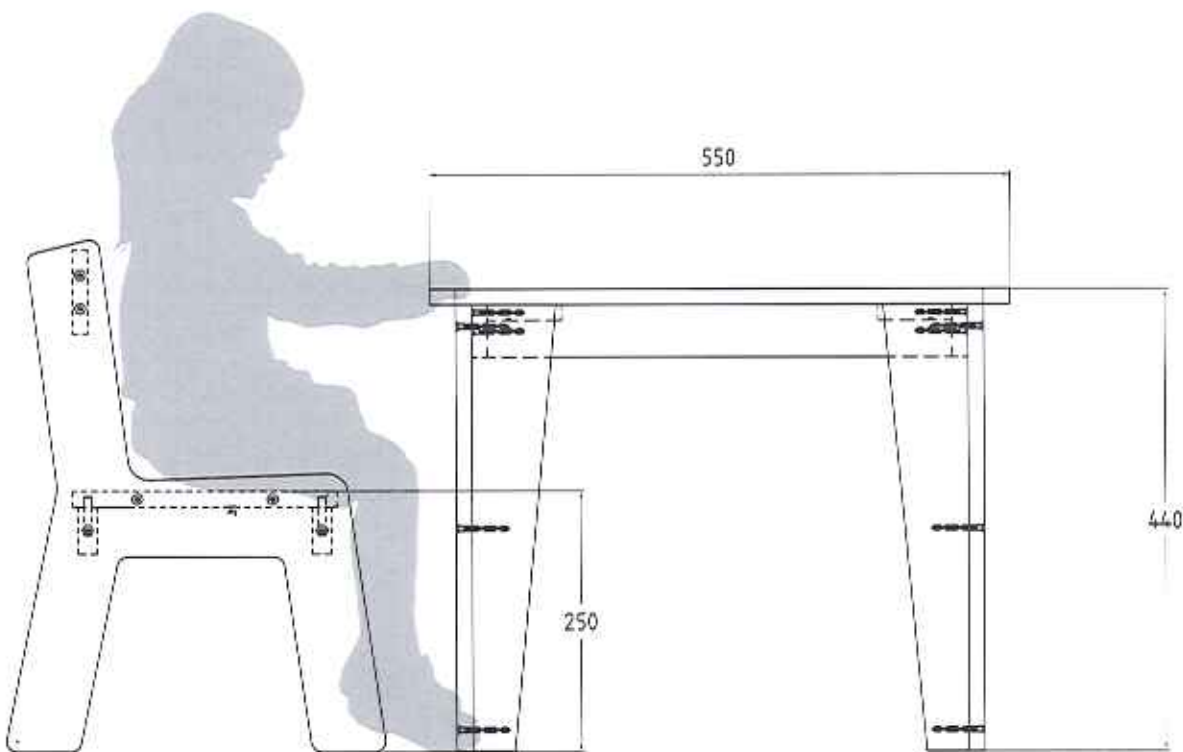

Escala Proporcional en relación MESA PÁRVULO

		SILLA PÁRVULO		NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015	Fecha 07/05/2015 CARLOS ZÚÑIGA MÉNDEZ Asesor Vicepresidencia Ejecutiva
--	--	-----------------------------	--	---	--



A.- DIMENSIONES

A.1 ALTO	:	950 mm
A.2 ANCHO	:	930 mm
A.3 FONDO	:	500 mm
A.4 RESPECTO MEDIDA FINAL	:	Tolerancia en dimensiones +/- 5mm

MATERIALIDAD

B.- LATERALES Y FRENTES

B.1 Tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

B.2 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

B.3 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

B.4 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

C.- COSTADOS Y FONDOS

C.1 Estructura en tablero Melaminico densidad media (MDF) 15mm, 2 caras Blanco.

C.2 En los fondos de los cubos inferiores se instalan 4 ruedas fijas (2 con frenos) de 2" metálicas con banda PVC (color: gris, blanco, transparente y negro) soldadas a estructura metálica.

C.3 Sistema de fijación de seguridad en los cubos niveles superior y medio.

C.4 Tablero Melaminico densidad mediana (MDF), de estructura uniforme y homogénea, textura fina que permite que sus caras y cantos tengan un acabado perfecto.

C.5 Todos los tableros deben cumplir con certificación CERTFOR CoC 2007 manejo forestal sustentable CARB máximos niveles emisión de Formaldehído.

D.- CUBIERTA SOBRE LA ESTRUCTURA SUPERIOR

D.1 Estructura en tablero Melaminico densidad media (MDF) 15mm, 2 caras Blanco.



D.2 Tablero Melaminico densidad mediana (MDF), de estructura uniforme y homogénea, textura fina que permite que sus caras y cantos tengan un acabado perfecto.

D.2 Todos los tableros deben cumplir con certificación CERTFOR CoC 2007 manejo forestal sustentable CARB máximos niveles emisión de Formaldehído.

E.- ESTRUCTURA METÁLICA

E.1 Perfil cuadrado 25x25x1,5 mm, terminación pintura electroestática color blanco.

E.2 Pintura en polvo termoconvertible, libre de plomo y metales pesados, deben cumplir normas NCh 2190 – NCh 2120/3.

E.3 Dos ruedas fijas de 3" metálicas con banda PVC (color: gris, blanco, transparente y negro) soldadas a estructura metálica.


E.4 Regatón interior plástico, para estructura metálica.

F.- UNIONES


F.1 Tornillo drywall a la vista, color negro. Todas las uniones entre piezas deben ser cubiertas por completo con adhesivo poliuretano PUR monocomponente.

G.- OTRAS CARACTERÍSTICAS


1. Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Presentación de Certificación del producto).
2. Todos los tableros contrachapados deben cumplir con certificación CERTFOR - Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) y PS1-09.

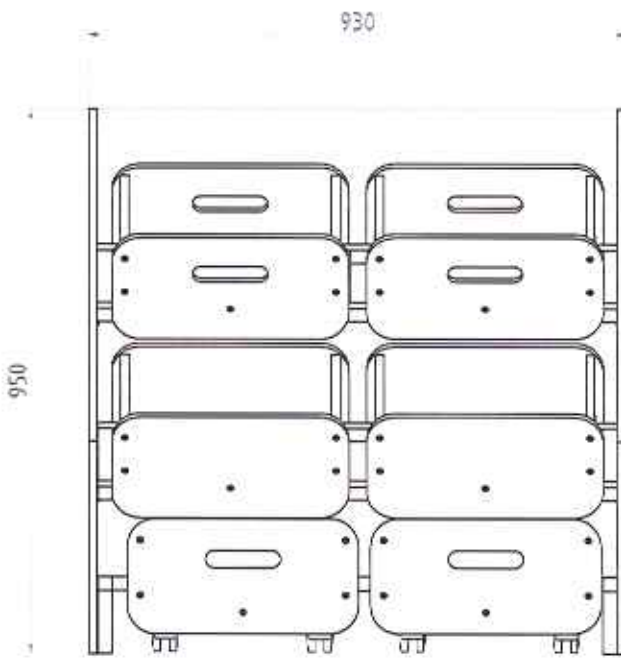

Vista Frontal

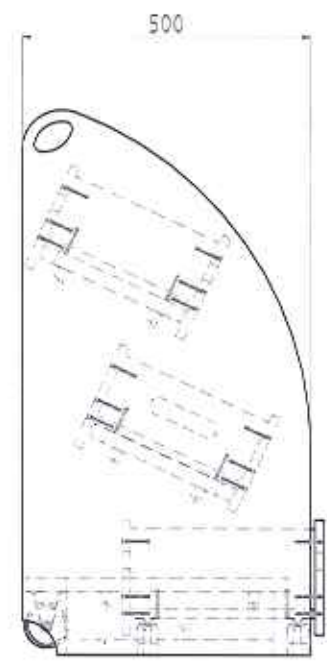

Vista Lateral

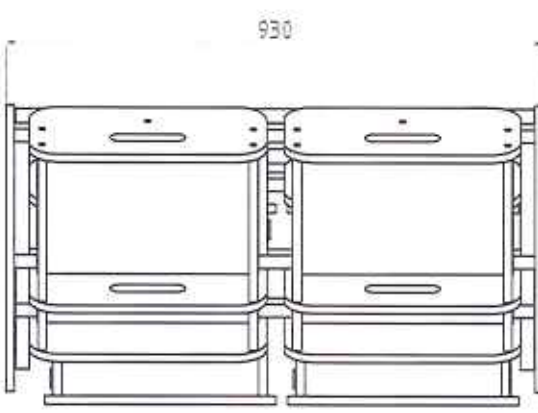


Vista Superior



Nota: Medidas en milímetros

 Junta Nacional de Jardines Infantiles Gobierno de Chile	CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO	
NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015	JUNJI	



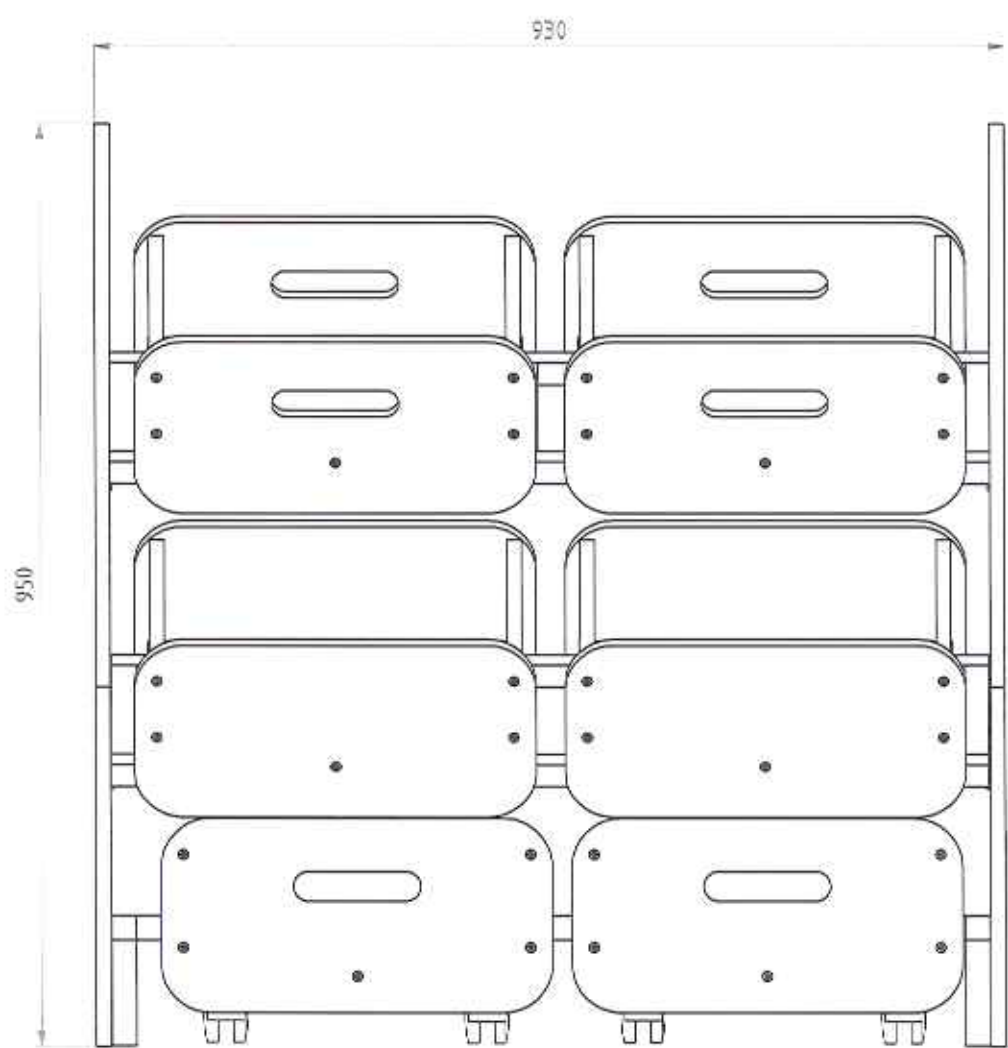

Vista Frontal

Nota: Medidas en milímetros




CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



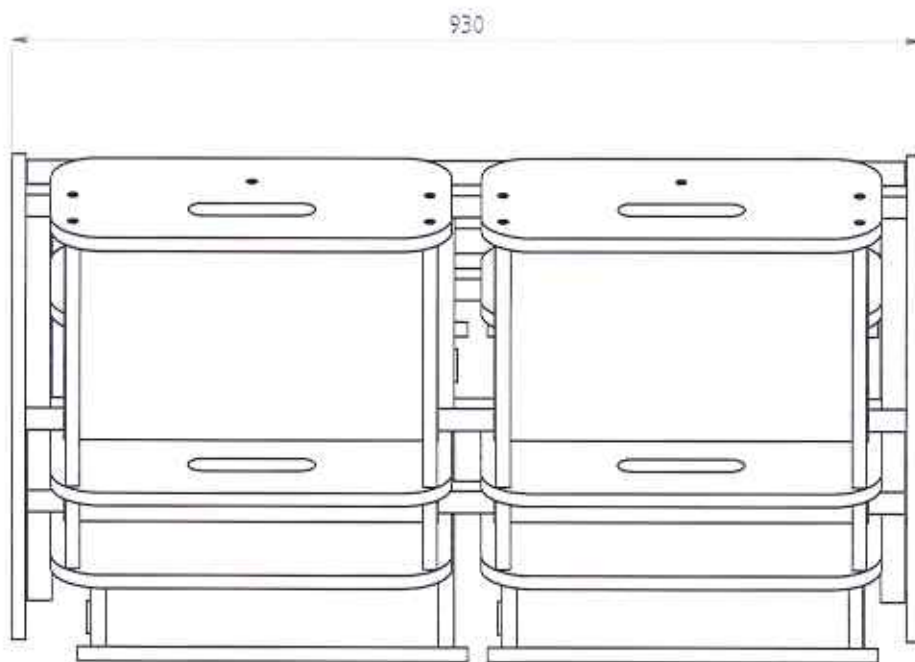

Vista Superior

Nota: Medidas en milímetros




CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



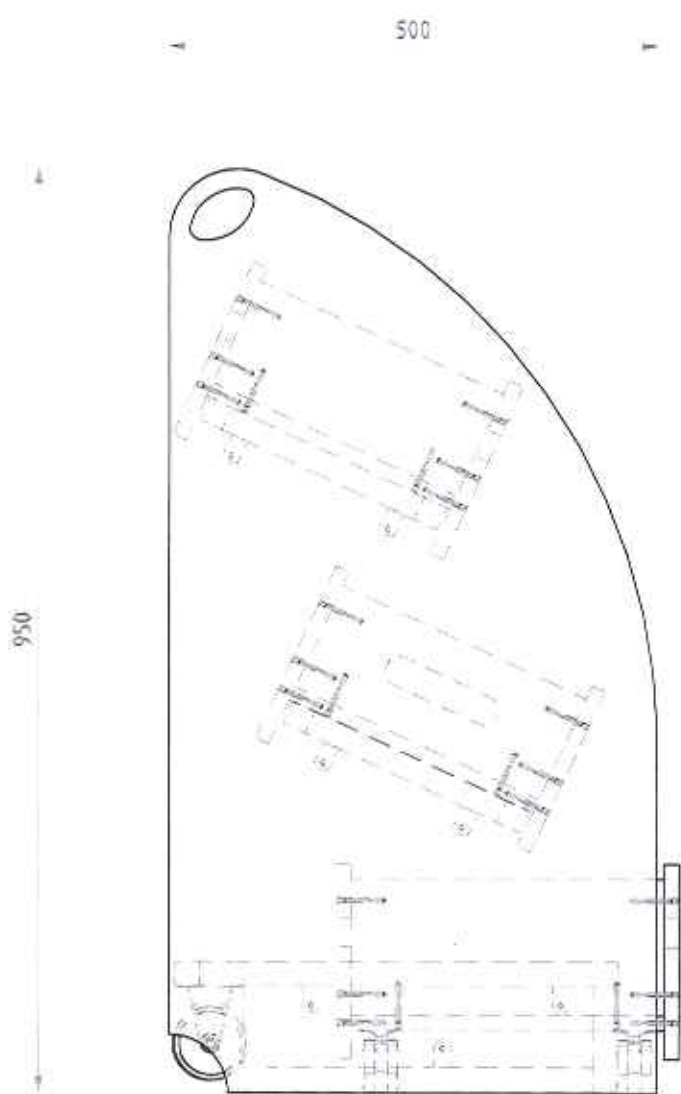

Vista Lateral

Nota: Medidas en milímetros




CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



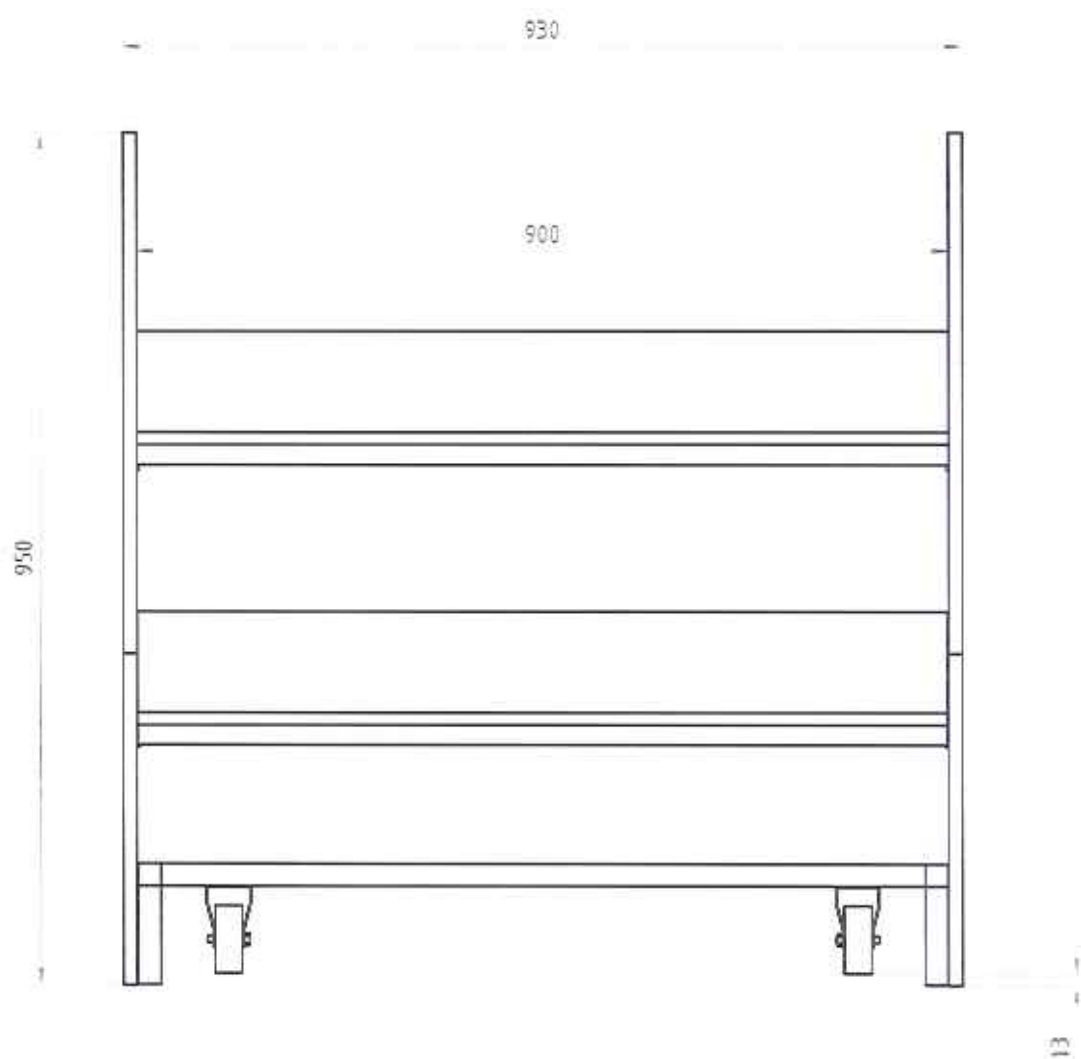

Vista Frontal

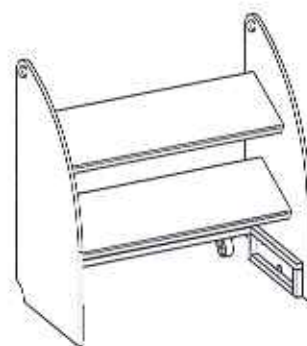

Nota: Medidas en milímetros




CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CONJUNTO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



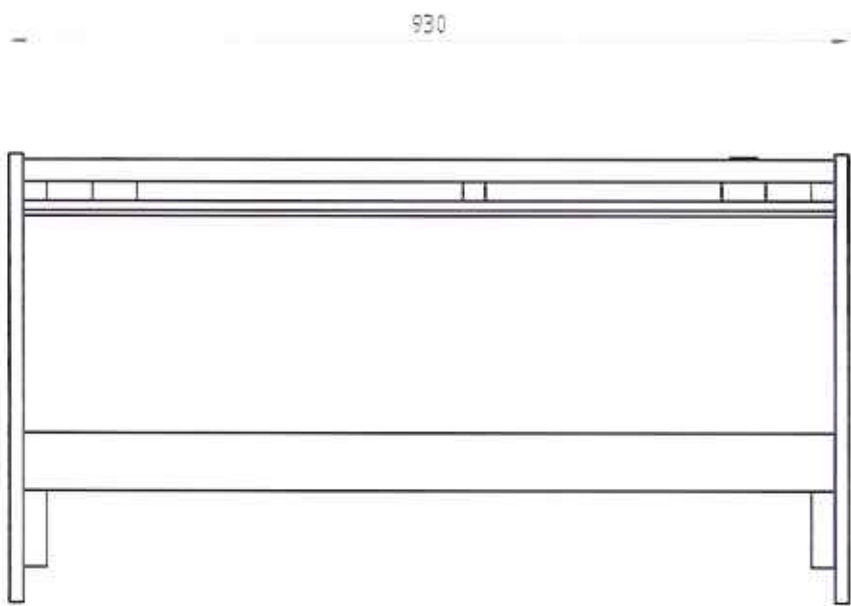

Vista Superior



Nota: Medidas en milímetros




CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO
CONJUNTO


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



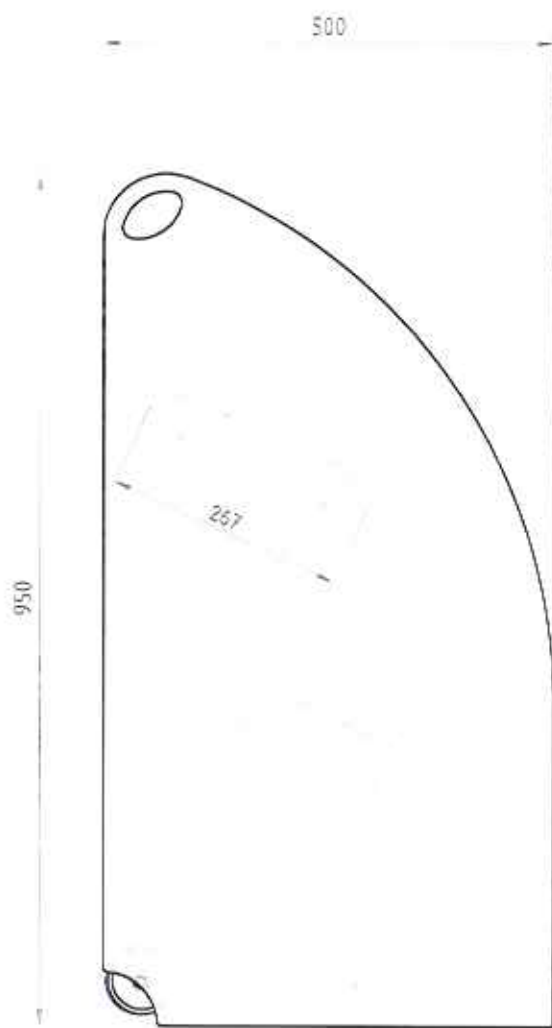

Vista Lateral

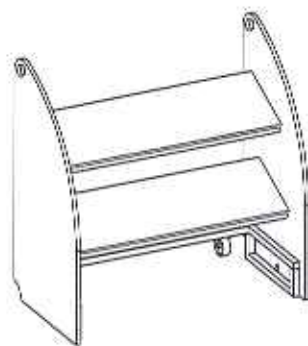

Nota: Medidas en milímetros.




CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CONJUNTO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



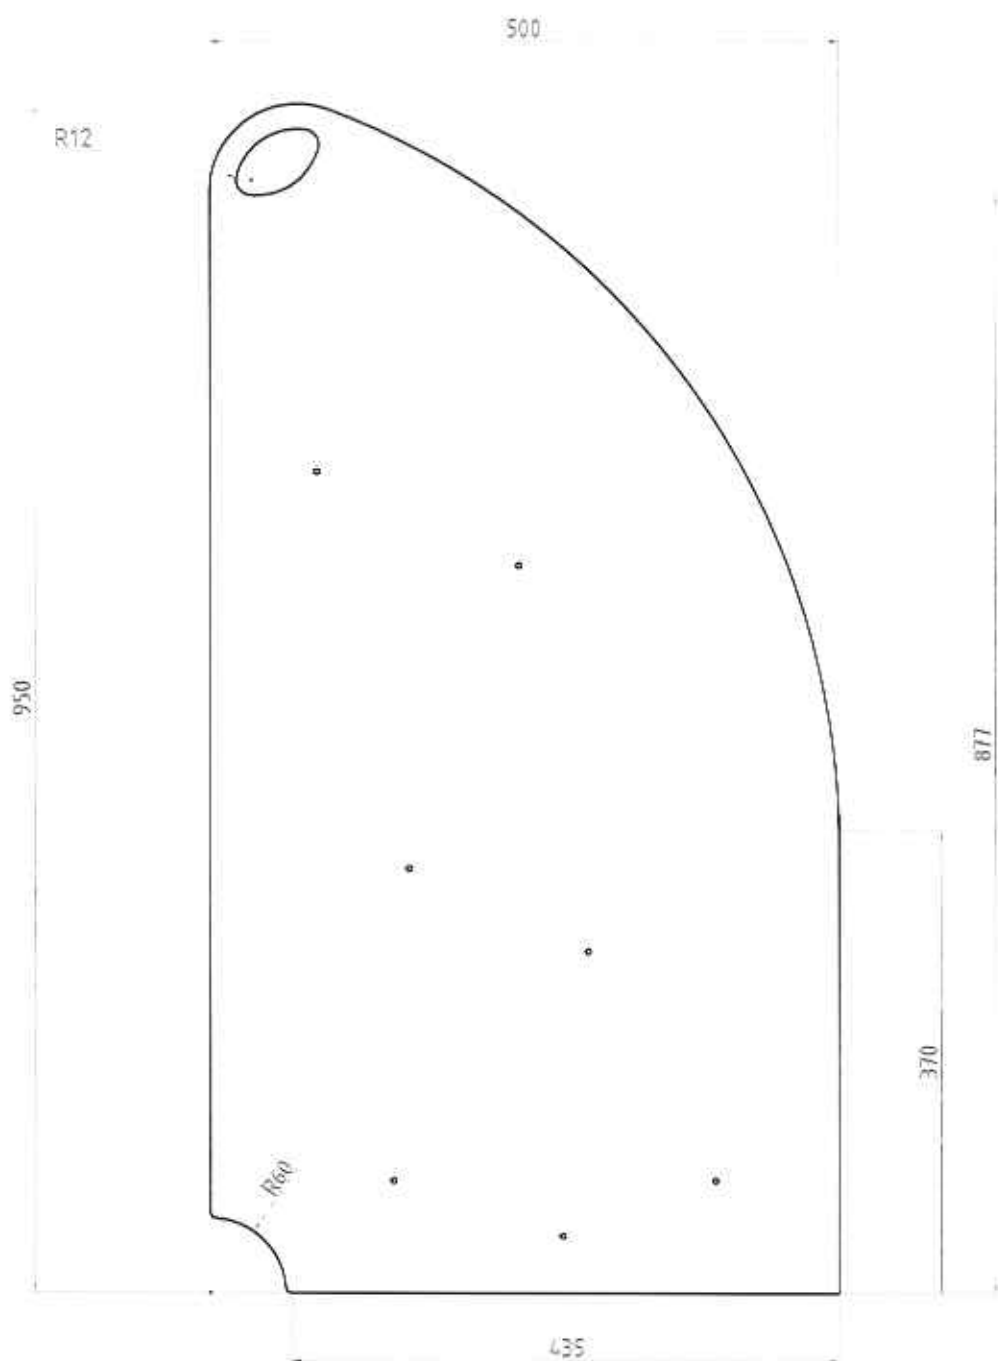

Nota: Medidas en milímetros




CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO COSTADOS

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUN/JI



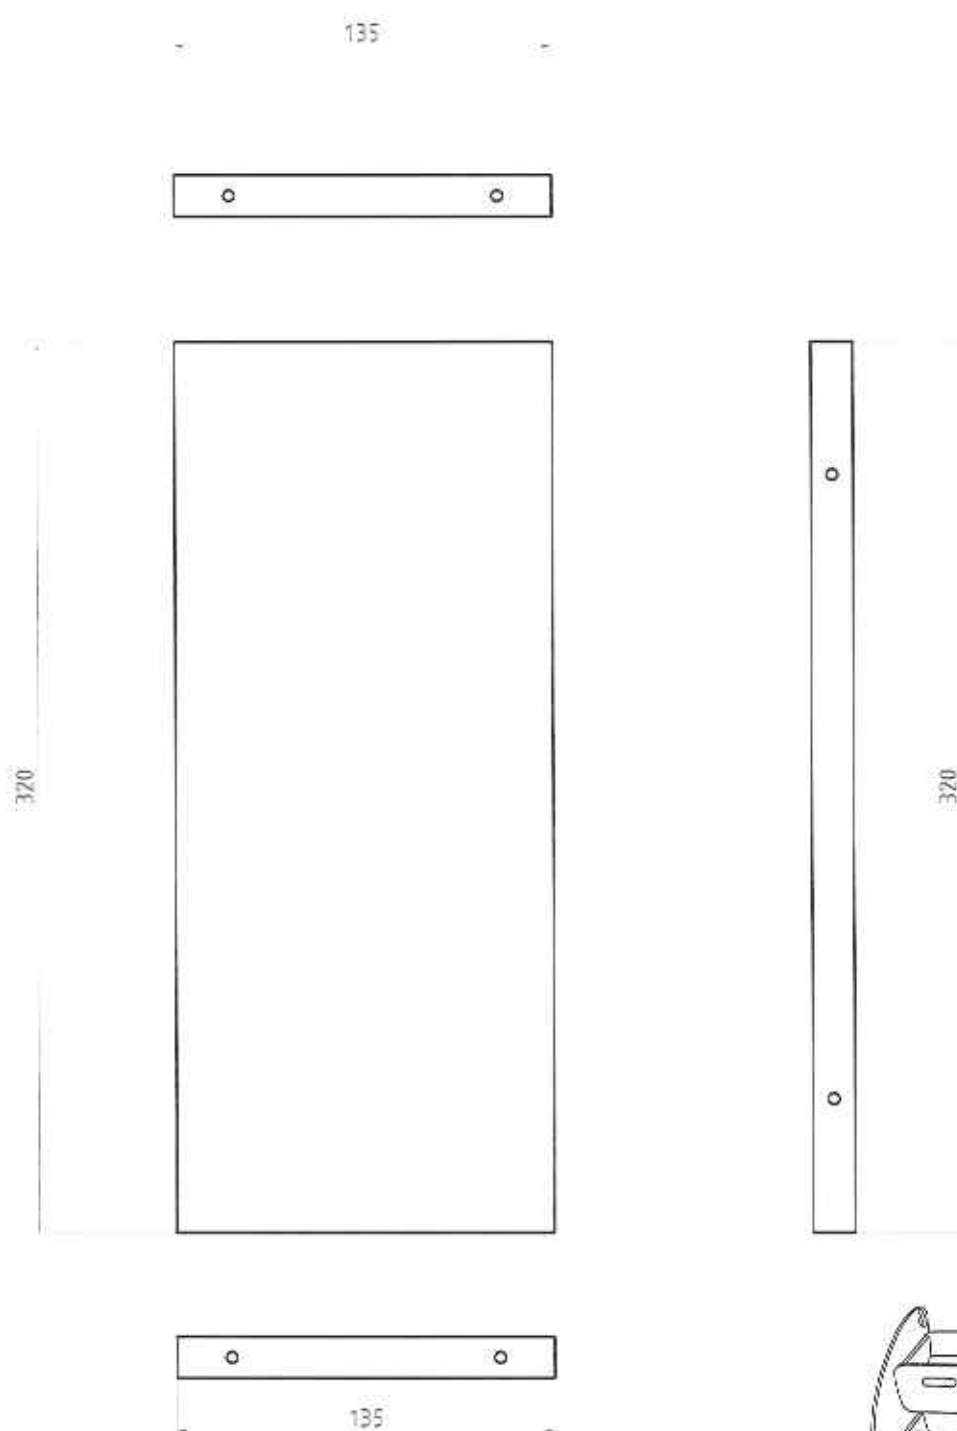

Nota: Medidas en milímetros




CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CUBO INFERIOR/ COSTADOS

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



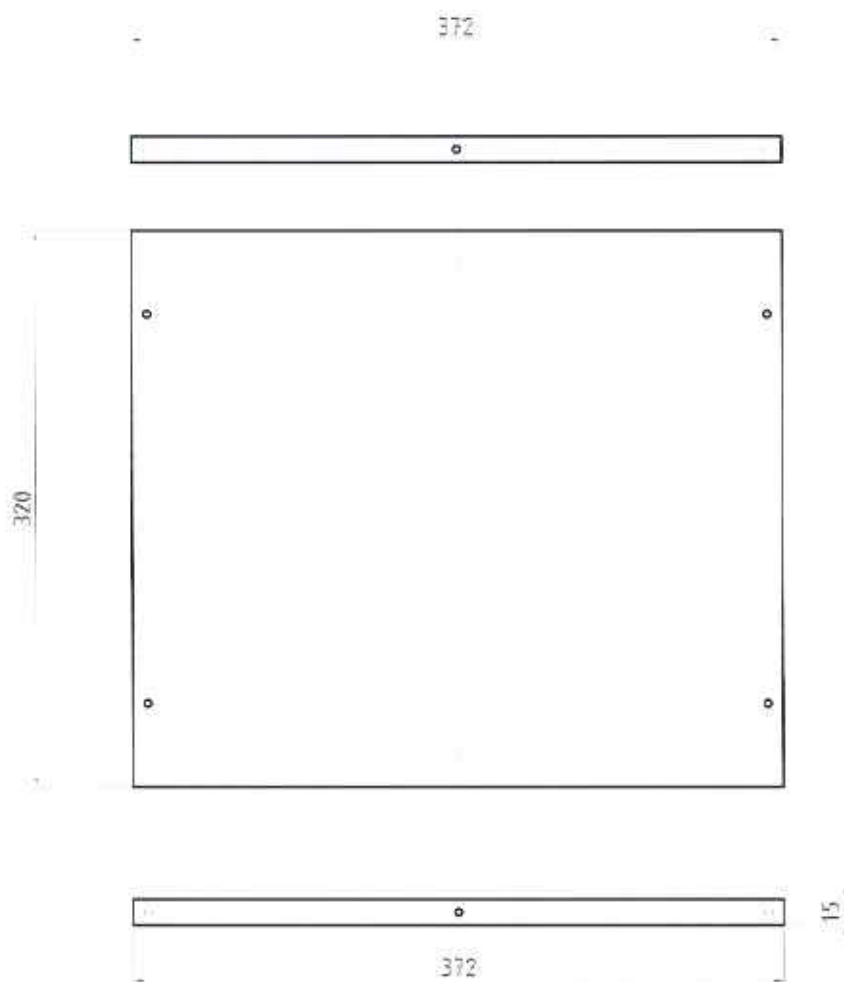

Nota: Medidas en milímetros





CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CUBO INFERIOR/ FONDO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



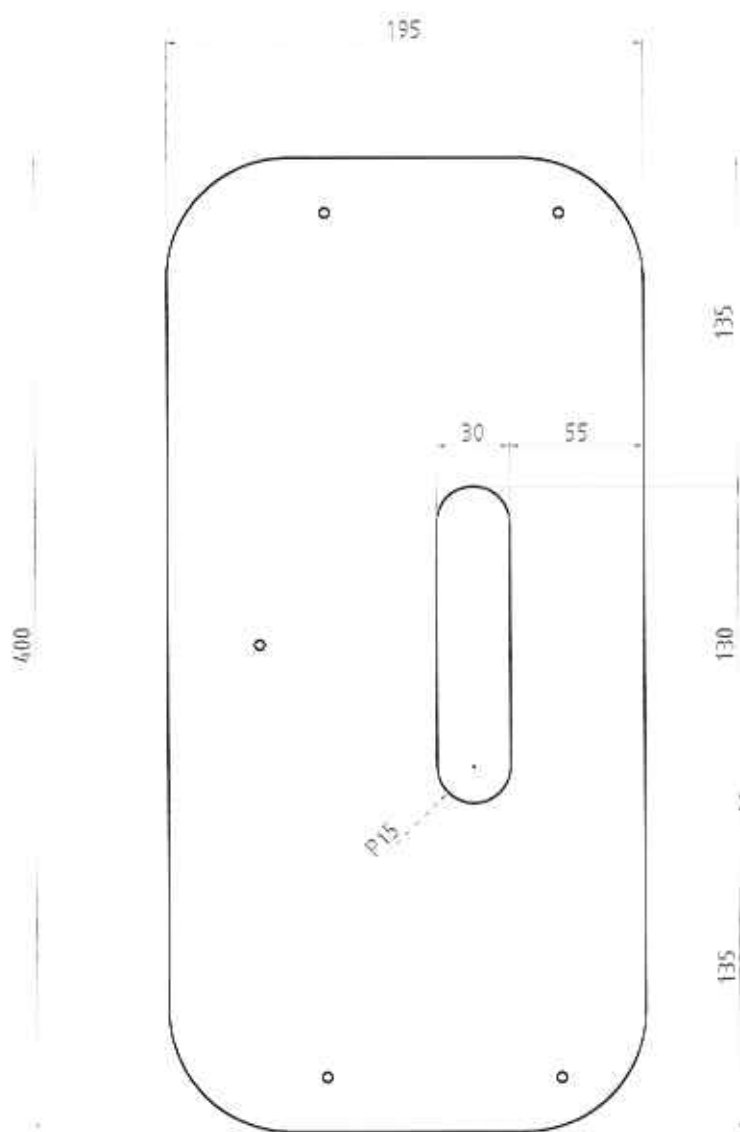

Nota: Medidas en milímetros







CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CUBO INFERIOR/ FRENTER

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



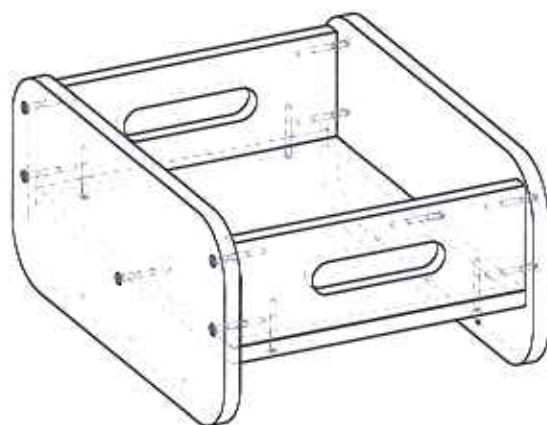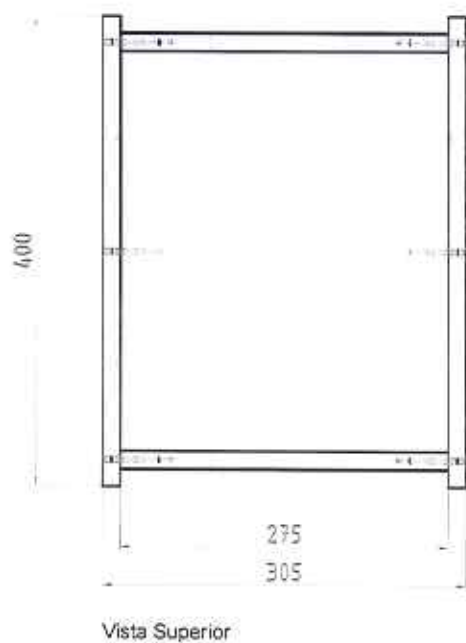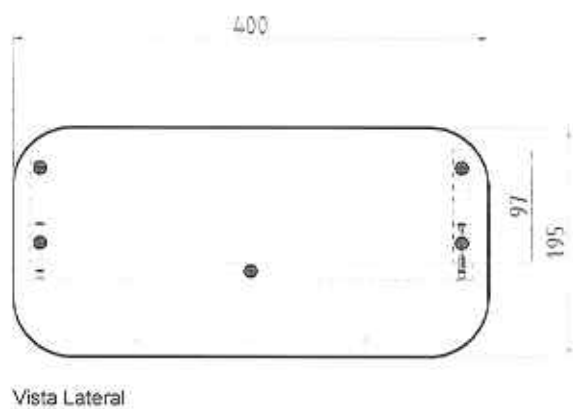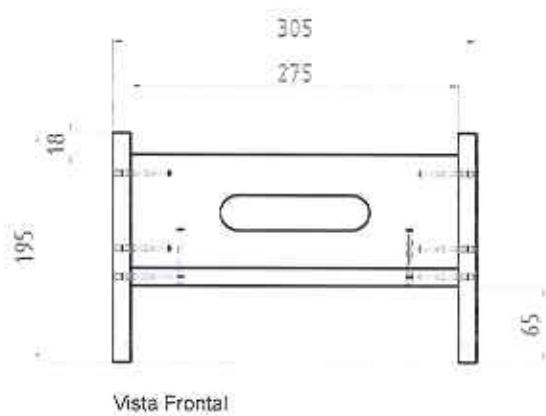

Nota: Medidas en milímetros






CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CUBO MEDIO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI

[Handwritten signature]



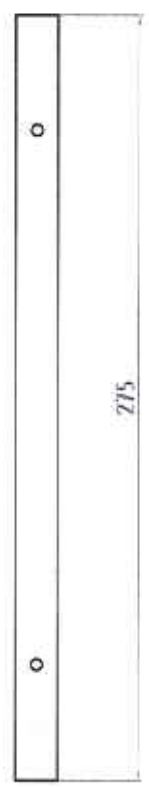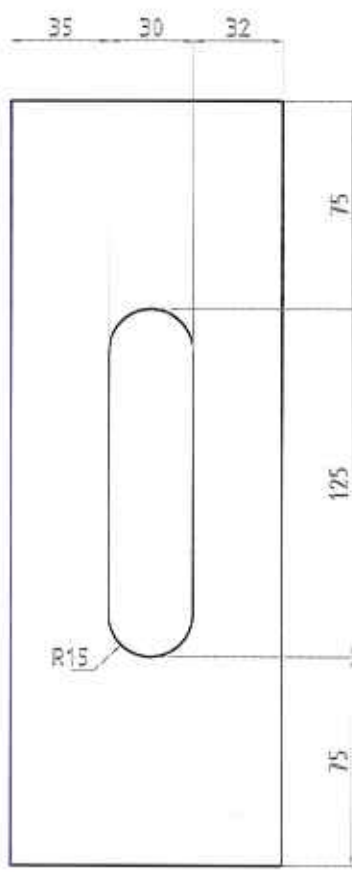

Nota: Medidas en milímetros




CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO
CUBO MEDIO/ COSTADO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUN/JI



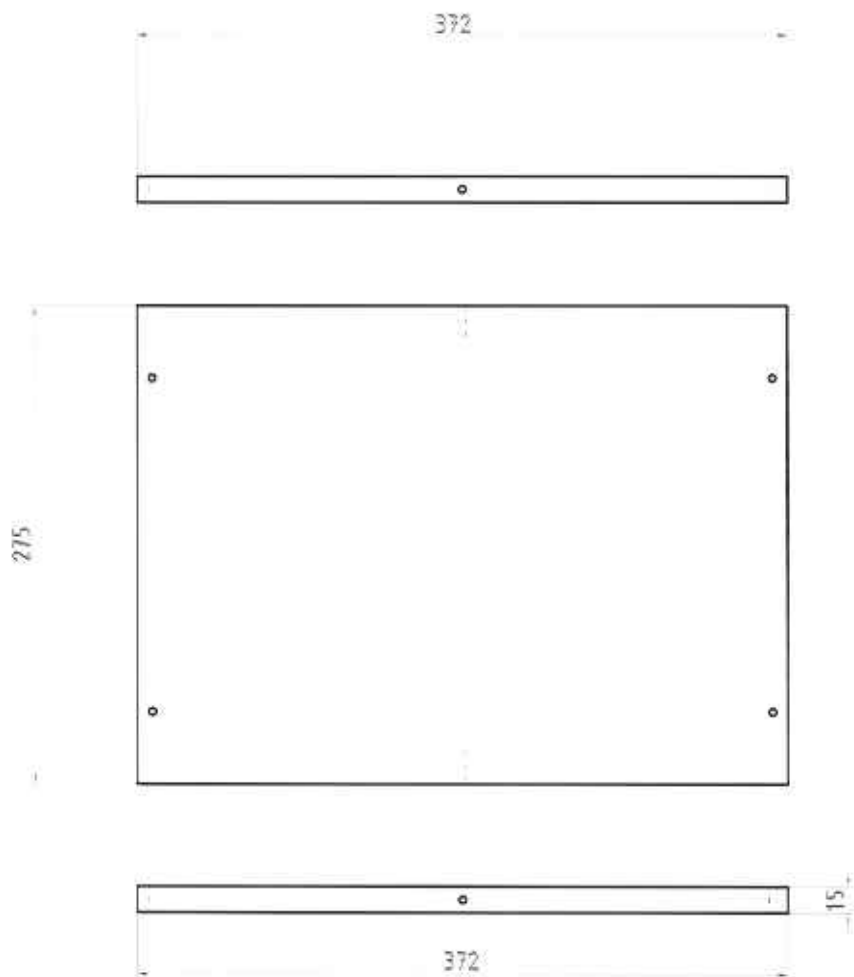

Nota: Medidas en milímetros





CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CUBO MEDIO/ FONDO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



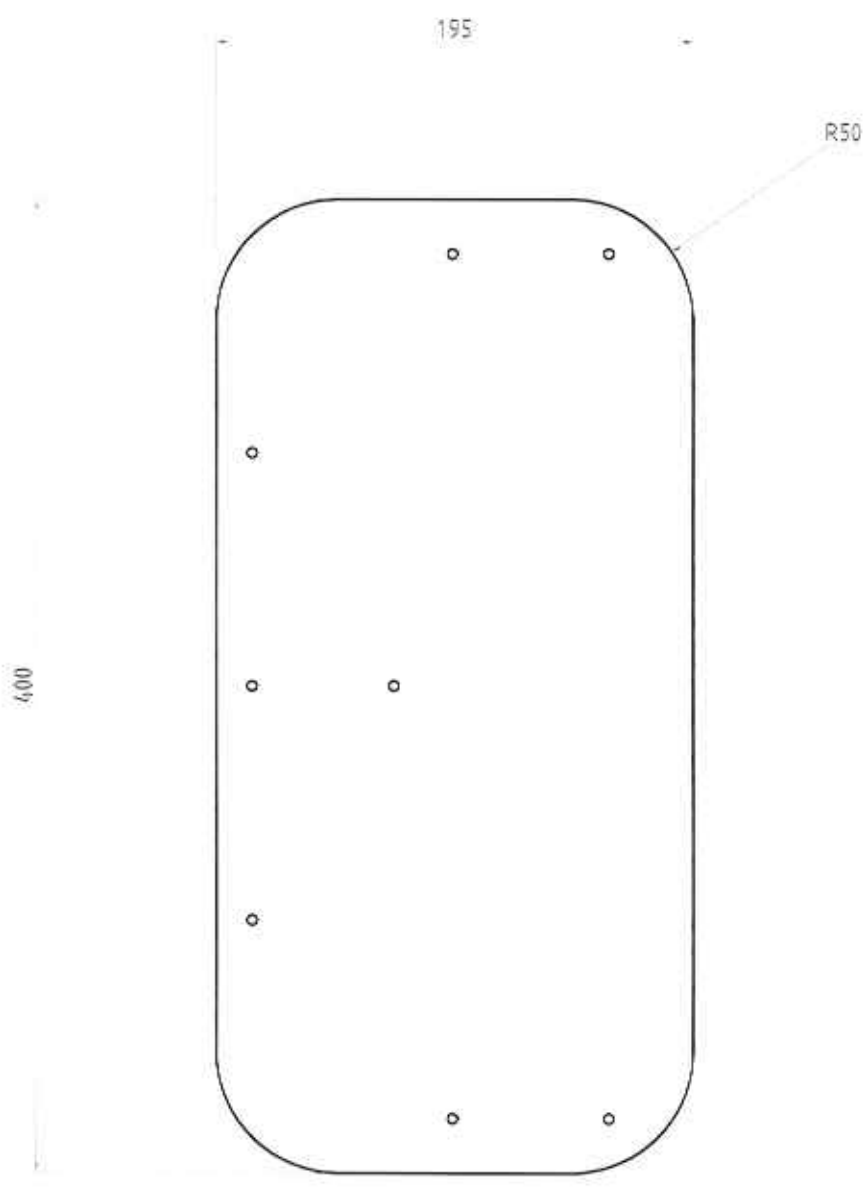

Nota: Medidas en milímetros




CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO
CUBO MEDIO/ FRENTE


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI




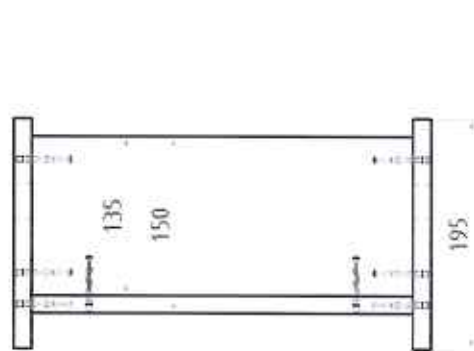


Vista Frontal

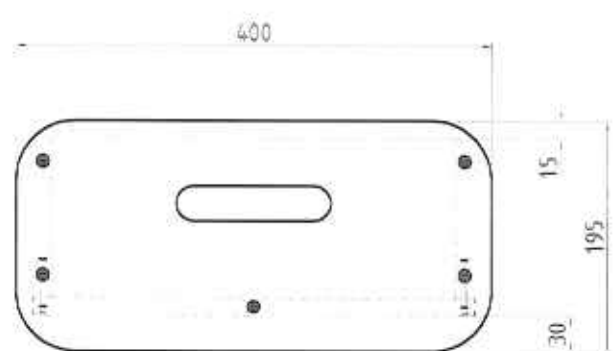

Vista Lateral

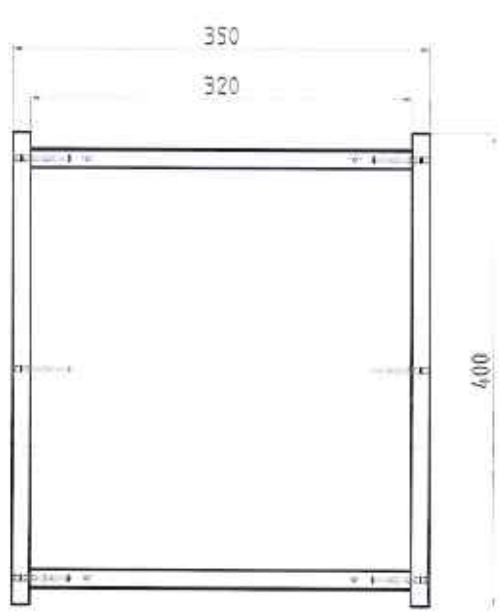

Vista Superior

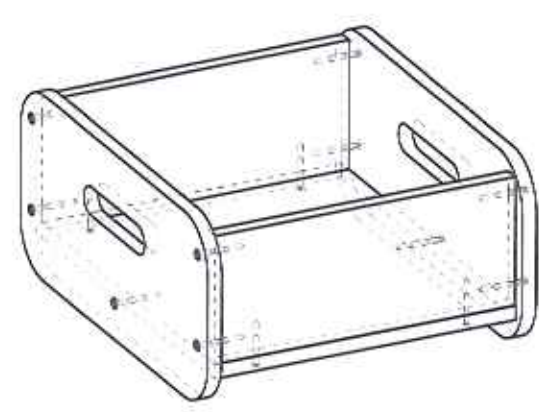

Nota: Medidas en milímetros




CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CUBO INFERIOR/ CONJUNTO


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI




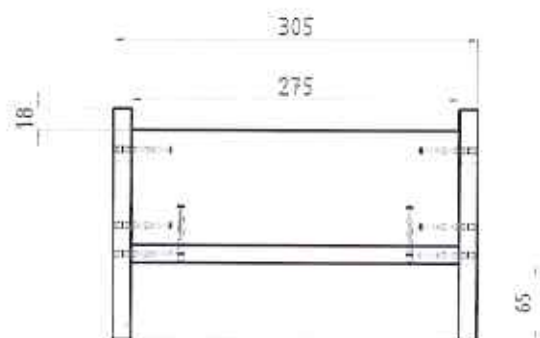


Vista Frontal

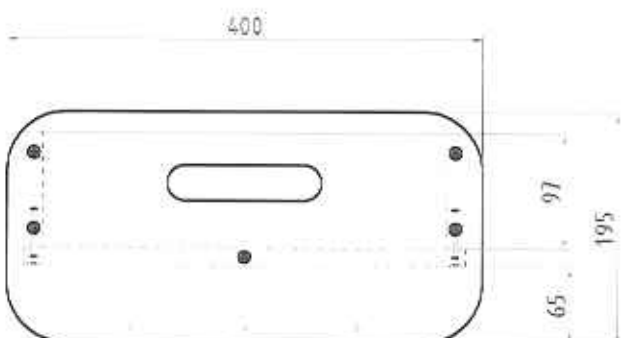

Vista Lateral

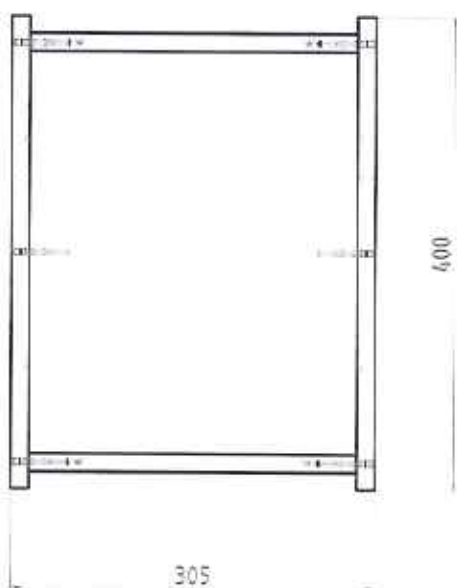

Vista Superior

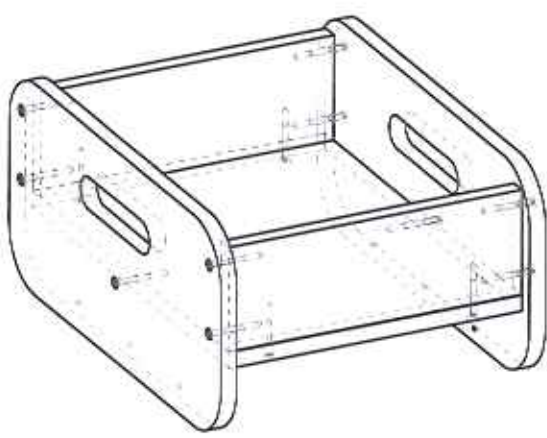

Nota: Medidas en milímetros





CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO
CUBO SUPERIOR/ CONJUNTO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



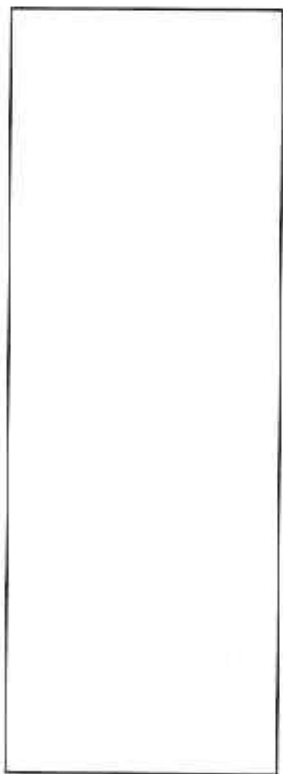

Nota: Medidas en milímetros





CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO
CUBO SUPERIOR/ COSTADO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUN/JI



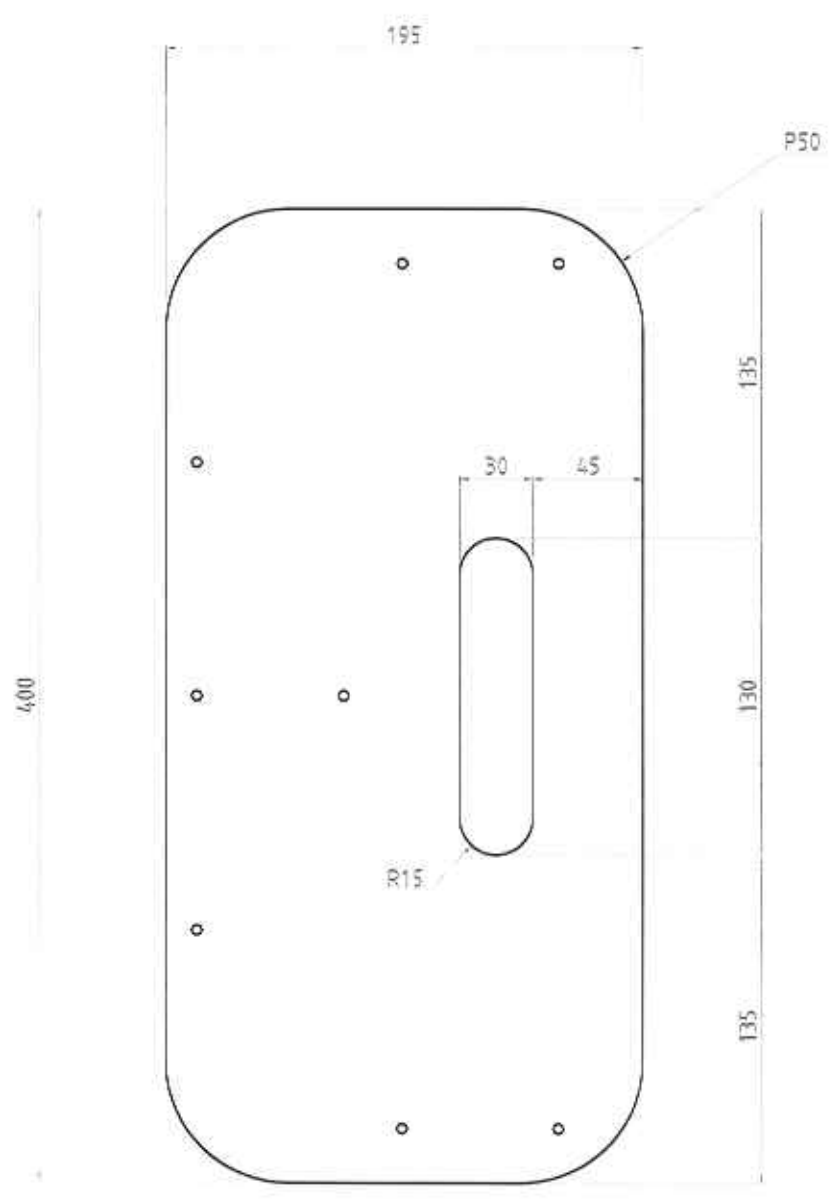

Nota: Medidas en milímetros




CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CUBO SUPERIOR/ FRENTE

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI




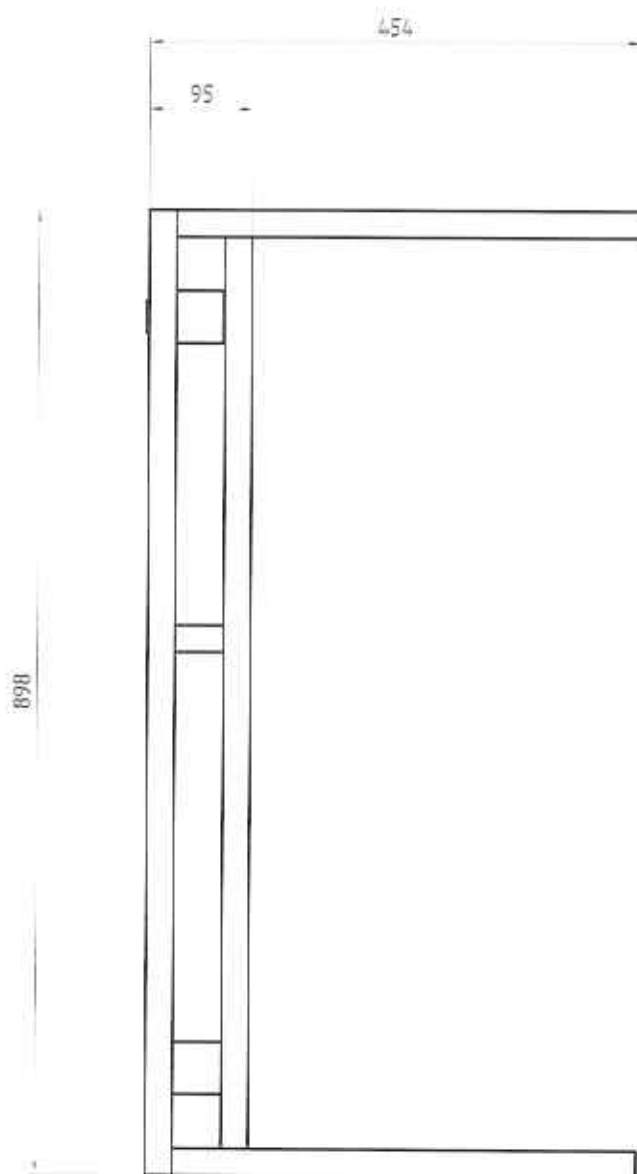

Vista Superior

ESTRUCTURA PERFIL 25X25
COLOR BLANCO
RUEDA FIJA NYLON 75 MM
CANTIDAD:2

Nota: Medidas en milímetros

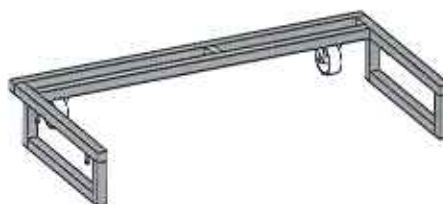


CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ESTRUCTURA INFERIOR

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



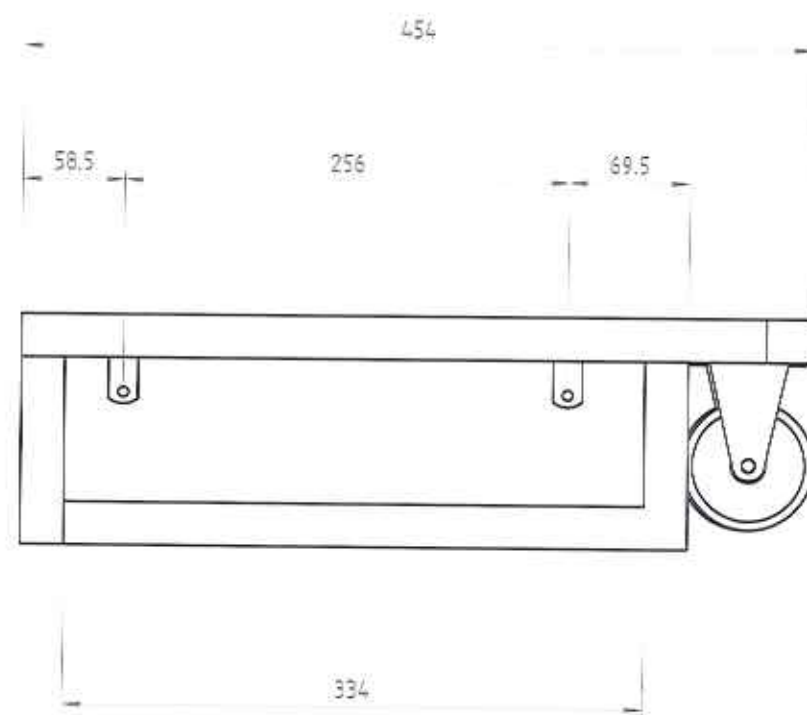

Vista Lateral

ESTRUCTURA PERFIL 25X25
COLOR BLANCO
RUEDA FIJA NYLON 75 MM
CANTIDAD:2

Nota: Medidas en milímetros




CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO
ESTRUCTURA INFERIOR

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



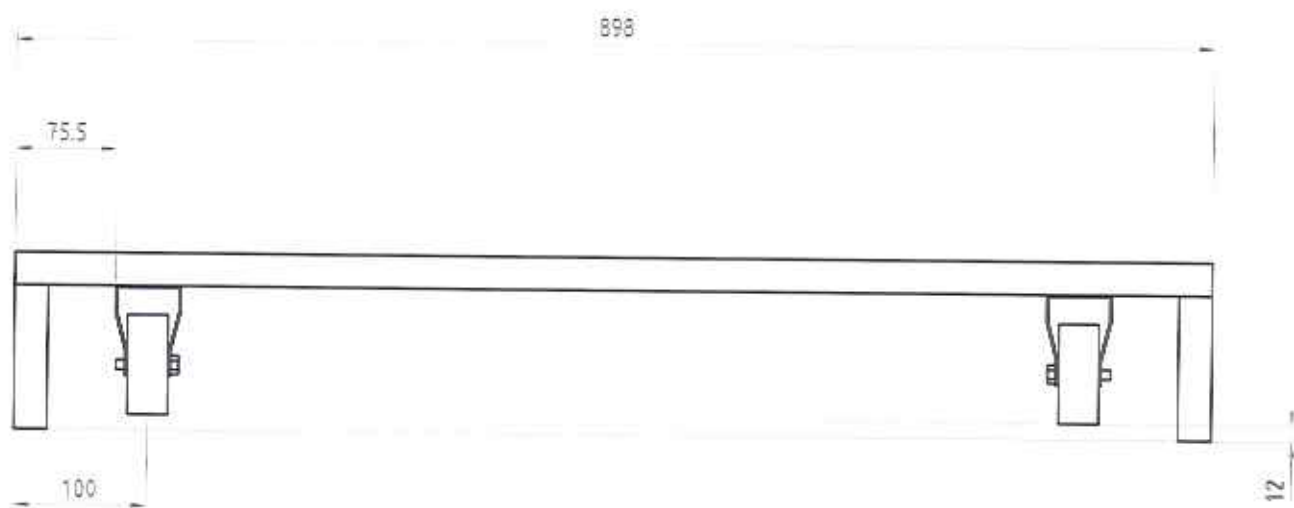

Vista Frontal

ESTRUCTURA PERFIL 25X25
COLOR BLANCO
RUEDA FIJA NYLON 75 MM
CANTIDAD:2


Nota: Medidas en milímetros



CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ESTRUCTURA INFERIOR

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI




ELEMENTO:
CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO




MODO DE USO

Para desplazar el contenedor:

- 1.- tomar ambos costados.
- 2.- Inclinar y trasladar

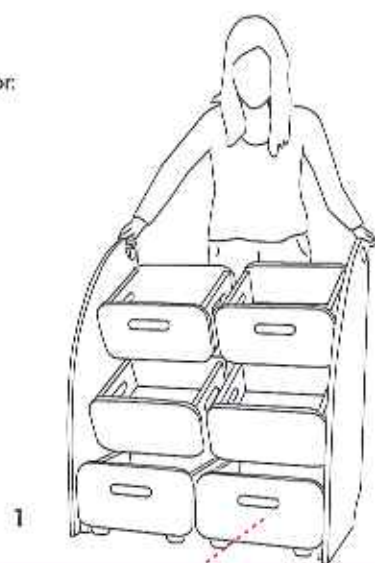


1

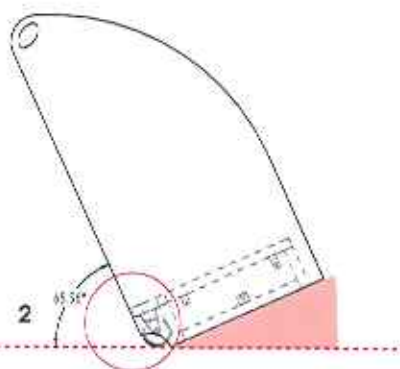

2



Para mayor seguridad, en cubos inferiores
2 de las 4 ruedas cuentan con freno.

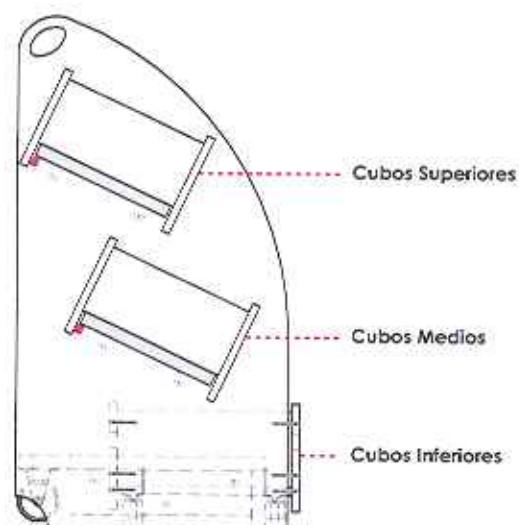Cubos

Cubos Superiores

Cubos Medios

Cubos Inferiores

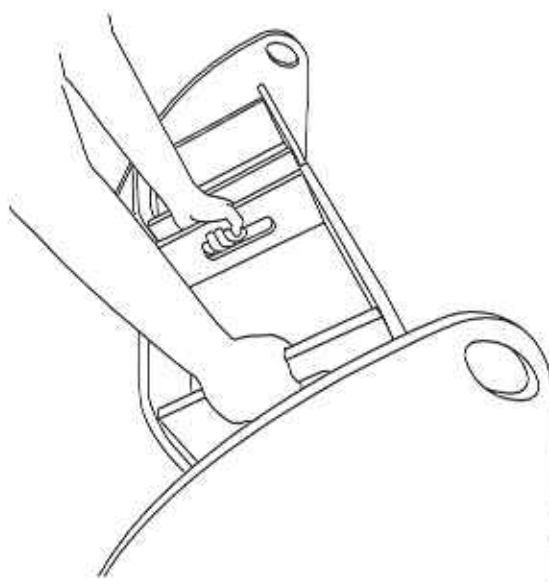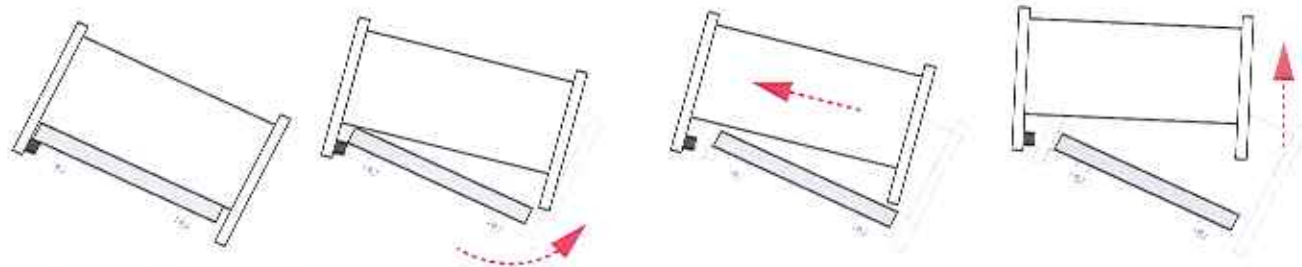**Modo de enganche Cubos Superiores y cubos Medios****CONTENEDOR SALA CUNA Y NIVEL MEDIO**

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO

A.- DIMENSIONES

A.1 ALTO	:	950mm
A.2 ANCHO	:	930 mm
A.3 FONDO	:	500 mm
A.4 RESPECTO MEDIDA FINAL	:	Tolerancia en dimensiones +/- 5mm

ESTRUCTURAS

B.- LATERALES Y BARRA FRONTAL

B.1 Tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

B.2 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua)

B.3 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa y bordes a la vista redondeados.

C.- ESTRUCTURA METÁLICA

C.1 Perfil cuadrado 25x25x1,5 mm, terminación pintura electroestática color blanco. Dos ruedas con freno fijas 3", metálicas con banda PVC (color: gris, blanco, transparente y negro) soldadas a estructura metálica.

C.2 Regatón interior plástico, para estructura metálica.

D.- FRENTES

D.1 Estructura en tablero Melaminico densidad mediana (MDF) 15mm, 2caras color blanco.

D.2 Tablero Melaminico densidad mediana (MDF), de estructura uniforme y homogénea, textura fina que permite que sus caras y cantos tengan un acabado perfecto

D.3 Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

E.- REPISAS Y FONDO

E.1 Estructura en tablero Melaminico densidad media (MDF) 15mm, 2 caras Blanco.



E.2 Tablero Melaminico densidad mediana (MDF), de estructura uniforme y homogénea, textura fina que permite que sus caras y cantos tengan un acabado perfecto

E.3 Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

F.- TRASERA

F.1 Estructura en tablero Melaminico densidad media (MDF) 15mm, una cara laminado pizarra alta presión y tras cara laminado mediana presión (melamina).

G.- TERMINACIÓN

G.1 Piezas de tablero contrachapado lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

G.2 Terminación pulida y lacada con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua) se debe Certificar la incorporación de sellado antibacterial.

G.3 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

G.4 Tablero Melaminico densidad mediana (MDF), de estructura uniforme y homogénea, textura fina que permite que sus caras y cantos tengan un acabado perfecto.

G.5 Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

H.- UNIONES

H.1 Tornillo drywall a la vista, color negro.

H.2 Todas las uniones entre piezas pegadas con adhesivo poliuretano PUR monocomponente.

I.- OTRAS PROPIEDADES

1. Todos los tableros contrachapados deben cumplir con certificación CERTFOR (PEFC) y PS1-09.
2. Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

+






LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI




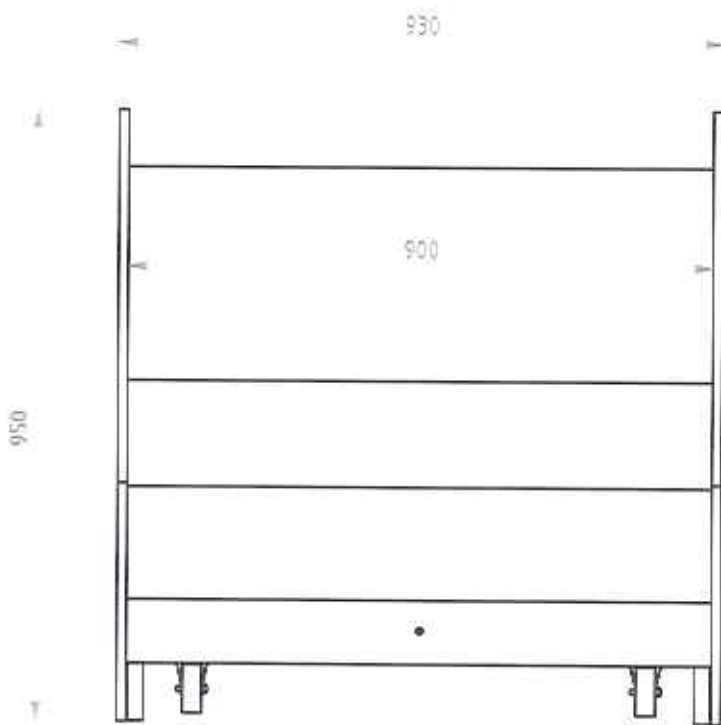

Vista Frontal

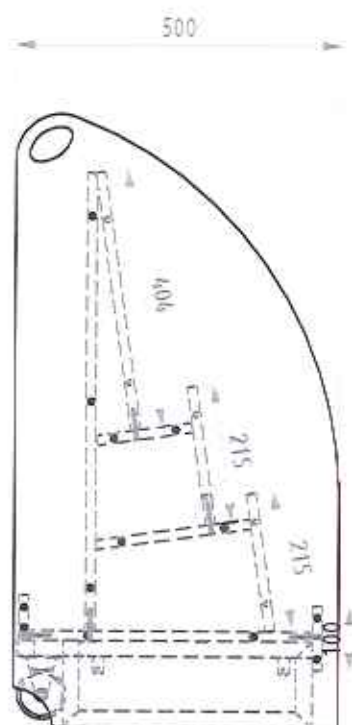

Vista Lateral

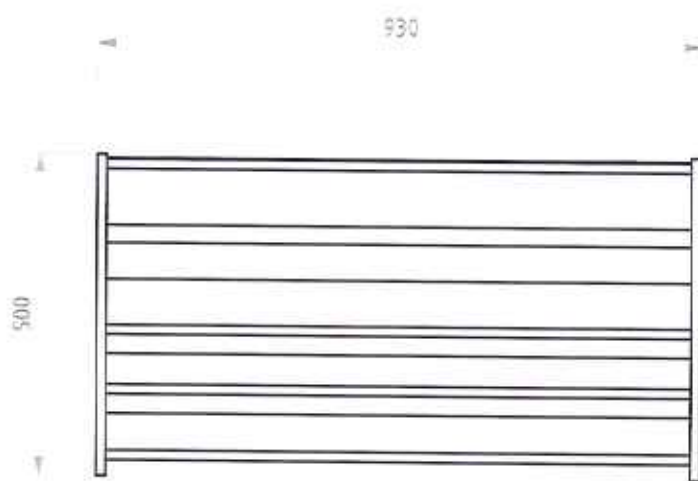

Vista Superior



Nota: Medidas en Milímetros




LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



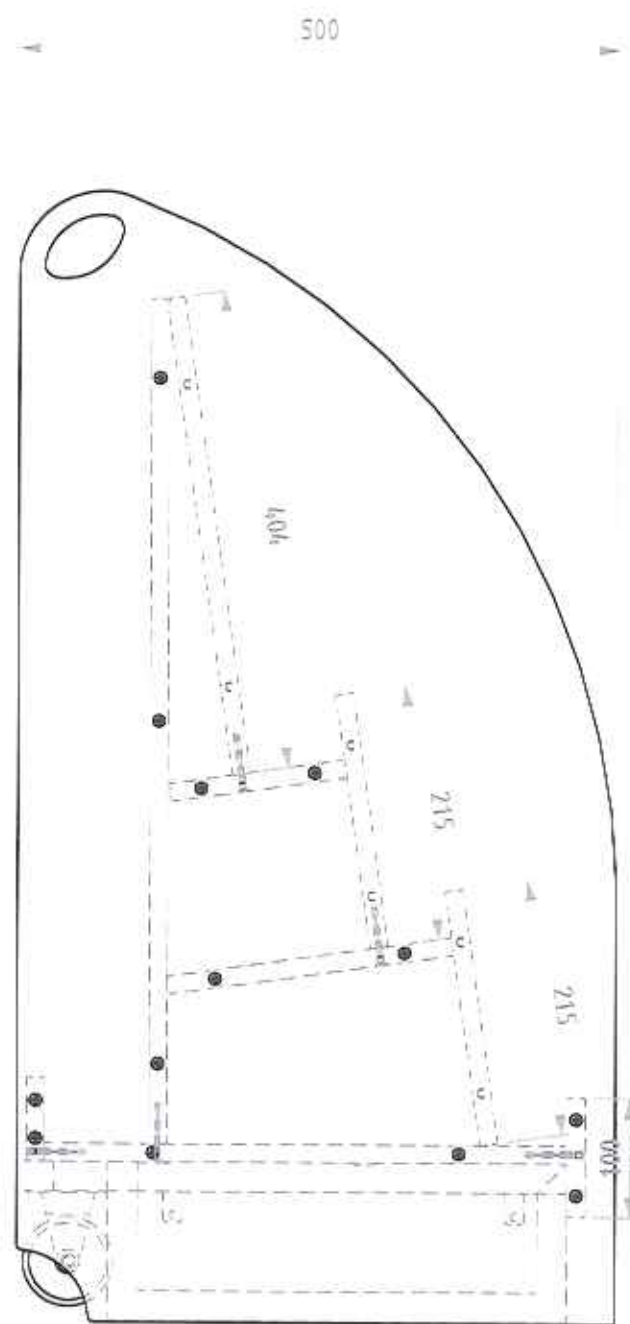

Vista Lateral

Nota: Medidas en milímetros




LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO
VISTA LATERAL

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



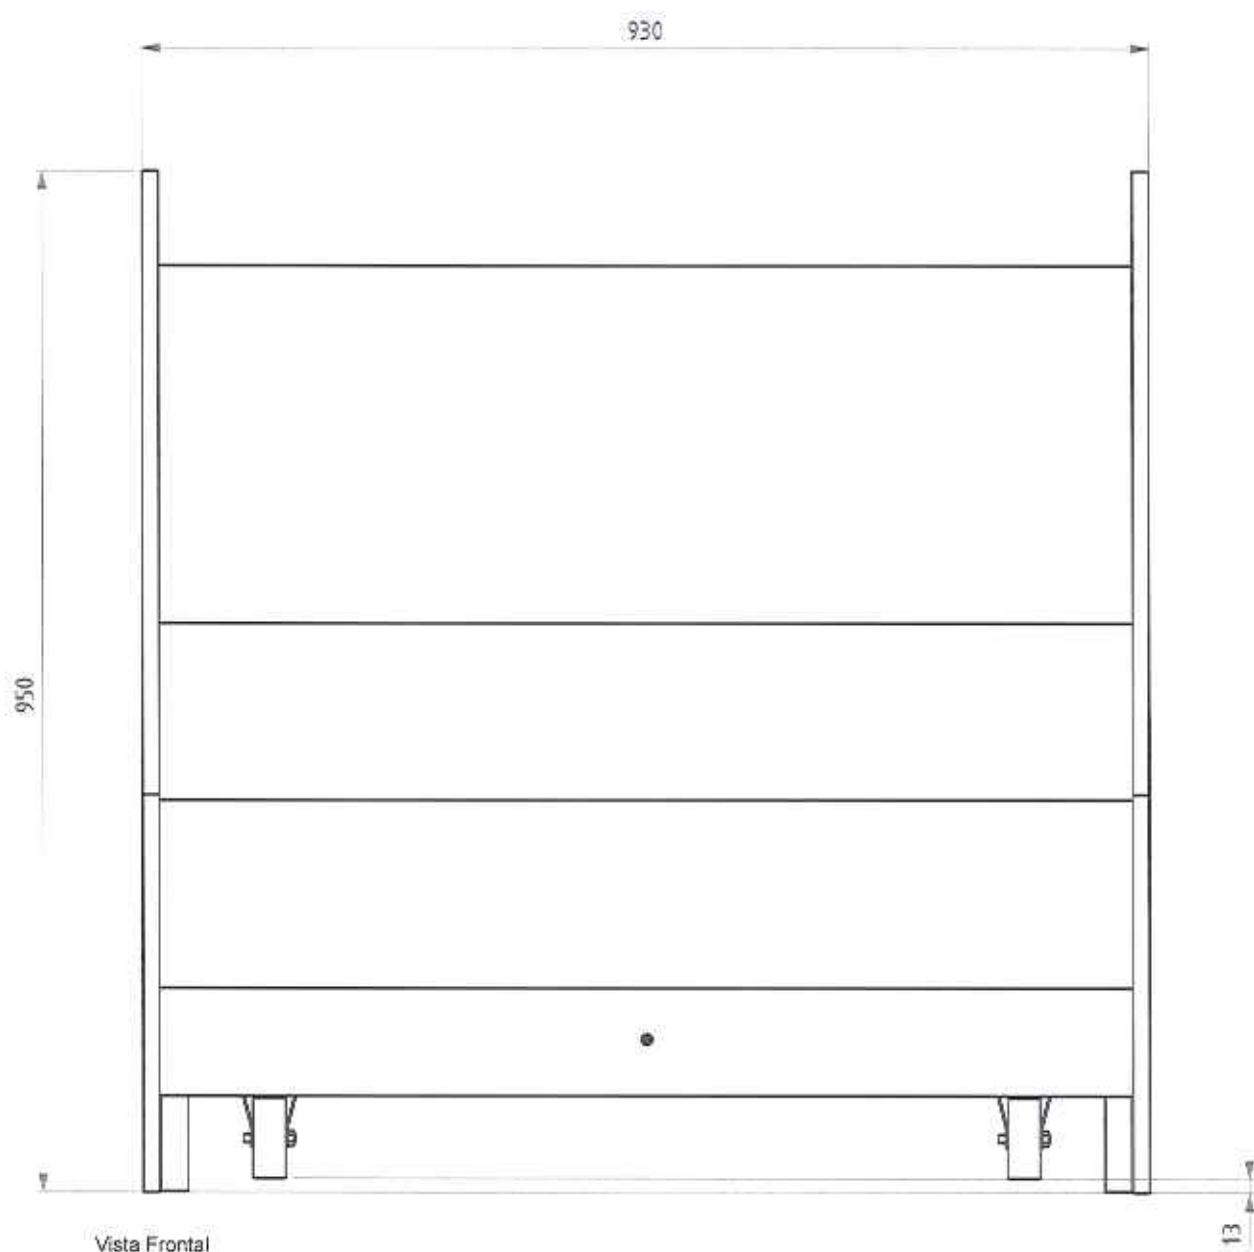


LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO
VISTA FRONTAL

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



930

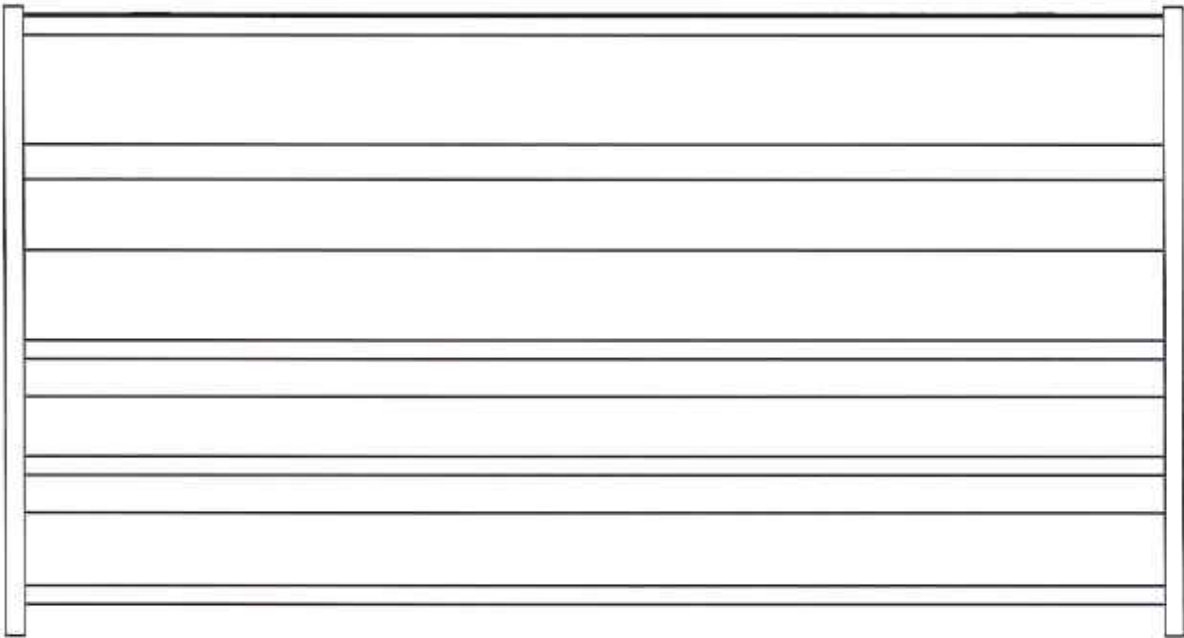


Vista Superior





LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO
VISTA SUPERIOR

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



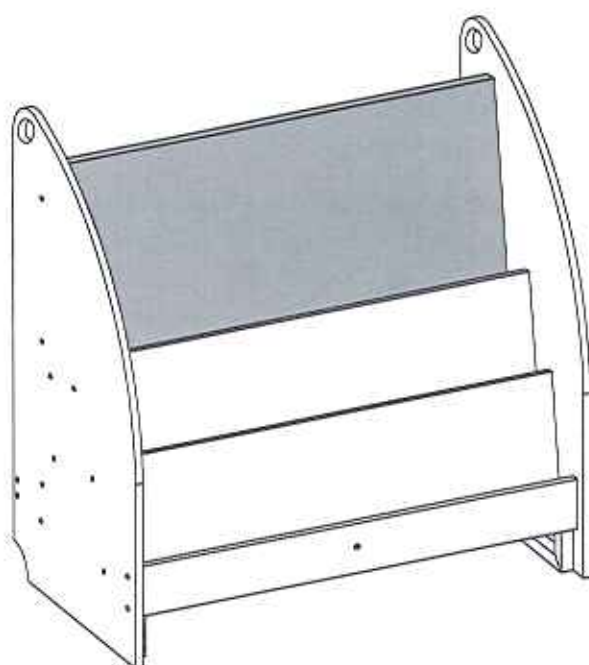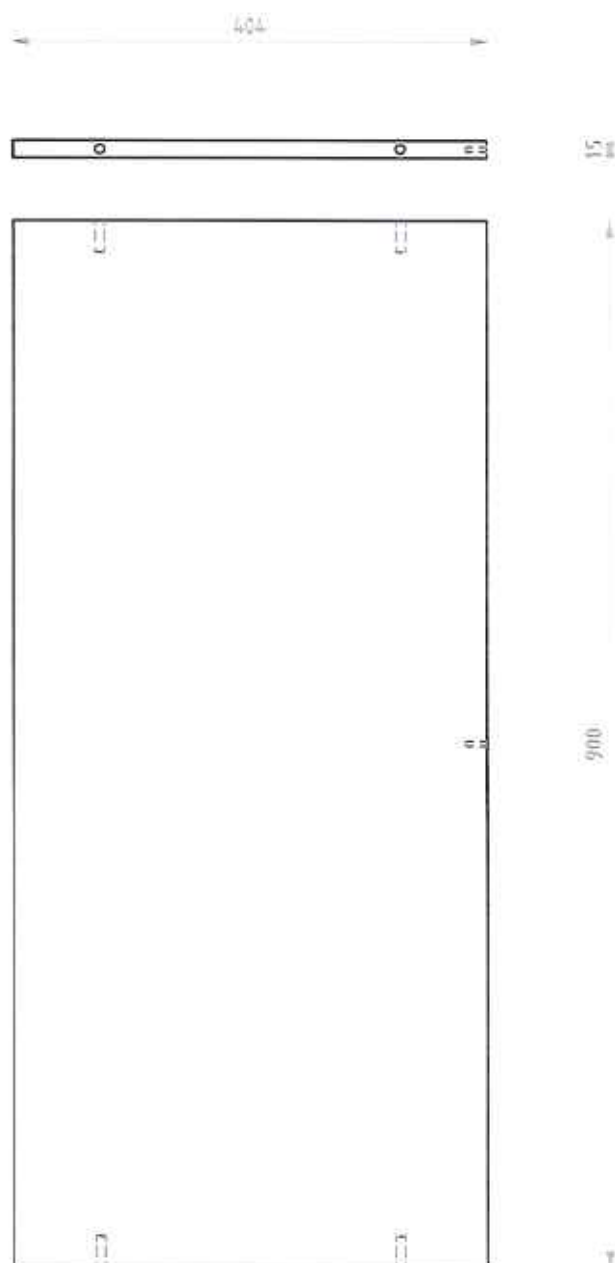

Nota: Medidas en Milímetros





LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO RESPALDO SUPERIOR

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



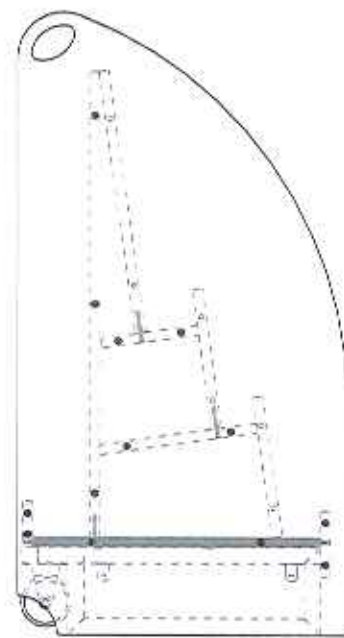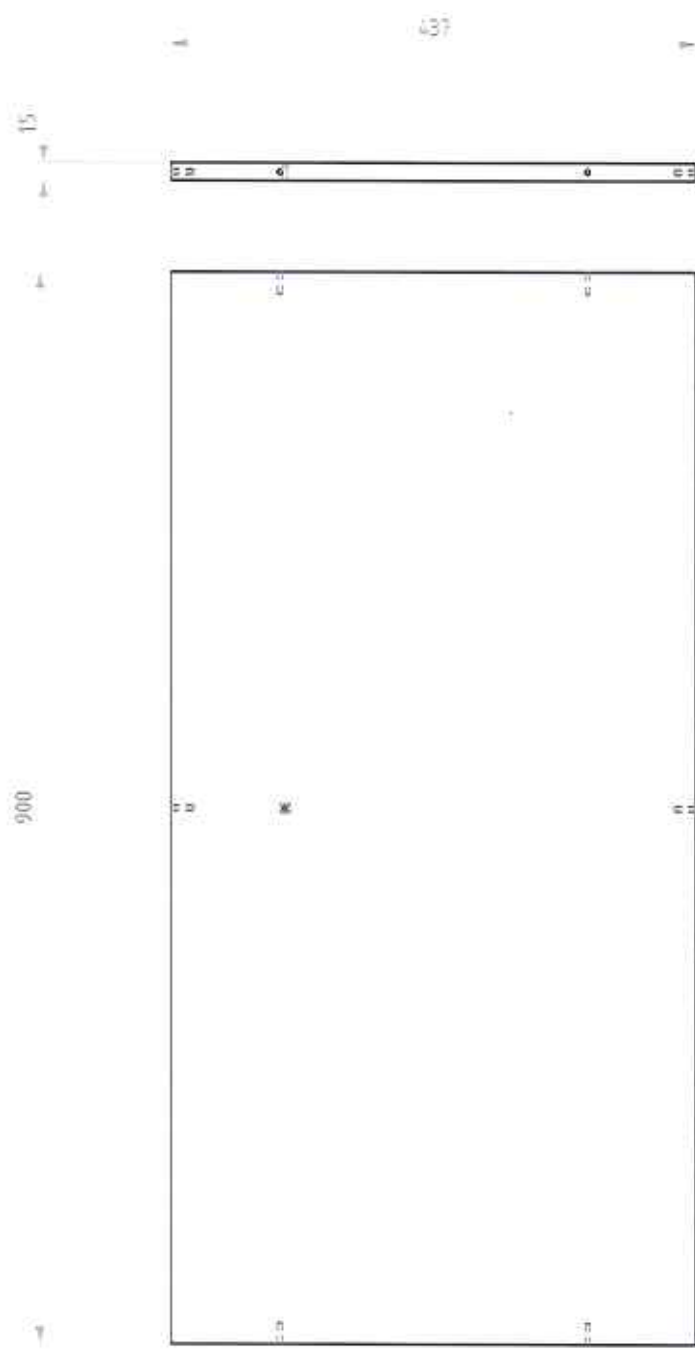

Nota: Medidas en Milímetros




LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO FONDO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



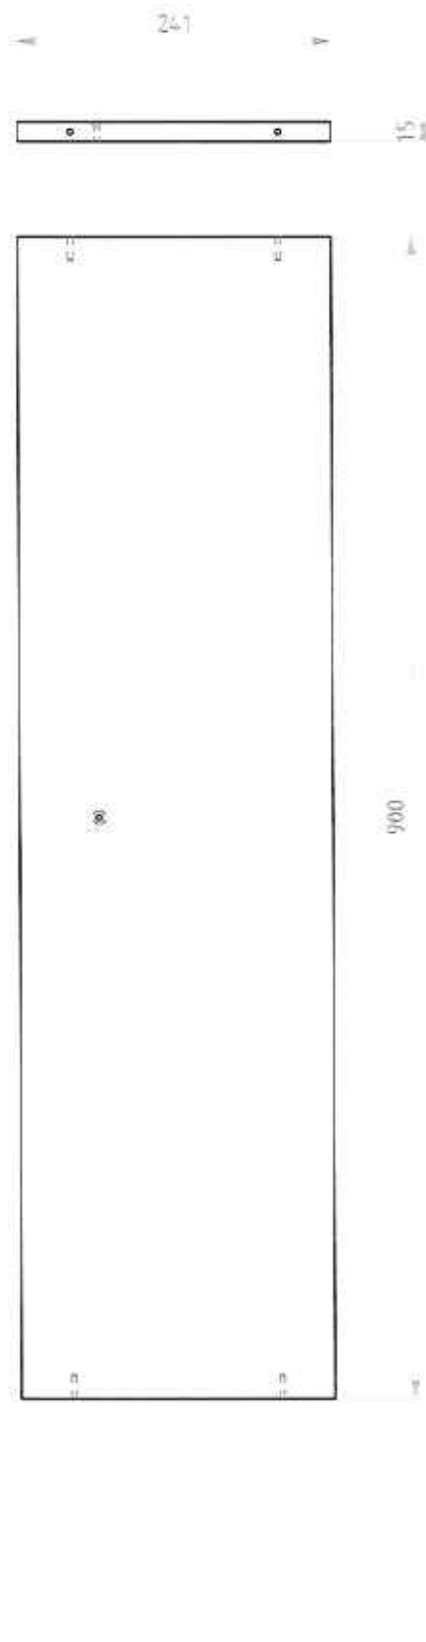

Nota: Medidas en Milímetros





LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO
REPISA INFERIOR

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



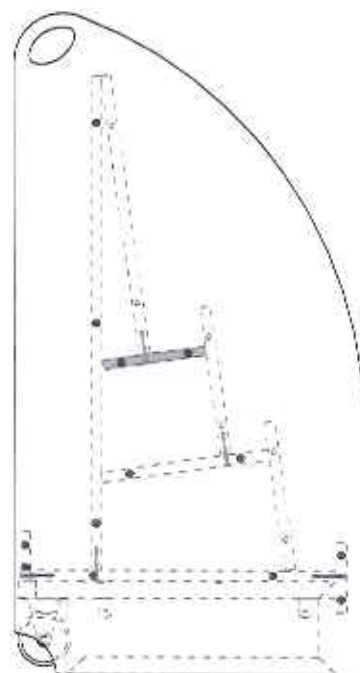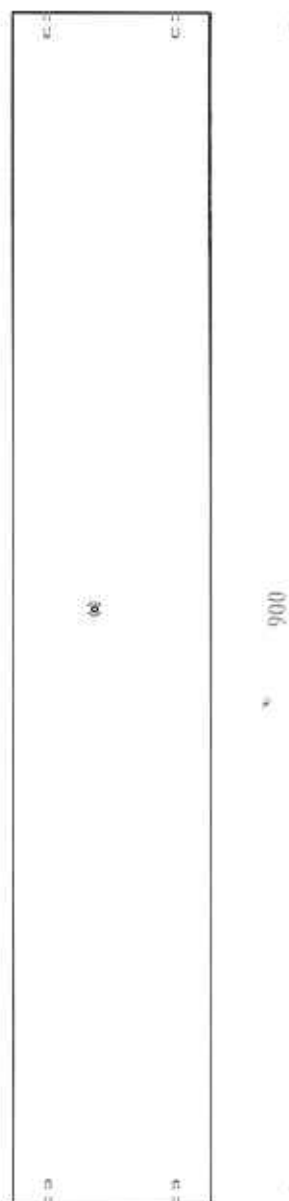

Nota: Medidas en Milímetros





LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO
REPISA SUPERIOR

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



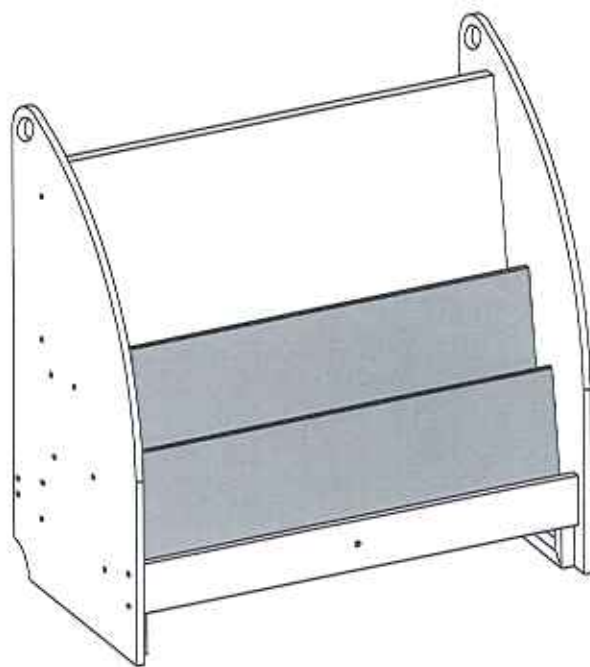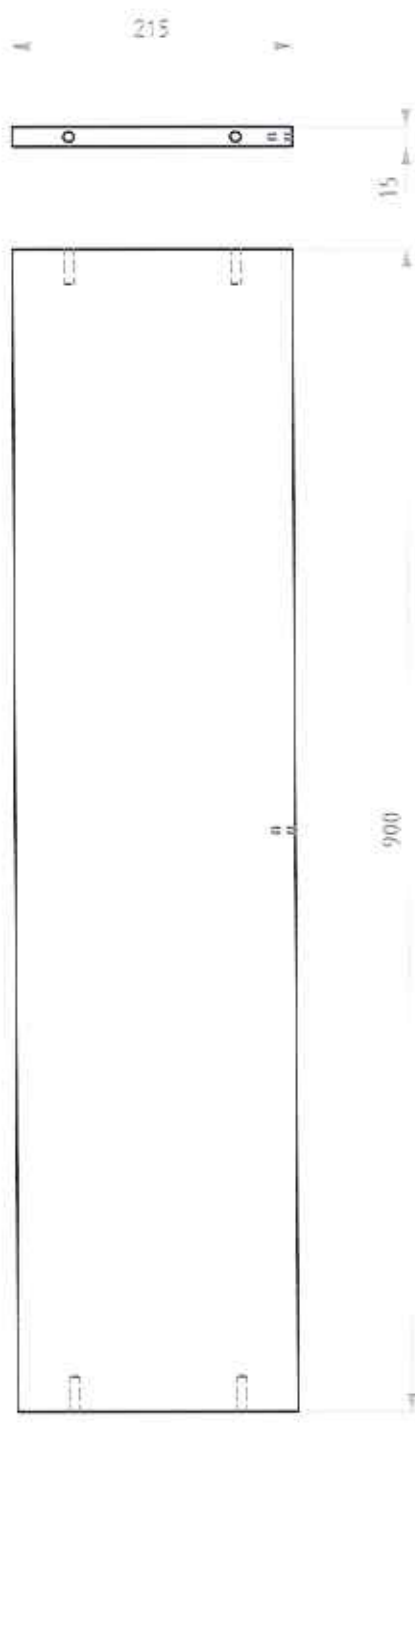

Nota: Medidas en Milímetros






LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO RESPALDO INFERIOR

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



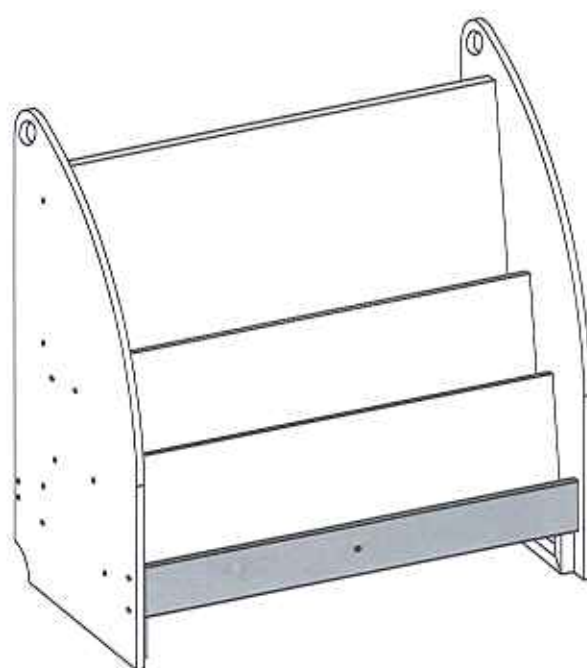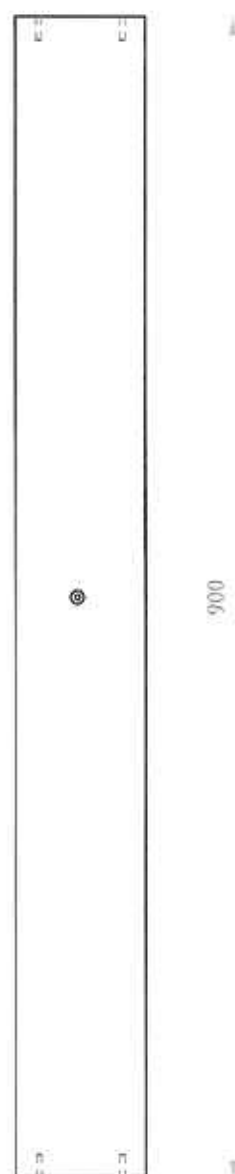

Nota: Medidas en Milímetros





LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO BARRA FRENTE

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



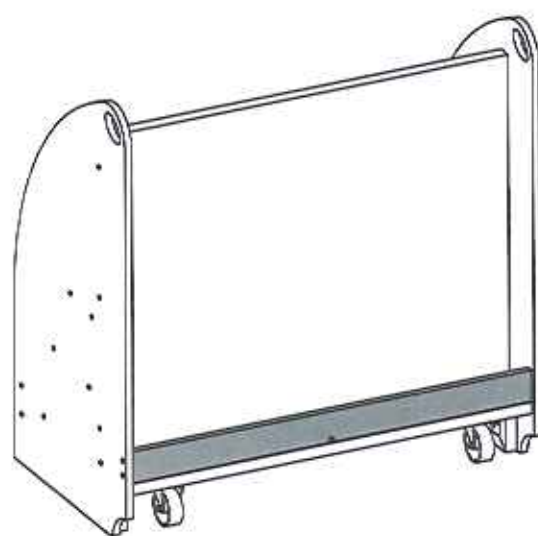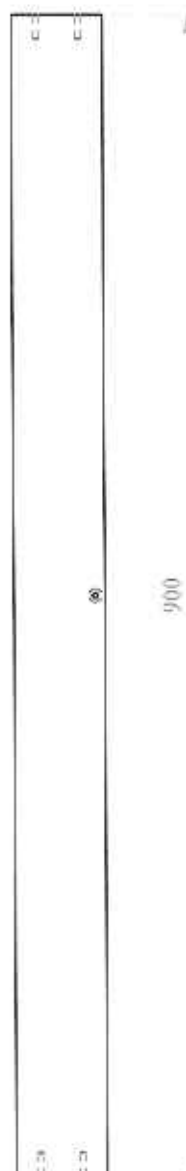

Nota: Medidas en Milímetros




LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO BARRA TRASERA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



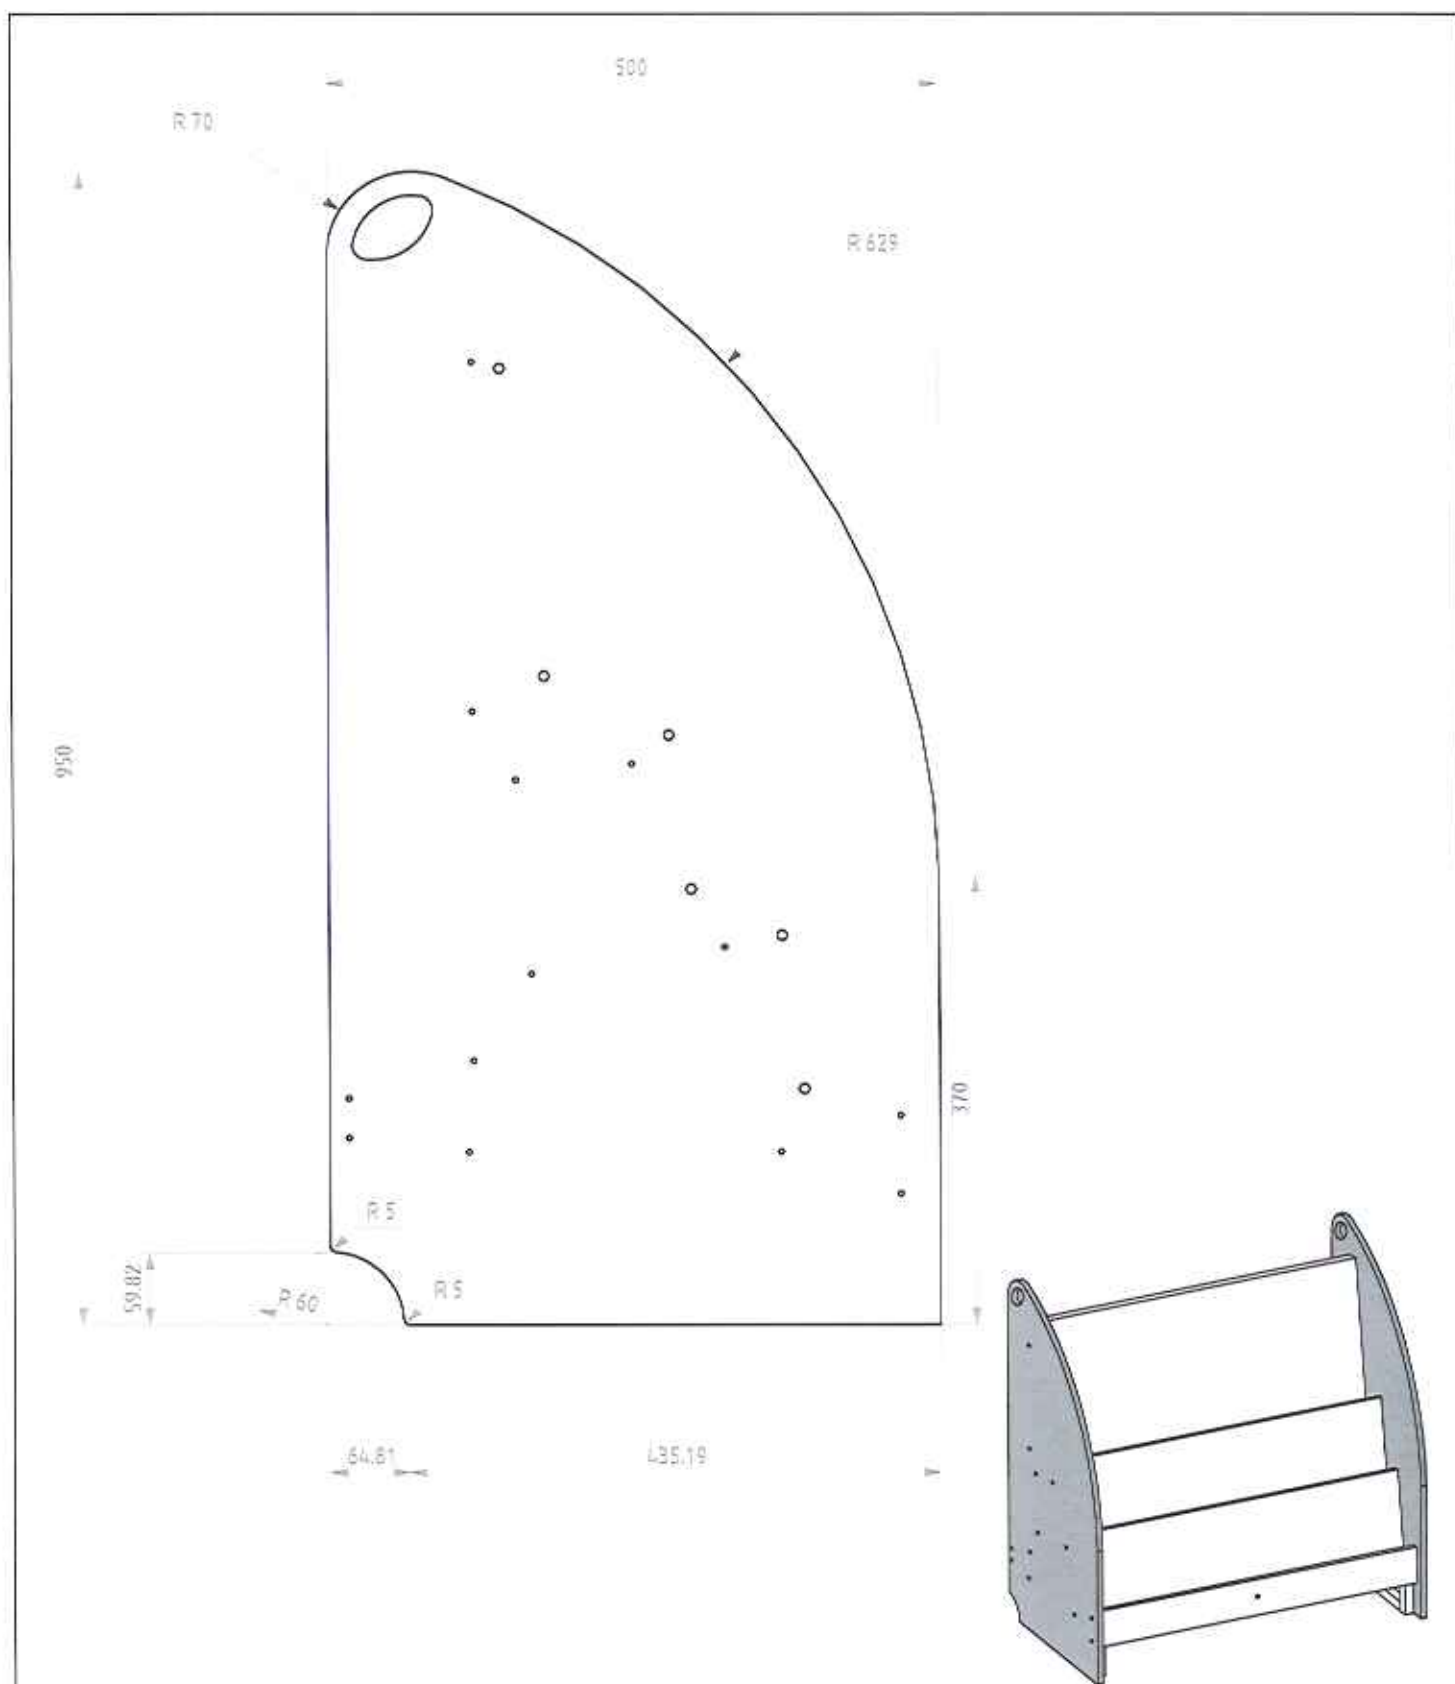

Nota: Medidas en milímetros



LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO COSTADOS


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI





Vista Frontal

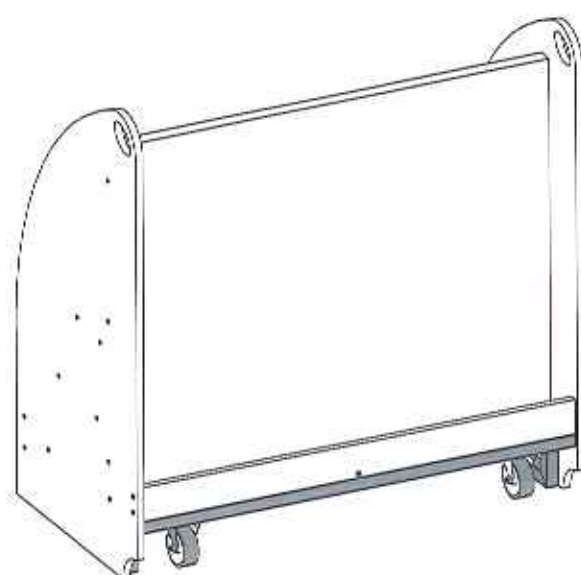

Nota: Medidas en milímetros




LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ESTRUCTURA INFERIOR


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



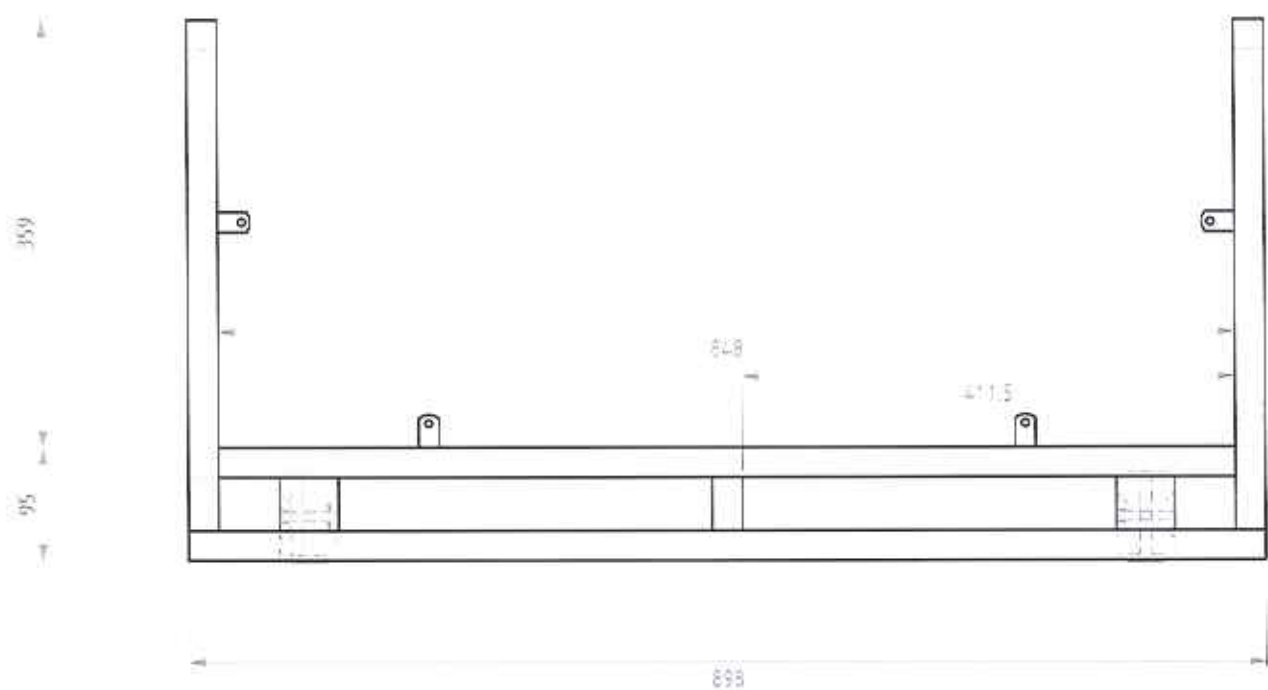

Vista Superior

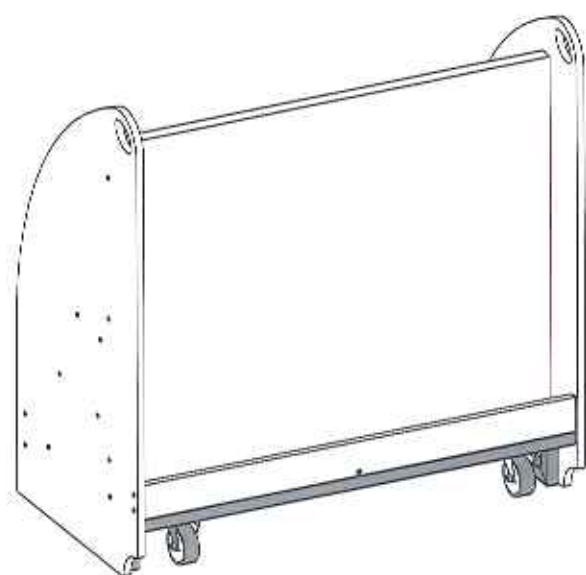

Nota: Medidas en milímetros




LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO
ESTRUCTURA INFERIOR


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



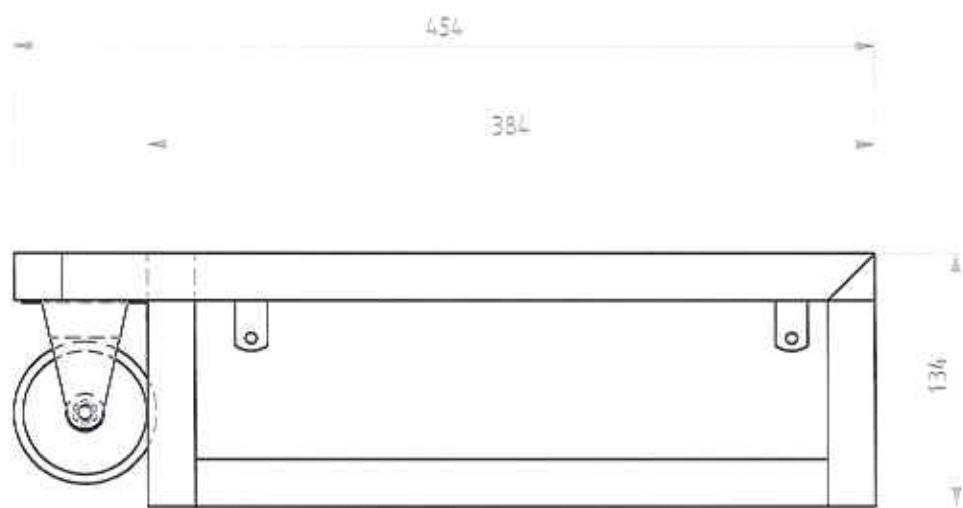

Vista Lateral

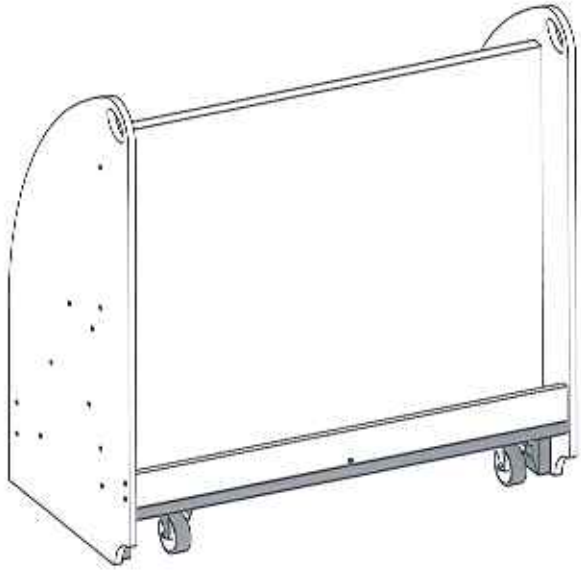


Nota: Medidas en milímetros





LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO
ESTRUCTURA INFERIOR

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



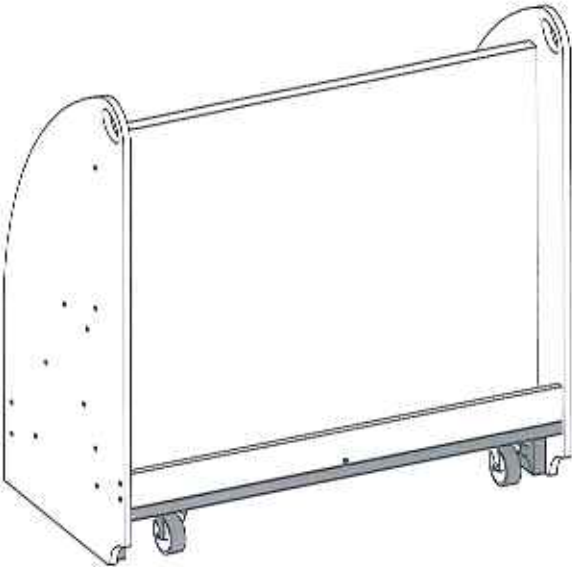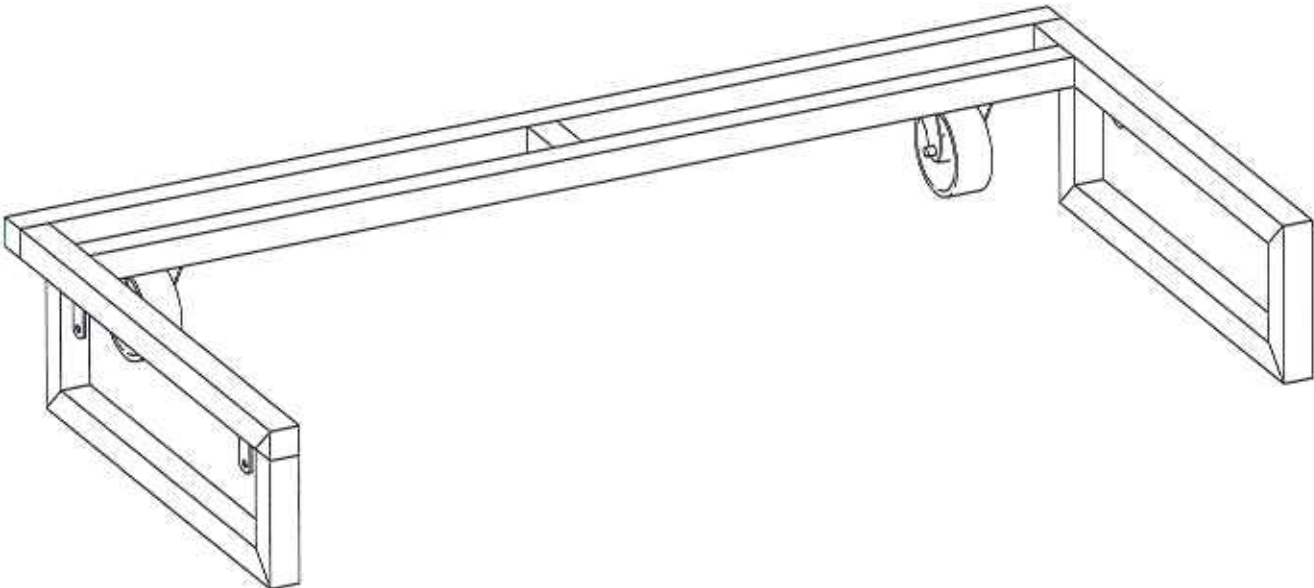

Nota: Medidas en milímetros





LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO
ESTRUCTURA INFERIOR

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



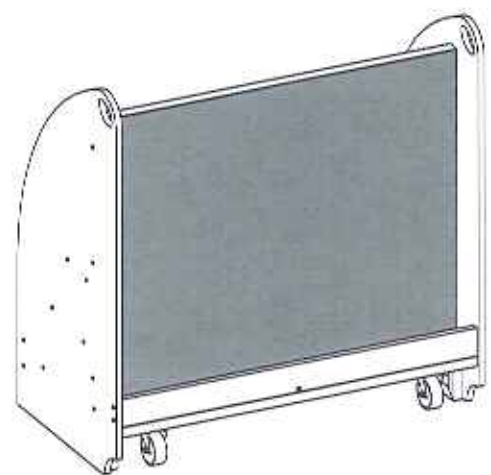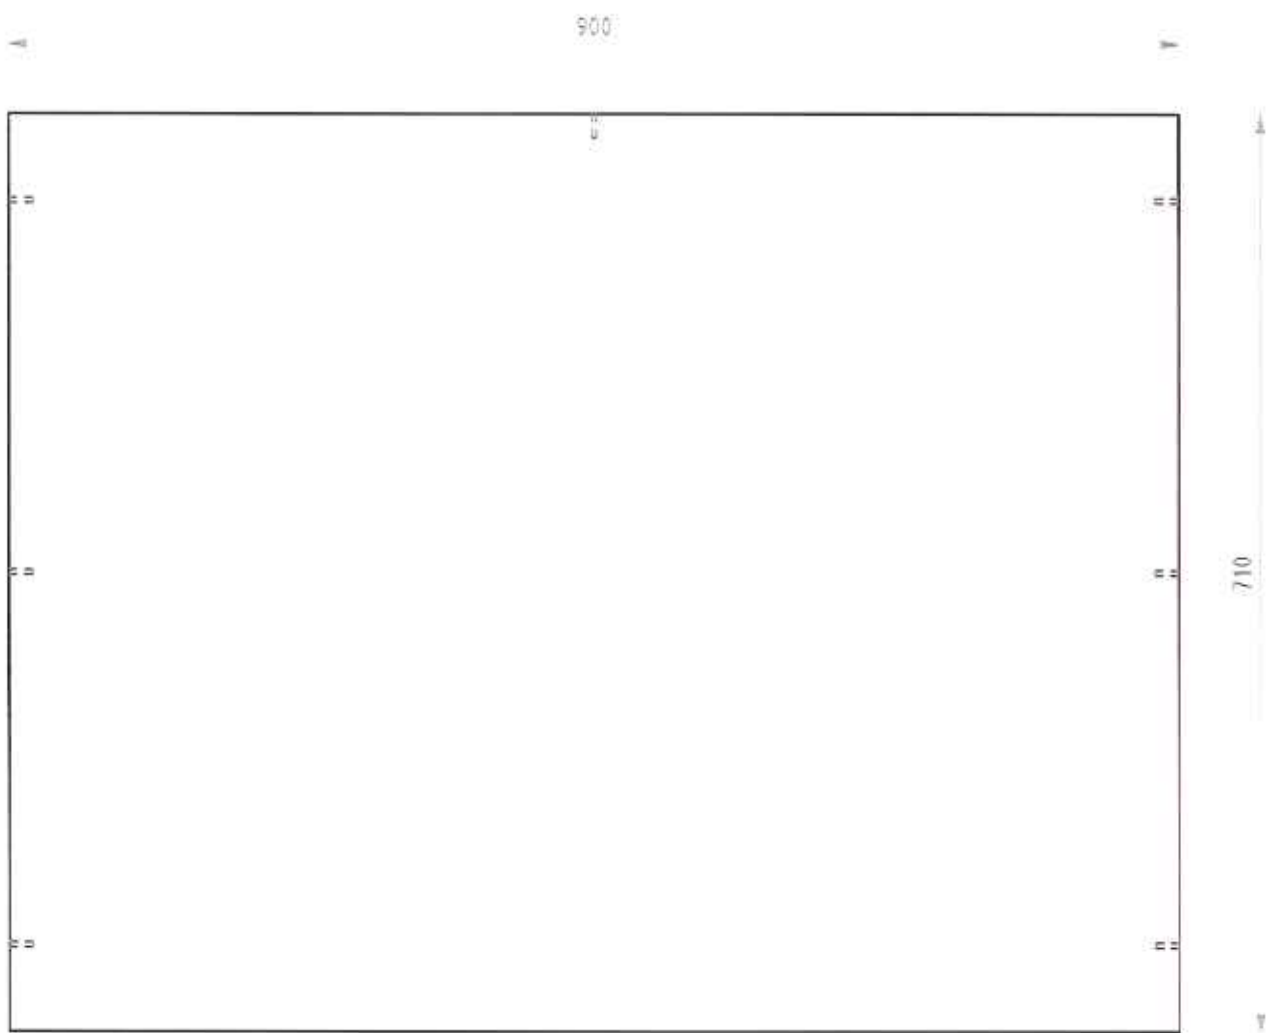

Nota: Medidas en Milímetros

 Junta Nacional de Jardines Infantiles Gobierno de Chile	LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TRASERA		
	NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015	JUNJI	




ELEMENTO:
LIBRERO SALA CUNA Y NIVEL MEDIO



MODO DE USO

1º Para mover el librero, tomar ambos costados.

2º Inclinar y desplazar.

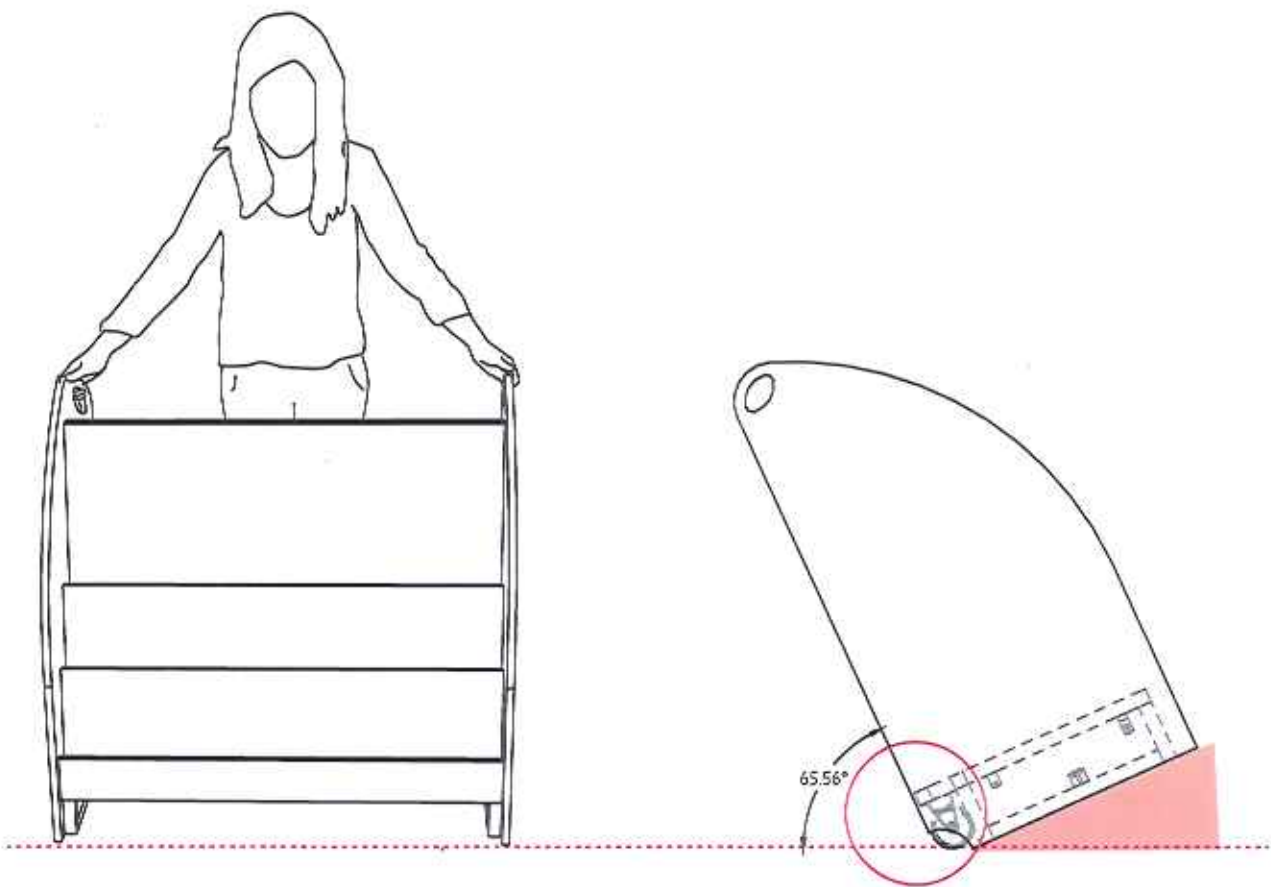

CUNA ALTA

A.- DIMENSIONES

- A.1 ALTO : 1480 mm (+ patín regulable).
- A.2 ANCHO : 1176mm
- A.3 FONDO : 760mm
- A.4 RESPECTO MEDIDA FINAL : Tolerancia en dimensiones +/- 5mm

B.- LATERALES Y TRASERA

- B.1 Tablero contrachapado de pino radiata 18mm espesor, calidad en caras B/Cp.
- B.2 Terminación pulida y lacada.
- B.3 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.
- B.4 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).
- B.5 Patines regulables de nivelación en ambos laterales (2 por lateral) soportados por una placa metálica de 1.5 mm espesor con insertos metálicos roscados.

C.- FRONTALES VERTICALES

- C.1 Tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.
- C.2 Terminación laminado formalita color Almendra 2 caras y sólo de no haber en stock reemplazar por el mismo material en color blanco. En esa eventualidad hay que considerar que cada Sala Cuna debe ser provista de cunas iguales en color.
- C.3 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).
- C.4 Piezas lacadas individualmente. Al tacto el borde debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.



D.- FRONTAL HORIZONTAL

D.1 Tablero contrachapado de pino radiata 18mm espesor, calidad en caras B/Cp.

D.2 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

D.3 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

E.- SOMIER

E.1 Tablero contrachapado de pino radiata 18mm espesor, calidad en caras B/Cp.

E.2 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

E.3 Tablero contrachapado de pino radiata 18mm espesor, calidad en caras B/Cp. Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua) Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados. Las perforaciones no serán lijadas, sólo selladas. El somier se estructura a través de 4 escuadras metálicas.

F.- UNIONES

F.1 Tornillo DRYWALL 6x2" a la vista, color negro.

F.2 Todas las uniones entre piezas pegadas con adhesivo poliuretano PUR monocomponente.

G.- MALLA PARA CIERRE

G.1 Malla tela poliéster color negro, lavable, resistente a pruebas de tensión.

G.2 Malla de módulo hexagonal medida de sección libre 4 x 5 mm (perforación).

G.3 Tejido horizontal entre módulos no menor a 2 mm; tejido diagonal entre módulos no menor a 1 mm.

G.4 Reforzada perimetralmente con lona poliéster color negro. Todas las costuras deben ser con hilo poliéster.

G.5 Marco superior rigidizado interiormente con tubo plástico de 24mm de diámetro y 2mm de espesor.

G.6 Medidas de malla ajustada a la cara frontal de la cuna alta.



G.7 Enganche para malla debe ser un sistema que permita tensar y bloquear la malla de manera segura a la cuna. **El sistema debe ser fácil de desbloquear en caso de emergencia.** El sistema y sus materiales deben ser perdurables en el tiempo y asegurar un correcto funcionamiento, evitando que la malla o sus enganches se corran, suelten o dificulten el correcto uso de esta.

H.- OTRAS PROPIEDADES

1. Todos los tableros contrachapados deben cumplir con certificación CERTFOR (PEFC) y PS1-09.
2. Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

CUNA BAJA

A.- LATERALES

A.1 Tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

A.2 Terminación laminado formalita color Almendra 2 caras y sólo de no haber en stock reemplazar por el mismo material en color blanco. En esa eventualidad hay que considerar que cada Sala Cuna debe ser provista de cunas iguales en color.

A.3 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua). Al tacto el borde debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

B.- TRASERA Y FRONTAL

B.1 Tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

B.2 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua). Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

C.- SOMIER

C.1 Tablero contrachapado de pino radiata 18mm espesor, calidad en caras B/Cp. Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua) Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados. Las perforaciones no serán lijadas, sólo selladas. El somier se estructura a través de 4 escuadras metálicas.



D.- UNIONES

D.1 Tornillo DRYWALL 6x2" a la vista, color negro. Todas las uniones entre piezas pegadas con adhesivo poliuretano PUR monocomponente.

E.- RUEDAS

E.1 Con placa, giratorias de 3" diámetro. 2 ruedas con freno y 2 ruedas sin freno. Altura total 100mm. Debe ser de una sola pieza de fabricación de origen.

E.2 Capacidad de carga 75 Kg por rueda. Eje metálico, buje polipropileno y rodadura de PVC. 4 unidades por cuna.

F.- OTRAS PROPIEDADES

1.- Todos los tableros contrachapados deben cumplir con certificación CERTFOR (PEFC) y PS1-09.

2.- Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).






CUNA ALTA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



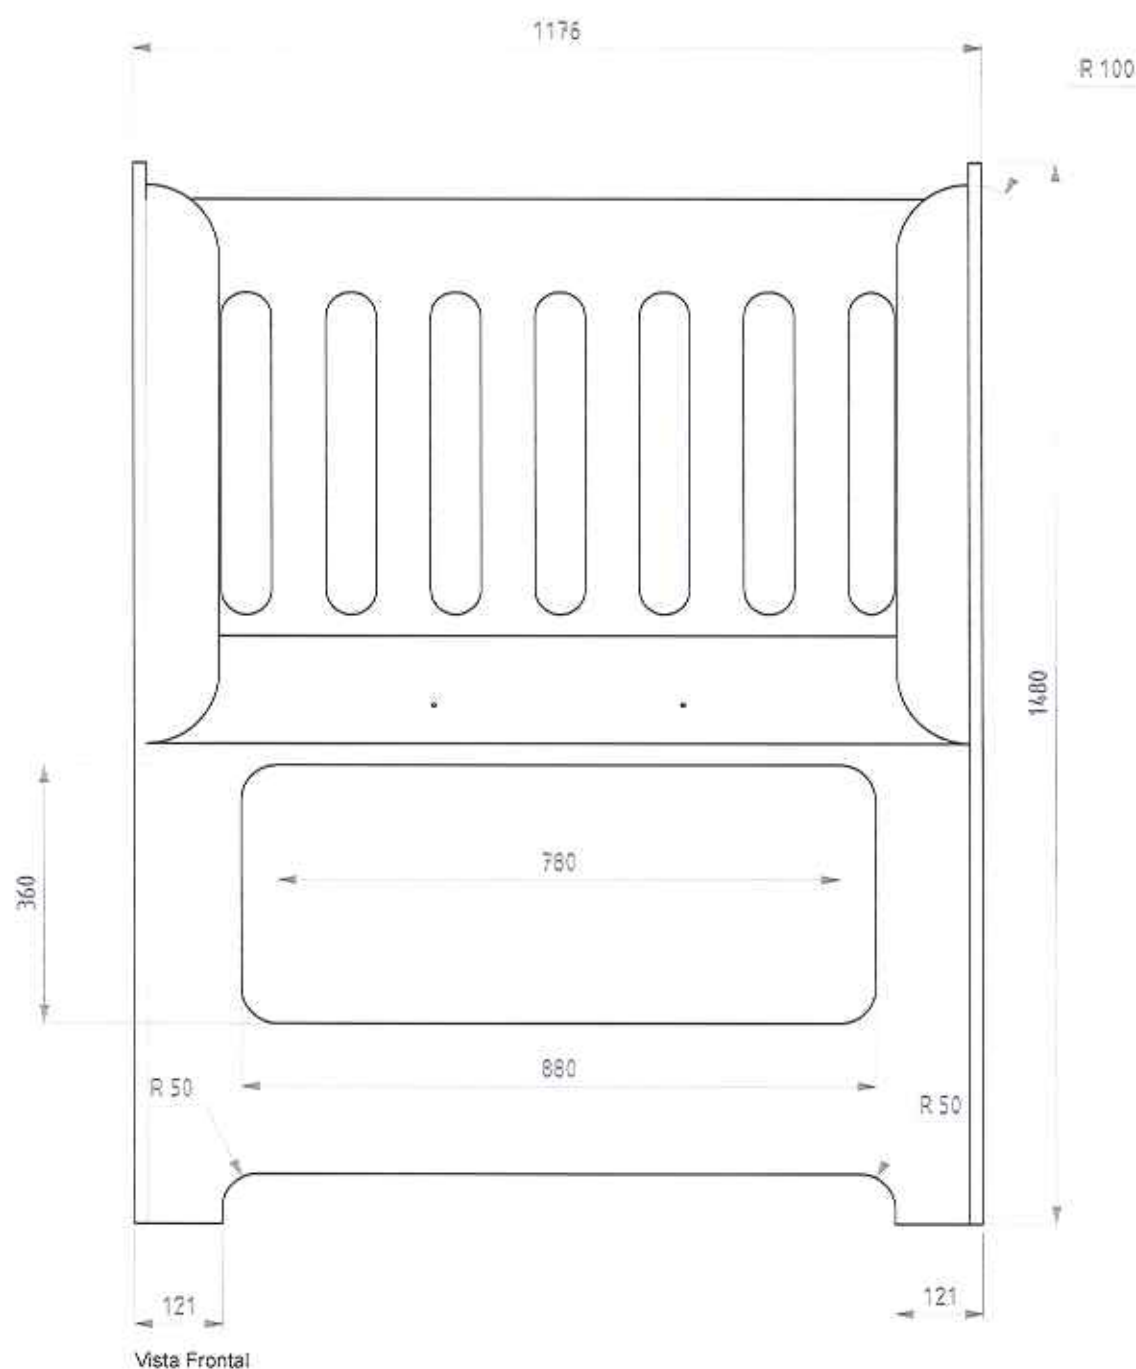

Nota: Medidas en milímetros




CUNA ALTA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



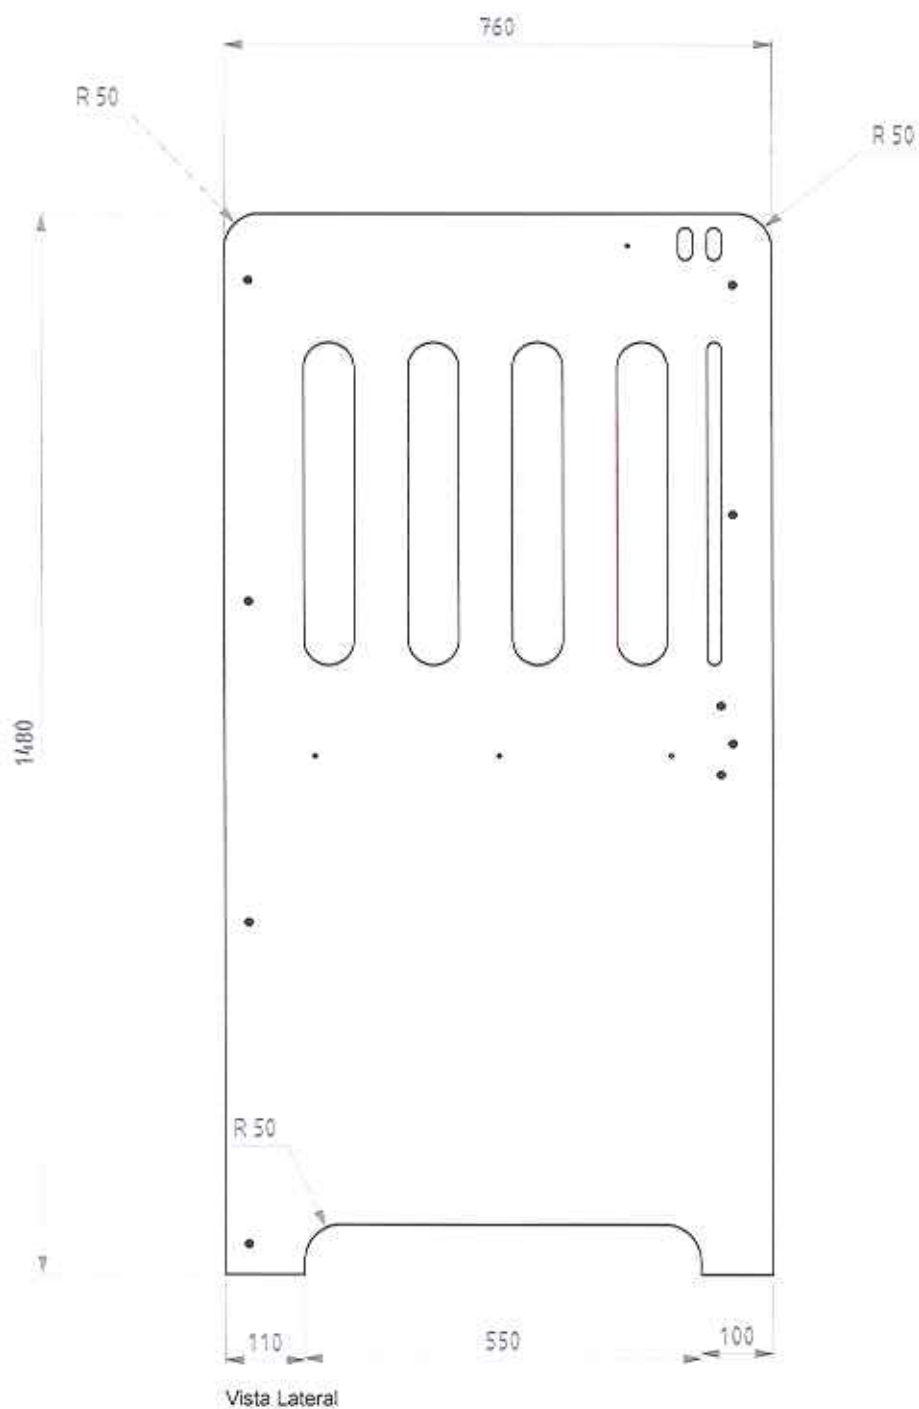

Nota: Medidas en milímetros





CUNA ALTA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



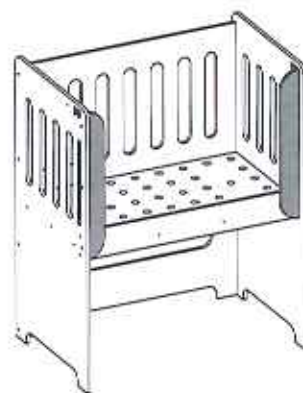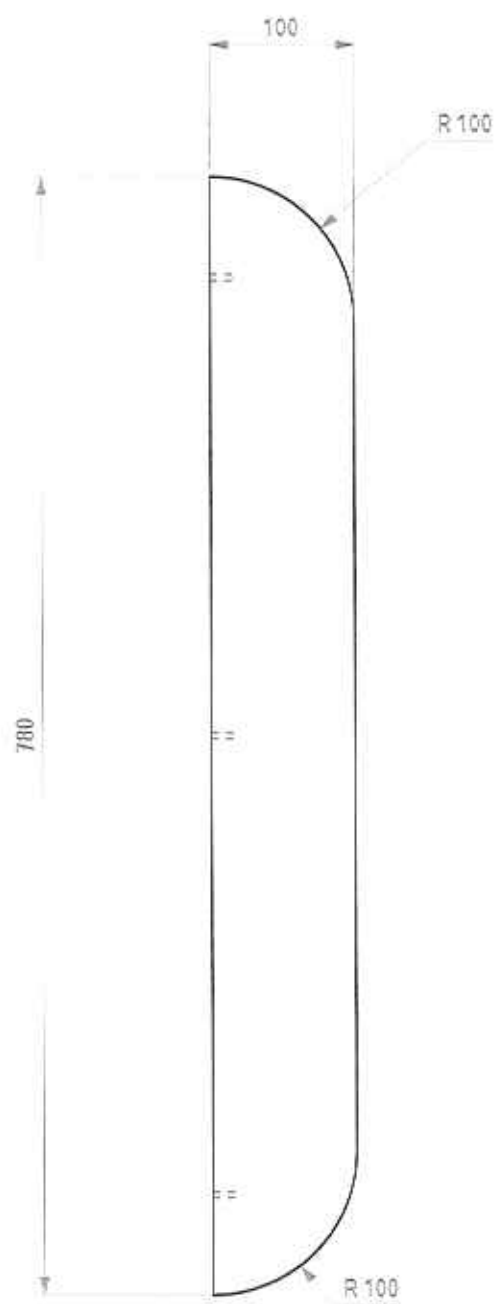

Nota: Medidas en milímetros




CUNA ALTA/ BARRA VERTICAL


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

4




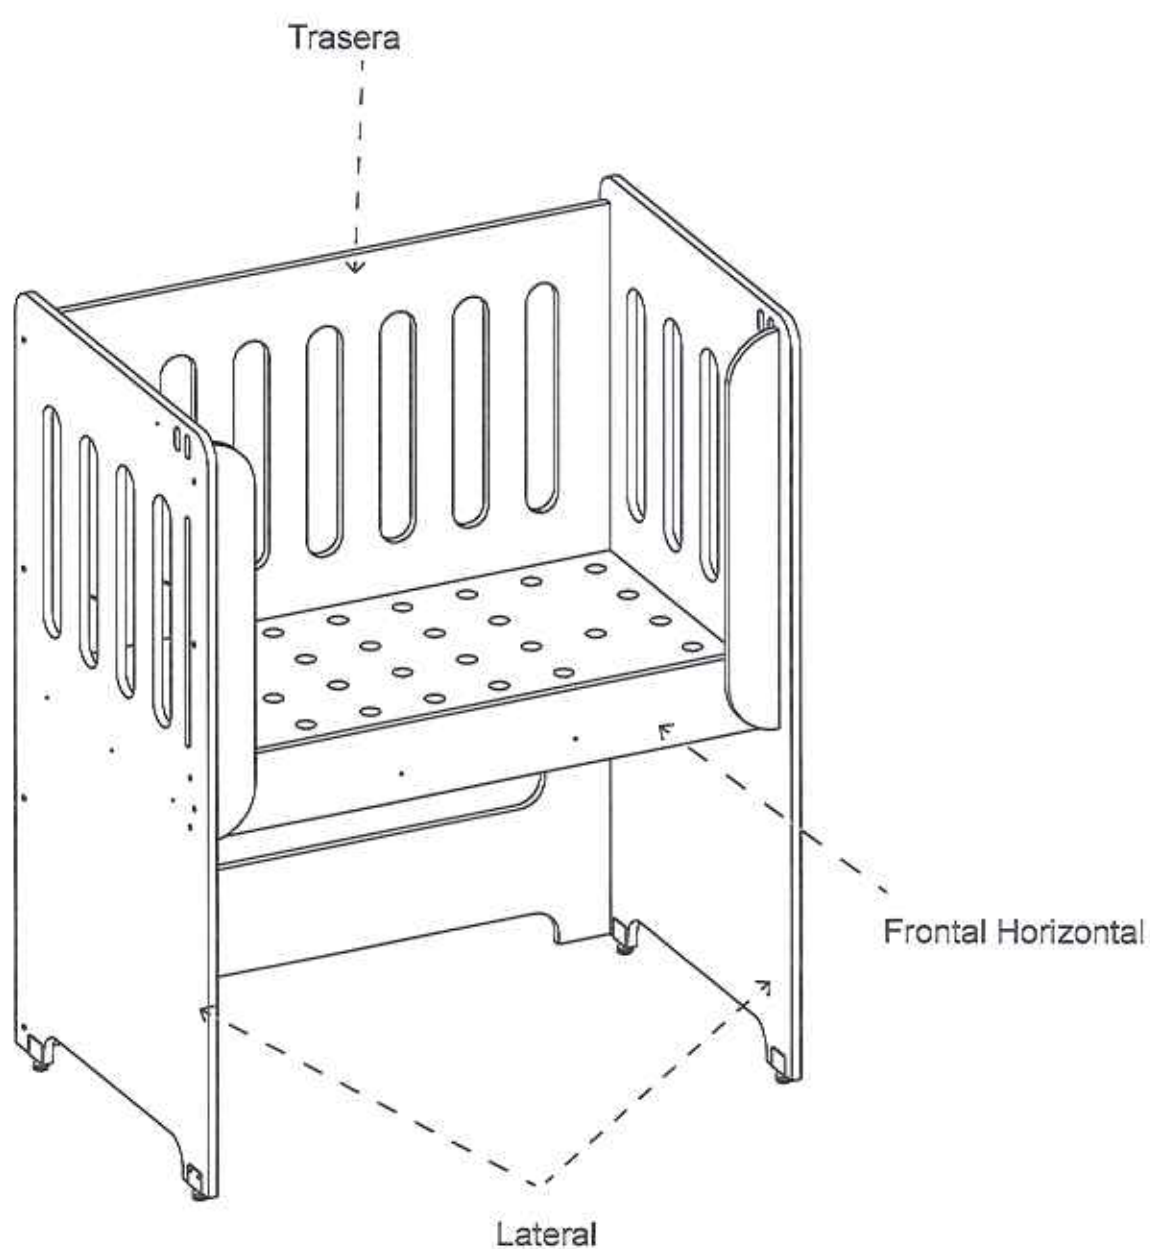


Perspectiva

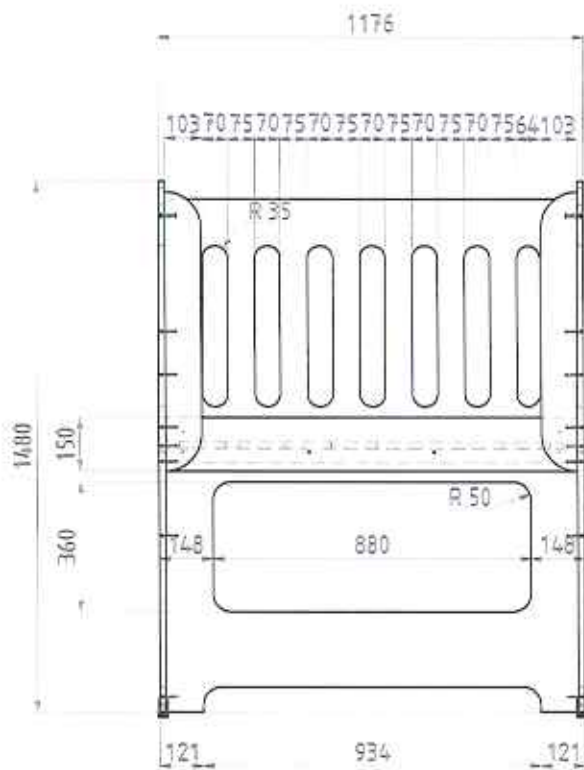

Vista Lateral

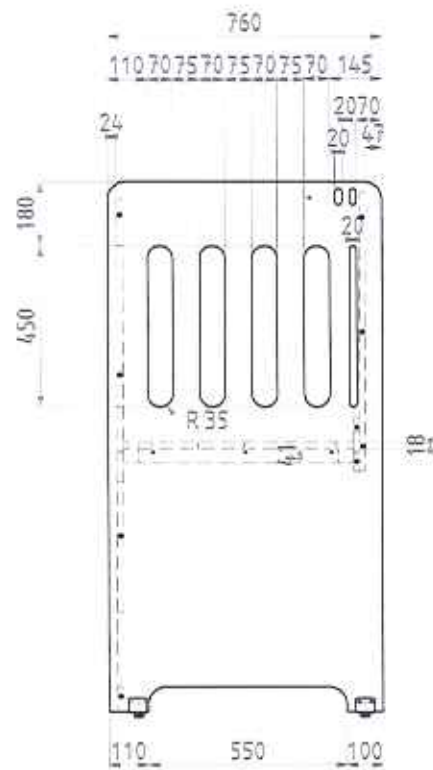


Vista Frontal

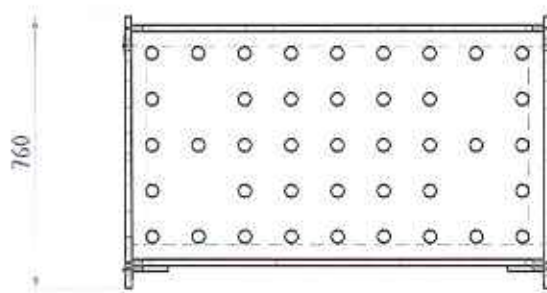



Vista Superior



Nota: Medidas en milímetros

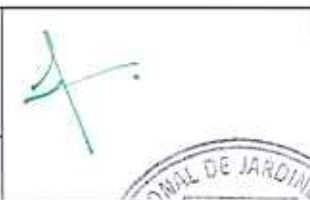	CUNA ALTA / VISTAS GENERALES NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015 JUNJI	
---	--	---



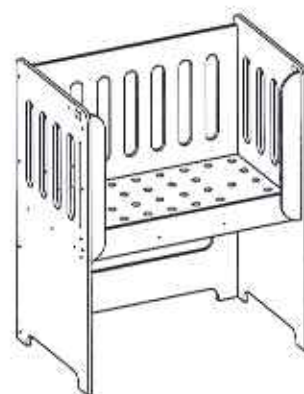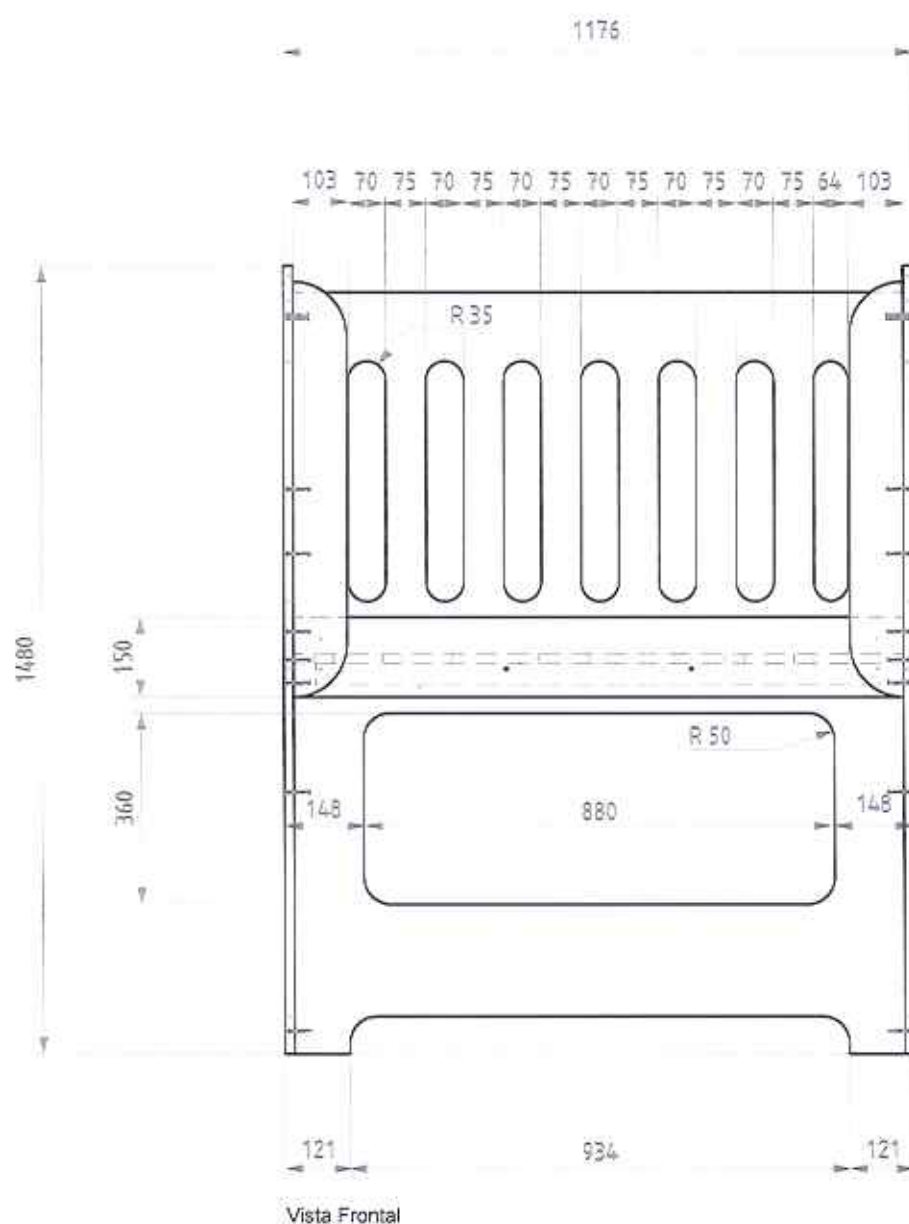


Nota: Medidas en milímetros.




CUNA ALTA / VISTAS GENERALES

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015



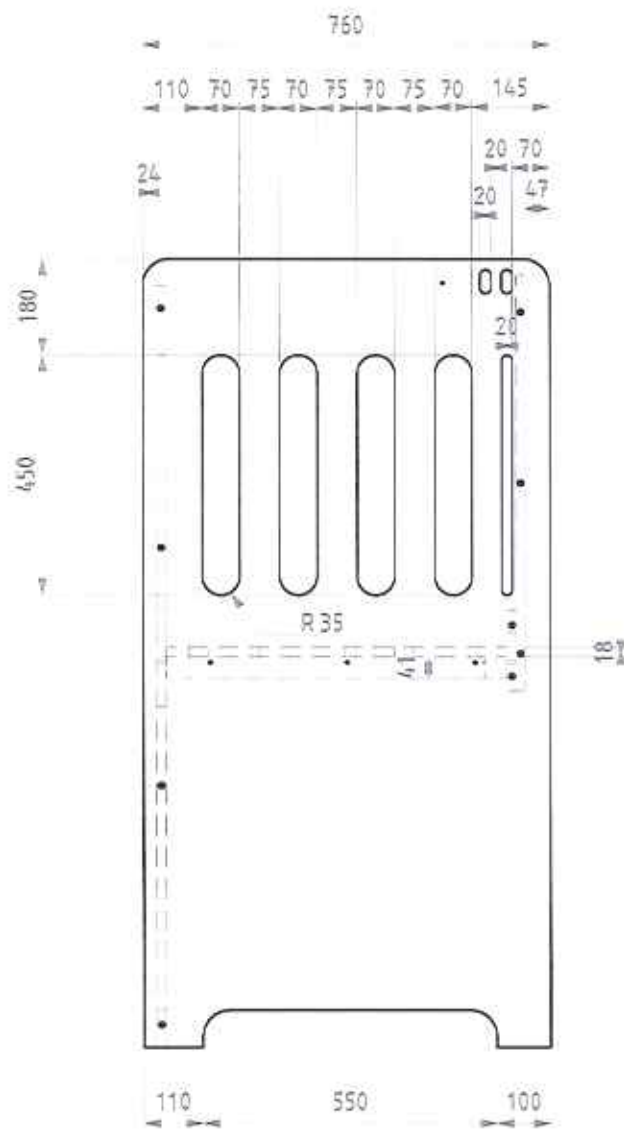

Vista Lateral

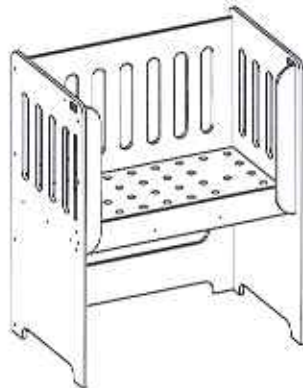



Nota: Medidas en milímetros




CUNA ALTA / VISTAS GENERALES

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015



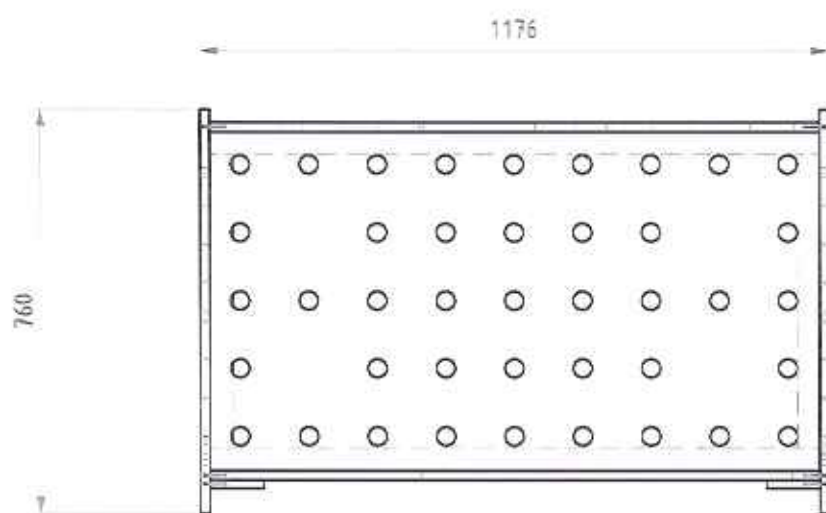

Vista Superior

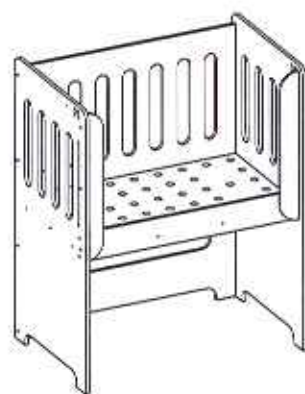


Nota: Medidas en milímetros



CUNA ALTA / VISTAS GENERALES

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015




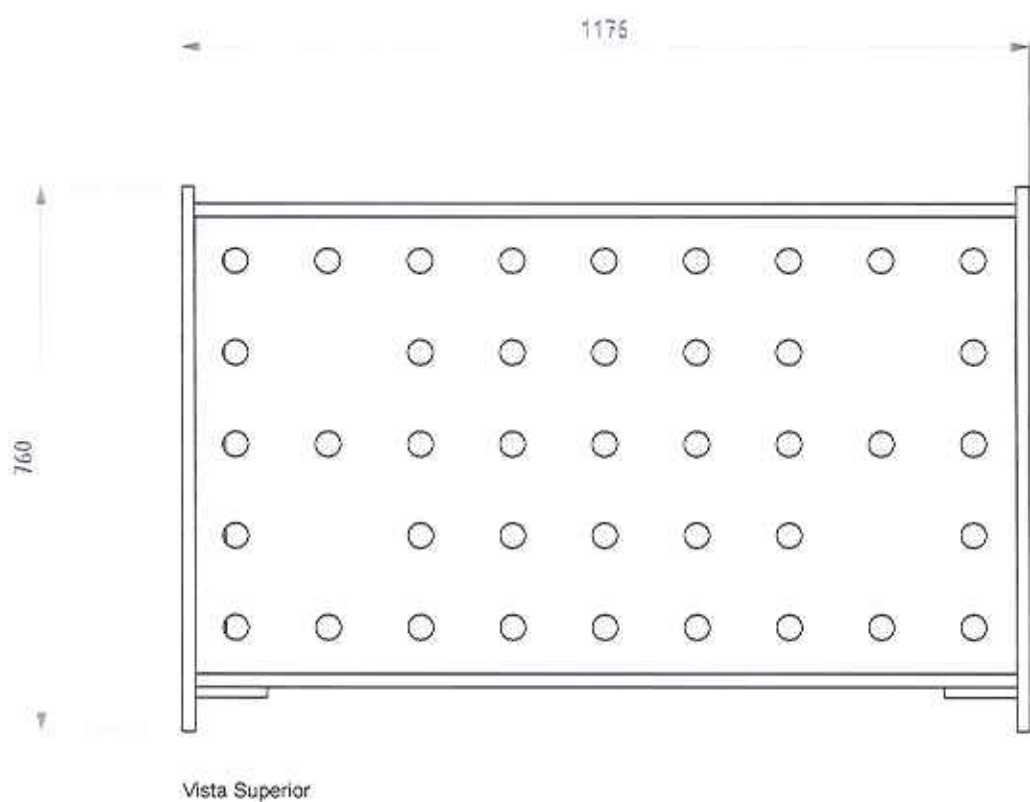


Nota: Medidas en milímetros



CUNA ALTA	
NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015	JUNJI



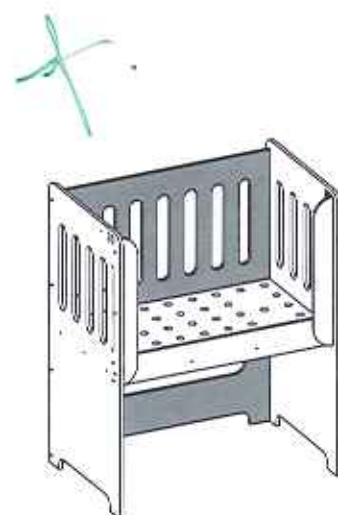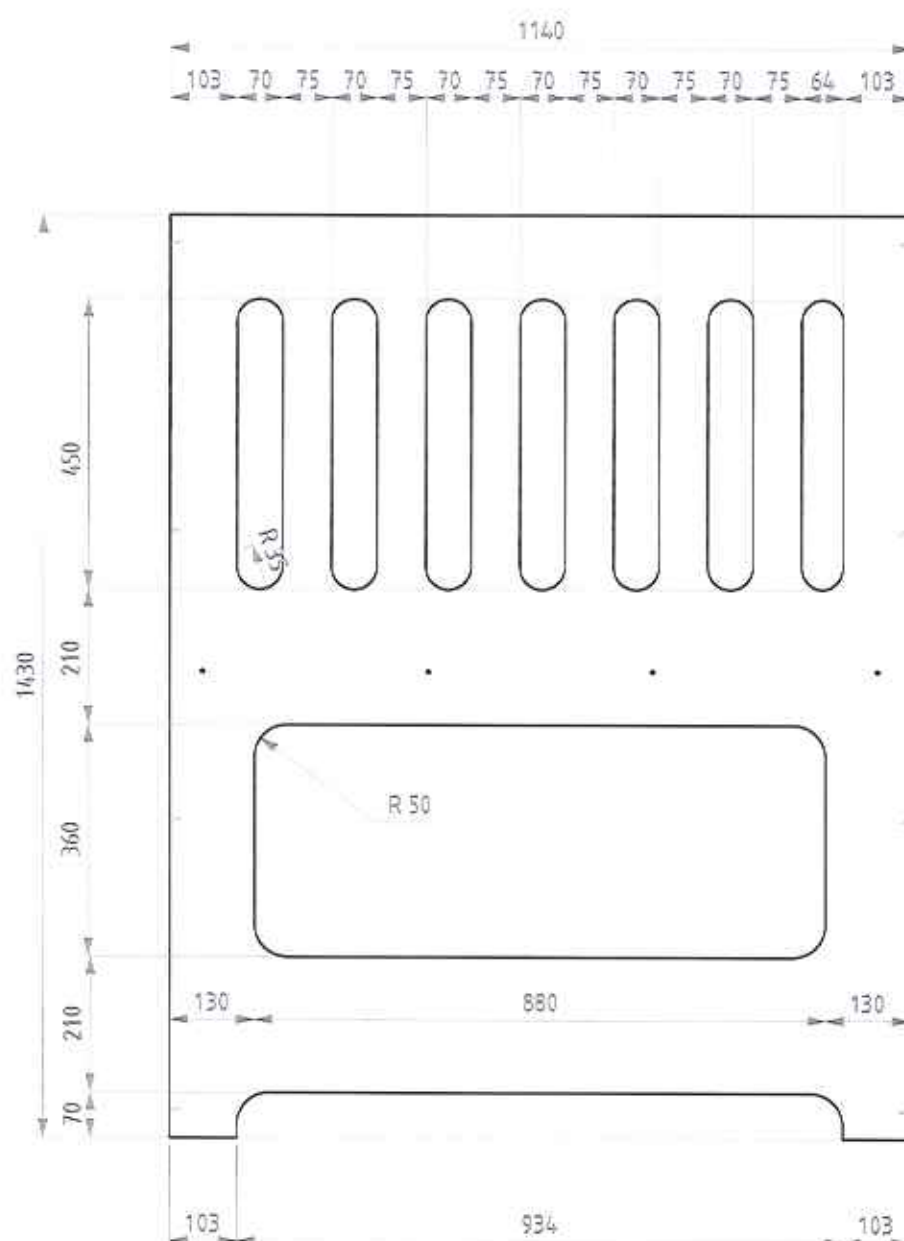



Nota: Medidas en milímetros



CUNA ALTA / TRASERA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015



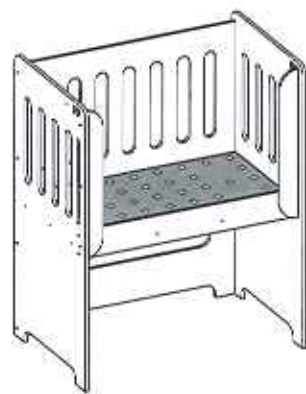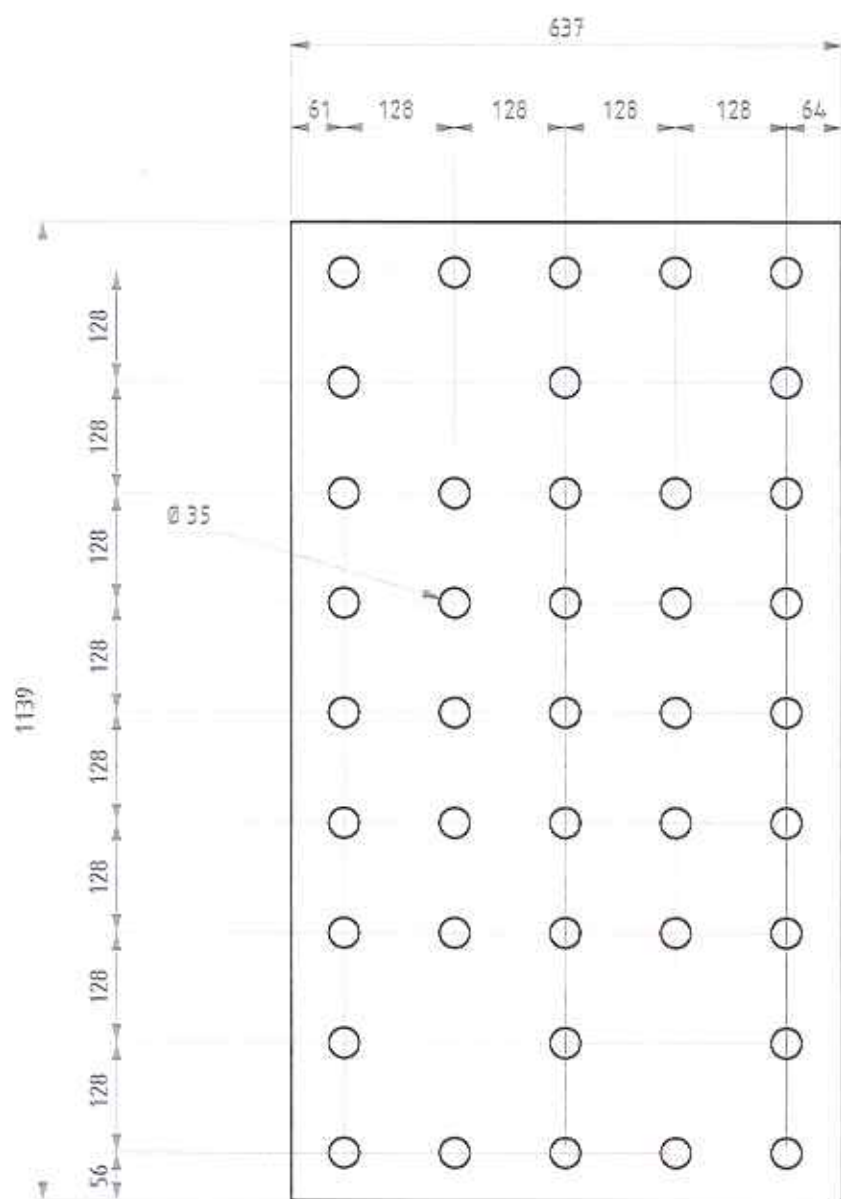

Nota: Medidas en milímetros




CUNA ALTA/ SOMIER

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

Handwritten signature or mark.



Soporte somier
(estructura de pino)

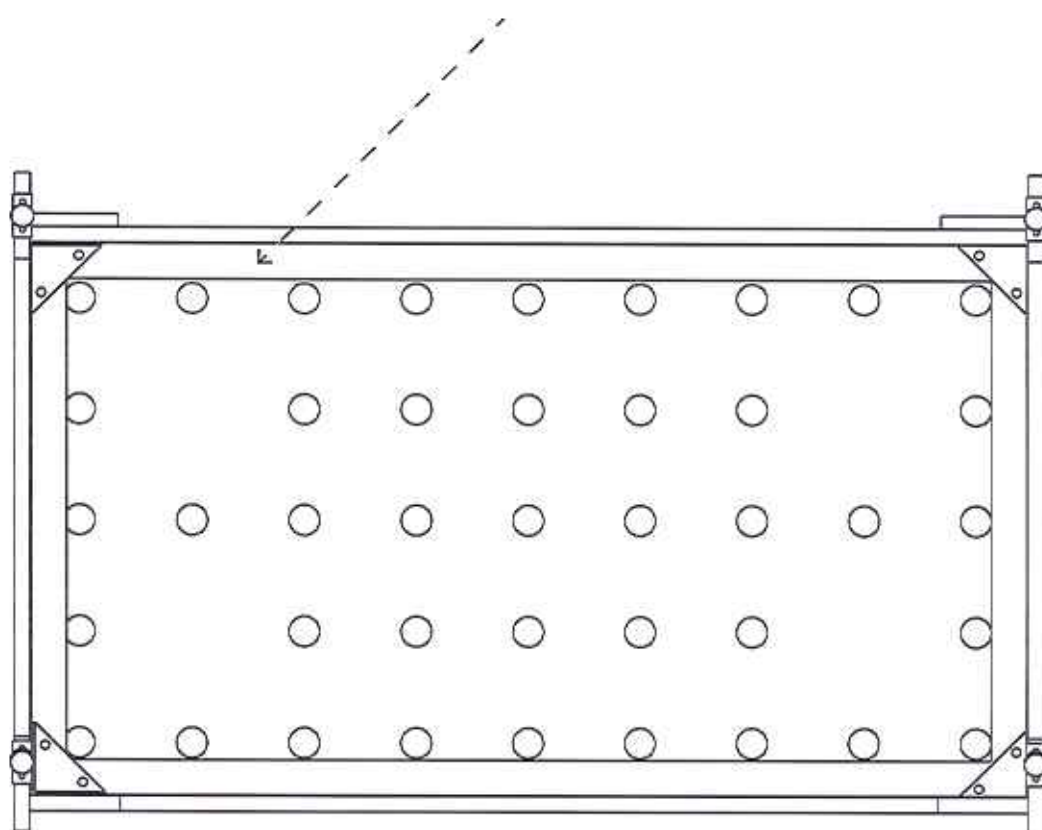

Vista inferior




CUNA ALTA / ESCUADRA METÁLICA 3 LADOS

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



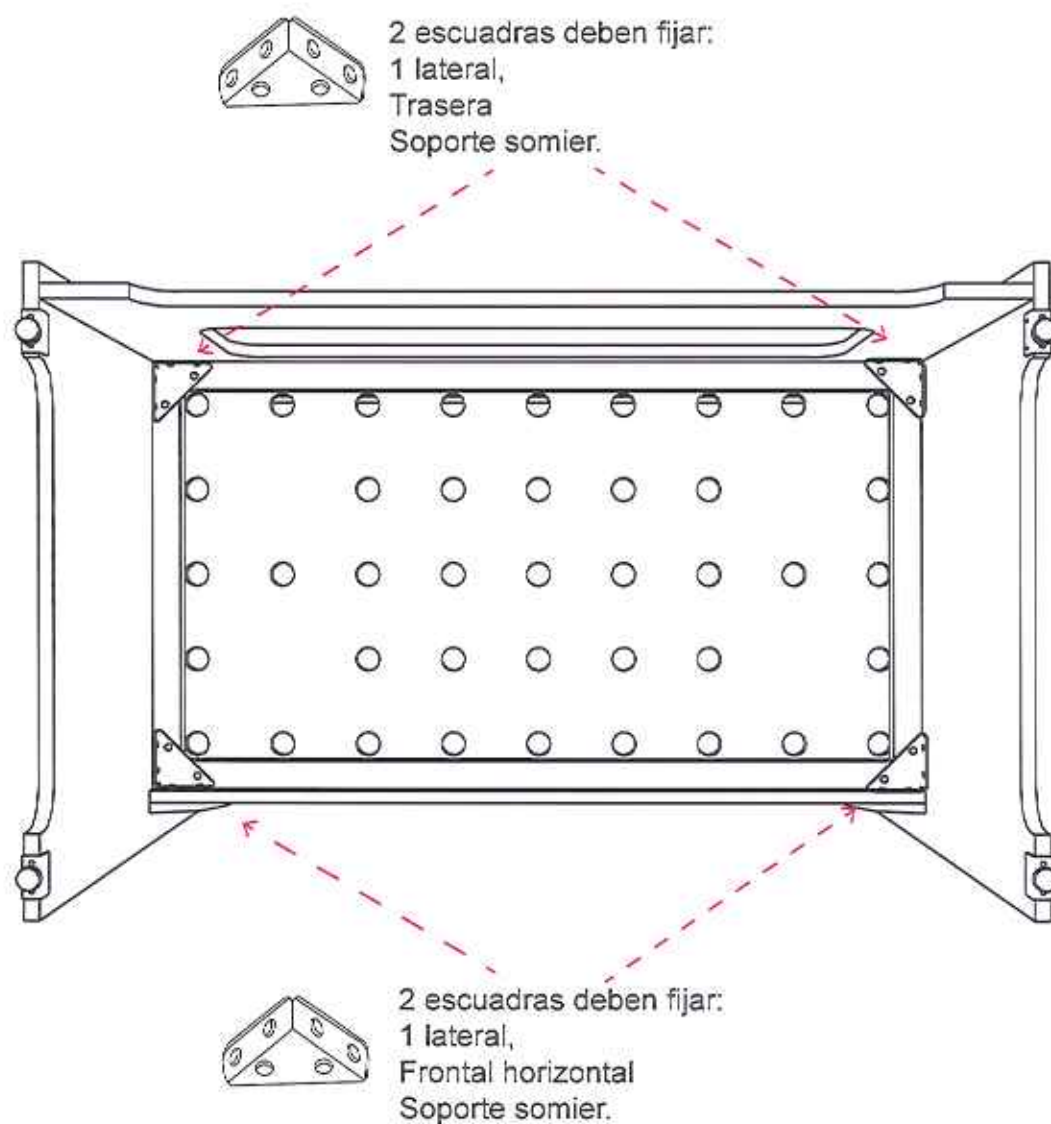

Vista inferior




CUNA ALTA / ESCUADRA METÁLICA 3 LADOS


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI




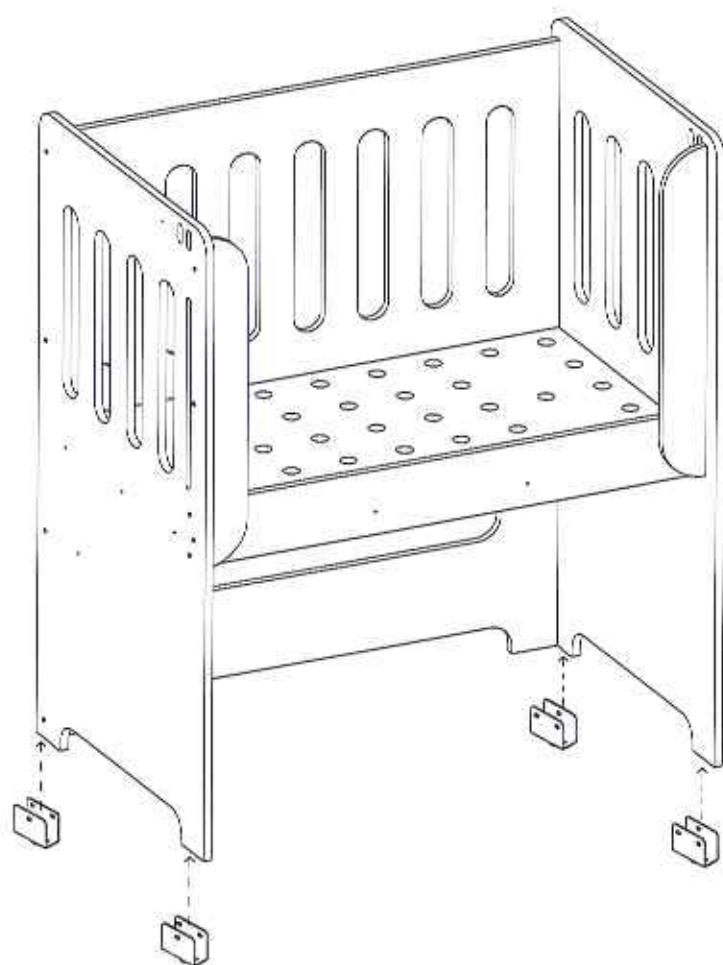


Soporte metálico para patín regulable debe fijarse en las 4 esquinas de la cuna lactante.

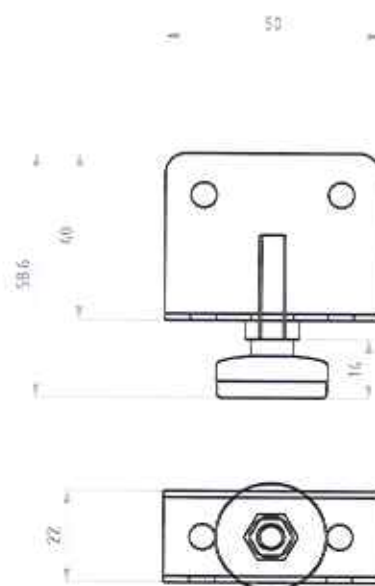

El patín regulable debe ir atornillado al soporte metálico.

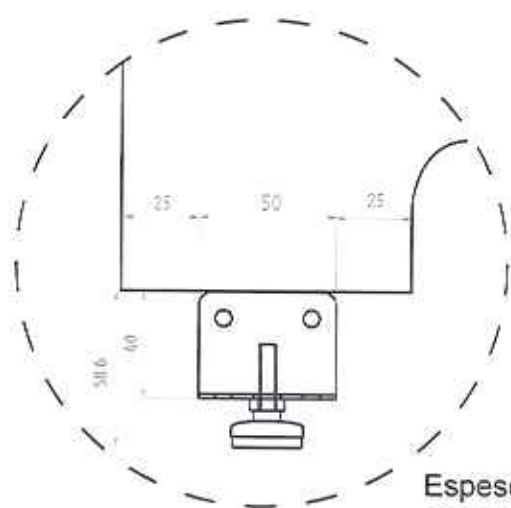

Espesor: 1.5mm
Pintura Negra Termoconvertible

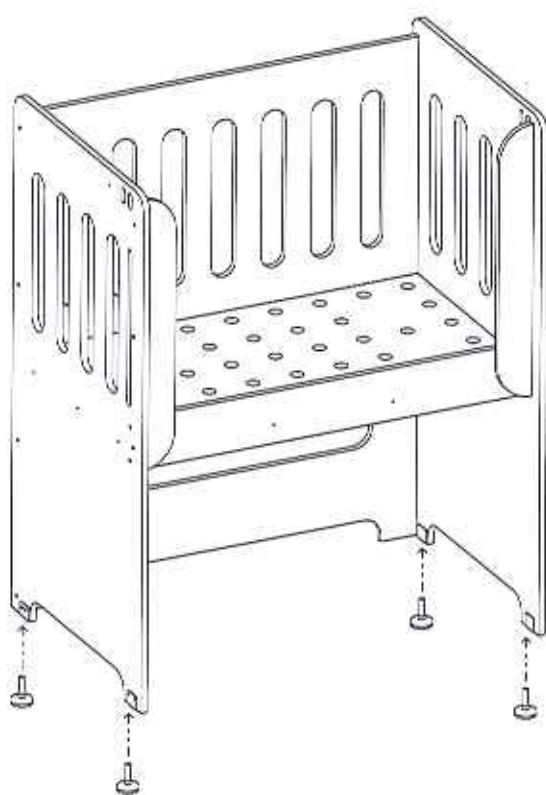


Nota: Medidas en Milímetros



CUNA ALTA / PATÍN REGULABLE



NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



Malla tela poliéster:

- Resistente a pruebas de tensión
 - Tejido interior horizontal 2 mm de ancho
 - Tejido interior diagonal 1 mm de ancho
- Gramaje= 0,7grs/cms2 y 0,9grs/cms2

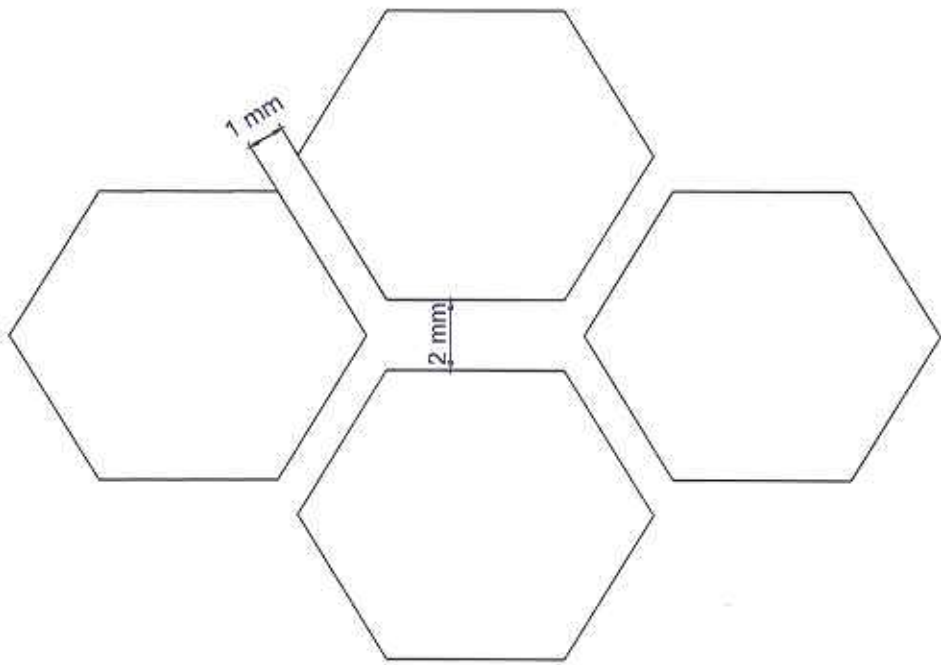
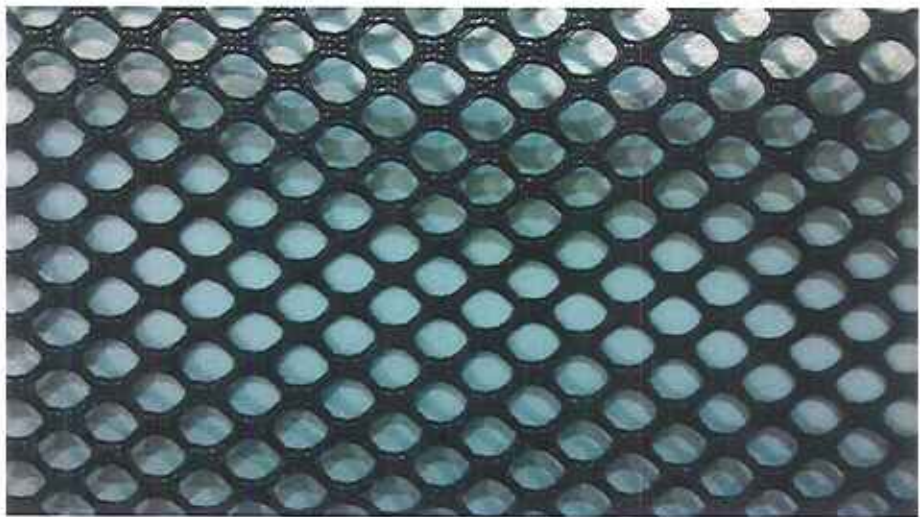


CUNA ALTA/ MALLA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



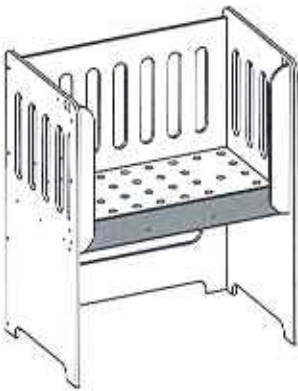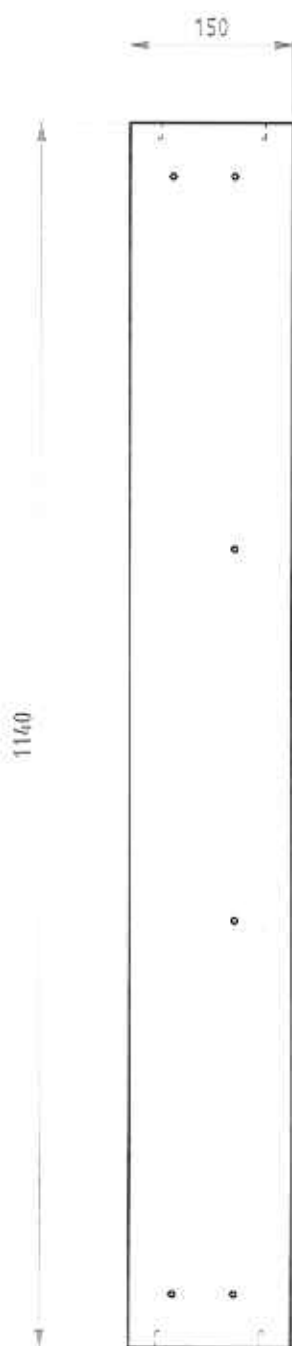



Nota: Medidas en milímetros



CUNA ALTA/ BARRA HORIZONTAL

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015



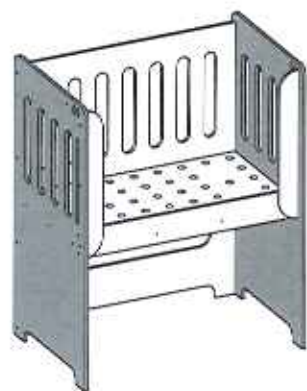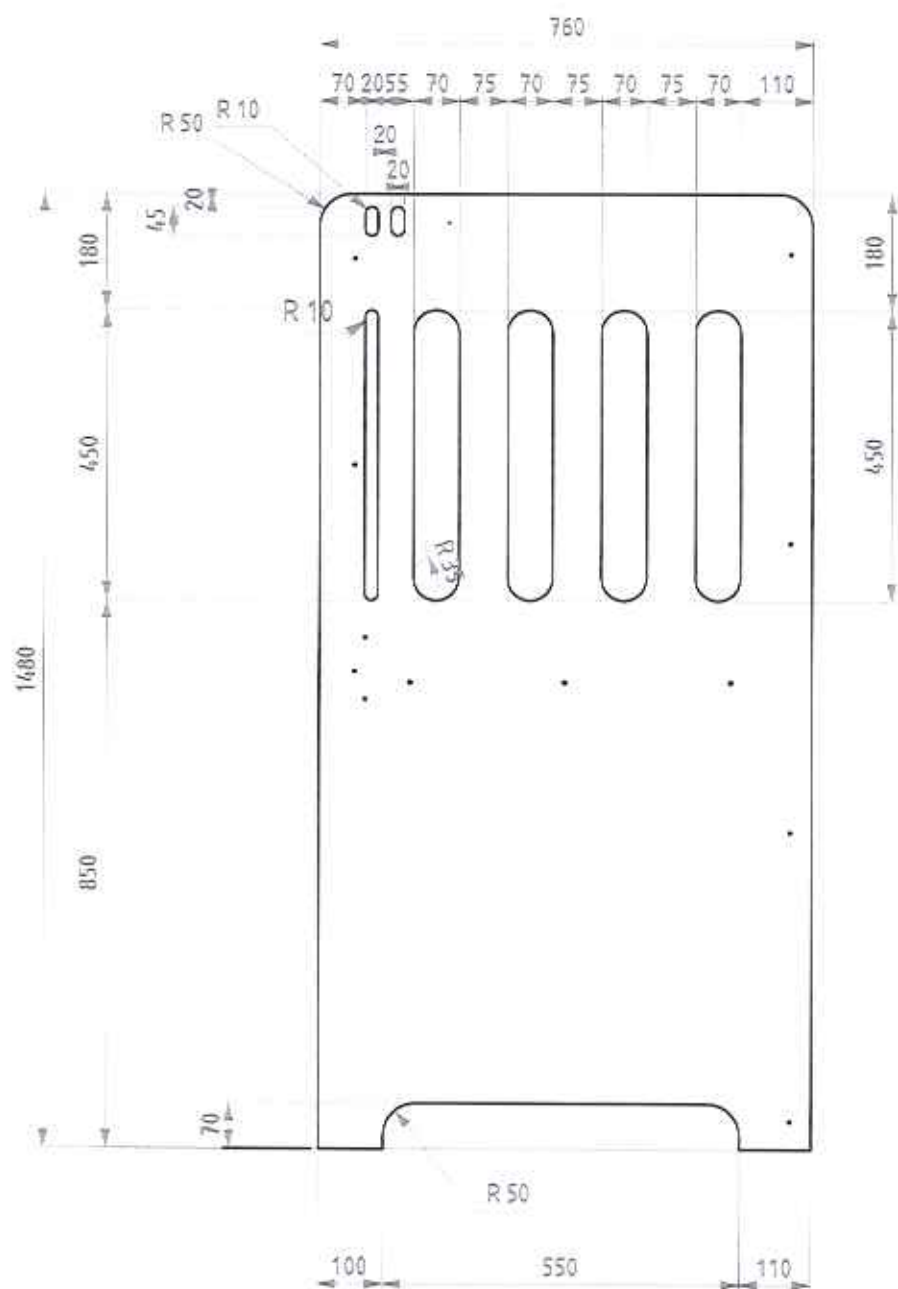

Nota: Medidas en milímetros



CUNA ALTA / CABECERA


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

instructivo de instalación hoja 1 de 1
Malla cuna lactante

A) IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

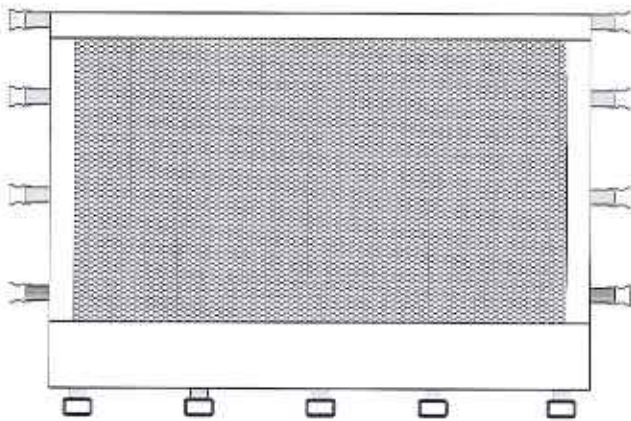

Pasador




Broche Tip-Top



Broche Fijo




B) INSTALACIÓN

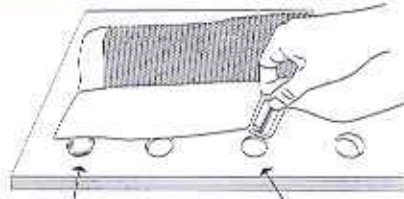


PASO 1.- Instalar los 5 pasadores en el somier. Deben ir 1 por medio como indica la imagen.




PASO 2.- En la parte superior de los laterales izquierdo y derecho, pasar los broches superiores desde la parte interna de la cuna hacia afuera.

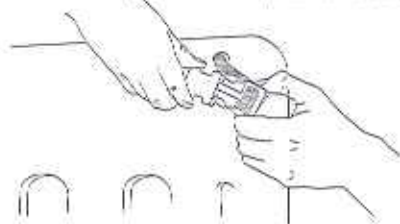

PASO 3.- Fijar los broches superiores por fuera de la cuna y ajustar.

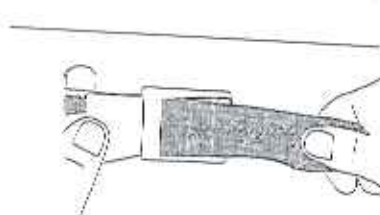

PASO 4.- Pasar cinta de poliéster por broche fijo, luego tirar, ajustar y cerrar broche fijo.

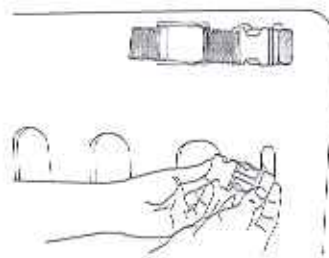


PASO 5.- Fijar 3 broches inferiores en el lateral izquierdo y 3 broches inferiores en el lateral derecho c/n elastico.



CUNA ALTA





NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



ELEMENTO:
CUNA BAJA



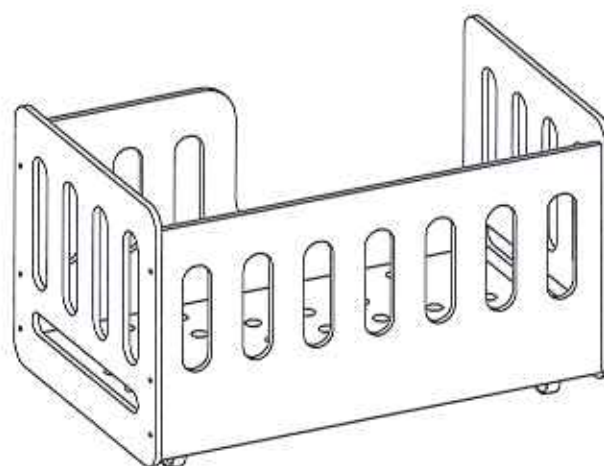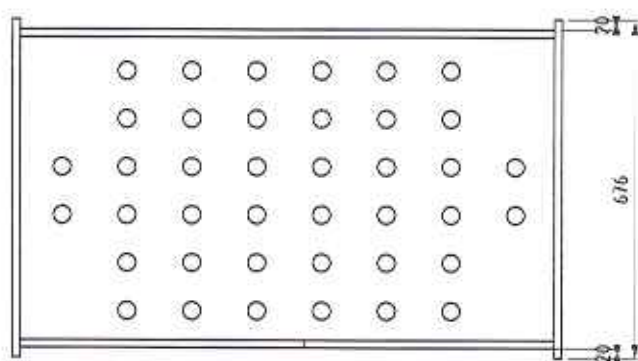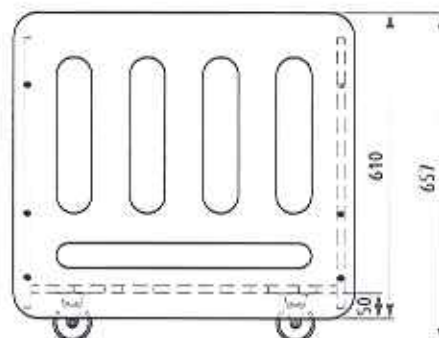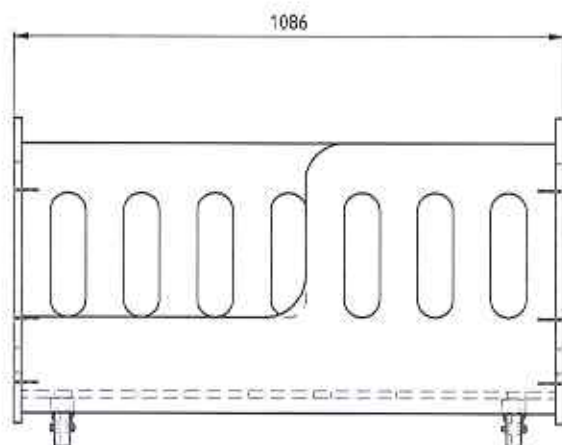

Nota: Medidas en milímetros





CUNA BAJA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



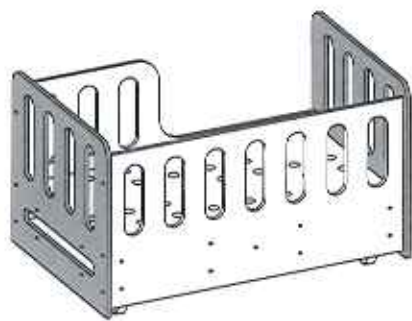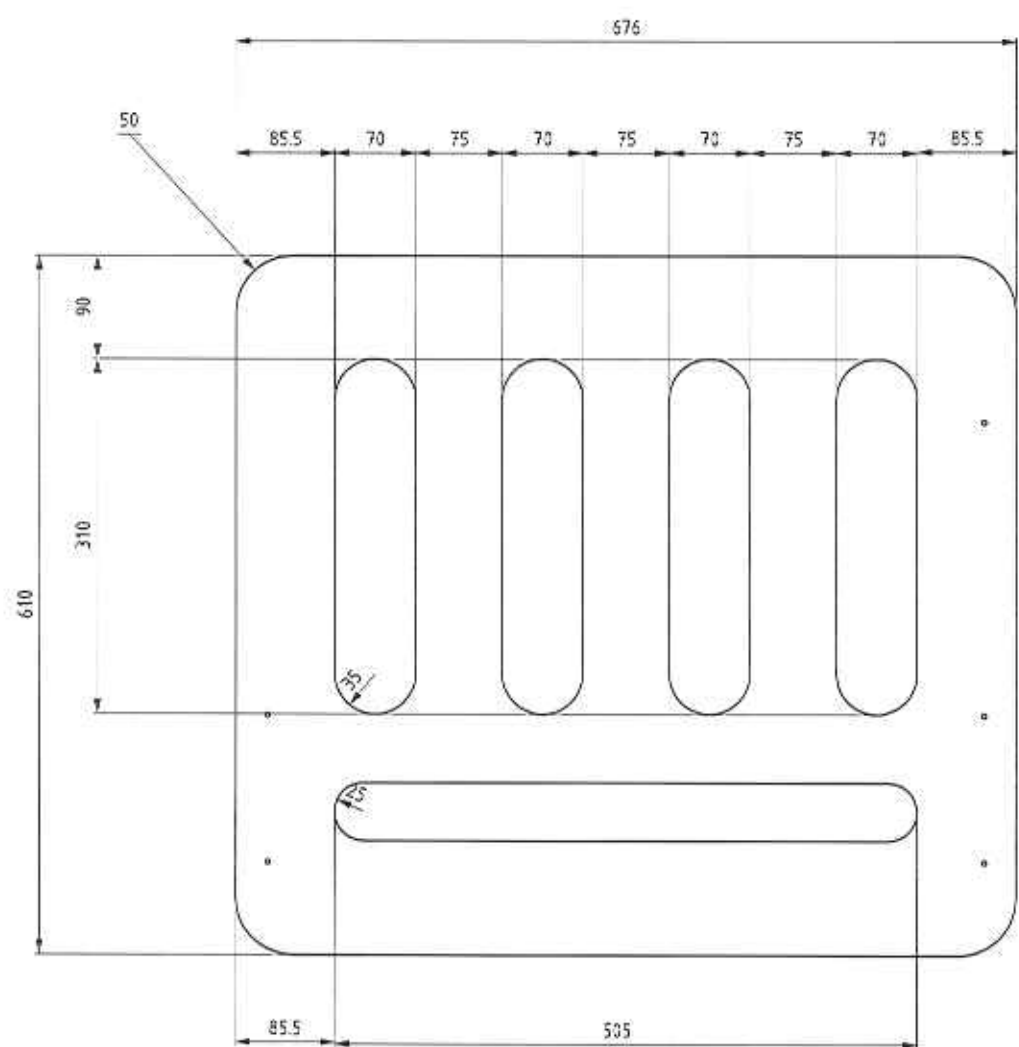

Nota: Medidas en milímetros





Producto

CUNA BAJA / CABECERA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



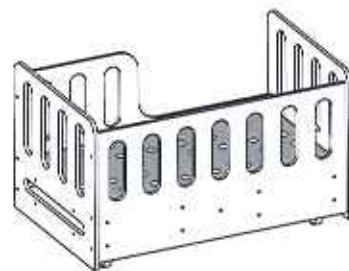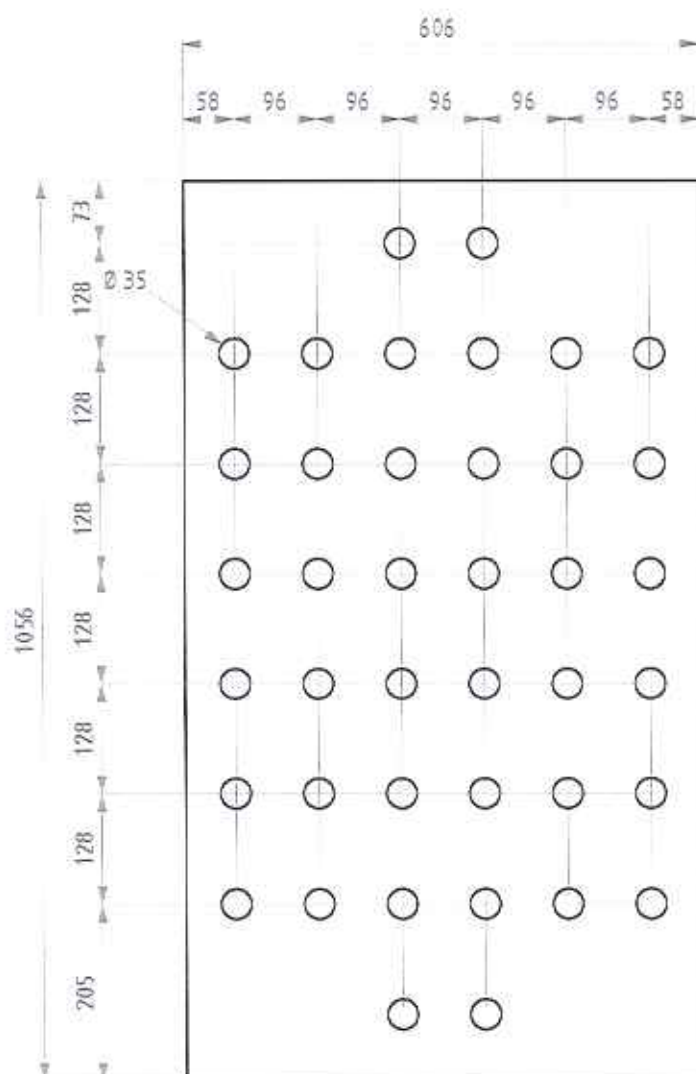

Nota: Medidas en milímetros





CUNA BAJA/ SOMIER

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



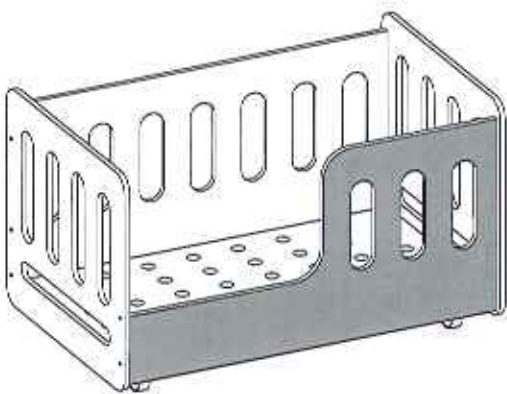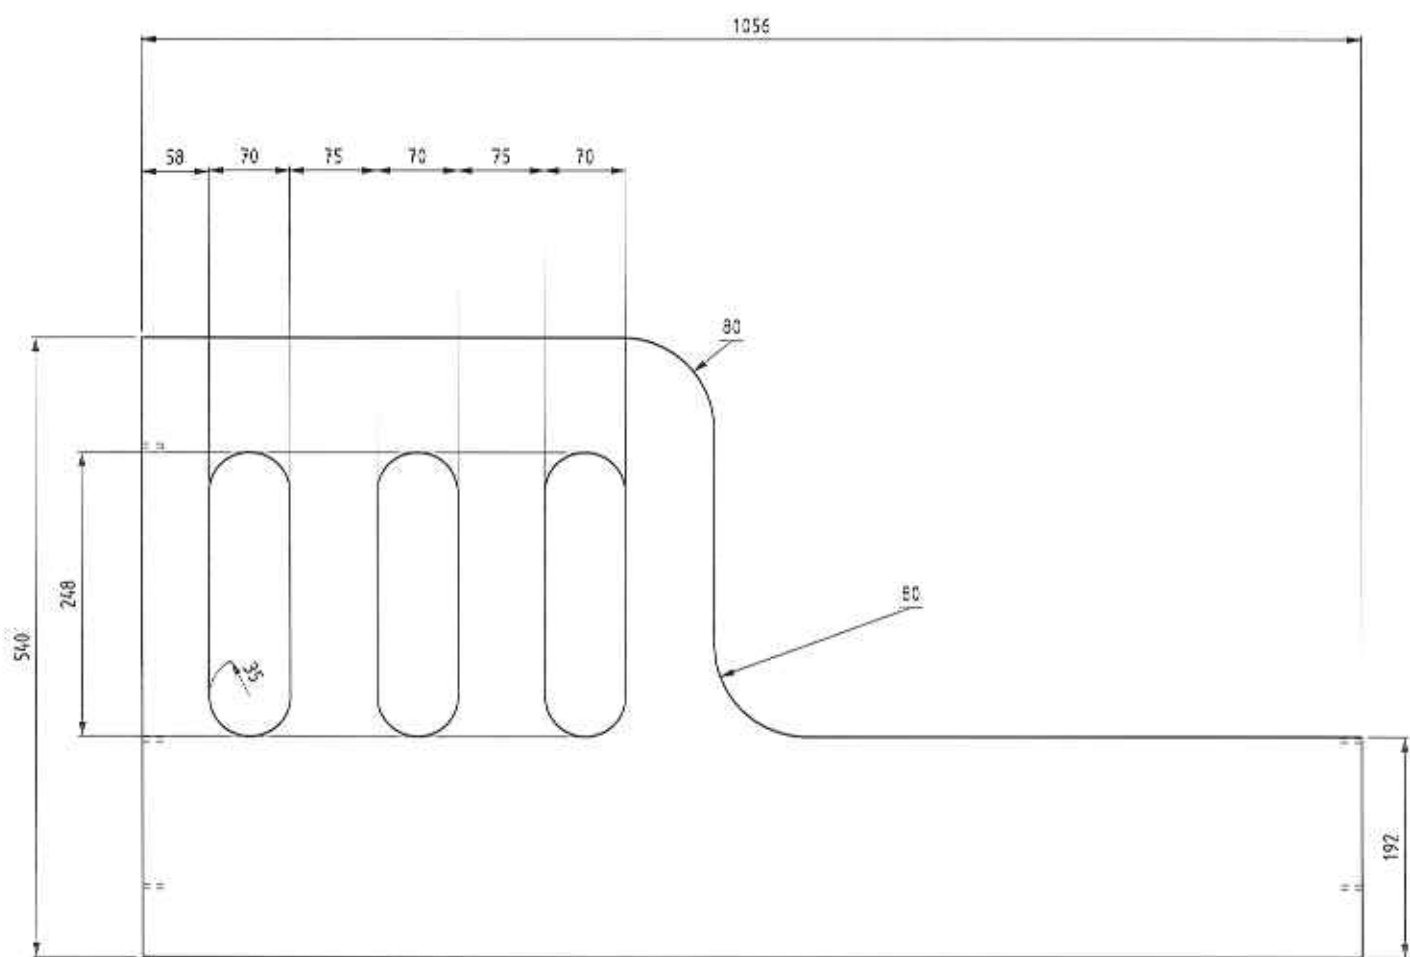

Nota: Medidas en milímetros





CUNA BAJA/ FRENTE

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



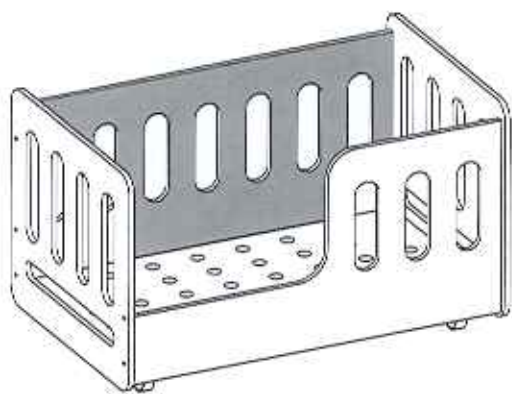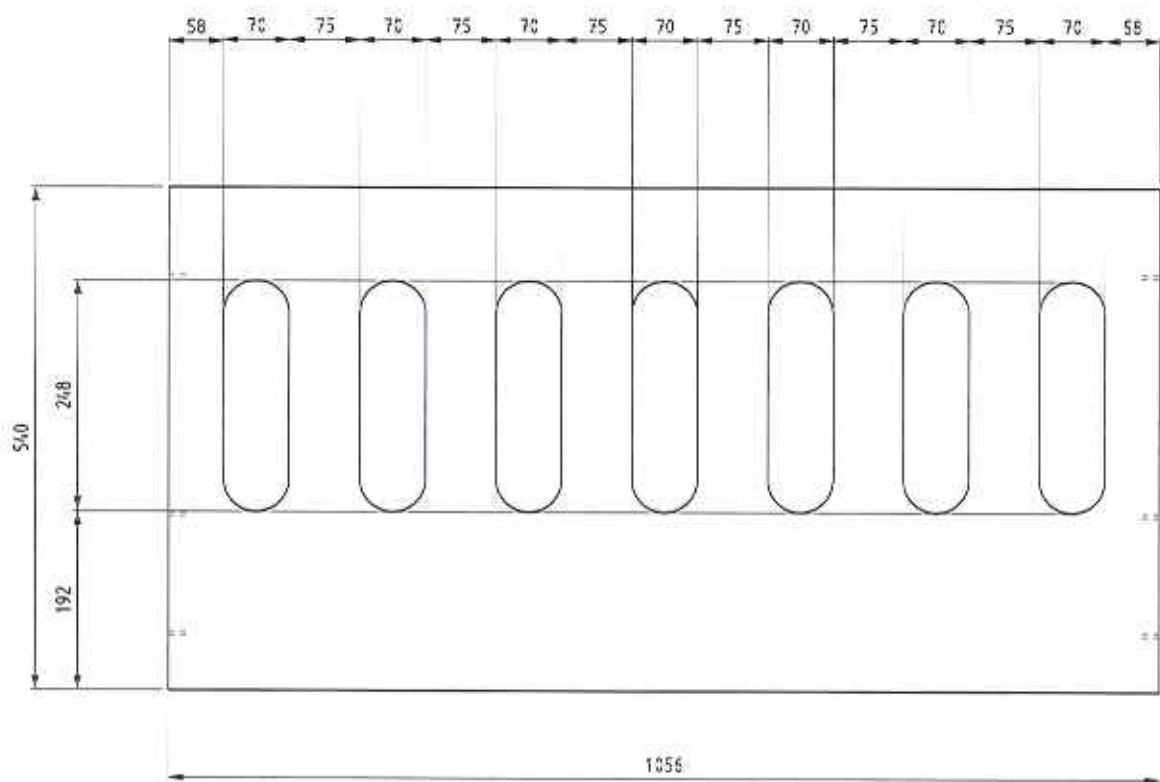


Nota: Medidas en milímetros





CUNA BAJA / TRASERA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



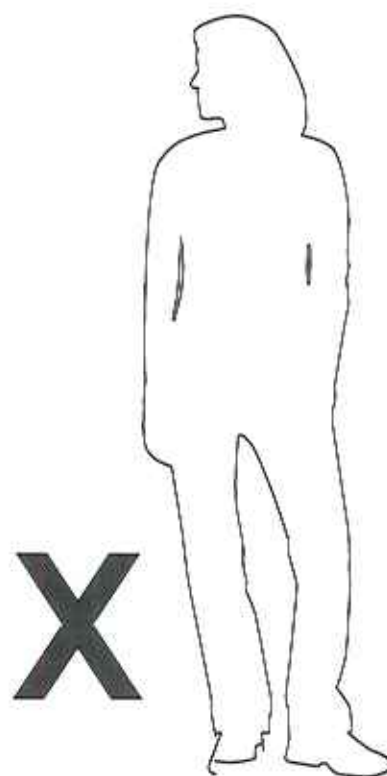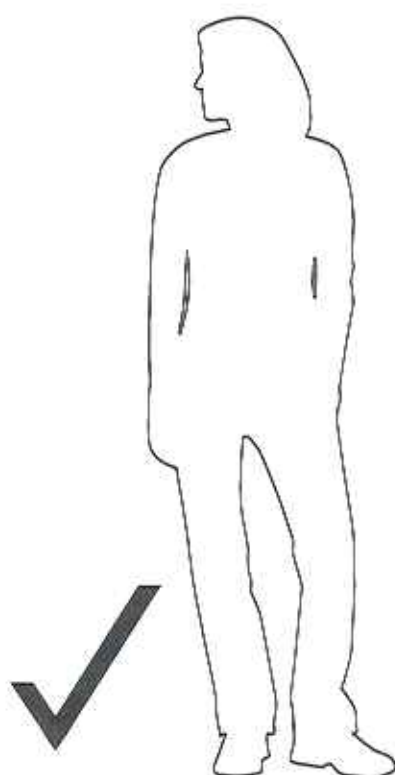



Siempre dejar un pasillo entre cada cuna



Las cunas no deben quedar juntas



USO DE CUNA BAJA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI






Siempre dejar un pasillo entre cada cuna





Las cunas deben ir en el perímetro de la sala, evitando tapar las ventanas.

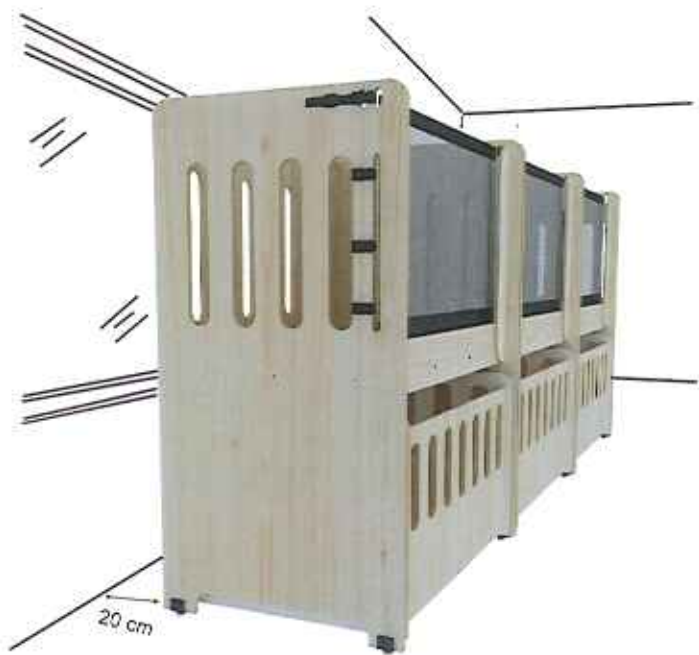


Si no existen muros sin ventanas, las cunas deben quedar a 20 cm de ellas.



DISPOSICIÓN DE LAS CUNAS BAJAS EN USO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015


JUNJI



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

instructivo de instalación hoja 1 de 1
Malla cuna lactante

A) IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

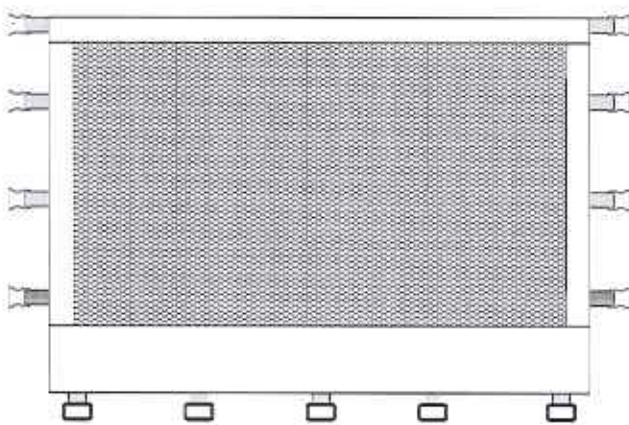


Pasador




Broche Tip-Top



Broche Fijo

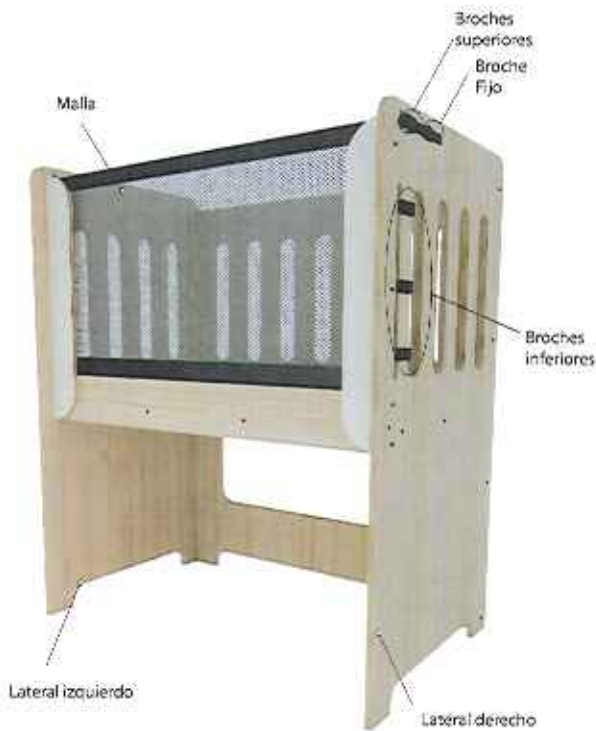


B) INSTALACIÓN

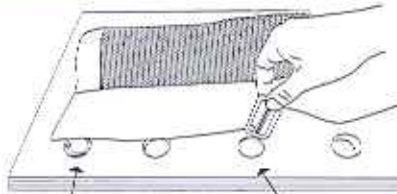


PASO 1.- Instalar los 5 pasadores en el somier. Deben ir 1 por medio como indica la imagen.




PASO 2.- En la parte superior de los laterales izquierdo y derecho, pasar los broches superiores desde la parte interna de la cuna hacia afuera.

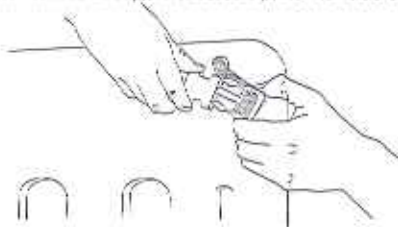

PASO 3.- Fijar los broches superiores por fuera de la cuna y ajustar.

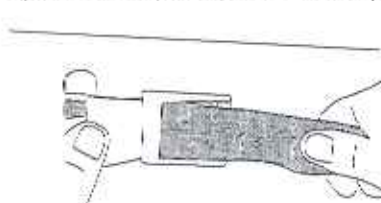

PASO 4.- Pasar cinta de poliéster por broche fijo, luego tirar, ajustar y cerrar broche fijo.

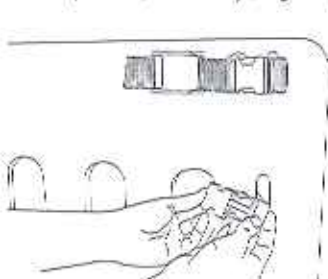

PASO 5.- Fijar 3 broches inferiores en el lateral izquierdo y 3 broches inferiores en el lateral derecho c/n elástico.



Junta Nacional de Jardines Infantiles

Gobierno de Chile

CUNA ALTA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**PERCHERO****A.- DIMENSIONES**

A.1 ALTO	:	150 mm
A.2 ANCHO	:	520 mm
A.3 FONDO	:	33 mm
A.4 RESPECTO MEDIDA FINAL	:	Tolerancia en dimensiones +/- 5mm

• MATERIALIDAD**B.- PERCHERO**

B.1 Tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

B.2 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

B.3 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

B.4 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

B.5 Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificada).

C.- TRASERA

C.1 Dos Estructuras en tablero Melaminico densidad mediana (MDF) 15mm, 1caras color blanco.

C.2 Tablero Melaminico densidad mediana (MDF), de estructura uniforme y homogénea, textura fina que permite que sus caras y cantos tengan un acabado perfecto.

C.3 Todos los tableros deben cumplir con certificación CERTFOR CoC 2007 manejo forestal sustentable CARB máximos niveles emisión de Formaldehído.

D.- UNIONES

D.1 Tornillo drywall 6x2" a la vista, color negro.

D.2 Todas las uniones entre piezas pegadas con adhesivo poliuretano PUR monocomponente.



D.2 Para la instalación correspondiente del perchero se utilizan 3 orejas de osos (Pletinas zincadas) por cada módulo, y tornillos roscalata para su definición.

E.- KIT DE INSTALACIÓN

E.1 Deberá ser entregada con un kit de instalación, el cual debe tener:

- 5 tarugos Fisher S-6.
- 5 tarugos Paloma 10 mm.
- 4 tornillos Spax 5x70 mm.


E.2 Deberá incluir una imagen descriptiva de la instalación y tipo de tarugo según tipo de muro a instalar.

OTRAS PROPIEDADES

1.- Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

2.- Todos los tableros contrachapados deben cumplir con certificación CERTFOR - Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) y PS1-09.



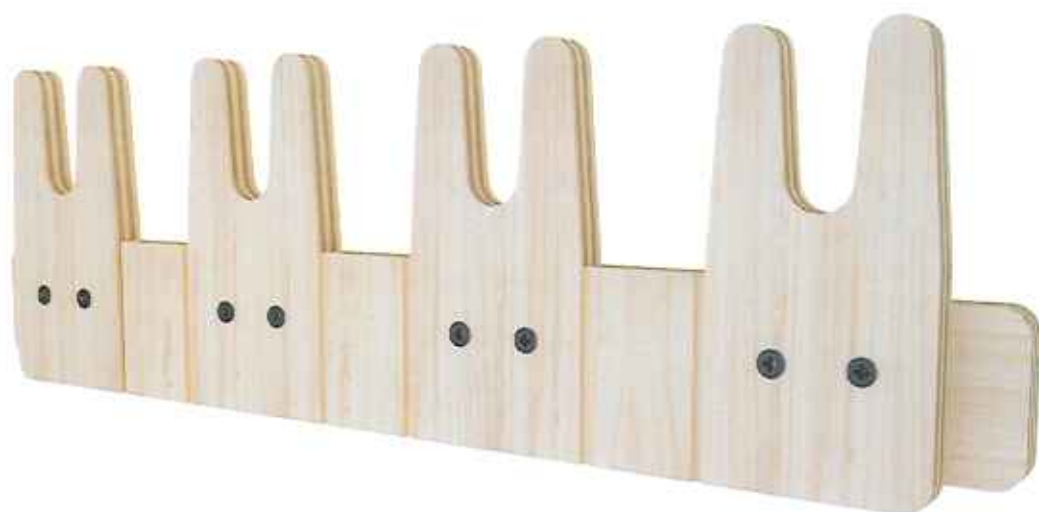


PERCHERO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



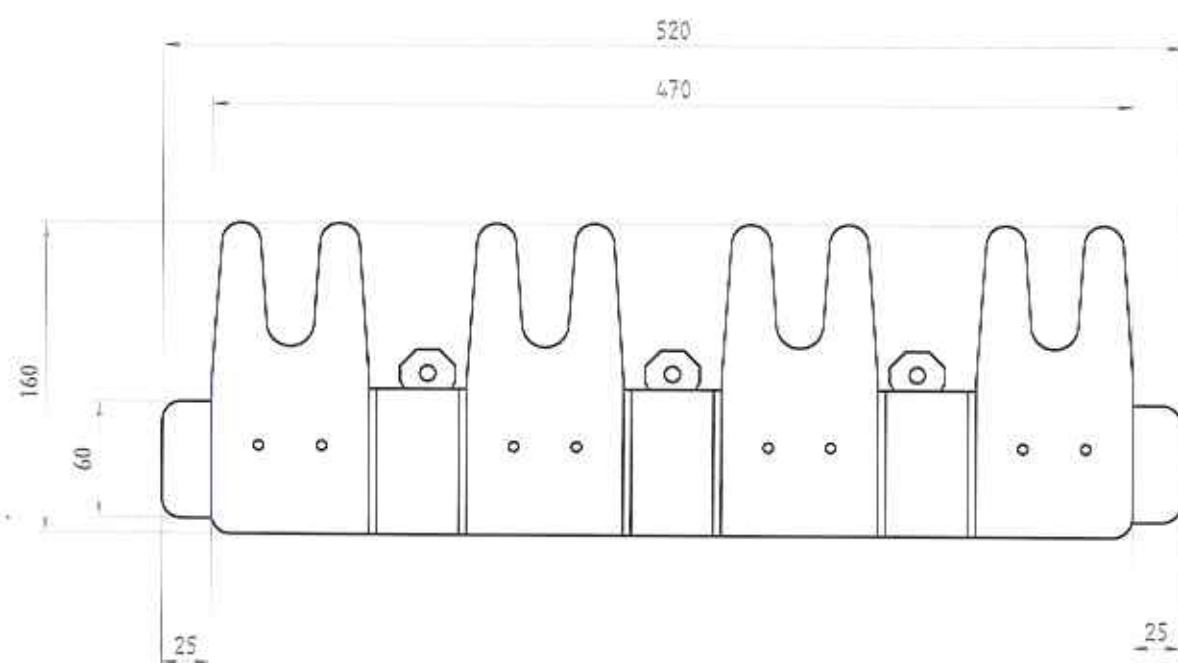

Vista Frontal

Nota: Medidas en milímetros.




PERCHERO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



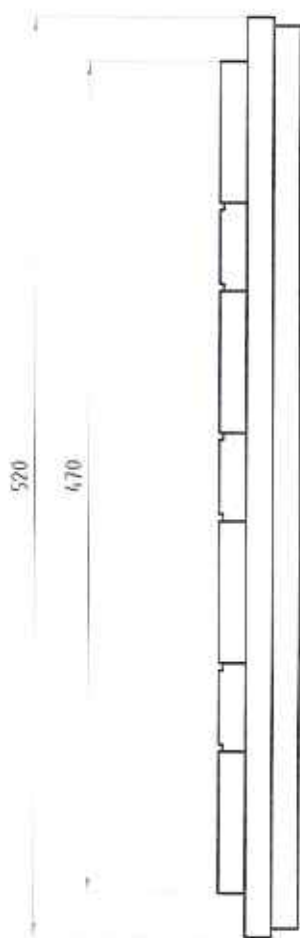


Vista Superior

Nota: Medidas en milímetros.

 Junta Nacional de Jardines Infantiles Gobierno de Chile	PERCHERO		
	NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015	JUNJI	



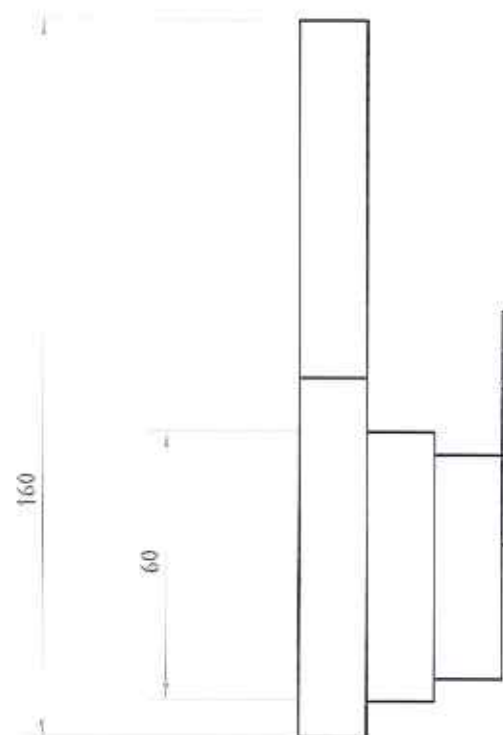

Vista Lateral

Nota: Medidas en milímetros.




PERCHERO


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI




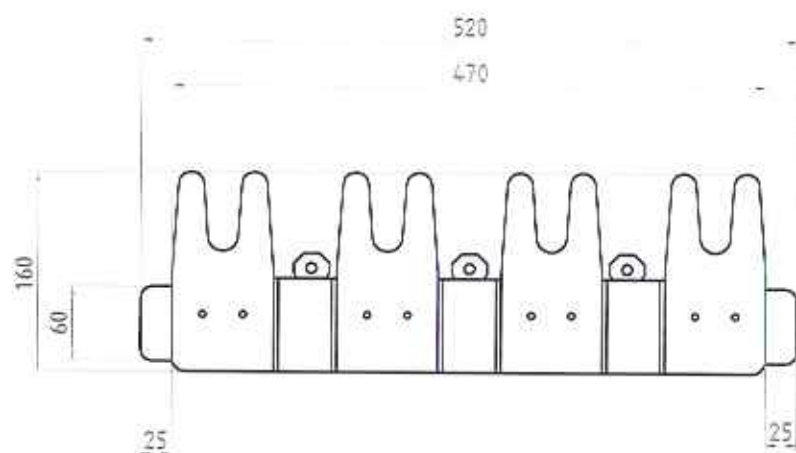

Vista Frontal



Vista Lateral



Vista Superior



Nota: Medidas en milímetros.




Junta Nacional
de Jardines
Infantiles


Gobierno de Chile

PERCHERO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



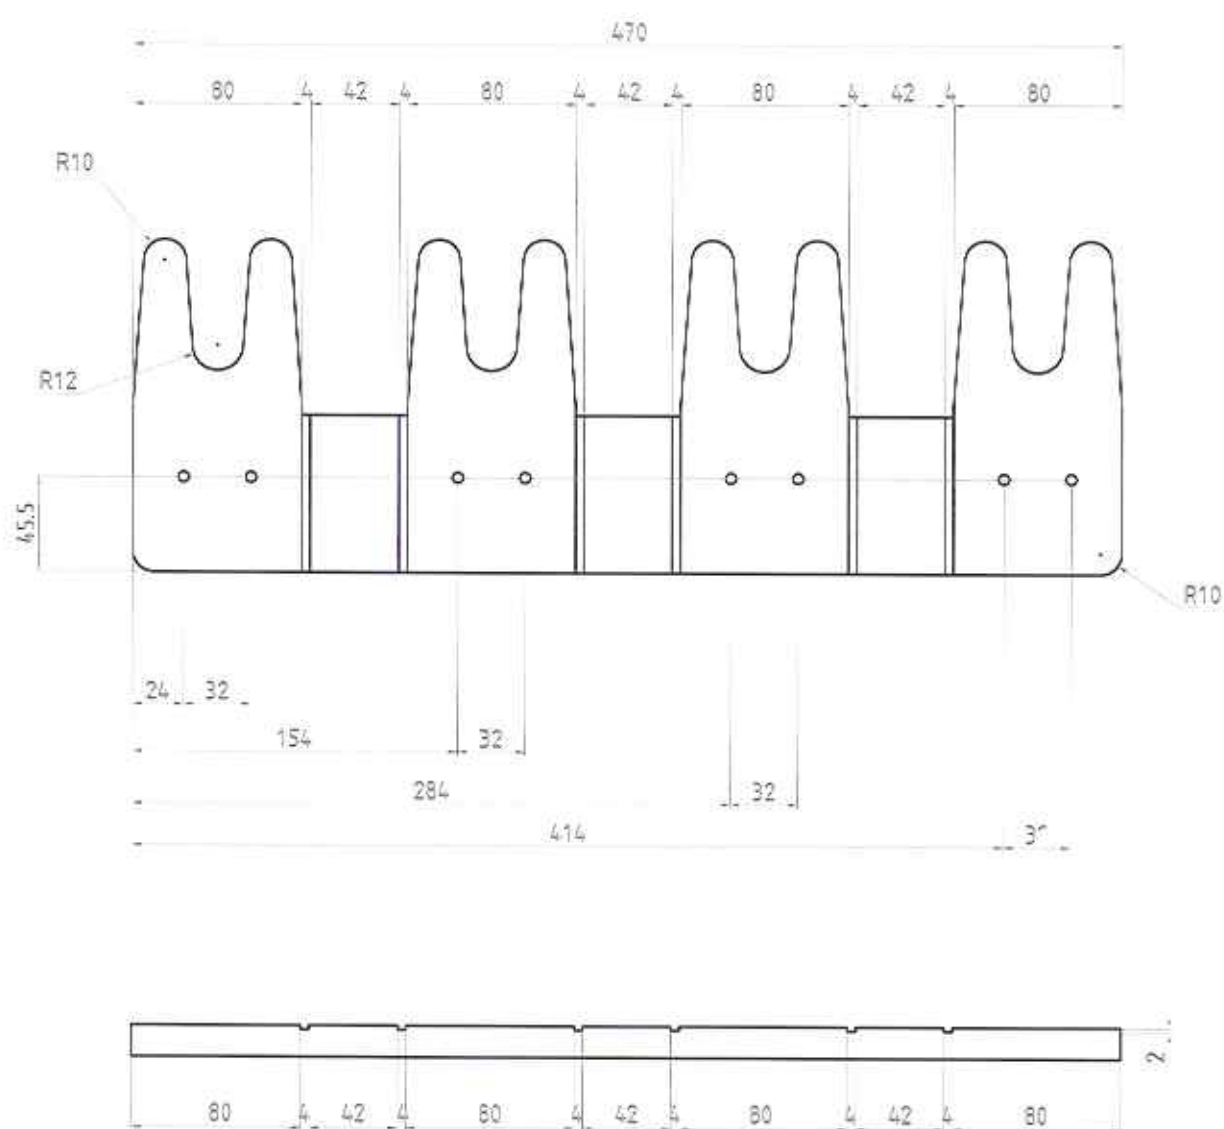

Nota: Medidas en milímetros.





PERCHERO / COLGADOR

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



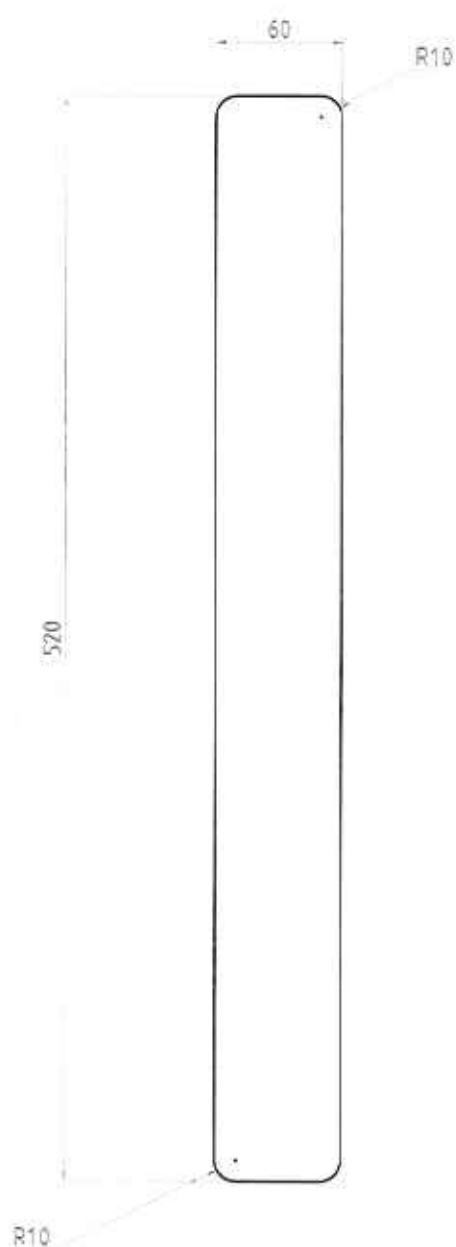

Nota: Medidas en milímetros.





PERCHERO / SEPARADOR

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



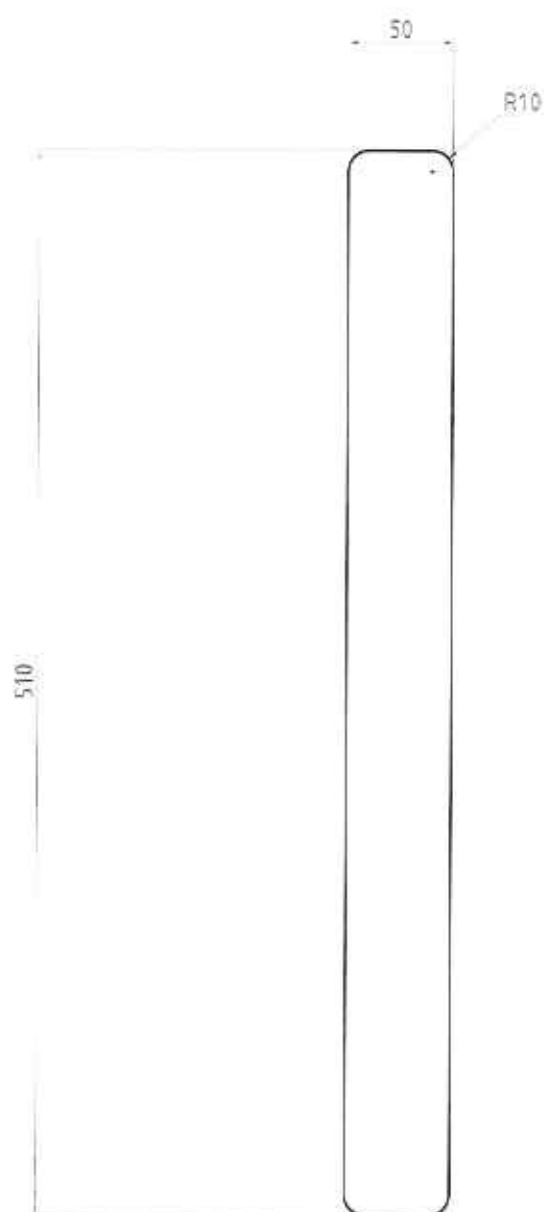

Nota: Medidas en milímetros.



PERCHERO / TRASERA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI


Fecha 24/03/2015



ELEMENTO:
PERCHERO



MODO DE USO

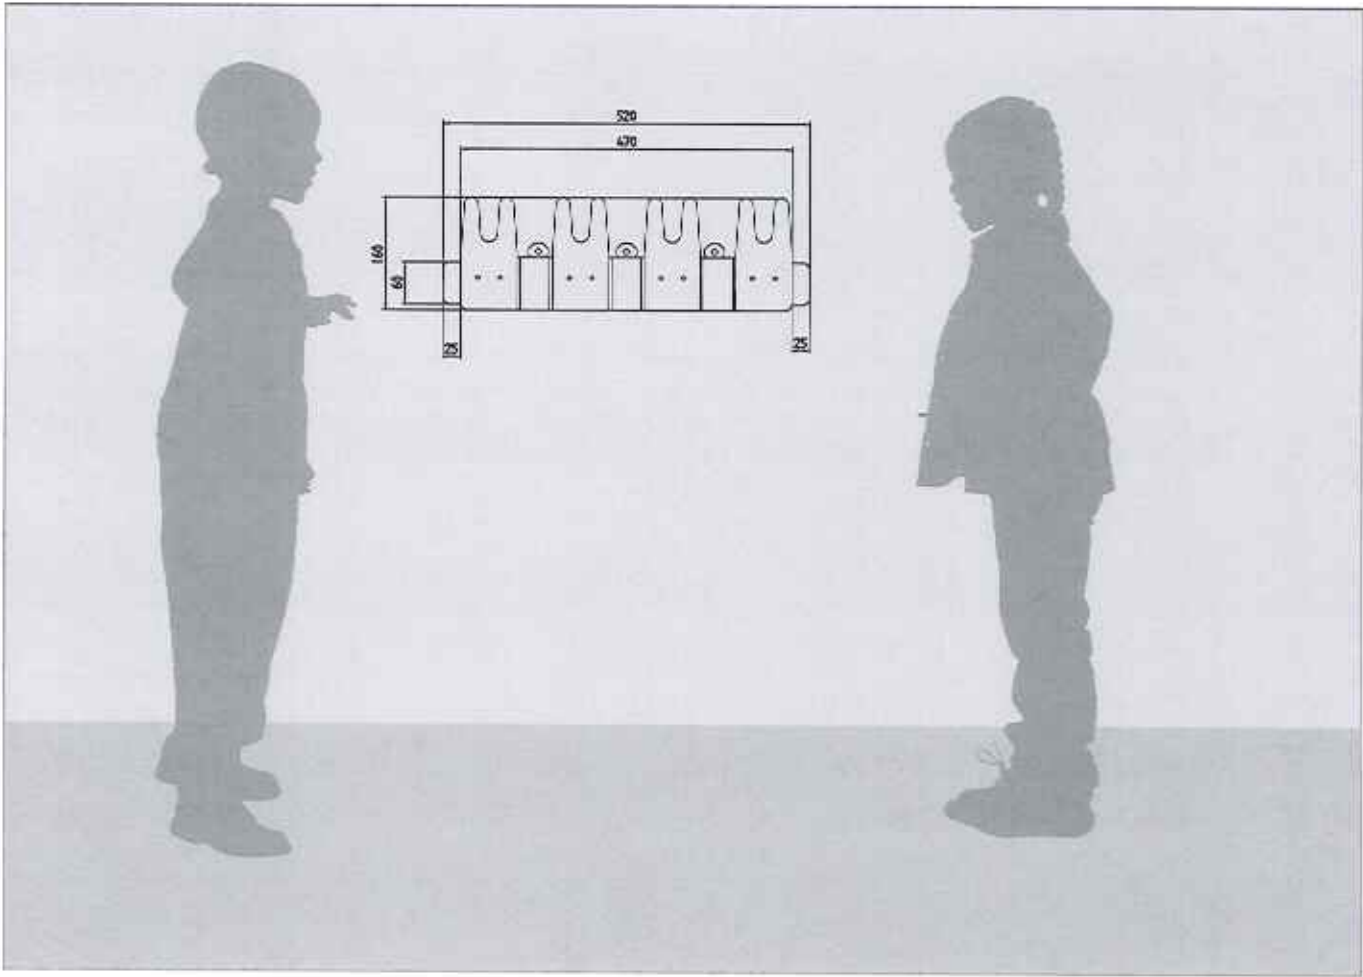

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REPISA RADIO

A.- DIMENSIONES

A.1 ALTO	:	390 mm
A.2 ANCHO	:	570 mm
A.3 FONDO	:	365 mm
A.4 RESPECTO MEDIDA FINAL	:	Tolerancia en dimensiones +/- 5mm

• MATERIALIDAD**B.- LATERALES Y TRASERA**

B.1 Tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

B.2 Terminación pulida y lacada. Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

B.4 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).

B.5 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

B.6 Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

C.- FRENTE

C.1 Tablero contrachapado de pino radiata 15mm espesor, calidad en caras B/Cp.

C.2 Terminación pulida y lacada.

C.3 Piezas lacadas individualmente. Al tacto debe presentar una textura completamente lisa, bordes a la vista redondeados.

C.4 Todos sus bordes pulidos y lacados con Fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos. (Sellado: 1 mano dilución 10% de agua; terminación: 1 mano dilución 10% de agua).



C.5 La laca o barniz debe estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

C.6 Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

D.- REPISA

D.1 Estructura en tablero Melaminico densidad mediana (MDF) 15mm, 2caras color blanco.

D.2 Tablero Melaminico densidad mediana (MDF), de estructura uniforme y homogénea, textura fina que permite que sus caras y cantos tengan un acabado perfecto.

D.3 Todos los tableros deben cumplir con certificación CERTFOR CoC 2007 manejo forestal sustentable CARB máximos niveles emisión de Formaldehído.

E.- UNIONES

E.1 Tornillo drywall a la vista, color negro. Todas las uniones entre piezas pegadas con adhesivo poliuretano PUR monocomponente.

F.- KIT DE INSTALACIÓN

F.1 Deberá ser entregada con un kit de instalación, el cual debe tener:

4 tarugos Fisher S-6.

4 tarugos Paloma 10 mm.

4 tornillos Spax 5x70 mm.

F.2 Deberá incluir una imagen descriptiva de la instalación y tipo de tarugo según tipo de muro a instalar.

OTRAS PROPIEDADES


1.- Toda laca a base agua que se incorpore en el producto y/o pieza de tablero contrachapado o áreas de madera expuesta deberá contener partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales. (Certificar).

2.- Todos los tableros contrachapados deben cumplir con certificación CERTFOR Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) y PS1-09.




ELEMENTO:
REPISA RADIO




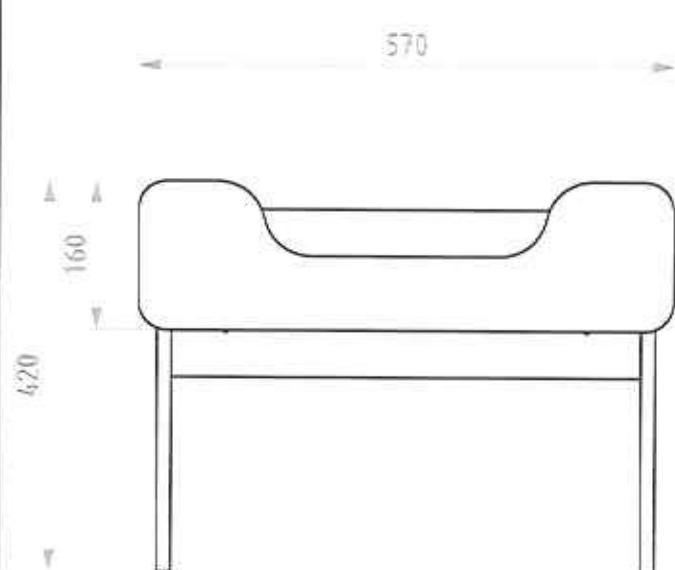

Vista Frontal

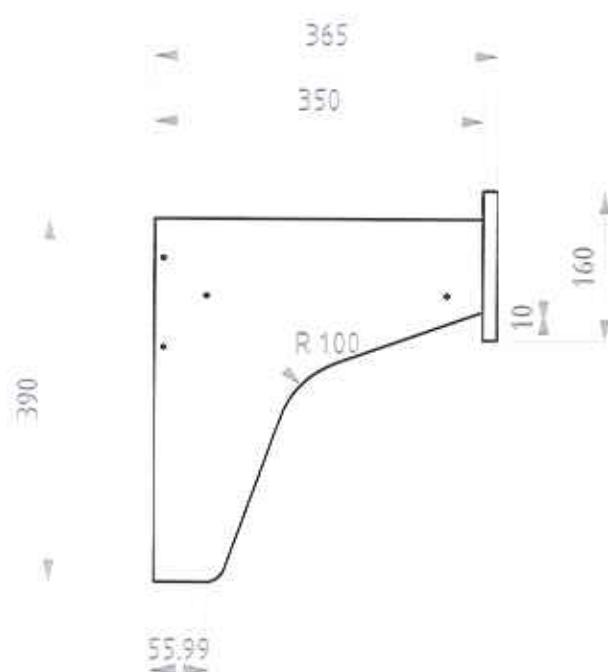

Vista Lateral

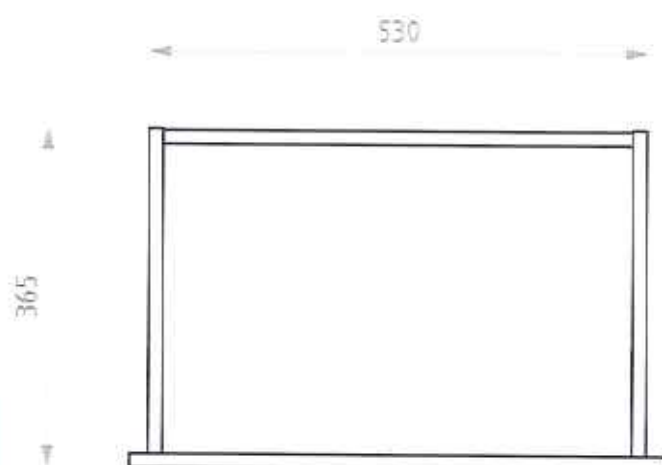

Vista Superior




Nota: Medidas en Milímetros




REPISA DE RADIO


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



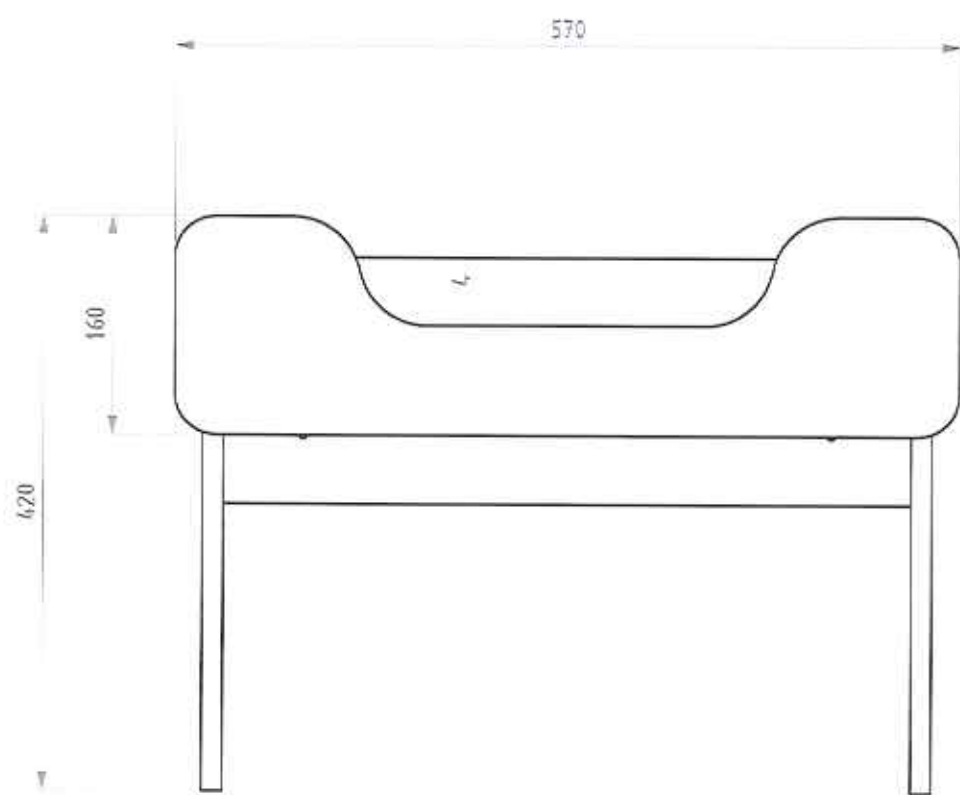

Vista Frontal

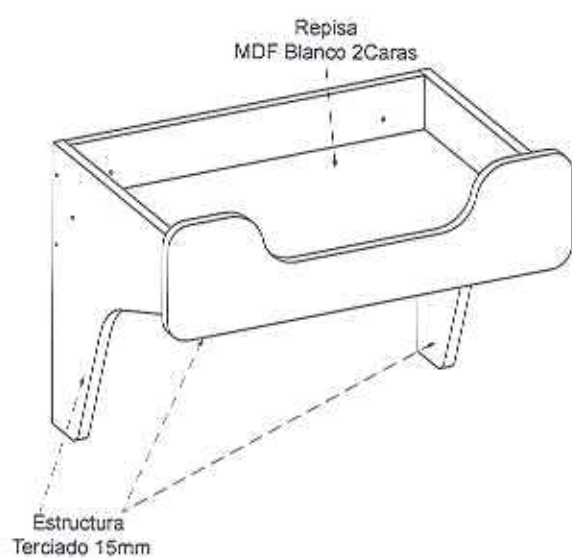


Nota: Medidas en milímetros.




REPISA DE RADIO


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



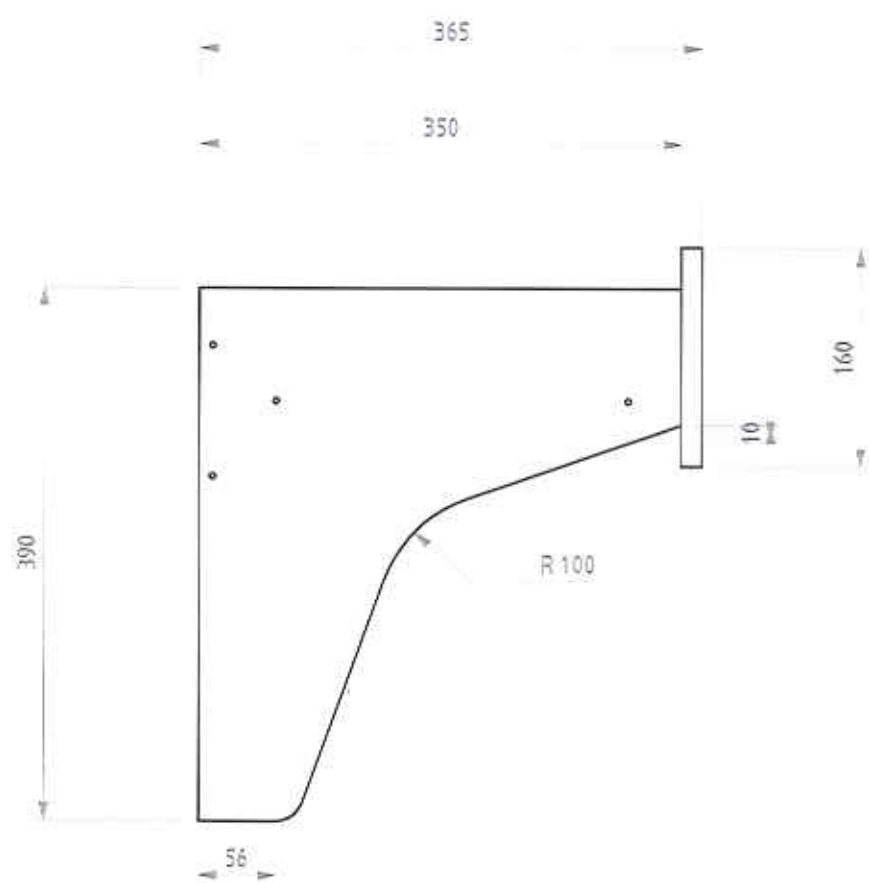

Vista Lateral

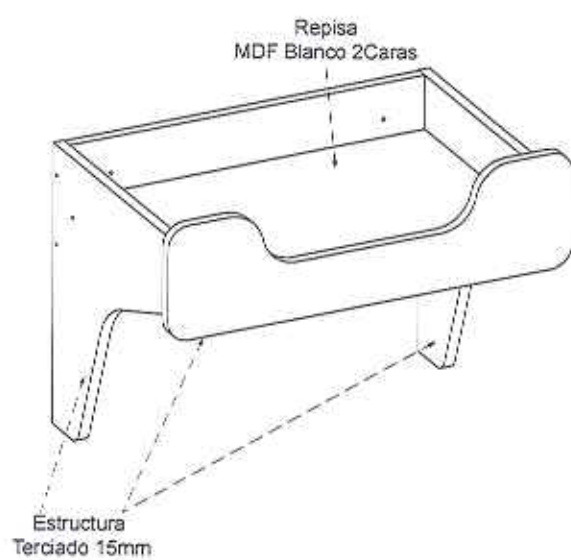

Nota: Medidas en milímetros.




REPISA DE RADIO


NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



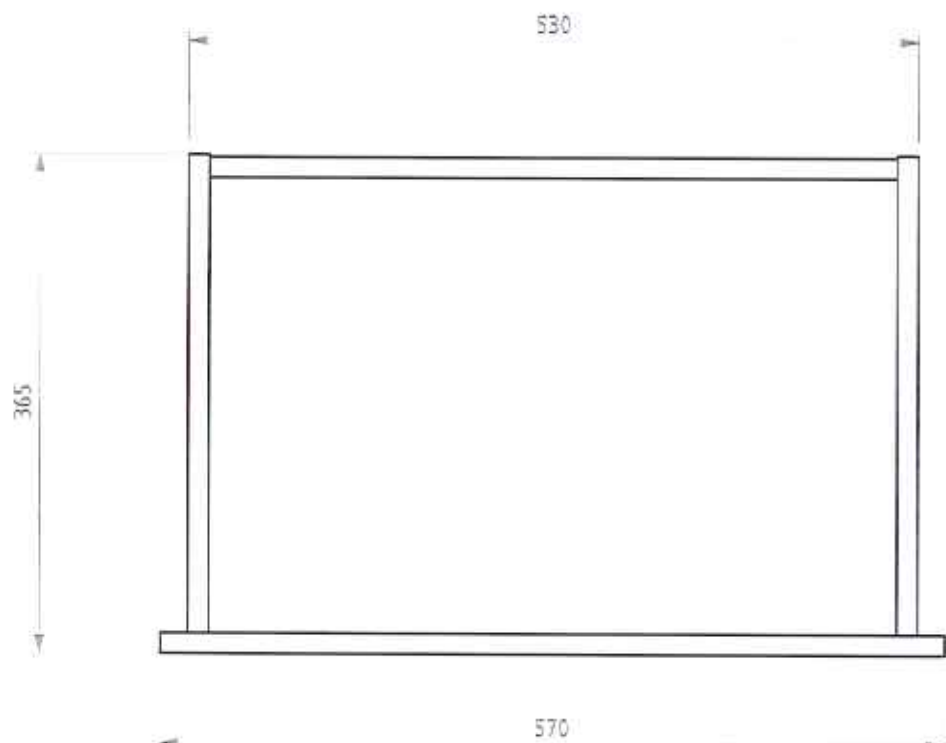

Vista Superior

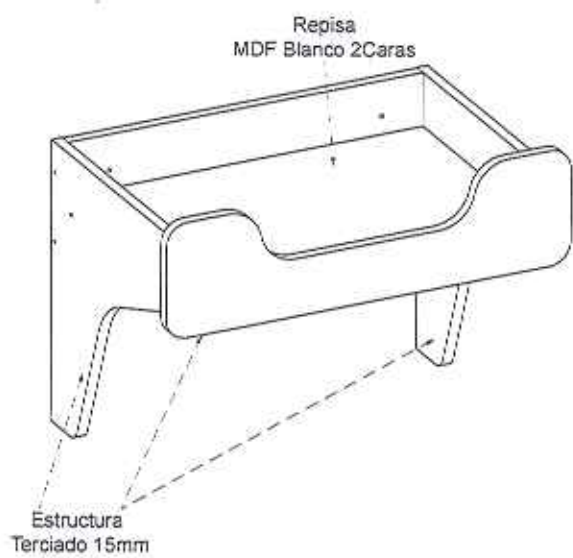

Nota: Medidas en milímetros.





REPISA DE RADIO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



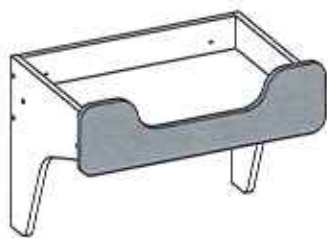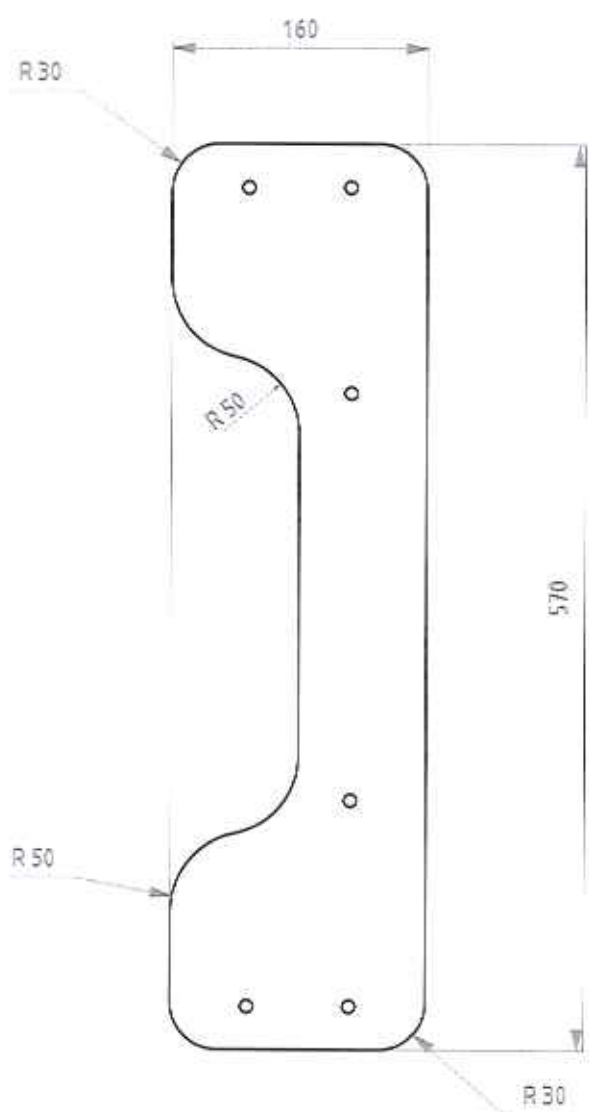

Nota: Medidas en milímetros





REPISA DE RADIO / FRENTE

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



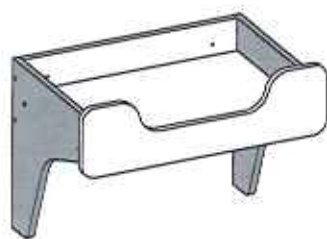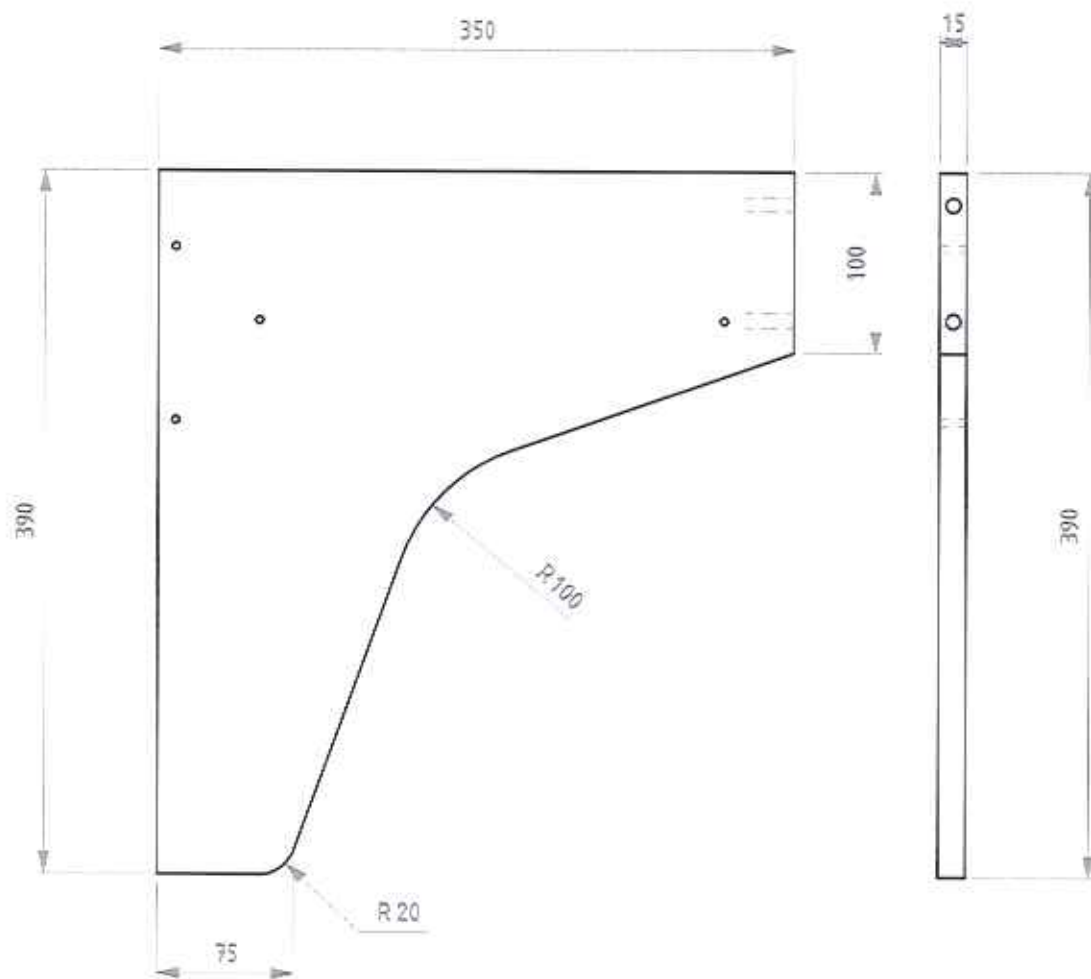

Nota: Medidas en milímetros




REPISA DE RADIO / COSTADO

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



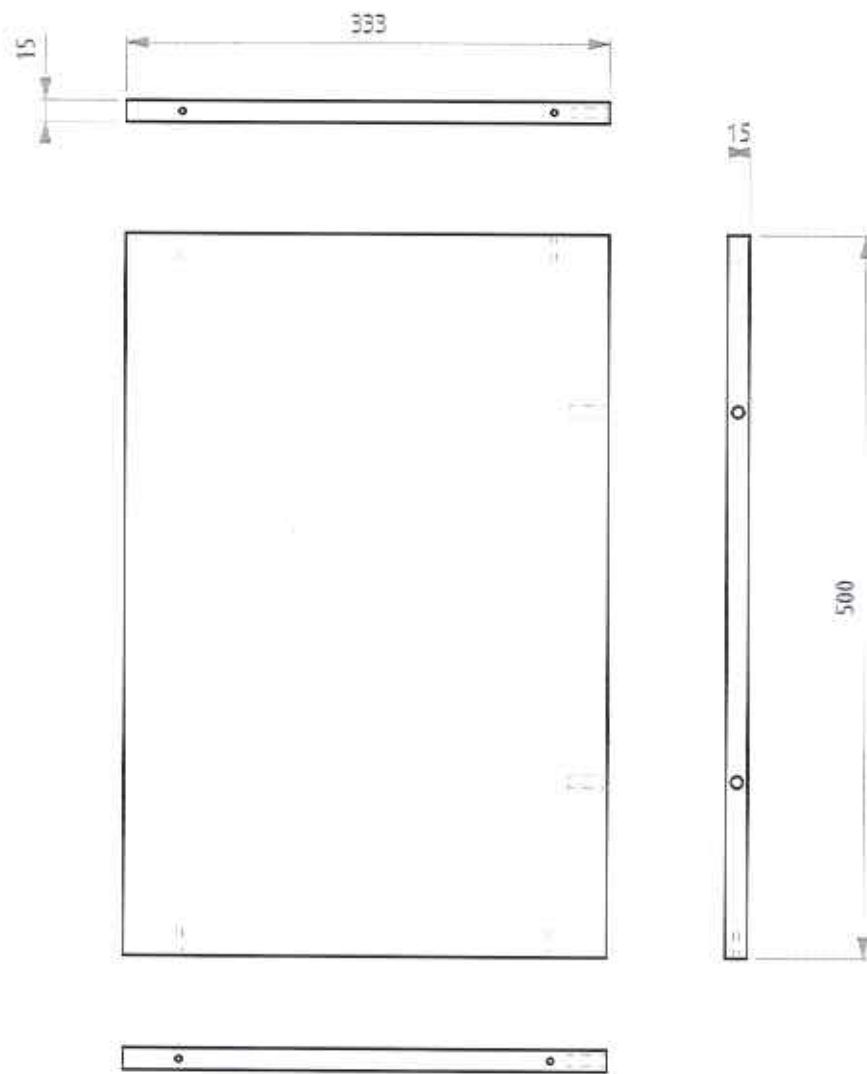

Nota: Medidas en milímetros




REPISA DE RADIO / REPISA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI



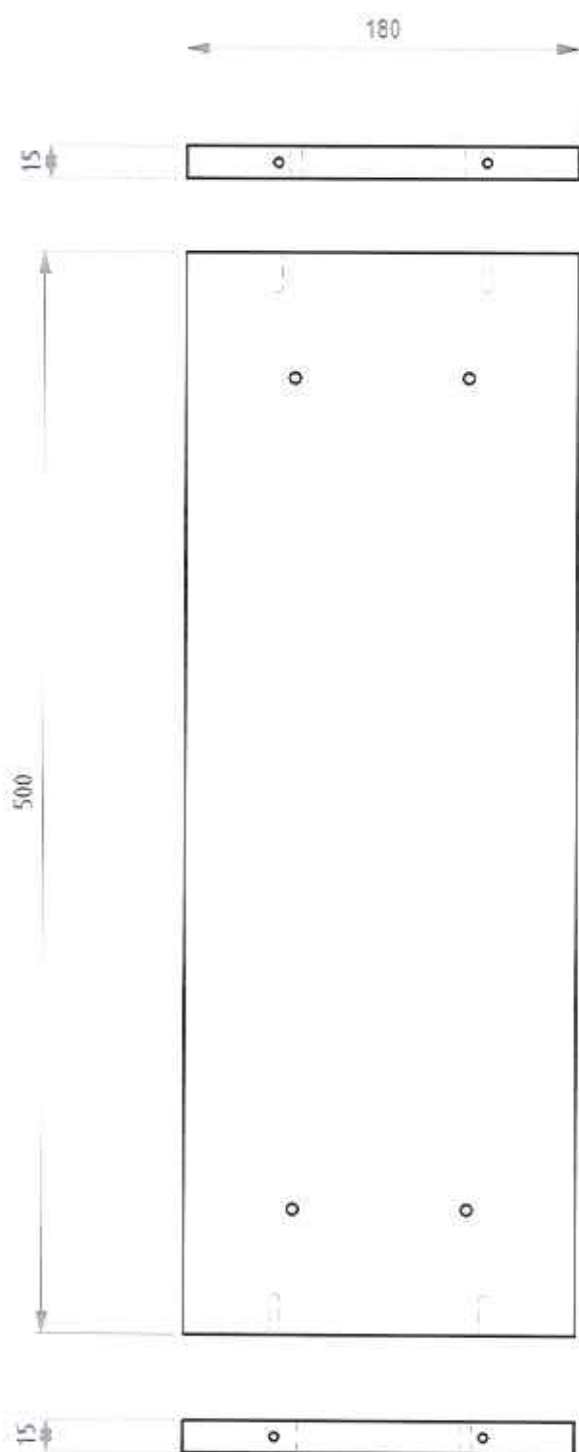

Nota: Medidas en milímetros



REPISA DE RADIO / TRASERA

NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015

JUNJI





SILLA ADULTO AULA

A.- DIMENSIONES

- A.1 ALTO : 796mm
- A.2 ANCHO : 400 mm
- A.3 FONDO ASIENTO : 351 mm
- A.4 RESPECTO MEDIDA FINAL : Tolerancia en dimensiones +/- 5mm

ESTRUCTURAS**A.- ESTRUCTURA METÁLICA**

- A.1 Pata tubo redondo acero 7/8"x1,5 mm espesor, terminación pintura electroestática color gris ceniza.
- A.2 Respaldo tubo redondo acero 3/4"x1,5 mm espesor, terminación pintura electroestática color gris ceniza. Angulo respaldo 102°
- A.3 Travesaño tubo redondo acero 3/4"x1,5 mm espesor, terminación pintura electroestática color gris ceniza.
- A.4 Refuerzo tubo redondo acero 3/4"x1,5 mm espesor, terminación pintura electroestática color gris ceniza.
- Pintura en polvo termoconvertible, libre de plomo y metales pesados, cuenta con normas NCh 2190 – NCh 2120/3
- A.5 Unión metal extremos matrizados/ soldadura MIG.
- A.6 Regatón exterior plástico, PVC alta resistencia negro.

B.- ASIENTO Y RESPALDO

- B.1 Asiento anatómico con curva frontal y concavidad poplíteica, producto inyectado de polipropileno color almendra.
- B.2 Respaldo anatómico con curvatura y asa para traslado, producto inyectado de polipropileno color almendra.
- B.3 Material Polipropileno con protección UV y retardante al fuego.



C.- NORMAS

C.1 Análisis Funcional NCh 2544.Of2002

C.2 Análisis Dimensional NCh 2566.Of2002



D.- UNIONES

D.1 Unión a estructura con remache POP duraluminio.



SILLA ADULTO AULA



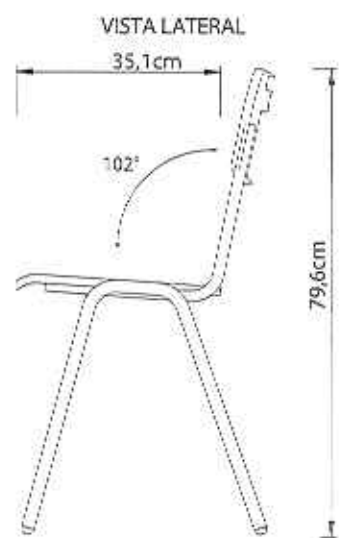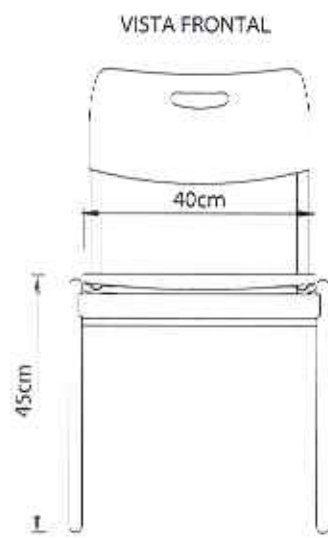

*unidades en centímetros

Estructura

- Patas tubo de acero 7/8" x 1,5 mm espesor
- Respaldo tubo de acero 3/4" x 1,5 mm espesor
- Travesaño tubo de acero 3/4" x 1,5 mm espesor
- Refuerzo tubo de acero 3/4" x 1,5 mm espesor
- Unión metal extremos matrizados / soldadura MIG
- Acabado pintura en polvo termoconvertible Gris Ceniza.
- Regatón exterior / PVC alta resistencia color negro

Asiento y Respaldo

- Asiento anatómico con curva frontal y concavidad poplítea

Material

- Acabado asiento y respaldo:
- Unión a estructura remache POP duraluminio.

Polipropileno

- Protección UV
- Retardante al fuego
- Asa para traslado
- Apilable.
- Polipropileno de color almendra .

Normas

- NCh 2544.Of2002 Análisis Funcional
- NCh 2566.Of2002 Análisis Dimensional



	SILLA ADULTO EDUCADORA		Fecha 07/05/2015
	NORMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 2015	JUNJI	CARLOS ZUÑIGA MENDEZ Asesor Vicepresidencia Ejecutiva



III.- DÉJASE ESTABLECIDO que, todo mobiliario que desarrolle y/o se adquiera por la institución para uso aula, centros educativos, jardines infantiles y salas cuna, deberán concurrir al menos con los siguientes estándares de normas, certificaciones y procesos exigidas, sin perjuicio de las modificaciones y/o actualizaciones que se verifiquen en el futuro, las cuales se entenderán incorporadas al presente acto administrativo.

NORMAS MOBILIARIO MINEDUC:

NCh 2609 (sillas) y NCh 2656 (mesas) se aplicarán para requisitos funcionales.

- **DIRECTIVA 1999/45/CE**

La laca o barniz debe ser al agua y estar clasificada como no peligroso según DIRECTIVA 1999/45/CE, en condiciones de uso normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente. Terminación pulida y barnizada al agua por todas sus caras, toda pieza debe recibir el tratamiento individualmente antes de armar, al tacto debe presentar una textura completamente lisa y bordes a la vista redondeados.

- **ESTRUCTURAS METÁLICAS Y PINTURA**

Pintura en polvo termoconvertible, libre de plomo y metales pesados, cuenta con **NORMAS NCh 2190 – NCh 2120/3**. Fabricadas en perfil cuadrado 25x25x1.5, fijaciones realizadas mediante soldadura MIG.

- **CERTIFICACIÓN CERTFOR (PEFC) manejo forestal sustentable**

Todo mobiliario que contenga o se desarrolle en tableros contrachapados deberá cumplir con CERTIFICACIÓN - CERTFOR (PEFC) y PS1-09.

- **CERTIFICACIÓN CERTFOR CoC 2007 manejo forestal sustentable**

Todo mobiliario que contenga o se desarrolle en MDF MELAMINICO 1 O 2 CARAS 15mm o superior. Deberán cumplir con certificación CERTFOR CoC 2007 manejo forestal sustentable y CARB máximos niveles emisión de Formaldehído.

- **TRATAMIENTO DE MADERA**

Todo mobiliario de madera al ser tratado deberá ser con laca o barniz al agua, estar clasificada como no peligroso según la Directiva 1999/45/CE, en condiciones de uso



normal y en su forma original, este producto no debe tener ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

A su vez toda laca, barniz u otro componente que se incorpore en productos de madera y/o tableros contrachapados o áreas de maderas expuestas deberá ser a base agua e incorporar tratamientos con partículas de plata nanométricas que brinden propiedades antibacteriales a toda pieza y mobiliario. (deberá presentar Certificación de aplicación del producto).

Terminación pulida y barnizada al agua por todas sus caras, toda pieza debe recibir el tratamiento individualmente antes de armar, al tacto debe presentar una textura completamente lisa y bordes a la vista redondeados.

• FIJACIONES Y UNIONES

Sistema de fijación en las estructuras de madera, terciado o MDF deberán ser con Tornillo drywall a la vista color negro de acero endurecido, cabeza trompeta con ranura Phillips con el objeto de obtener superficies planas, suaves y de fácil terminación al quedar la cabeza embutida en la madera. Como también se puede usar Tornillo Soberbio en Cajones u otros elementos que aplique.

Todas las uniones entre piezas deberán ser unidas con adhesivo poliuretano PUR Pre Polímero monocomponente, producto no explosivo ni auto inflamable; debiendo cumplir con la Norma D4 según EN 204/205 resistencia al calor según WATT 91>7 N/mm a 80 grados C y HRT 92pp 120 grados C.

IMPORTANTE : Respecto los procesos relativos a adquisiciones de mobiliario y/o productos para cada unidad educativa, en sus distintos niveles operativos como aula, salas de trabajo, patios de juegos u otros, la institución podrá solicitar certificaciones en todos los procesos de producción y producto final de al menos de los siguientes cuerpos normativos:

- Directiva 1999/45/CE
- CERTFOR (PEFC) y PS1-09.
- NCh 2190
- NCh 2120/3 : Respecto estructura metálica.
- NCh 2622 : Requisitos funcionales
- NCh 2717 : Estabilidad
- NCh 2651 : Requisitos dimensionales
- NCh 2651 : Resistencia a líquidos





- NCh 2651 : Dureza de la superficie
- NCh 2651 : Adherencia de la superficie
- NCh 2609/2002
- NCh 2687/2002
- NCh 2589/2002
- NCh 2621/2002

IV.- DIFÚNDASE el presente acto administrativo a las distintas Direcciones Regionales de la Institución, a través de sus Subdepartamentos Técnico Pedagógicos.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


DESIRÉE LÓPEZ DE MATURANA L.
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

DLdeML/LRM/CZM/CGDC/MJS/PCSV/EASS/eass
Distribución:

- Vicepresidencia Ejecutiva
- Departamento de Recursos Financieros
- Departamento Jurídico
- Oficina de Partes y Archivos I.F.: 195 (3)/2015
- Direcciones Regionales.

